


Napěťová soustava: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN–C

Ochrana samočinným odpojením
od zdroje a pospojováním
v soustavě NN, dle ČSN 33 2000–4–41.

Kabely uloženy s krytím 600mm pod chodníkem.
V místech pod komunikacemi a vjezdy
uložit do PE chrániček Ø110mm, pod
komunikacemi s krytím 1000mm.

Kabely budou uloženy dle ČSN 332000–5–52 a
ČSN 73 6005. Před započítím prací je třeba,
aby investor zajistil vytyčení a ochranu stávajících sítí.

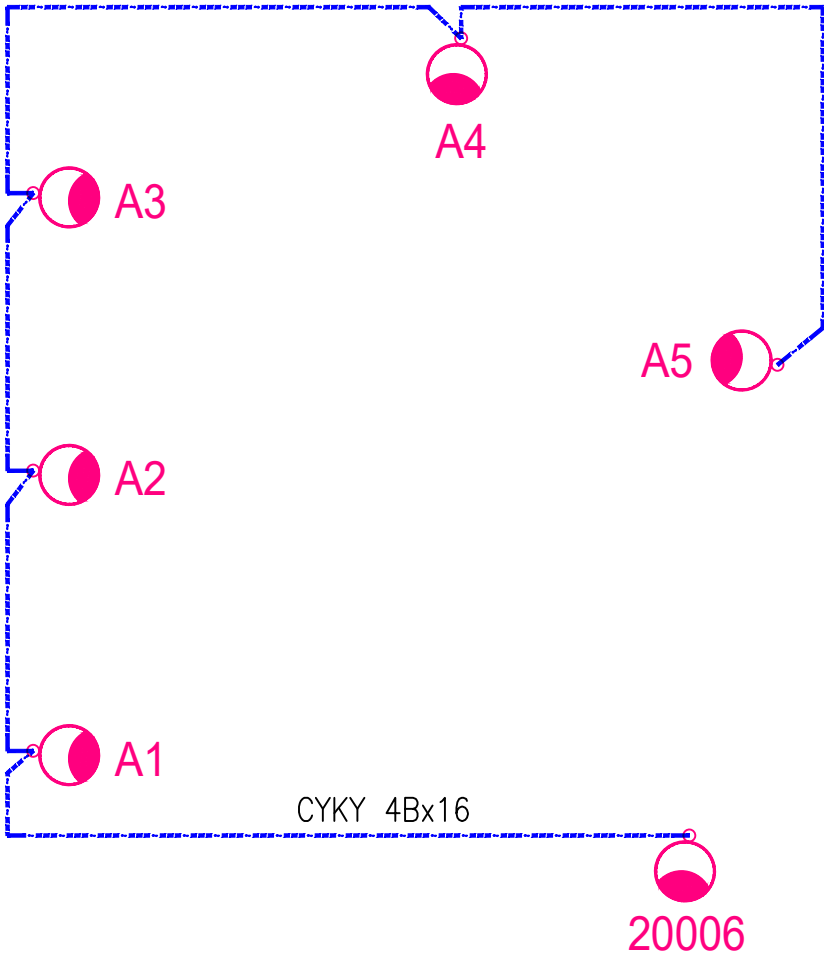

Legenda:

Nový kabel VO CYKY 4Bx16 mm2

20006 Stávající stožár VO OSV Průhonice 50 W

A1-A5 Nový stožár VO OSV 5m –referenční výrobek–zadavatel připouští
i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění +
svítidlo Schröder LED 15W –referenční výrobek–zadavatel připouští
i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění

ZMĚNY

INVESTOR

OBEC PRŮHONICE

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 73, 252 43 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

HASIČSKÁ ZBROJNICE PRŮHONICE
PRŮHONICE

ZPRACOVATEL ČÁSTI

JKS ELEKTROPROJEKCE PRAHA s.r.o. | OLDŘICHOVA 11 | 128 00 PRAHA 2 | jks@jksprojekce.cz



NÁZEV ČÁSTI

D.3-DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ-AREÁLOVÉ ROZVODY A PŘÍPOJKY
D.4.3 - SO16 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ARCHITEKT
ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ

HIP
ING. MARTIN FOŘT

PROJEKTANT ČÁSTI
ING. MOJMÍR JURČÍK
ING. JAROSLAV MIKULÁŠEK

OBSAH

BLOKOVÉ SCHÉMA VO

POČET FORMÁTŮ	MĚŘÍTKO	DATUM	Č. ZAKÁZKY	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
2		09/2023	12522160	D.4.3	103	
DRUH DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby (DPS)						