

## LEGENDA

Rozvodná soustava 3+PEN 400/230V 50Hz (TNC), ve stožárech přechod na 1+N,PE (TNS)  
Ochrana před NDN samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Kably uložené v zemi:

Kabely uložít v souladu s ČSN 332000-5-52.

Nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení nebo souběhu podzemních sítí dle ČSN 736005.

## POUŽITÉ ZNAČKY




Navržený stožár 5m - ocelový stožár pozinkovaný

Svitíldio AMPERA / LED 11 W


Stožárová výzbroj SCHM 1,5-35



Uzemnění - drát FeZn 30x4 mm<sup>2</sup>

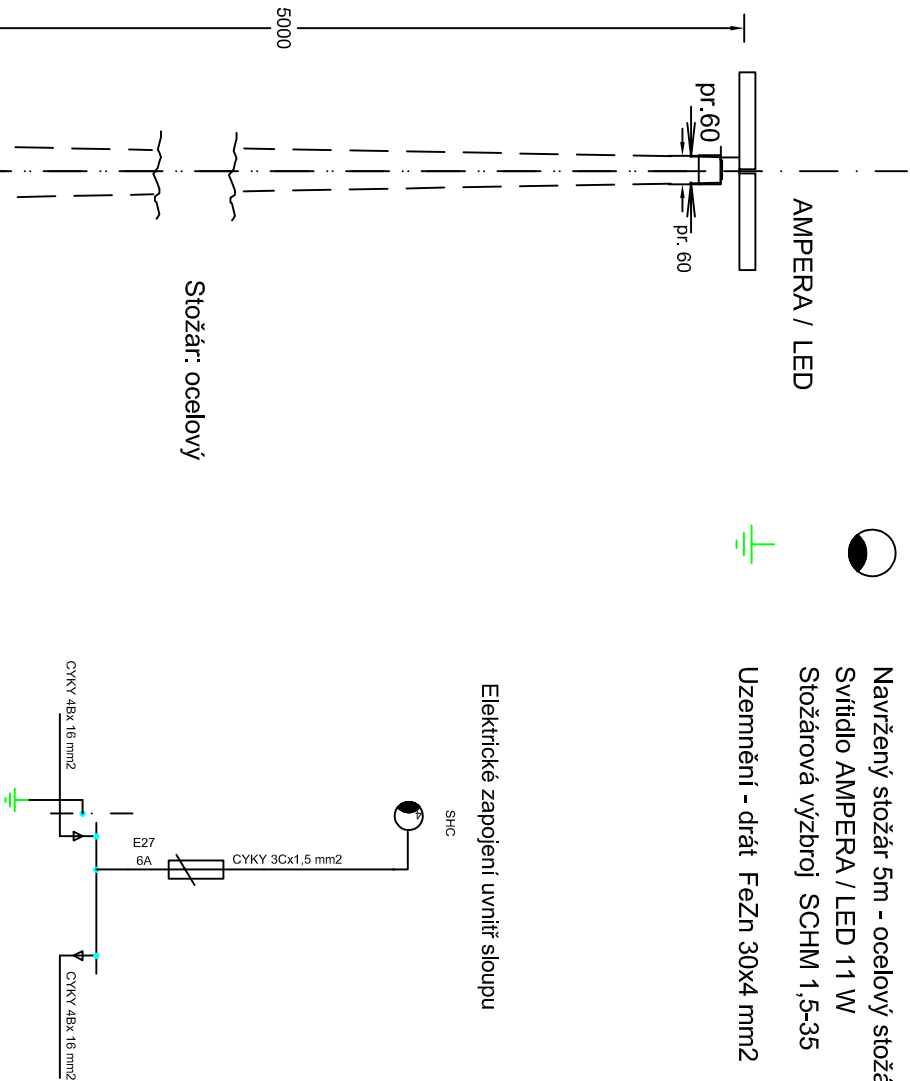

## Detail pouzdra a stožáru

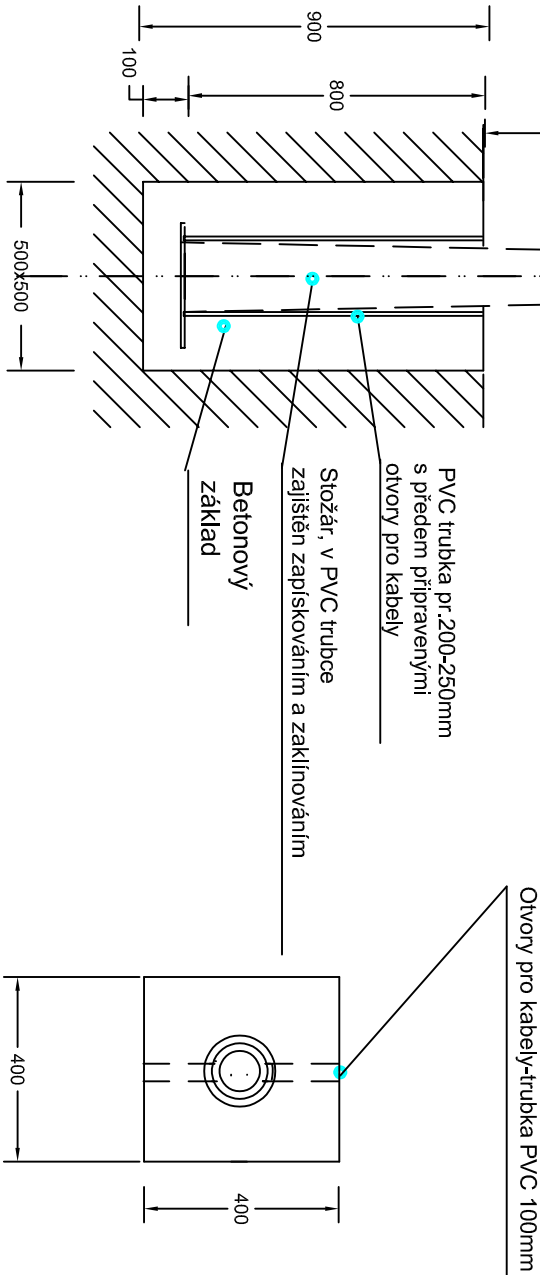

## ZMĚNY

INVESTOR

## OBEC PRŮHONICE

KVĚTNOVÉ NÁMĚSTÍ 73, 252 43 PRŮHONICE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

7  
 6  
 5  
 4  
 3  
 2  
 1

|                    |                     |                |                    |                    |                |            |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| A 32, spol. s r.o. | V Střihlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IC: 251 556 28 | www.a32.cz |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|

NÁZEV AKCE

# HAŠIČSKÁ ZBRONICE PRŮHONICE PRŮHONICE

ZPRACOVATEL ČASTI

JKS ELEKTROPROJEKCE PRAHA s.r.o. | OLDŘICHOVÁ 11 | 128 00 PRAHA 2 | jks@jksprojekce.cz



NÁZEV ČÁST

## D.3-DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ-AREÁLOVÉ ROZVODY A PŘÍPOJKY

### D.4.3 - SO16 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

|                                    |                         |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ARCHITEKT<br>ING. ARCH. IVAN KOLÁŘ | HIP<br>ING. MARTIN FORT | PROJEKTANT ČÁSTI<br>ING. MOJMÍR JURČÍK<br>ING. JAROSLAV MIKULÁŠEK |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|

OBSAH

# STOŽÁR VO

|                                        |         |         |            |              |            |          |
|----------------------------------------|---------|---------|------------|--------------|------------|----------|
| POČET FORMÁTŮ                          | MĚŘÍTKO | DATA    | Č. ZAKÁZKY | ČÁST         | Č. PŘÍLOHY | Č. KOPIE |
| 2                                      |         | 09/2023 | 12522160   | <b>D.4.3</b> | <b>104</b> |          |
| DRUH DOKUMENTACE                       |         |         |            |              |            |          |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |         |         |            |              |            |          |