


SKLADBA S2 - PODLAHA NA TERÉNU - BETONOVÁ DLAŽBA

- BETONOVÁ DLAŽBA 600 x 400 x 40 mm - 40 mm
- STĚRKODŘT FRAKCE 4/8 - 40 mm
- KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 8/16 - 100 mm
- KAMENIVO DRCENÉ FRAKCE 16/32 - (MIN.) 200 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

SKLADBA S7 - OKAPOVÝ CHODNÍK

- KAČÍREK S GEOTEXILÍÍ, ŠTĚRK S FRAKCI 16-32 mm - 200 mm
- GEOTEXILIE - GEOTEK TST - VOLNĚ ULOŽENO - 2 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FR. 16-32 mm - 100 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

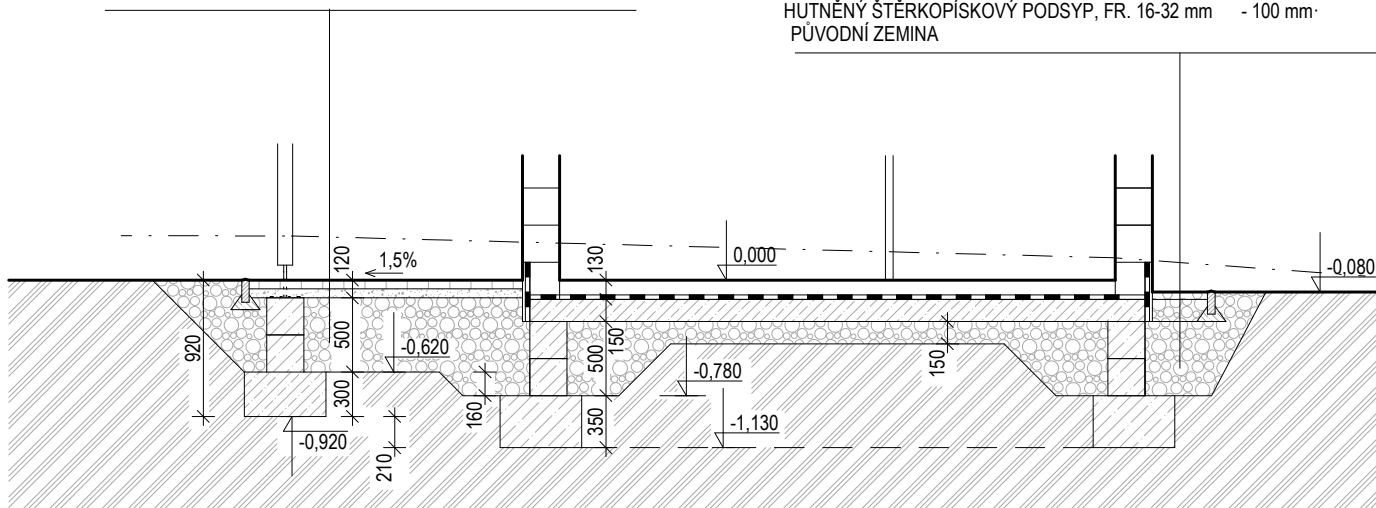

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby 600/400/40 tl. 40 mm. Dlažba bude uložena do kameniva frakce 4-8 mm v tl. 40 mm. Pod touto vrstvou se bude dále nacházet kameninové lože frakce 8/16 v tl. vrstvy 100 mm. Podkladní konstrukční vrstva bude provedena z drceného kameniva frakce 16-32 mm v tl. min. 200 mm. Vrstvy kameniva budou provedeny na hutněnou zemní pláň.

Podél zpevněných ploch budou osazeny betonové obrubníky, které budou uloženy do betonového lože. Beton C16/20. Betonové obrubníky budou mít rozměry 1000x250x50 mm. Barva přírodní šedá.

Vnější plochy v okolí objektu budou osety travní směsí.

Povrchová voda je spádem ze zpevněných ploch směřována a odvedena do zelených ploch kde bude vsakována.

Okapové chodníky budou řešeny jako nepochůzí. Budou provedeny z vrstvy těžného kameniva - kačírku - v tl. 200 mm. Kačírek bude uložena na pás geotextilie. Pod geotextilií bude provedena ložná vrstva z drceného kameniva frakce 16/32 tl. 100 mm.

±0,000 = 385,100 m.n.m Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RAZÍTKO:	ČÍSLO PARÉ:
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka		
INVESTOR: Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková			
STAVBA: Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové		DATUM	2/2022
SO 01 - Hygienické zázemí, skladovací plochy a zázemí pro pořádání akcí		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	DPS
k.ú. Hošťálková, p.č. 3414/7, 3414/2, 3414/6, st. 374/1, st. 374/2, 5360/6		SOUPRAVA	ČÍSLO VÝKR.
VÝKRES:	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŘEZ	D.2.4	01