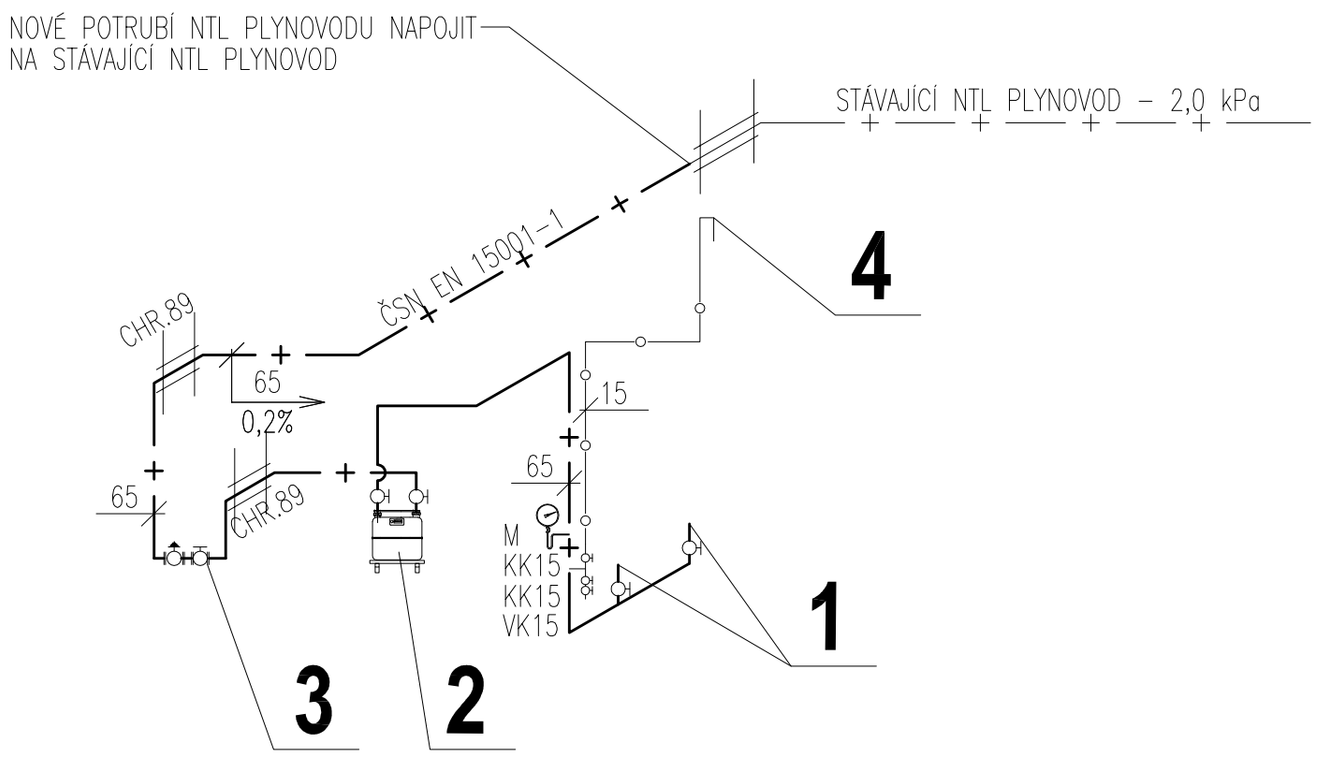

LEGENDA ZAŘÍZENÍ V KOTELNĚ

1	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Jmenovitý tepelný výkon 20–100 kW (50/30°C) UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYP "C" Normovaný stupeň využití až do 98% (Hs)/ 109% (Hi) Spotřeba zemního plynu 10,5 m3/h,
2	ODPOČTOVÝ PLYNOMĚR G 16 Qmax=25,0 m3/h S IMPULSNÍM VÝSTUPEM PLYNOMĚR PŘIPOJEN NA STÁVAJÍCÍ DATOVÝ SYSTÉM
3	HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY MKK65 AUTOMATICKÝ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL DN 65, 230V
4	ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ DN15 VEDENO ŠACHTOU NAD STŘECHU MUSÍ BÝT UZEMNĚNO A ZAJIŠTĚNO PROTI VNIKNUTÍ VODY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :
Atelier SANTIS ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO	SANTIS a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 566 697 371 email : santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	ing.arch.Zezula Martin		tel.: 725 837 519	e–mail : zezula@ateliersantis.cz
VEDOUCÍ PROJEKCE	Kocmánek Martin		tel.: 702 166 988	e–mail : kocmanek@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Kocmánek Martin		tel.: 702 166 988	e–mail : kocmanek@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Boušek Ladislav		tel.: 603 147 985	e–mail : bousekl@seznam.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e–mail : tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR :			
Cooper–Standard Automotive Česká Republika s.r.o., Jamská 2191/33, 59101 Žďár nad Sázavou			
ZASTOUPENÝ	Rolf Max Herzog, jednatel společnosti	tel.:	e–mail :
KONTAKTNÍ OSOBA	Lenka Nováková	tel.: 602 180 003	e–mail : lenka.novakova@cooperstandard.com

KRAJ	Vysočina	OBEC	Žďár nad Sázavou
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Žďár nad Sázavou

NÁZEV STAVBY	**REKONSTRUKCE KOTELNY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FY. COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o.**
STAVEBNÍ OBJEKT	SO–01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

NÁZEV VÝKRESU			měřítko :	č. výkresu :
AXONOMETRIE KOTELNY			**1:50**	**02**
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM	stupeň PD :	
2015/16/DPS	D.1	16.10.2015	**DPS**	