


R-0 oceloplech, povrchový, 36 modul., např. FW 312WT, vxšxh 641x355x150

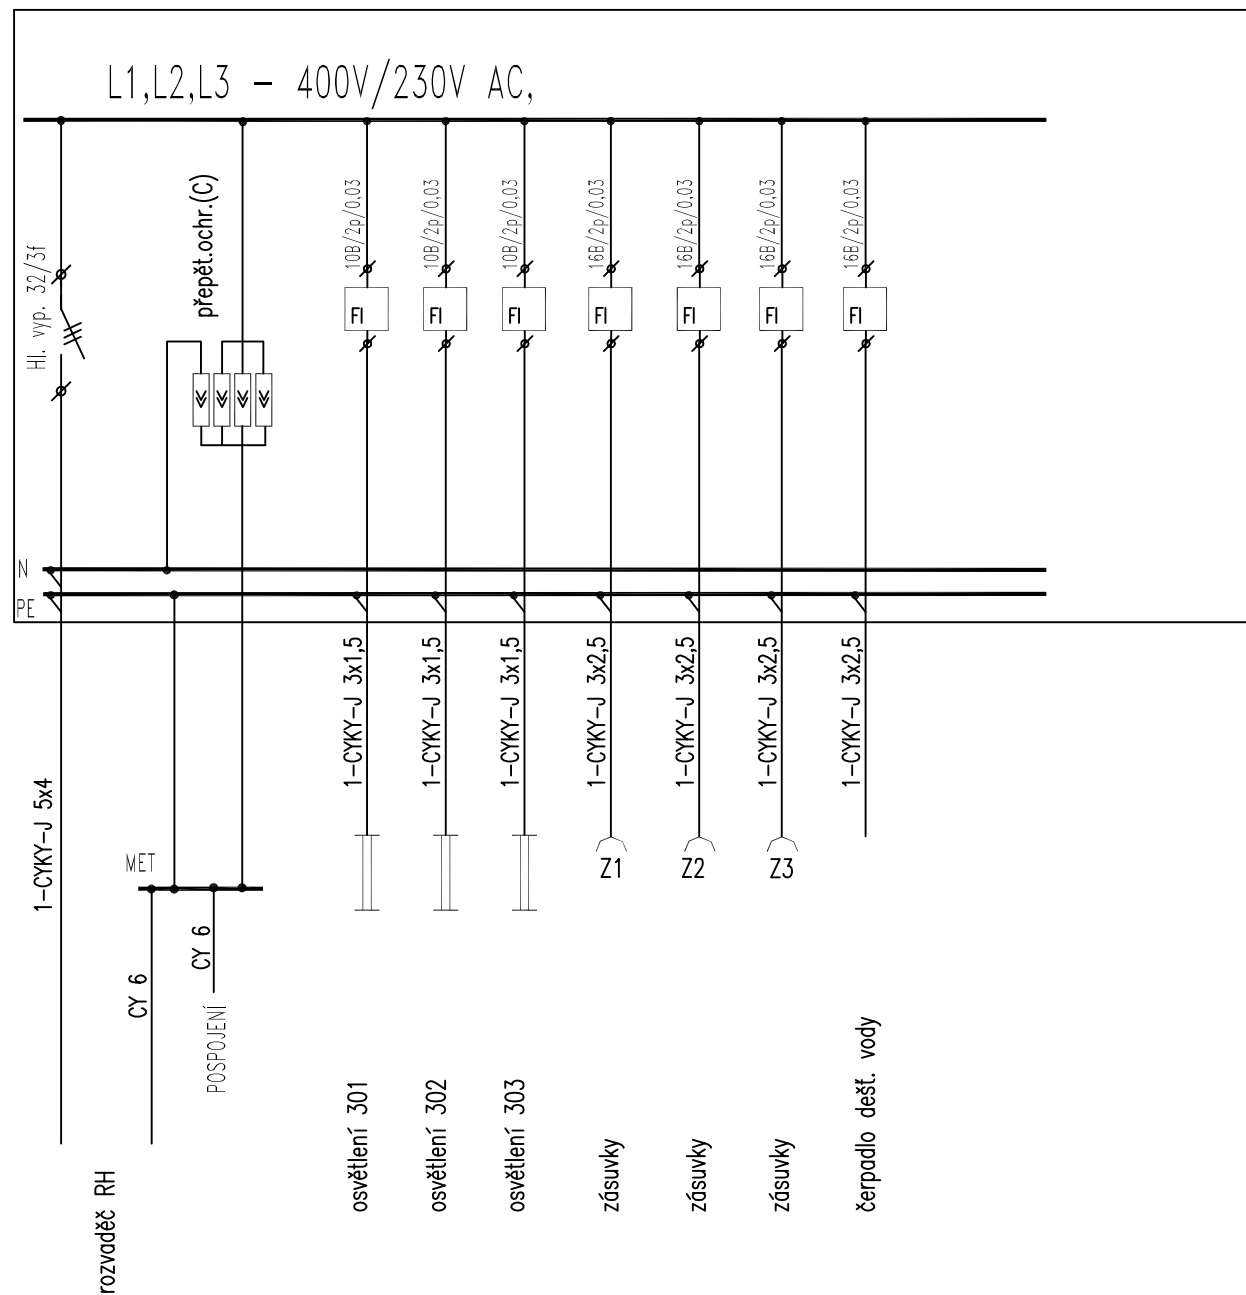

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed3:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Instalovaný příkon: 17kW

Max. soudobý příkon: 15kW

Ing. Vladimír
Sladkovský

Digitally signed by Ing. Vladimír Sladkovský
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743, o=Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ou=Elektronické
autorizační razítko, ou=0007628, cn=Ing.
Vladimír Sladkovský, sn=Sladkovský,
givenName=Vladimír, serialNumber=P380640,
title=IT00
Date: 2026.03.01 19:11:30 +01'00'

S-B-Elektro

Fibichova 55, 261 01 Příbram
Ing. Vladimír Sladkovský
tel. 725 716 188
IČO: 01292021

Jiří Bonk
tel. 601 182 881
IČO: 43809634



S-B-Elektro Ing. V. Sladkovský, J. Bonk projekce: Fibichova 55, 261 01 Příbram II tel.: 725 716 188, 601 182 881			stavěbník: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec		výkres č.: 11	č.paré:
projektant: J. Bonk		název zakázky: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STAV. OBJEKTU ZŠ D.1.2.5 TPS – Silnoproud		č.zakázky/evíd.č.: P-24-1494		
ved. proj.: Ing. Sladkovský				datum: 2025/08		
kontroloval: Ing. Sladkovský		název výkresu: Rozvaděč R-0		formát: A3		
stupeň: DVZ/DPS	změna: -	platnost výkresu od: 2025-08	měřítko: -			