


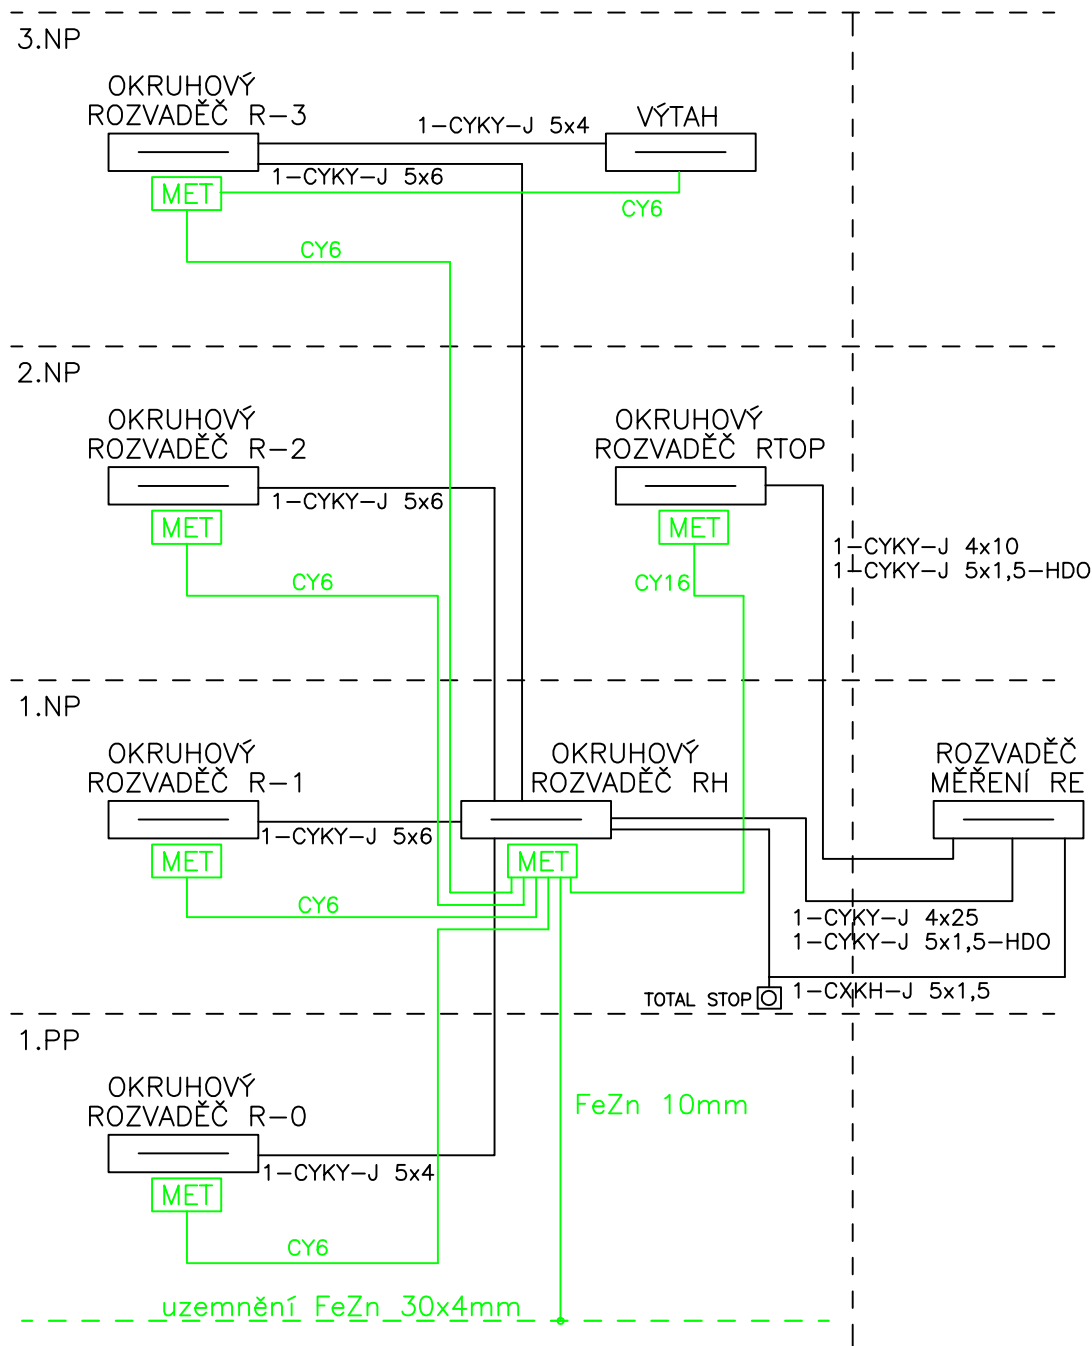

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V~50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed3:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM A IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Instalovaný příkon: 43kW, 17,25kW

Max. soudobý příkon: 34kW, 15kW

Ing. Vladimír
Sladkovský

Digitally signed by Ing. Vladimír Sladkovský
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45770743,
o=Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě,
ou=Elektronické autorizační razítko,
ou=0007828, cn=Ing. Vladimír Sladkovský,
sn=Sladkovský, givenName=Vladimír,
serialNumber=P380640, title=IT00
Date: 2026.03.01 17:15:12 +01'00'

S-B-Elektro

Ing. Vladimír Sladkovský Jiří Bonk
tel. 725 716 188 tel. 601 182 881
IČO: 01292021 IČO: 43809634



S-B-Elektro Ing. V. Sladkovský, J. Bonk

projekce: Fybychova 55, 261 01 Příbram II

tel.: 725 716 188, 601 182 881

stavebník:

Obec Bohutín, Vysoká Pec 140,
26241 Bohutín - Vysoká Pec

výkres
č.:

7

č.paré:

projektant: J. Bonk

ved. proj.: Ing. Sladkovský

kontroloval: Ing. Sladkovský

stupeň: DVZ/DPS změna: - platnost výkresu
od: 2024-12

název zakázky: **PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN**
VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ
SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ
SO-02: STAVEBNÍ ÚPRAVY STAV. OBJEKTU ZŠ
D.1.2.5 TPS – Silnoproud

název výkresu: **Rozvaděč RE**

č.zakázky/evíd.č.:
P-24-1494

datum:
2025/08

formát: A4

měřítka: -