



CHODNÍK

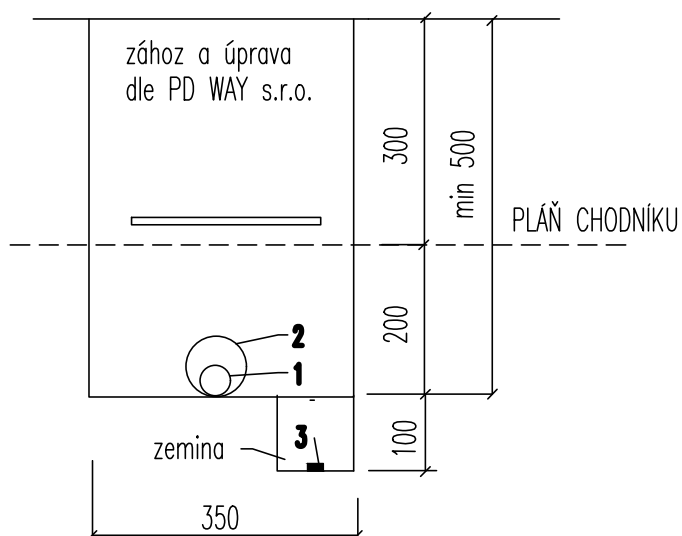

- 1** – kabel VO
- 2** – chránička KOPOFLEX 50/41
- 3** – zemní vodič FeZn 10 mm
- 4** – výstražná fólie z PVC
- 5** – chránička PE

PŘECHOD KOMUNIKACE PODVRTEM

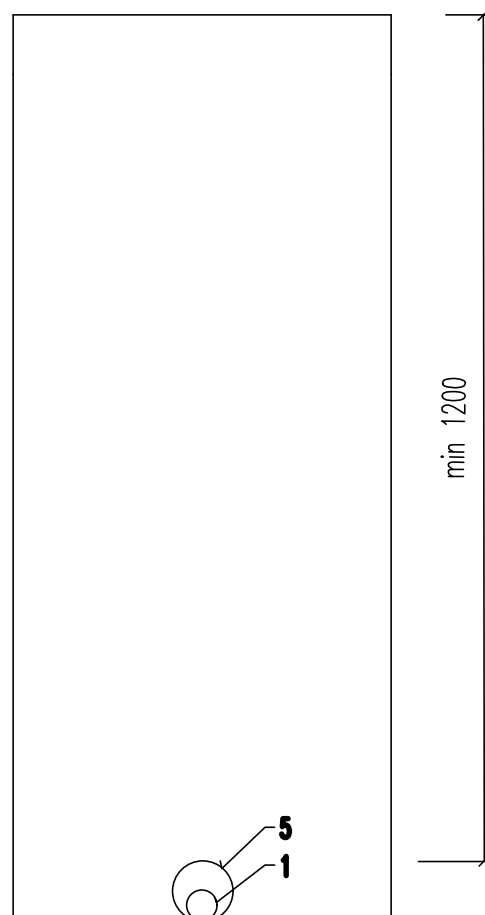

POZNÁMKY K VÝKOPŮM

- chránička PE musí přesahovat hranu vozovky a vjezdů min. o 0,5m
- chránička KPF musí přesahovat cizí inženýrské sítě min. 1m na obě strany
- výstražná fólie musí přesahovat kabel na obou stranách min. o 4cm
- zához kabel. výkopů předepsaným způsobem hutnit
- vzdálenost kabelů NN a VO mezi sebou min. 5cm
- dodavatel VO provede výkop a zához v části pod plání chodníku
- výkop nad plání chodníku včetně záhozu a úpravy povrchu je součástí projektu a rozpočtu WAY projectu s.r.o.

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec				Autorizoval: ING KULHAVÝ Miloslav		Vypracoval: ING HRODĚJ Josef	
Akce: Chodník podél sil. II/128 Nová Bystřice – Ovčárna – 1.etapa				Investor: Město Nová Bystřice			
				Obec: Nová Bystřice			
				Stupeň PD: DSP/PDPS			
Obsah: VZOROVÉ ŘEZY				Č. výkresu: E-2		Č. paré:	
Měřítko:	Datum: III.2019	Arch. č.: 15064	Dwg.: A4				