


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
PE 100

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

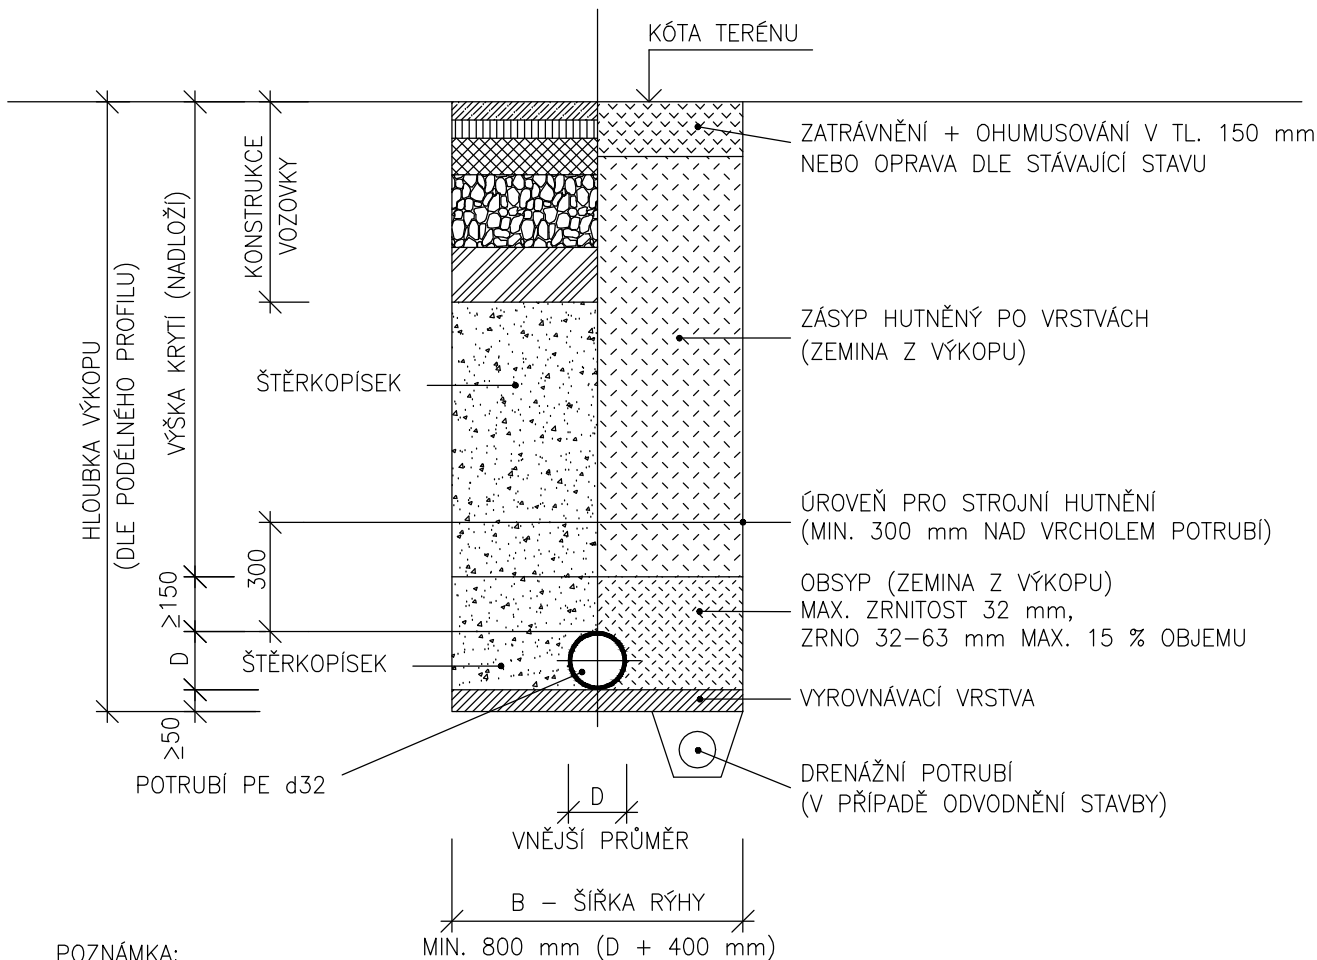

POZNÁMKA: MIN. 800 mm (D -
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZMĚNA				PROVEDL					
VYPRACOVAL	Hercik		ZODP. PROJEKTANT	Hercik					
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Trejšal		DIG. SOUBOR						
OBJEDNATEL	INDBau DESIGN s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň								
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBC	OSTROV						
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY, IČ: 27970345								
STAVBA	EHC CZECH - Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka OSTROV								
OBJEKT	SO 402 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA								
							STUPEŇ	DPS	
							DATUM	ÚNOR 2018	
							POČET A4	2	
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ								
							ČÍSLO ZAK.		
							MĚŘÍTKO	1:x	
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.									