


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
PE 100

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

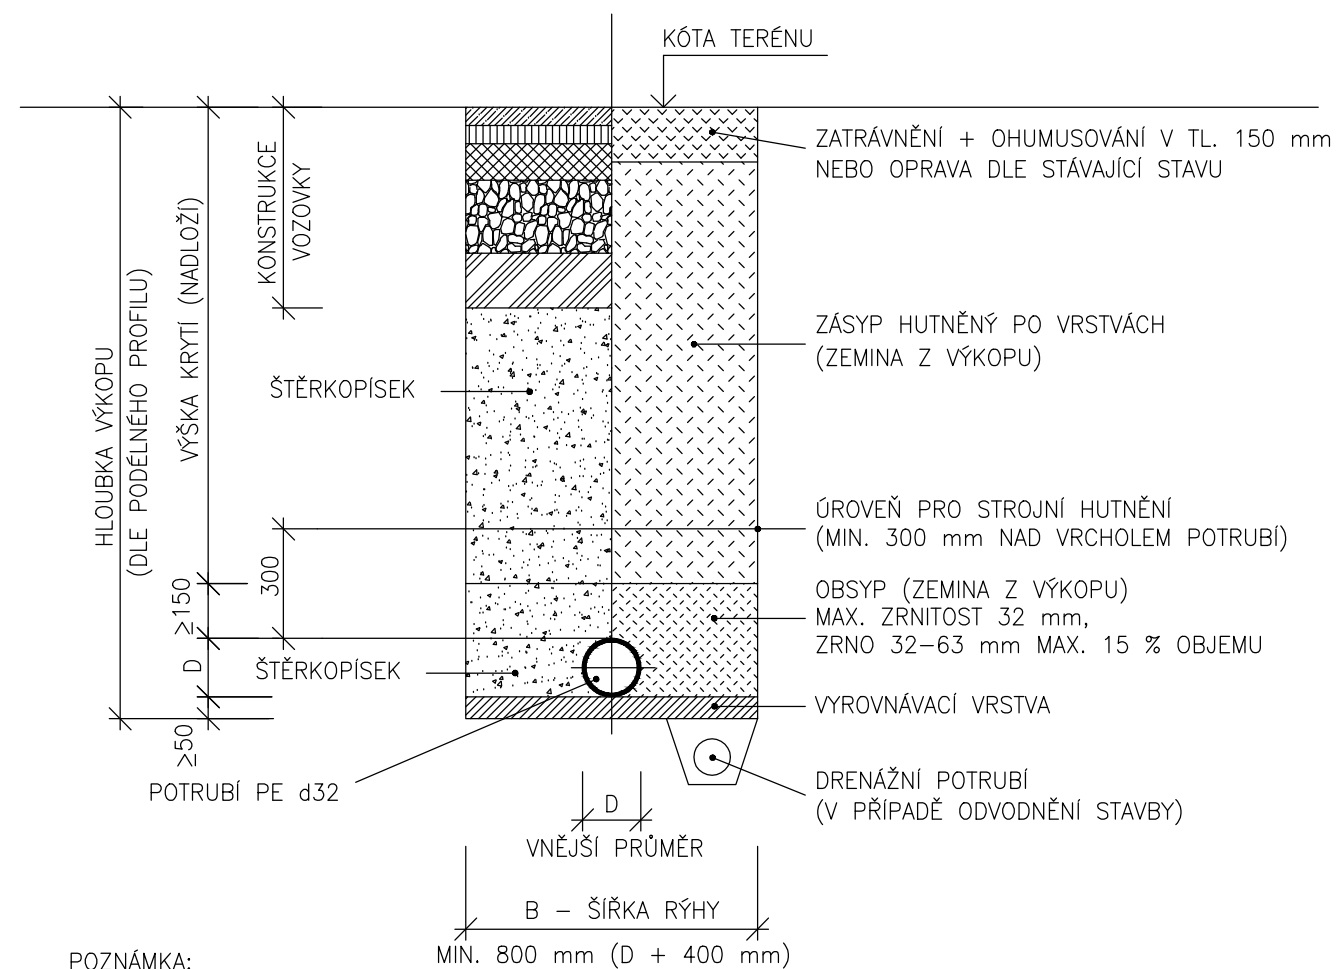

POZNÁMKA: MÍN. 800 mm (D +
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ZMĚNA				PROVEDL				
VYPRACOVAL	Hercik		ZODP. PROJEKTANT	Hercik				
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Trejbal		DIG. SOUBOR					
OBJEDNATEL	INDBau DESIGN s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň							
KRAJ	KARLOVARSKÝ		OBEC	OSTROV				
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY, IČ: 27970345							
STAVBA	EHC CZECH - Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka OSTROV					STUPEŇ	DPS	
OBJEKT	SO 501 - AREÁLOVÝ ROZVOD VODY					DATUM	ÚNOR 2018	
						POČET A4	2	
						ČÍSLO ZAK.		
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
						1: x		
						D.9.4		
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.								