



UK 1700-28 Betonbau

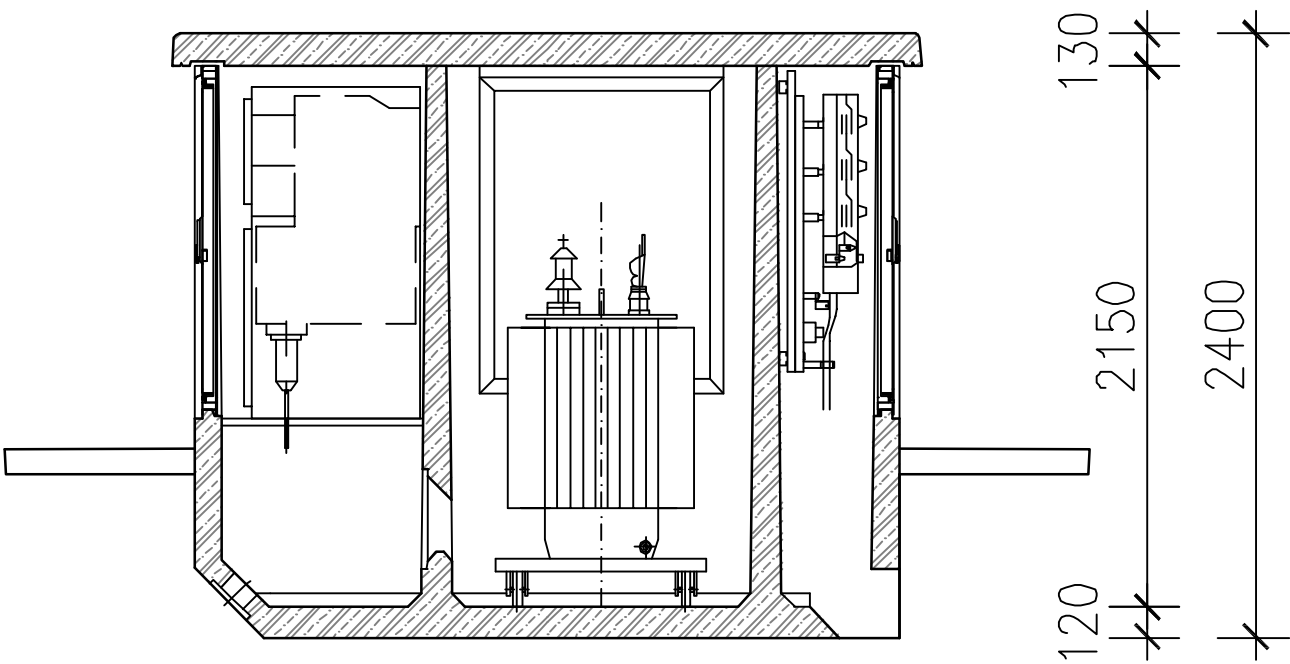


tíha korpusu 65.7 kN (bez vstroje)
tíha střechy: 17.2 kN

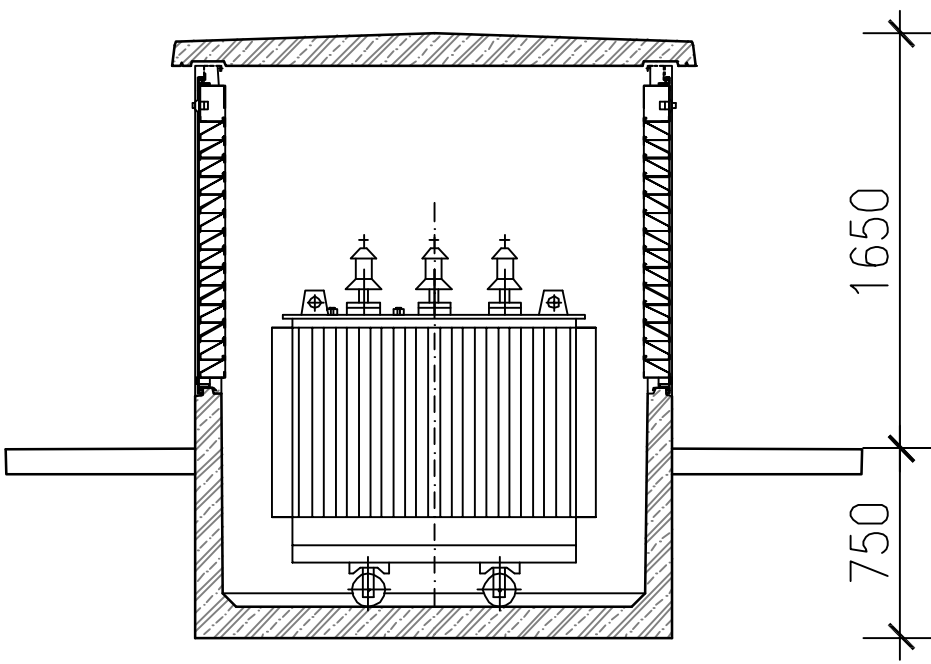



LEGENDA:

- KABELOVÝ ROZVOD V CHRÁNIČCE
- KABELOVÝ ROZVOD na podlaze, na háčích
- PROTIPOŽÁRNÍ PRŮCHOD EI 30 min
- ROZVADĚČ – R22 – ROZVÁDĚČ VN 22kV
R1 – HLAVNÍ ROZVÁDĚČ NN
RE – ROZVADĚČ MĚŘENÍ SPOTŘEBY
- TRANSFORMÁTOR 250 KVA; 22/0,4 kV

viz venkovní rozvody – přípojka NN
WL 00 R1/RH CYKY-J 3x240+120

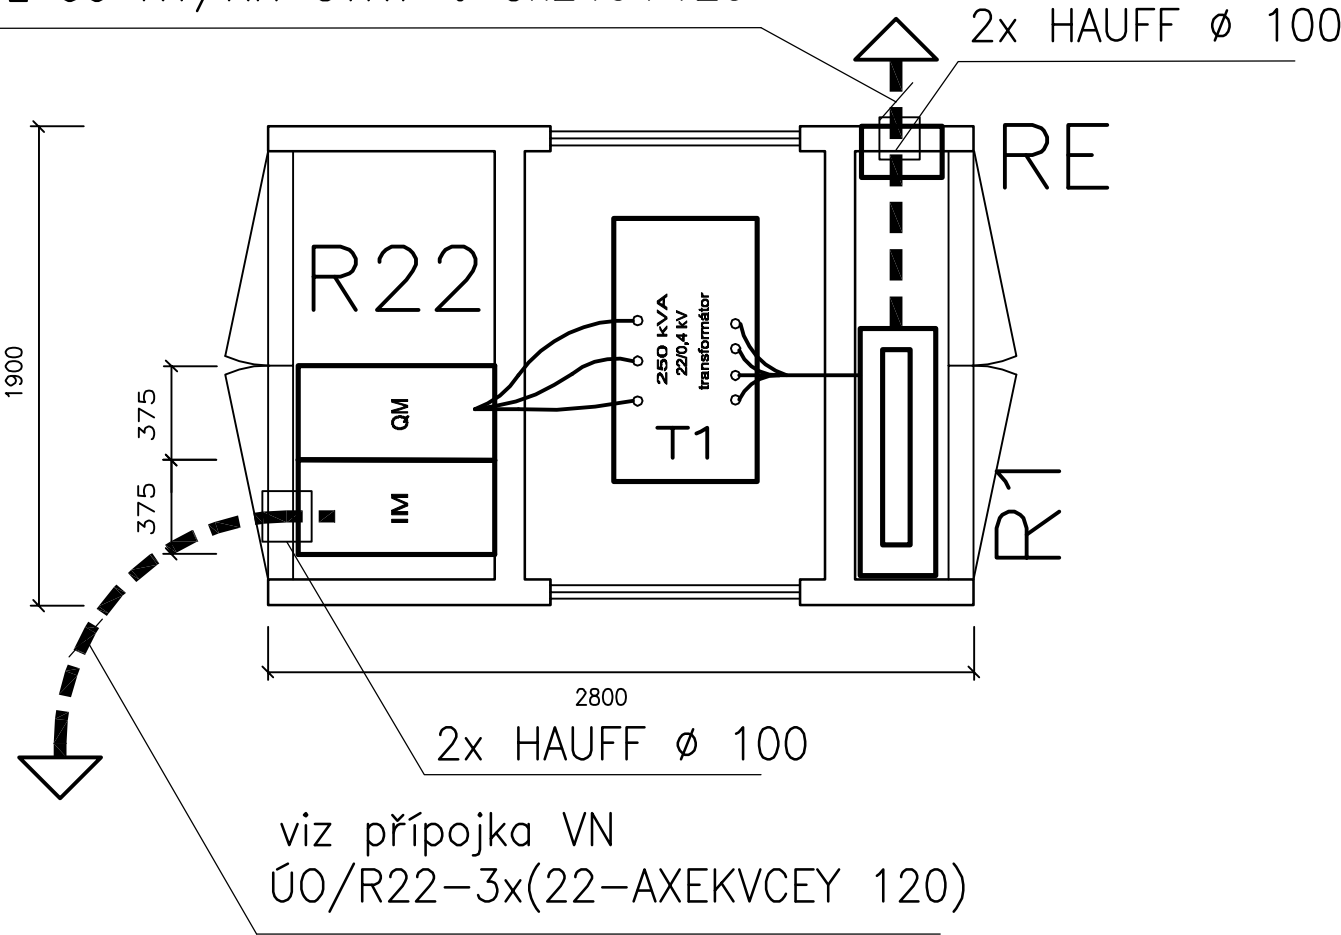

3 ~ 50 Hz 22 kV / IT
OCHRANA ZEMNĚNÍM
3 + PEN ~ 50 Hz 230/400 V / TN - C
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZMĚNA				PROVEDL				U nás elektroinstalaci  rozumíme Horova 102/3, 312 00, Plzeň IČ-26338262
VYPRACOVAL	JAN KUBÁT		TECH. KONTROLA					
HL. PROJEKTANT	Ing. PAVEL TREJBAL		DIG. SOUBOR	003P18D155				
OBJEDNATEL	INDBau DESIGN s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň							
KRAJ	KARLOVARSKÝ		OBEC	OSTROV				
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary, IČ:27970345							
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. – Podnikatelský inkubátor KANOV – pobočka Ostrov						STUPEŇ	DPS
OBJEKT	SO 602 – TRAFOSTANICE						DATUM	2018–02–15
OBSAH	D.15 – TRAFOSTANICE DISPOZICE TRAFOSTANICE						FORMÁT	420x420
							ČÍSLO ZAK.	003P18
							MĚŘÍTKO	-
D.15.5								
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPIROVÁNA TŘETÍ OSOUBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.								

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.