

UPOZORNĚNÍ:

- POŽADAVKY NA PODKLAD PRO NATAVOVÁNÍ PÁSŮ - BETONY NEBO POTĚRY, NA KTERÉ SE BUDOU NATAVOVAT ASF. PÁSY, MUSÍ BÝT SOUDRŽNÉ, POVRCH BEZ HRAN A OSTRÝCH VÝSTUPKŮ NESMÍ SPRÁŠOVAT. Z POVRCHU MUSÍ BÝT ODSTRANĚNY VOLNÉ ÚLOMKY A VEŠKERÉ NEČISTOTY. PEVNOST BETONU BY MĚLA ODPOVÍDAT TŘÍDĚ BETONU B10, RESP. C12/15.

- KLAD PÁSŮ - VŠECHNY PÁSY SE KLADOU JEDNÍM SMĚREM A MUSÍ BÝT POSUNUTY VŮČI SOBĚ TAK, ABY SPOJE NEBYLY NAD SEBOU - TVOŘÍ LI HYDROIZOLACE DVA PÁSY, POSUNOU SE VŮČI SOBĚ O POLOVINY ŠÍŘKY. PÁSY SE KLADOU NA VAZBU TAK, ABY ČELNÍ SPOJE BYLY VYSTŘÍDÁNY STYK PODÉLNÍHO SPOJE MĚL TVAR "T" (NE "X"). PÁSY SE KLADOU OBVYKLE VODOROVNĚ S OKAPEM - AŽ OD SKLONU 3° (5,24%) JE VÝHODNĚ KLÁST PÁSY KOLMO K OKAPU. PŘESAHY MUSÍ BÝT VŽDY "PO VODĚ".

- PŘESAHY A SPOJE - PÁSY S POSYPEM KLADEME S PŘESAHY MIN. 80MM V PODÉLNĚM SPOJI A 100-120MM V ČELNÍM SPOJI A VE SPOJÍCH PŘÍŘEZŮ, KDE JE V PŘESAHU POSYP. PŘESAH V PODÉLNĚM SPOJI JE OBVYKLE VYMEZEN PŘEKRYVNÝM PRUHEM BEZ POSYPU. ROH SPODNÍHO PÁSU V "T" SPOJI DOPORUČUJI ŠIKMO V ŠÍŘCE SPOJE ZAŘÍZNOUT, A TO PROTO, ABY SE PRODLOUŽILA PŘÍPADNÁ CESTA VODY SPOJEM POD PÁS.

DOPORUČUJI KONTAKTOVAT RENOVANOU PROVÁDĚCÍ FIRMU, KTERÁ JE DOSTATEČNĚ OBEZNÁMENA S DANOU PROBLEMATIKOU .


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KCE
- ODSTRANĚNÍ BETON. PODSTAVCŮ POD STÁVAJÍCÍMI JÍMACÍMI TYČEMI
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
- VIZ. TABULKA VÝROBKŮ

SKLADBY SOUVRSTVÍ:

STÁVAJÍCÍ OPLECH. ATIKY BUDE ODSTRANĚNO

- OPLECH.ATIKY - POZINK.PL. 0,6MM - R.Š. cca350mm (S PŘÍCHYTKOU KOTVENOU DO DŘEV.ŠPALÍKU)
- POVLAKOVÁ KRYTINA - PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE VYTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY, S VRCHNÍM BRÍDLIČNÝM POVRCHEM, SE SPODNÍM POVRCHEM SE SPALITELNOU PE FOLIÍ - NATAVENA PLNOPLOŠNĚ K PODKLADU
- PODKLADNÍ PÁS Z SBS MODIFIK. ASF., S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, S JEMNOZRNNÝM MINERÁLNÍM POSYPEM, SE SPODNÍM POVRCHEM SE SPALITELNOU PE FOLIÍ - NATAVEN BODOVĚ K PODKLADU
- VYSPRAVENÁ ZDĚNÁ ATIKA - SPÁD DLE ČSN MIN. 5% (MOŽNO DOROVNAT VYSOKOPEVNOSTNÍ CEMENTOVOU STĚRKOU

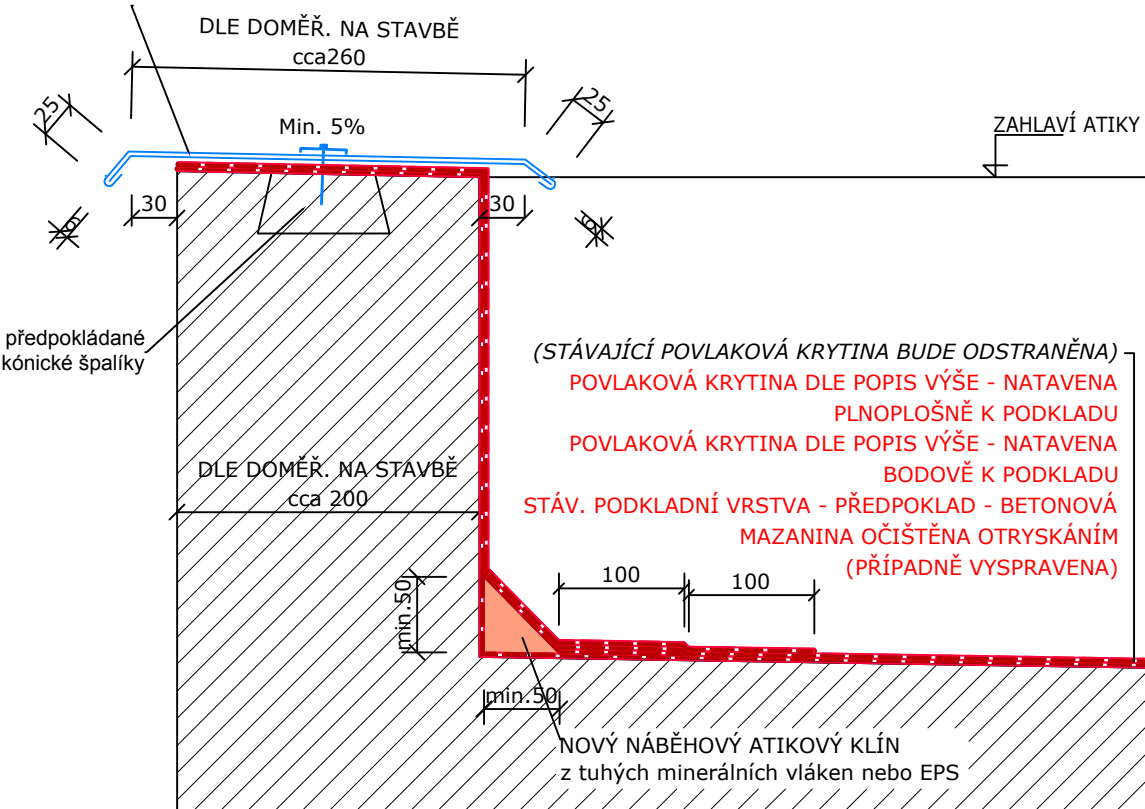

STAVEBNÍ OBJEKTY:


- SO - 01 OBNOVY POVRCHŮ A STAVEBNÍ PRÁCE UVNITŘ ÚV
- SO - 02 OBNOVA FASÁDY ÚV A OKAPNÍ CHODNÍČEK
- SO - 03 OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY ÚV

SKLADBA:
VIZ. TABULKA SLOŽENÝCH KONSTRUKCÍ


POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÁ KRYTINA JE MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH A BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ATIK . STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY JE VČETNĚ BOKŮ STĚN ATIKY. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE POD KRYTINOU SE V SOUČASNOSTI NACHÁZÍ BETONOVÝ PODKLAD, NA KTEROU BUDE NOVĚ NATAVENA NOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA.


det.: A - NAPOJENÍ U STĚNY:

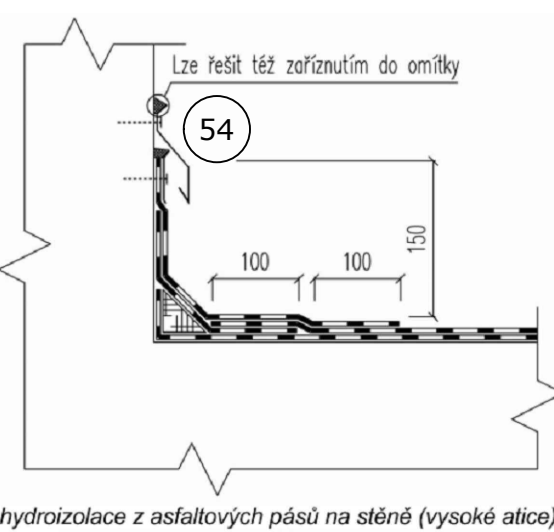

det.: B - NAPOJENÍ U ATIKY:

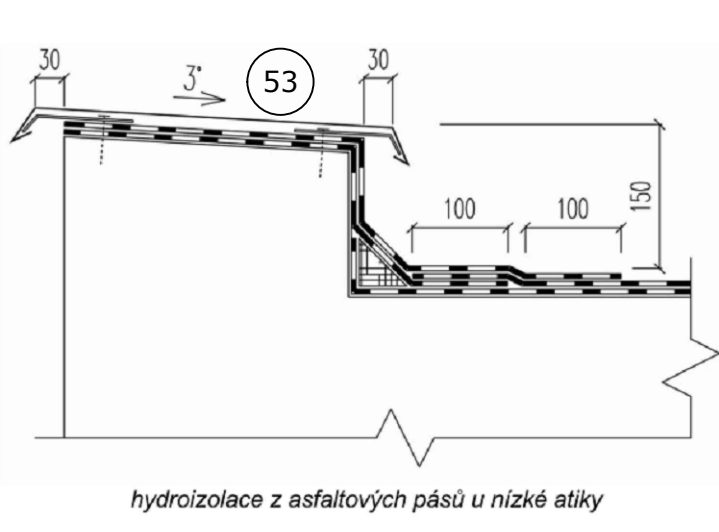

det.: C - NAPOJENÍ U OKAPU:

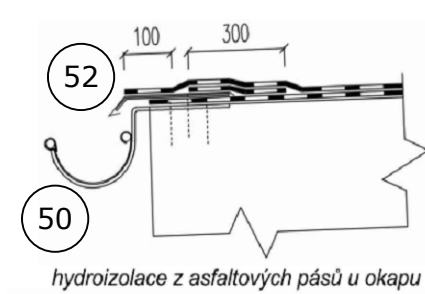

POZNÁMKA: h

STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÁ KRYTINA JE MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH A BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ATIK . STÁVAJÍCÍ ODSTRANOVANÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY JE VČETNĚ BOKŮ STĚN ATIKY.

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE POD KRYTINOU SE V SOUČASNOSTI NACHÁZÍ BETONOVÝ PODKLAD, NA KTEROU BUDE NOVĚ NATAVENA NOVÁ PODKLADNÍ VRSTVA. POKUD BUDE BETONOVÝ PODKLAD PŘI ODSTRANOVÁNÍ KRYTINY NARUŠEN, BUDE VYSPRAVEN, PŘÍPADNĚ NAHRAZEN NOVÝM CEMENTOVÝM POTĚREM. V TOM PŘÍPADĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ I POLOŽENÍ NOVÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVY Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK. TOTO VŠAK NEMŮŽE BÝT PŘEDEM ZNÁMO A PROTO ANI NEMŮŽE BÝT TOTO ŘEŠENÍ SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR, A PROTO BUDE TATO OBNOVA PŘÍPADNĚ PROVÁDĚNA JAKO VÍCEPRÁCE. VARIANTNÍM ŘEŠENÍM JE PAK I ABSENCE PROVEDENÍ OBNOVY VRCHNÍ BETONOVÉ VRSTVY A PROVEDENÍ POUZE TEPELNĚ IZOLACE S POKLADKOU POVLAKOVÉ KRYTINY - V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ PŘÍPADNĚ UPRAVÍ PROVÁDĚCÍ DETAILY.

VAK projekt s.r.o.		Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice	
Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. PETR KOHOUTEK	VYPRACOVAL RADEK VOLDŘICH	KOPIE ČÍSLO	
OKRES České Budějovice (Jihočeský kraj)	MÍSTO STAVBY k.ú. Zliv u Českých Budějovic (793272)	STUPEŇ PROJEKTU	
INVESTOR Město Zliv, Dolní Náměstí 585, 373 44 Zliv	NÁZEV AKCE Zliv ÚV - stavební úpravy a výměna vstrojení	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
		DATUM PROJEKTU	
		II./2024	
		FORMÁT VÝKRESU	
		8x A4	
		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		Č. VÝKRESU	
		D1-12	