
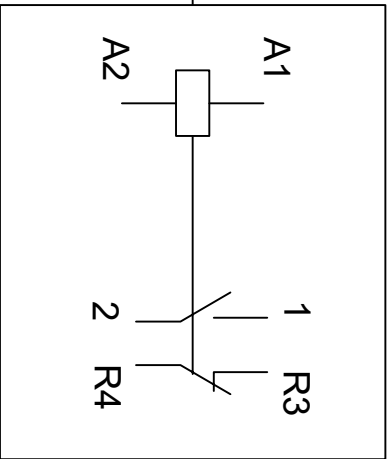



Střídač AC/DC (fázovací místo)
Typ: Fronius SYMO 20.0-3-M, Fronius SYMO 10.0-3-M
Výkon AC: 3 x 20,0 kW, 1 x 10,0 kW
Množství: 3 ks - SYMO 20.0
1 ks - SYMO 10.0

Rozpadové místo FVE Ochrany U / f
(stýkač)


Regulace FVE distributorem
Výkonové stupně: 100%, 0% Pjmen

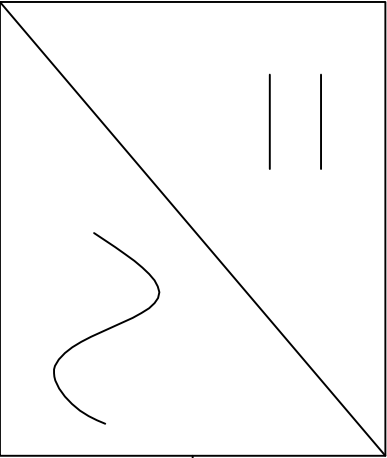

RH FVE (AC/DC)

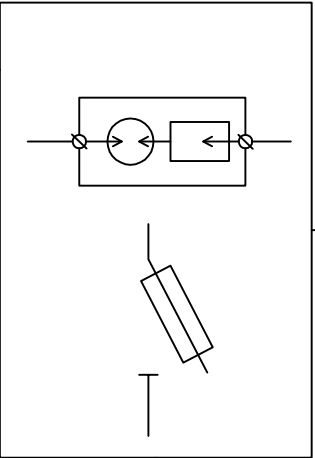

Rozvaděč NN

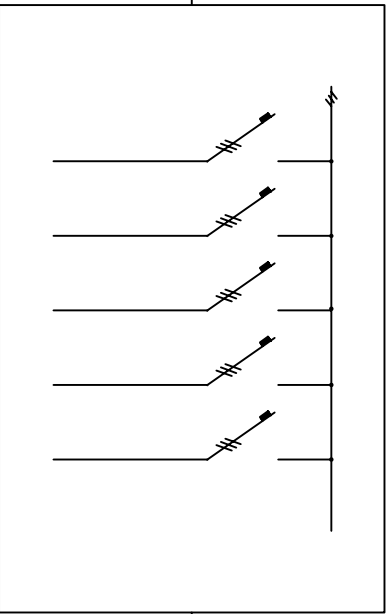

Hl. jistič FVE
125 A/3



Hl. jistič

HDO
RR3

RE (měřicí místo)
Fakturační elektroměr

kWh


Místo napojení do DS

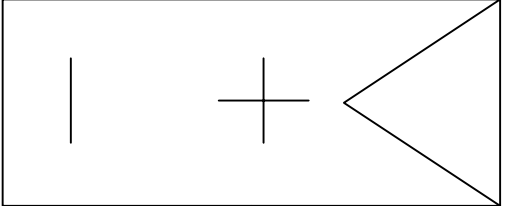

Fve panely (generátor)

Typ: AXITEC 275
Výkon panelů: 275 Wp
Množství: 262 ks

Vlastní spotřeba
objektu

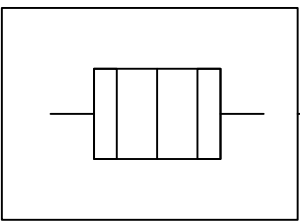

ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ING.	VYPRACOVAL	KRESLIL		
Petr Jíroudek		Martin Ryba	Martin Ryba		
MÍSTO STAVBY: Stožická 826, Vodňany			KRAJ: Jihočeský	Zakázkové č.	03-08-03
STAVEBNÍK: ZDRUOP s.r.o., Stožická 1014, 389 01 Vodňany				Stupeň PD:	DPS + DPS
FVE ZDRUOP - 72,05 kWp				Datum:	03/2018
				Formát:	1xA3
				Měřitko:	Výkres číslo:
Jednopolové schéma				-	04