



Výkres lapáku tuků OTP-7

PŮDORYS - schéma

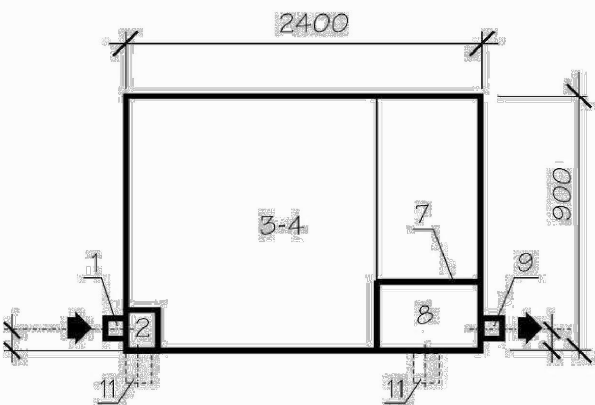

ŘEZ - schéma

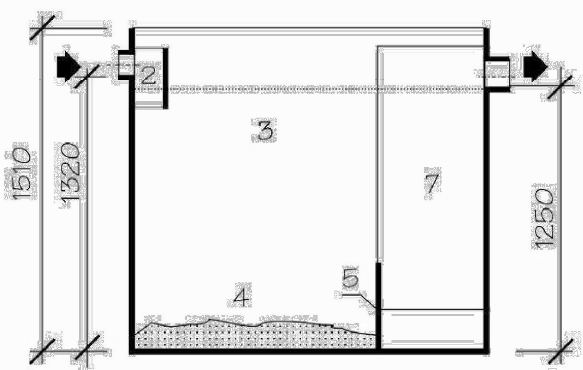

LEGENDA:

- 1 - hradlo přítokového potrubí DN 125

2 - usměrňovací komora

3 - odlučovací prostor

4 - kalový prostor

5 - kalová přepážka
- 7 - normá stěna


8 - odtoková komora

9 - odtokové potrubí DN 125 (PP 125)

11 - alternativní umístění přítok. a odtok. potrubí

*Pozn.: Odlučovač je možno vyrobit i v zrcadlovém provedení

OSAZENÍ OTP-7

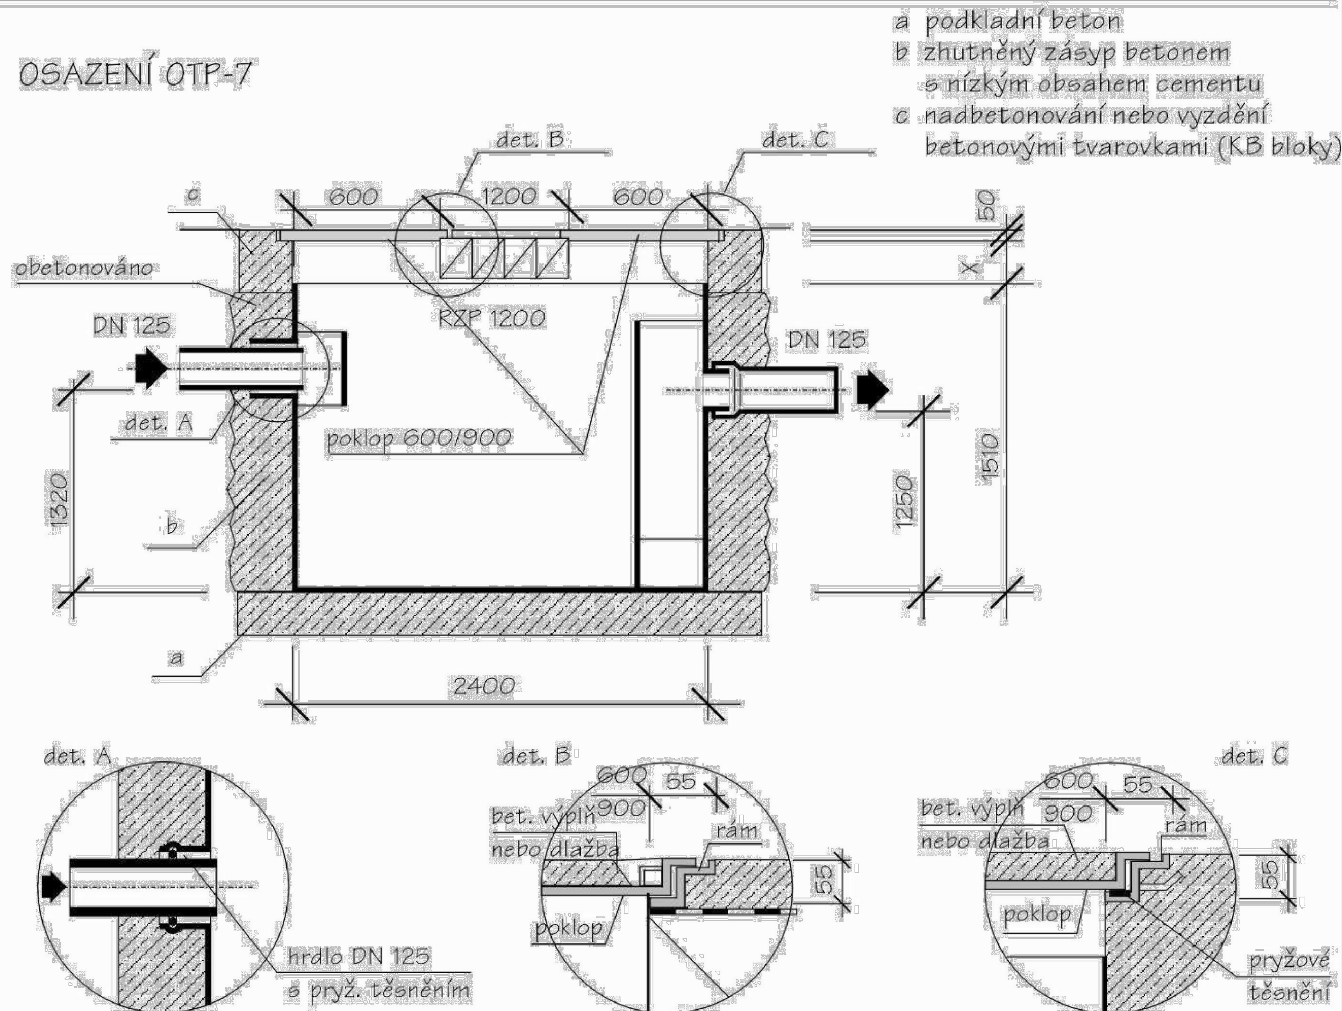

POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
REVIZE					

PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	 CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. 312 02 Plzeň, Revoluční 56a Tel.: 377 43 44 11 Fax: 377 43 44 79												
Václav HERCIK		Ing. Martin HEJL														
MÍSTO STAVBY : p.č. st 343, k.ú. Přimda				<table><tr><td>FORMÁT</td><td>1 : 20</td><td rowspan="5">VÝTISK Č.</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>05/2020</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>020006Z</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr></table>		FORMÁT	1 : 20	VÝTISK Č.	DATUM	05/2020	STUPEŇ	DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY	020006Z	MĚŘÍTKO	
FORMÁT	1 : 20	VÝTISK Č.														
DATUM	05/2020															
STUPEŇ	DPS															
ČÍSLO ZAKÁZKY	020006Z															
MĚŘÍTKO																
INVESTOR : Město Přimda, náměstí Republiky 112, Přimda 348 06																
STAVBA : ZŠ Přimda - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků																
PS : D.1.4g Odlučovač tuků																
NÁZEV : SCHÉMA OTP-7				ARCHIVNÍ ČÍSLO : D.1.4.g - 05												