




MODUL MĚŘENÍ TEPLOTY



MODUL MĚŘENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI



KABEL FTP 4x2x0,5 LSOH B2ca-s1,d1,a1

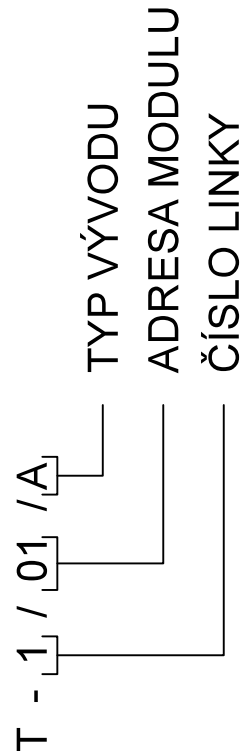

- B. Smyčka vyvedena nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5 m.

- C. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové krabice do zdi, průměr 68 mm. Volný konec 0.5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.
- E. Smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodu připojení dané technologie (obvykle podlahou).

- V případě vyvedení na zdi zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi, průměr 68 mm. Volný konec kabelových vývodů 3 m. Samostatný přípojný kabel pro počítačovou síť LAN z centrálního místa (rozvaděče) k monitorovanému zařízení.

- Při vyvedení kabelu podlahou: vyvést z trubky v místě ostatních vývodů připojení dané technologie. Volný konec 4 m. V případě vyvedení na zdi zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi, průměr 71 mm, ve výšce cca 1 m, horizontálně na vnější hraně stroje (aby byla připojná krabice dostupná pro servis). Volný konec kabelového vývodu 0,5 m.

- Samostatná kabelová linka vyvedená z trubky ze zdi nebo z podlahy v místě ostatních vývodů pro připojení technologie k napájecímu vedení. Kabel bude osazen konektorem RJ45 pro LAN připojení. Volný konec 3 m.

Dodavatel: P.D.	
Stupň: _____ Název projektu: _____ Název výřezu: _____	Č. zakázky: 262AK001 Č. výřezu: 02.001 Datum: 1/2028 Měřítko: _____ Perfor: 1:50
Zpracoval: Zdeněk Palcát	Kontroloval: Zuzana Časlová Formát: A4