



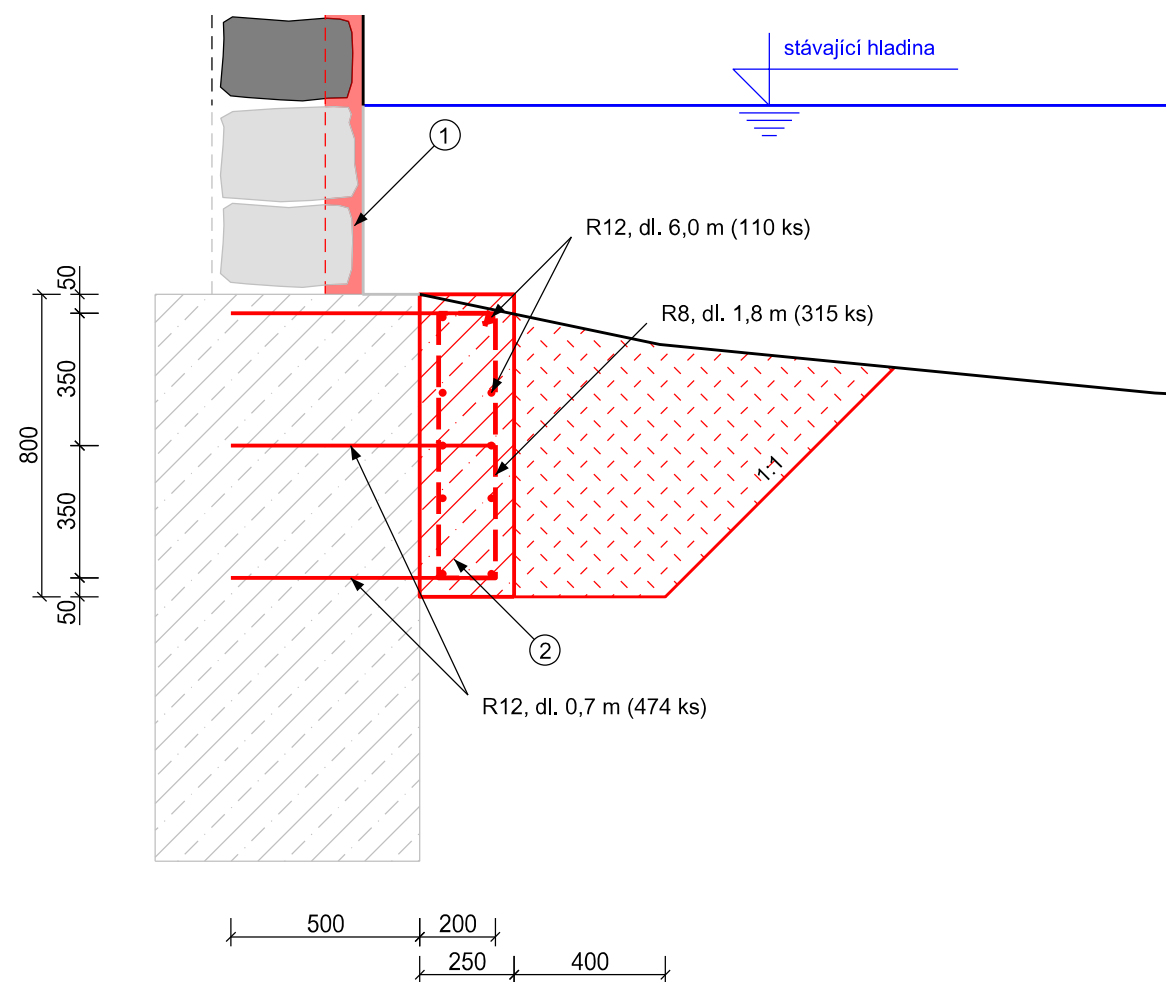

Rozmístění chem. kotev v ŽB předpatě:

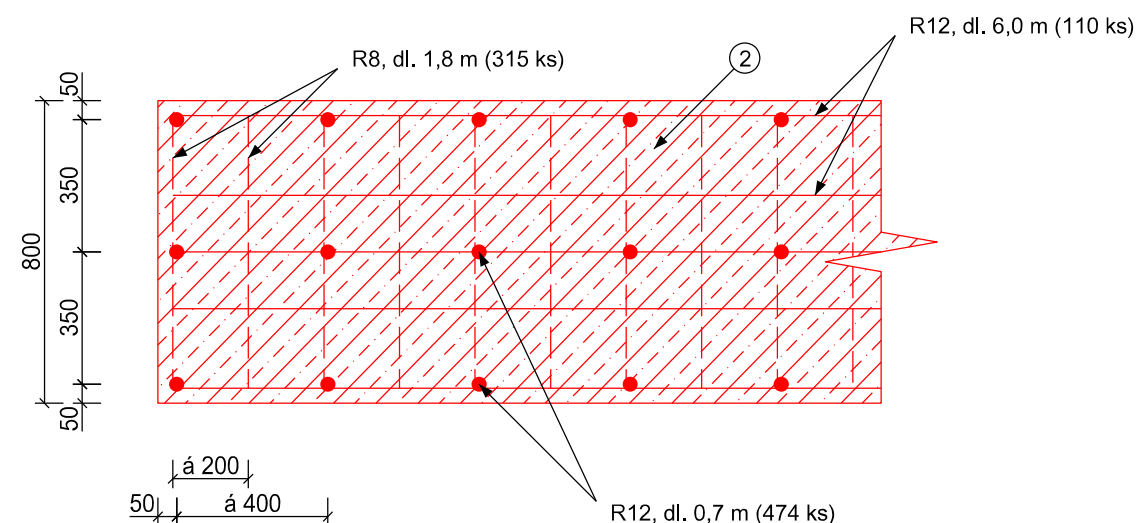

- ① Přespárování stávající zdi o ploše - 135 m²
 - očištění tlakovou vodou
 - mechanické vyčištění spár do hl. 10 cm
 - spárování MC 15
- ② Vybudování předpaty opěrné zdi
 - předpata: š=0,25 m, h=0,8 m, L= 63,0 m
 - beton: C 30/37 - XF3, konz. S3
 - druh oceli: B500B
 - trnování: ocelové kotvící trny na chemickou kotvu á 400 mm (R12, dl. 0,7 m, min. krytí 50 mm, zapuštěna 0,5 m do základu stávající zdi a 0,2 m do navrhované předpaty opěrné zdi, ø vrtaného otvoru 14-16 mm - 474 ks) (chemická kotva - dvoukomponentní lepicí hmota na bázi epoxidové pryskyřice)
 - R12, dl. 6,0 m, navázání prutů (překrytí) cca 0,3 m, min. krytí 50 mm - 110 ks
 - třmínky R8, dl. 1,8 m, min. krytí 50 mm, á 200 mm - 315 ks

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....18/325
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....IV. 2021.....③

Odpor. proj.:	Ing. Martin David	 Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval:	Andreas Schmidt		
Kontroloval:	Ing. Martin David		
Kraj:	Ústecký	Místo:	Brozany nad Ohří
Objednatel:	Městys Brozany nad Ohří		
Akce:		Zn. souboru:	
Brozany nad Ohří - Mlýnský náhon v ř.km 2,191 - 2,458 Objekt: SO 102 - Oprava opevnění Mlýnského náhonu v ř.km 2,243 - 2,458 SO 102.3 - Oprava LB opevnění (ř.km 2,249 - 2,312)		Stupeň:	DSJ
		Č. zak.:	18/325
		Datum:	IV. 2021
Výkres:		Měřítko:	1: 20
Výkres tvaru výztuže		Č. přílohy:	D.2.3.4
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			