



NAPOJENÍ V MÍSTĚ BEZ TĚSNÉHO SOUBĚHU KP

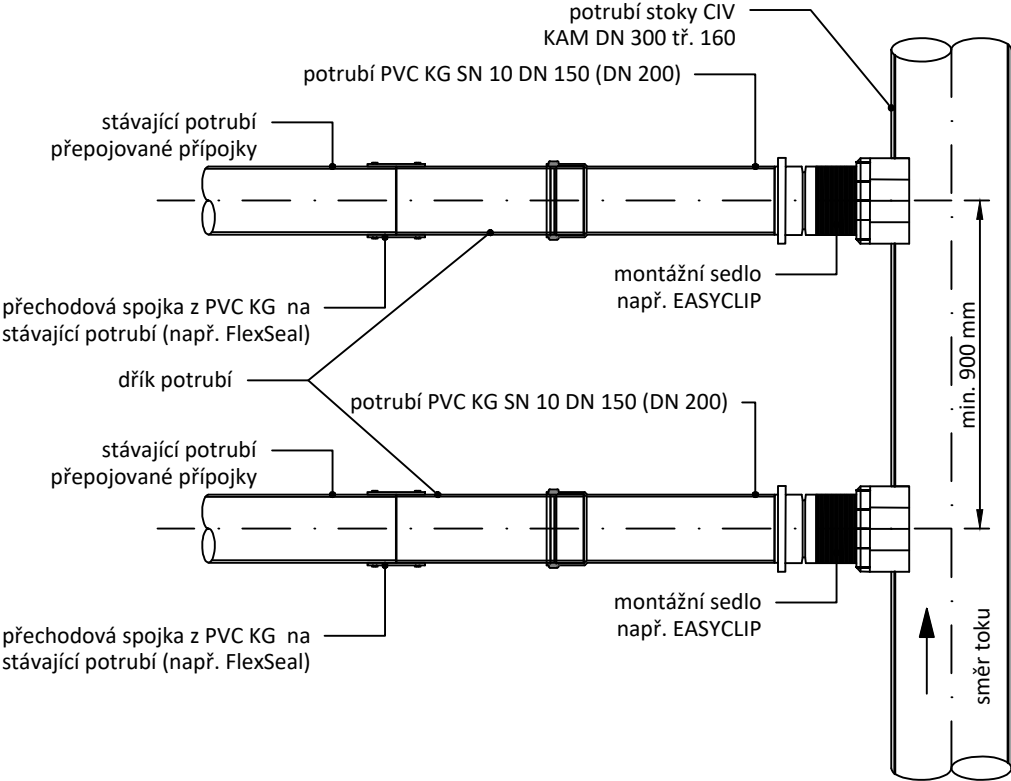

NAPOJENÍ V MÍSTĚ TĚSNÉHO SOUBĚHU KP

PLATÍ PRO PŘÍPOJKY:  
KP 6, KP 14, KP 15, KP 19, KP 20, KP 22, KP 23, KP 30, KP 31, KP 32, KP 33, KP 34  
UV2, UV3, UV7

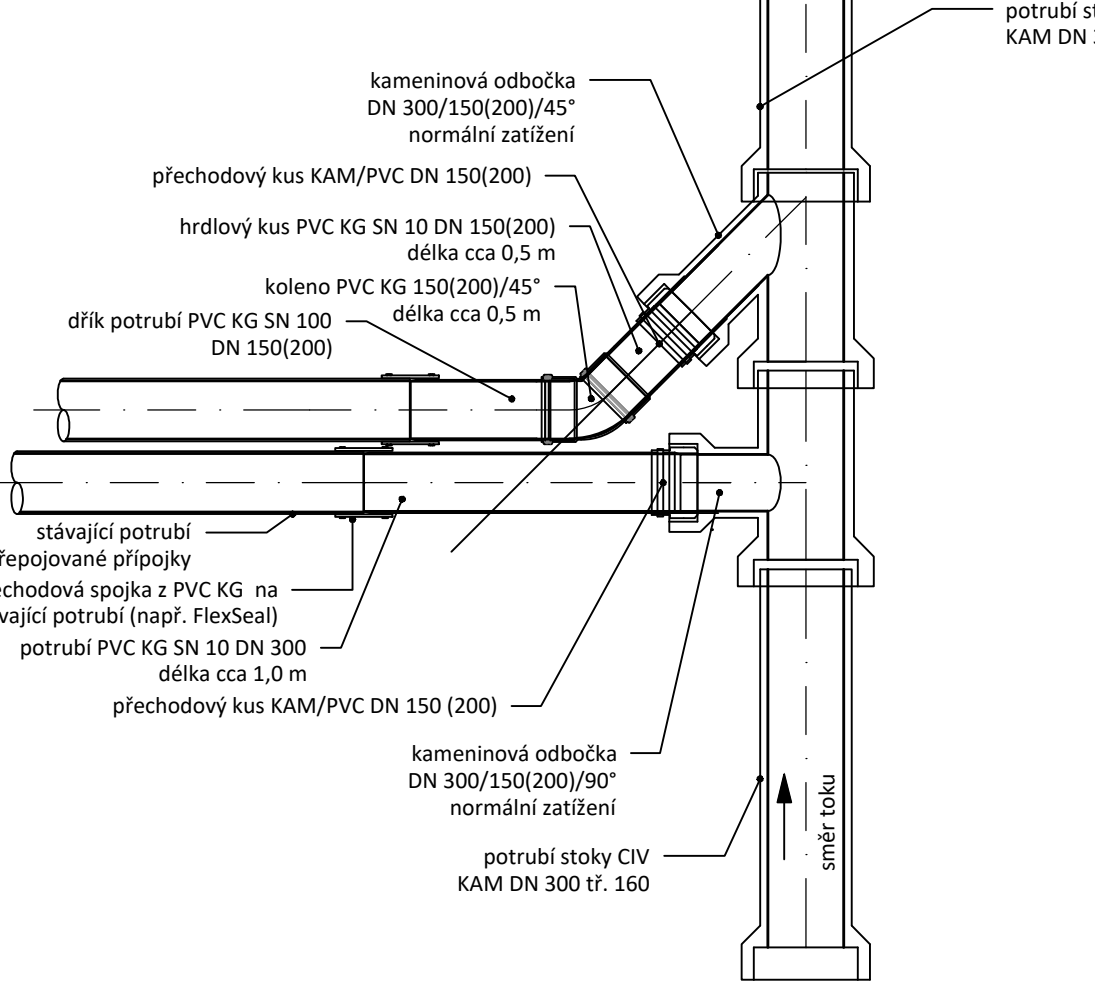

POZNÁMKA:  
Otvory pro napojení přepojovaných přípojek musí být vyvrtány vykrúžovacím vrtákem.  
Přepojované přípojky musí být napojovány ve vzdálenosti minimálně 1000 mm od okraje kanalizačních trub (od jejich spoje) a ve vzdálenosti minimálně 1000 mm mezi sebou.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARÉ Č.<br>NÁZEV STAVBY<br>Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV                                             |                                                                                                                                                              |
| Dokumentace pro provádění stavby (DPS)                                                                                 |                                                                                                                                                              |
| OBJEDNATEL<br>Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.<br>Za Olšávkou 290, Sady<br>686 01 Uherské Hradiště<br>IČO: 49453866 | ZHOTOVITEL<br>AquaSmart Solutions s.r.o.<br>Československé armády 1137<br>766 01 Valašské Klobouky<br>IČO: 09905260<br>info@aquasmart.cz<br>www.aquasmart.cz |
| MÍSTO STAVBY<br>Uherský Brod, ul. Dolní Valy                                                                           | ČÍSLO ZAKÁZKY<br>2025-08                                                                                                                                     |
| VYPRACOVAL<br>Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.                                                                               | DATUM<br>prosinec 2025                                                                                                                                       |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.                                                                     | FORMÁT<br>A3                                                                                                                                                 |
| STAVEBNÍ OBJEKT<br>-                                                                                                   | MĚŘÍTKO<br>1:20                                                                                                                                              |
| NÁZEV VÝKRESU<br>Vzorový výkres napojení KP                                                                            | ČÍSLO VÝKRESU<br>D.5                                                                                                                                         |