

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:

Ze dne:

2026-02-05

Číslo jednací:

MUUB/13703/2026

JID:

15847/2026/MUUB

Spisová zn.:

MUUB/2966/2026

Vyřizuje:

Ing. Sabína Kolajová

Telefon:

572 805 221

E-mail:

sabina.kolajova@ub.cz

Datum:

2026-02-13

DS

AquaSmart Solutions, s.r.o.
Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.
Československé armády 1137
766 01 Valašské Klobouky

Vyjádření (nahrazuje Vyjádření č. j. MUUB/6575/2026 ze dne 21.01.2026)

Vážení,

k Vaší žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci stavby pod názvem „**Uherský Brod, ul. Dolní Valy – oprava stoky CIV**“, kterou vyhotovila v prosinci 2025, spol. AquaSmart Solutions s.r.o., Dvorského 38/20a, 639 00 Brno, IČ: 09905260, pro stavebníka Slovácké vodárny a kanalizace a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866, Vám sdělujeme, že s ní **SOUHLASÍME za dodržení následujících podmínek** dotčených odborů a organizací:

TSUB:

Bude vydáno samostatné stanovisko k podané žádosti č. j. TSUB/25/2026.

TSUB – místní komunikace:

Obnova povrchu komunikace bude v případě časového a věcného nezkoordinování s další plánovanou stavbou (oprava komunikace) provedena v celé její šíři.

TSUB – veřejné osvětlení:

V předmětném prostoru nebo jeho blízkosti se nacházejí venkovní rozvody veřejného osvětlení v majetku města UB. S PD souhlasím, a to za splnění níže uvedených podmínek.

V případě realizace nutno dodržet následující podmínky:

- Zahájení prací oznámí investor správci VO (Ing. Rudolf Jedounek, tel.: 572 805 405, E-mail: rudolf.jedounek@tsub.cz).
- Před zahájením zemních prací investor zajistí na vlastní náklady přesné vytyčení kabelů VO u správce VO.
- U realizace nutné dodržet podmínky umístění pro sítě VO (při křížení kabelu s ostatními sítěmi a pod případným novým vjezdem kabel VO chránit kabelovými žlaby nebo chráničkami).
- Investor akce je povinen učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a stožárů veřejného osvětlení stavebními pracemi.
- Před záhozem odkrytých kabelů VO přizvat ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení správce VO.
- Jakékoliv poškození sítě VO ihned oznámit správci VO. Případné opravy budou provedeny na náklady investora. Nenahlášení poškození správci VO bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení.


TSUB – veřejná zeleň:

V případě zásahu do veřejné zeleně je před zahájením výkopových prací nutné požádat správce zeleně TSUB, příspěvkové organizace, o vydání Povolení záboru veřejného prostranství s veřejnou zelení. Při provádění výkopových prací je nezbytné dodržovat ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a Standard AOPK ČR – Ochrana dřevin při stavební činnosti.

S pozdravem

Ing. Kateřina Guryčová
vedoucí odboru

Příloha: 1 x potvrzená situace stavby

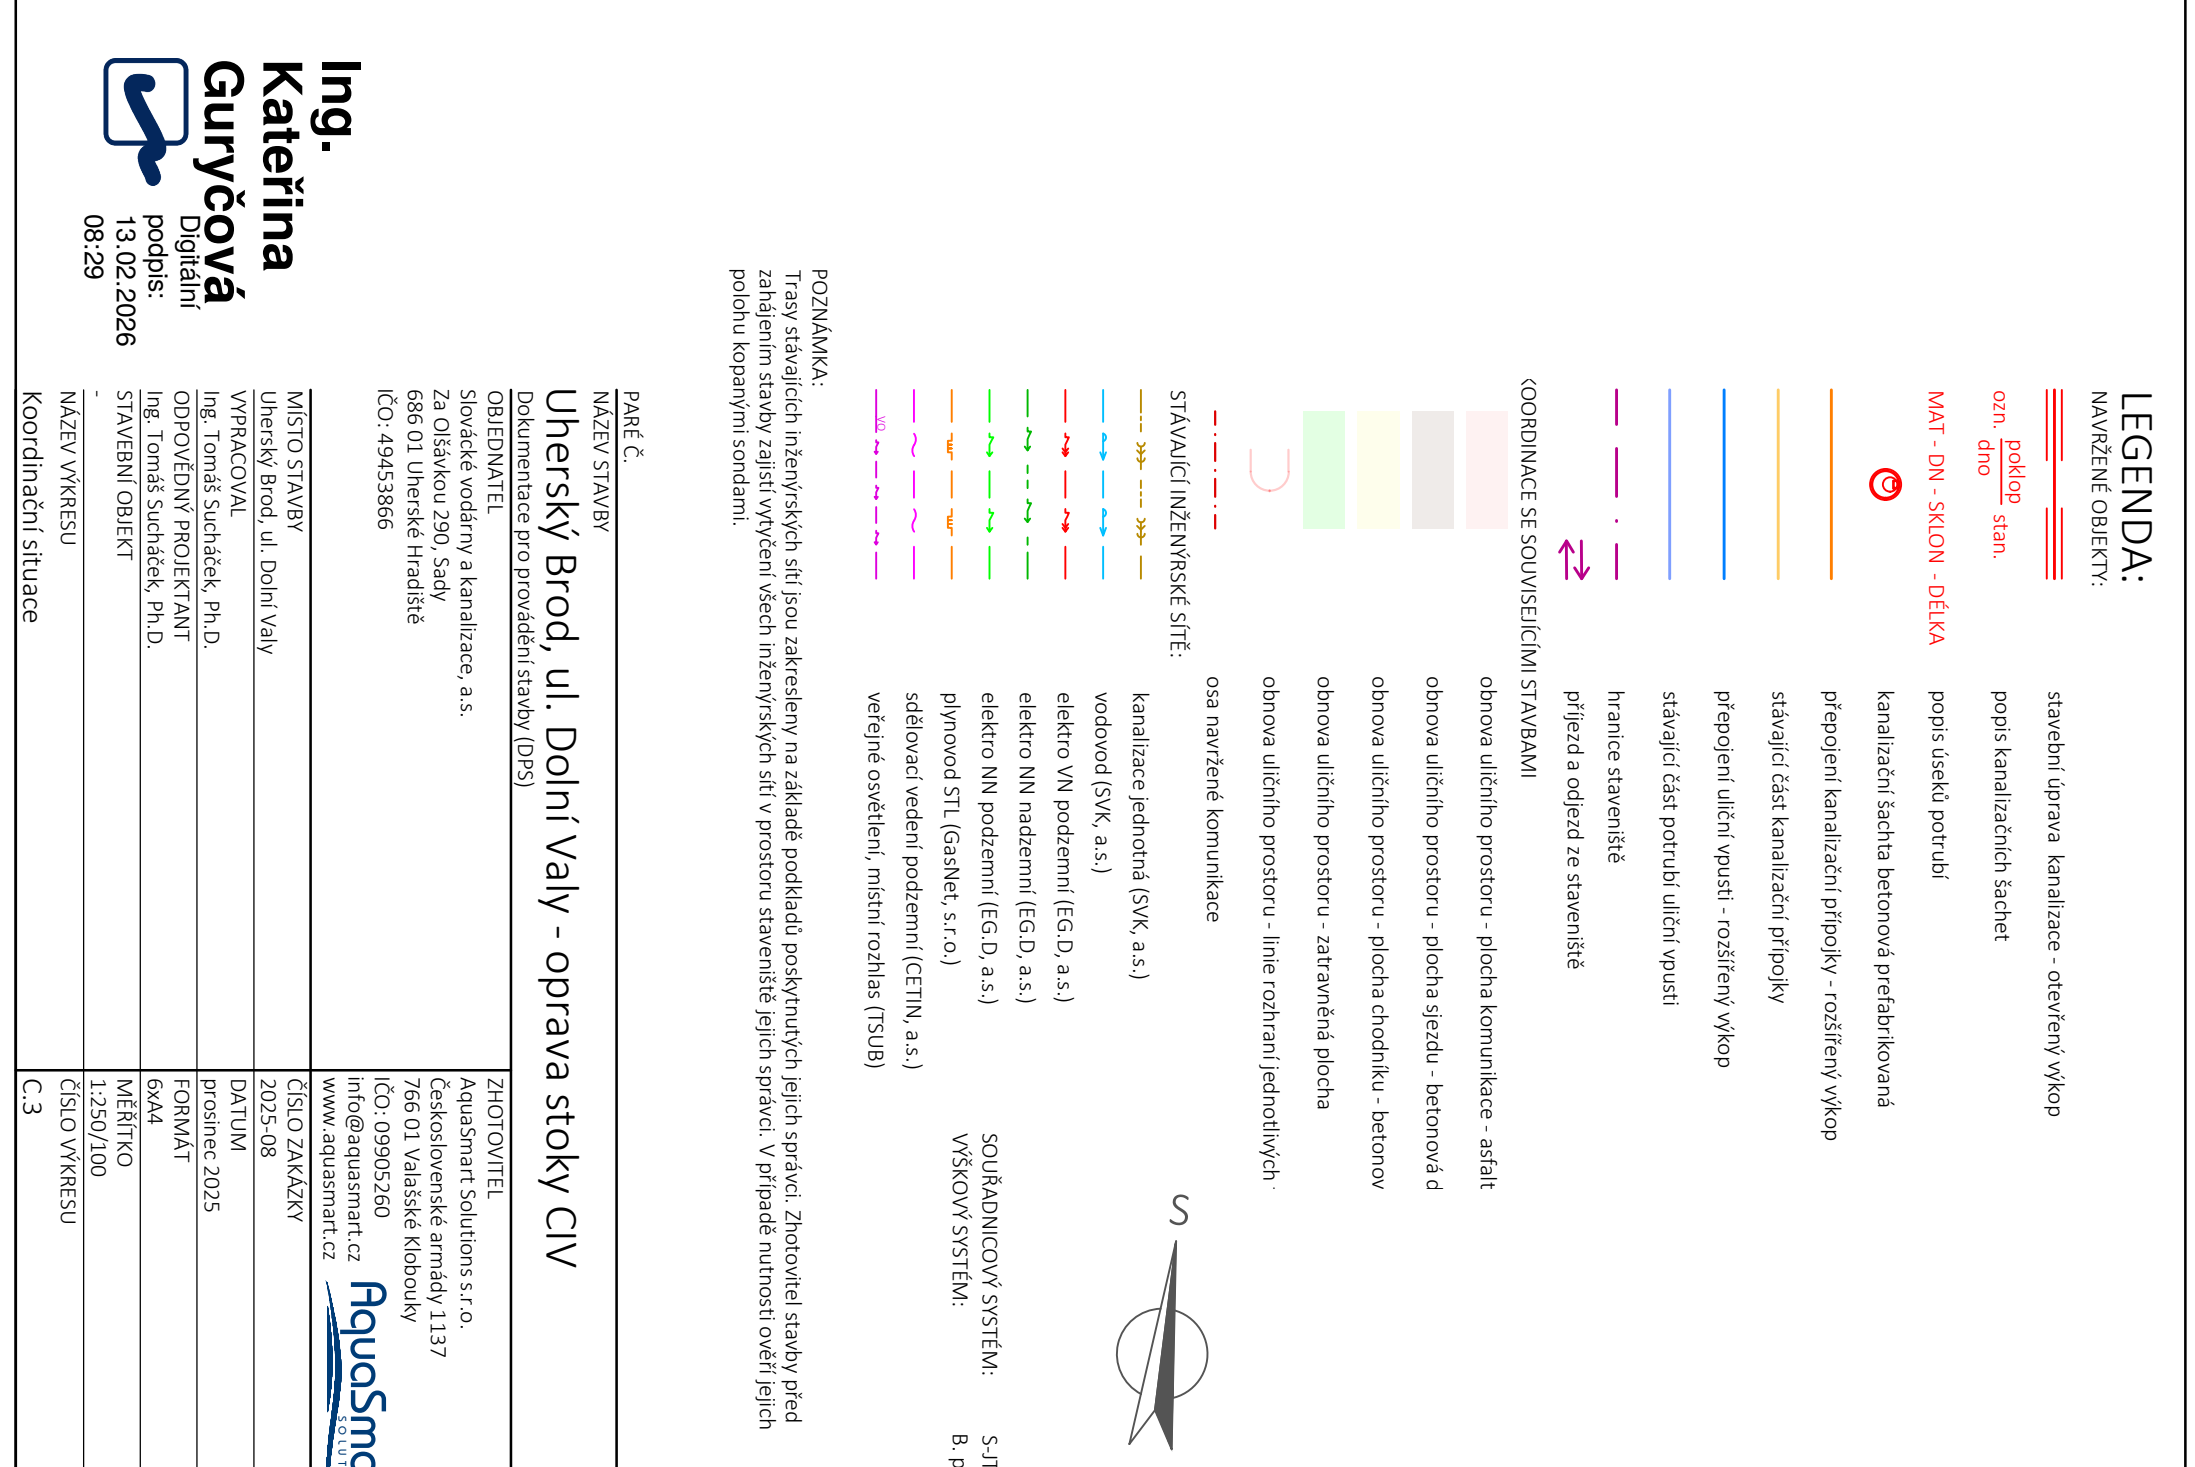

						SNOI
--	--	--	--	--	--	------