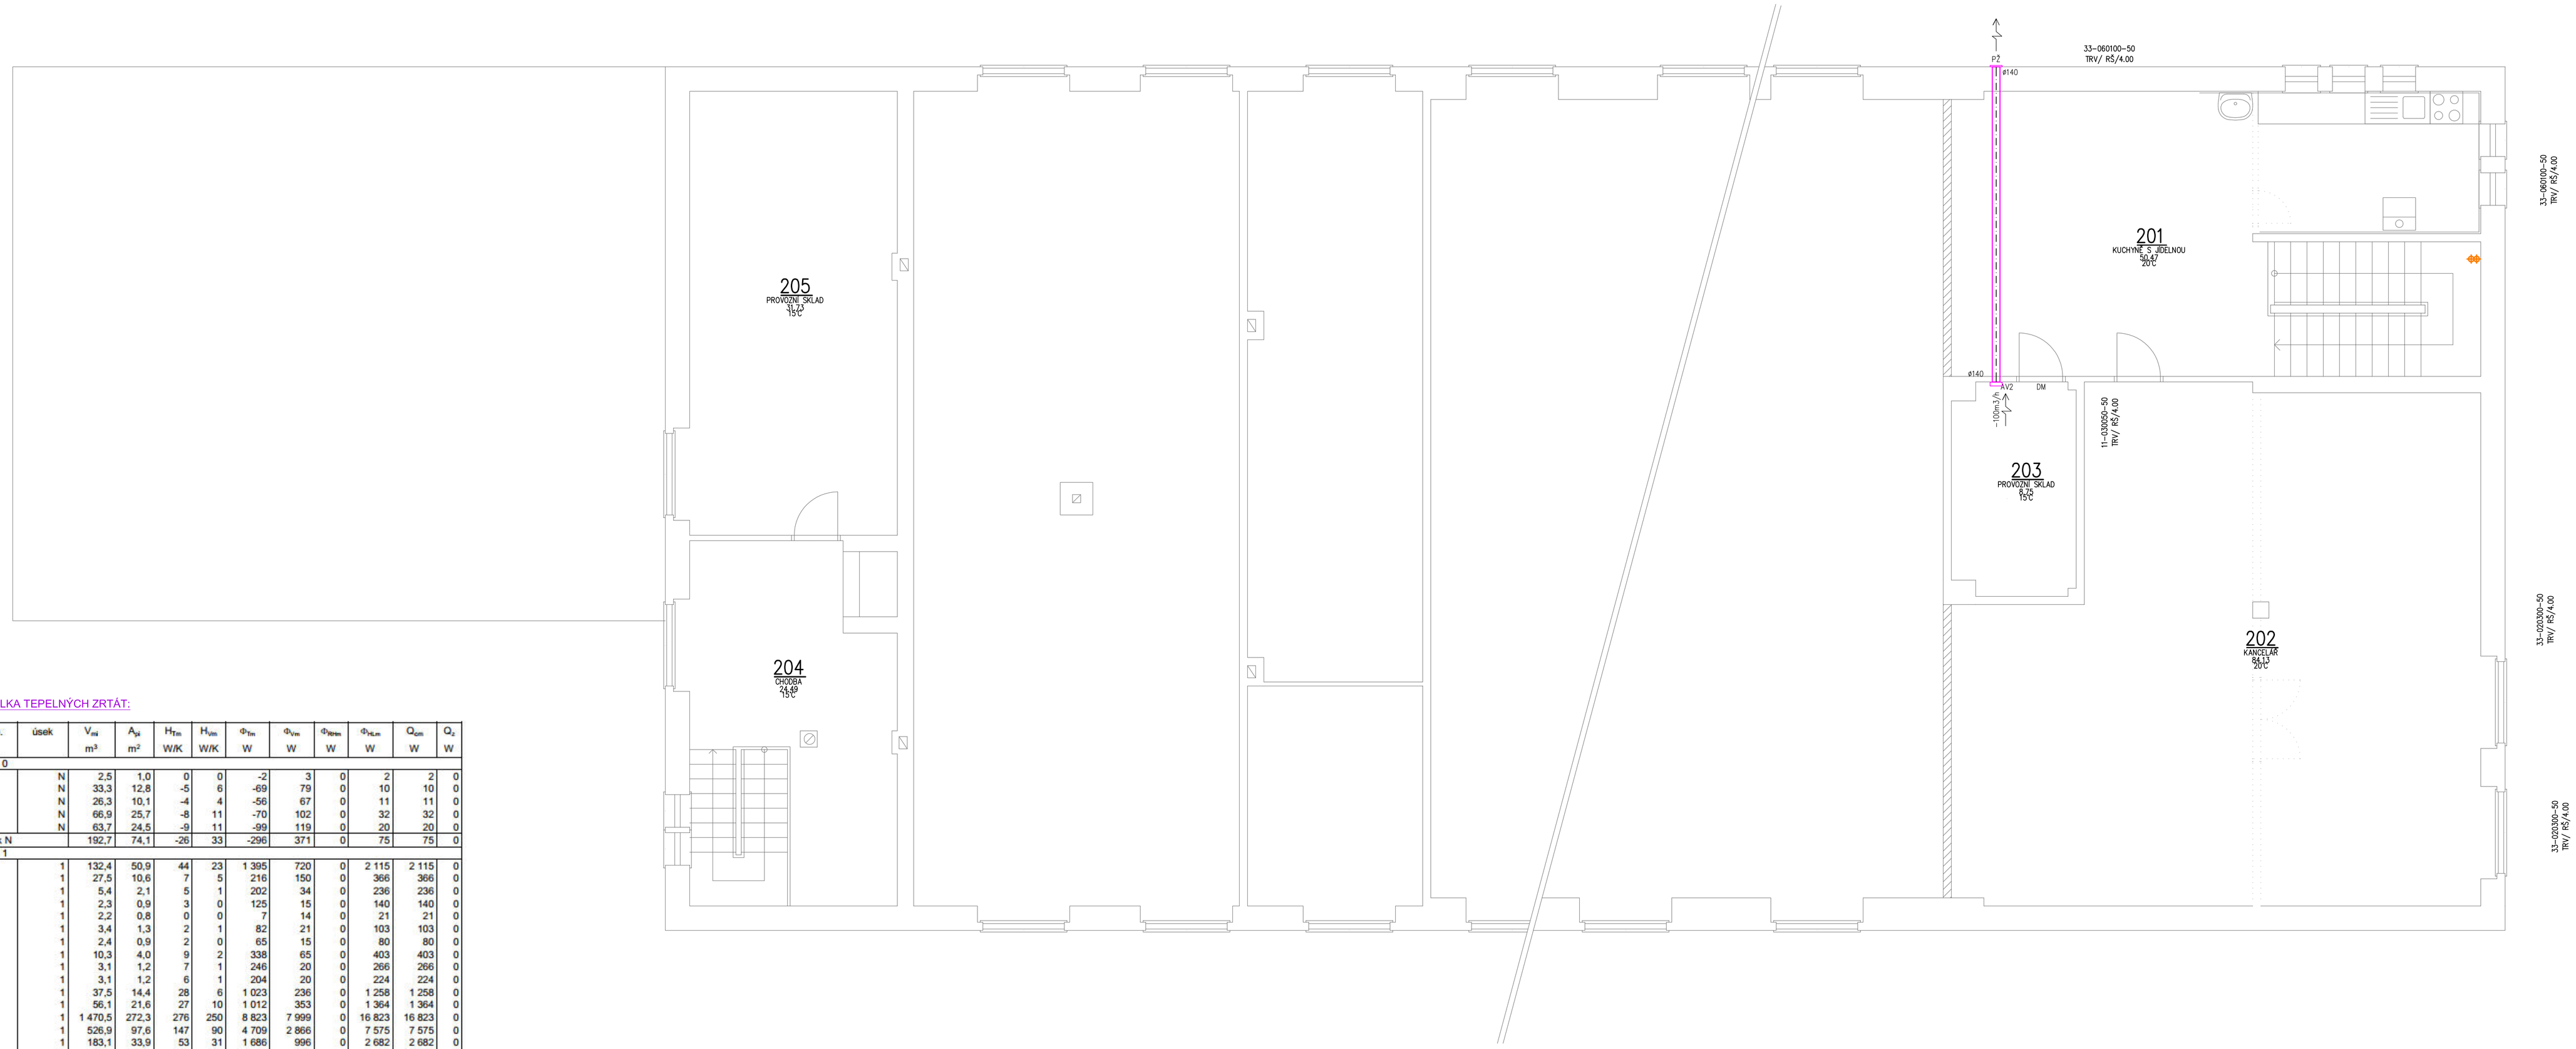

TABULKA TEPELNÝCH ZRTÁT:

č.m.	úsek	V_{mi}	A_{pi}	H_{Tin}	H_{Vin}	Φ_{Tin}	Φ_{Vin}	Φ_{Rein}	Φ_{HLin}	Q_{pin}	Q_z
		m³	m²	W/K	W/K	W	W	W	W	W	W
ÚSEK 0											
111	N	2,5	1,0	0	0	-2	3	0	2	2	0
119	N	33,3	12,8	-5	6	-69	79	0	10	10	0
121	N	26,3	10,1	-4	4	-56	67	0	11	11	0
129	N	66,9	25,7	-8	11	-70	102	0	32	32	0
204	N	63,7	24,5	-9	11	-99	119	0	20	20	0
Σ úsek N		192,7	74,1	-26	33	-296	371	0	75	75	0
ÚSEK 1											
101	1	132,4	50,9	44	23	1 395	720	0	2 115	2 115	0
102	1	27,5	10,6	7	5	216	150	0	366	366	0
103	1	5,4	2,1	5	1	202	34	0	236	236	0
104	1	2,3	0,9	3	0	125	15	0	140	140	0
105	1	2,2	0,8	0	0	7	14	0	21	21	0
106	1	3,4	1,3	2	1	82	21	0	103	103	0
107	1	2,4	0,9	2	0	65	15	0	80	80	0
108	1	10,3	4,0	9	2	338	65	0	403	403	0
109	1	3,1	1,2	7	1	246	20	0	266	266	0
110	1	3,1	1,2	6	1	204	20	0	224	224	0
112	1	37,5	14,4	28	6	1 023	236	0	1 258	1 258	0
113	1	56,1	21,6	27	10	1 012	353	0	1 364	1 364	0
114	1	1 470,5	272,3	276	250	8 823	7 999	0	16 823	16 823	0
115	1	526,9	97,6	147	90	4 709	2 866	0	7 575	7 575	0
116	1	183,1	33,9	53	31	1 686	996	0	2 682	2 682	0
117	1	70,5	13,1	32	12	1 024	384	0	1 408	1 408	0
118	1	486,0	90,0	260	83	8 314	2 644	0	10 958	10 958	0
120	1	13,9	5,3	12	2	395	76	0	470	470	0
122	1	4,7	1,8	11	1	469	33	0	502	502	0
123	1	2,8	1,1	11	0	442	19	0	461	461	0
124	1	8,1	3,1	8	1	301	51	0	352	352	0
125	1	3,2	1,2	6	1	226	20	0	246	246	0
126	1	25,9	10,0	47	4	1 921	180	0	2 101	2 101	0
127	1	2,8	1,1	4	0	172	20	0	191	191	0
128	1	2,8	1,1	8	0	314	18	0	332	332	0
130	1	27,4	10,5	27	5	864	149	0	1 012	1 012	0
131	1	41,0	15,8	57	7	2 118	258	0	2 375	2 375	0
132	1	56,4	21,7	77	10	2 842	355	0	3 197	3 197	0
133	1	51,7	19,9	78	9	2 893	325	0	3 218	3 218	0
134	1	18,1	7,0	24	3	753	98	0	852	852	0
201	1	131,2	50,5	96	22	3 537	825	0	4 363	4 363	0
202	1	218,7	84,1	126	37	4 675	1 376	0	6 051	6 051	0
203	1	22,8	8,8	4	4	141	124	0	265	265	0
205	1	82,5	31,7	53	14	1 708	449	0	2 157	2 157	0
Σ úsek 1 ÚSEK 1		3 736,7	891,4	1 558	635	53 243	20 926	0	74 169	74 169	0
Σ budovy		3 929,4	965,5	1 532	668	52 946	21 297	0	74 244	74 244	0

LEGENDA

POTRUBÍ KRUHOVÉ ODVODNÍ – SPIRO

DM — DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/300mm

AVx — AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM 3min, 80mm, 100mm, 140mm

PŽ — PROTIDEŠŤOVÁ FASÁDNÍ ŽALUZIOVÁ MŘÍŽKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ

SMĚR PROUDU VZDUCHU

Te=- 17°C

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Schrader Komonautů 1905, 356 01 Sokolov IČ: 654 09 811, +420 352 605 346,		PROJEKTANT AKCE Ing. Milan Snopek Švabinského 1729, 356 01 Sokolov IČ: 031 22 905 +420 723 769 862	
VYPRACOVAL: Ing. Milan Snopek	KRESLIL:	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ: DSP
INVESTOR: Potravinová banka Karlovarského kraje z. s., Merklínská 15, K.Vary-Sedlec			DATUM: 02.2021
Karlovarský	MÚ: Královské Poříčí		ZAK.Č.: 80/20
AKCE: POTRAVINOVÁ BANKA Královské Poříčí, Lázeňská 175			FORMÁT: 10A4 MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST: D.1.4.2 – VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA			Č. VÝKR.
OBSAH: PŮDORYS 2.NP – VZDUCHOTECHNIKA			D.1.4.2.5
			PARÉ: