


±0,000 = místní = vztahný bod je +1,400 (schod vstupu do školy)

				Investor		Obec Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník 30, 289 32 Oskořínek					
				Místo stavby		Hrubý Jeseník		OÚ	Hrubý Jeseník	MÚ	Nymburk
				Název a účel díla		Novostavba polytechnické učebny parcela č. 135/4					
				Navrhl, vypracoval		podpis		Název části díla		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
Lukáš Fassinger											
Zodp. projektant				podpis				ROZVÁDEČ RP		Číslo příl.	
Ing. Jaroslav Janeček										05	
		Počet formátů	A4	Název přílohy		05_rozvadec_RP.DWG					
Datum	09/2020	Měřítko	-	Identifikační číslo dokumentu							

POHLED NA ROZVADĚČ RP

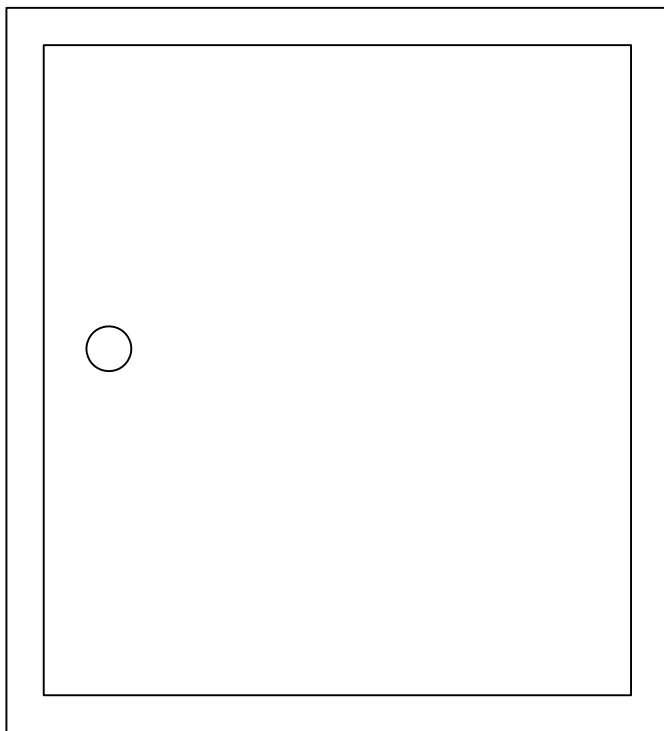

Rozvodnice plastová např. PGR 4150, 24 modulů

Výrobce : SCHRACK

Krytí : IP20

Rozměry : 270/350/96 (šxvxh)

Napěťová soustava : 3N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RP

ROZVADĚČ RP

