H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) – S/1
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/5
H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) – S/2
H07V-U 1J4 (CY4 ZŽ) – DOPLŇ.POSPOJ.KOUPELNA
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/4
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/1
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/2
H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) – SPORÁK
H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/3
H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) – PŘÍVOD PRO RB
H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) – REZ-SIGNÁL
H07V-U 1J6 (CY6 ZŽ) – POSPOJ.ROZVÁDĚČE RB

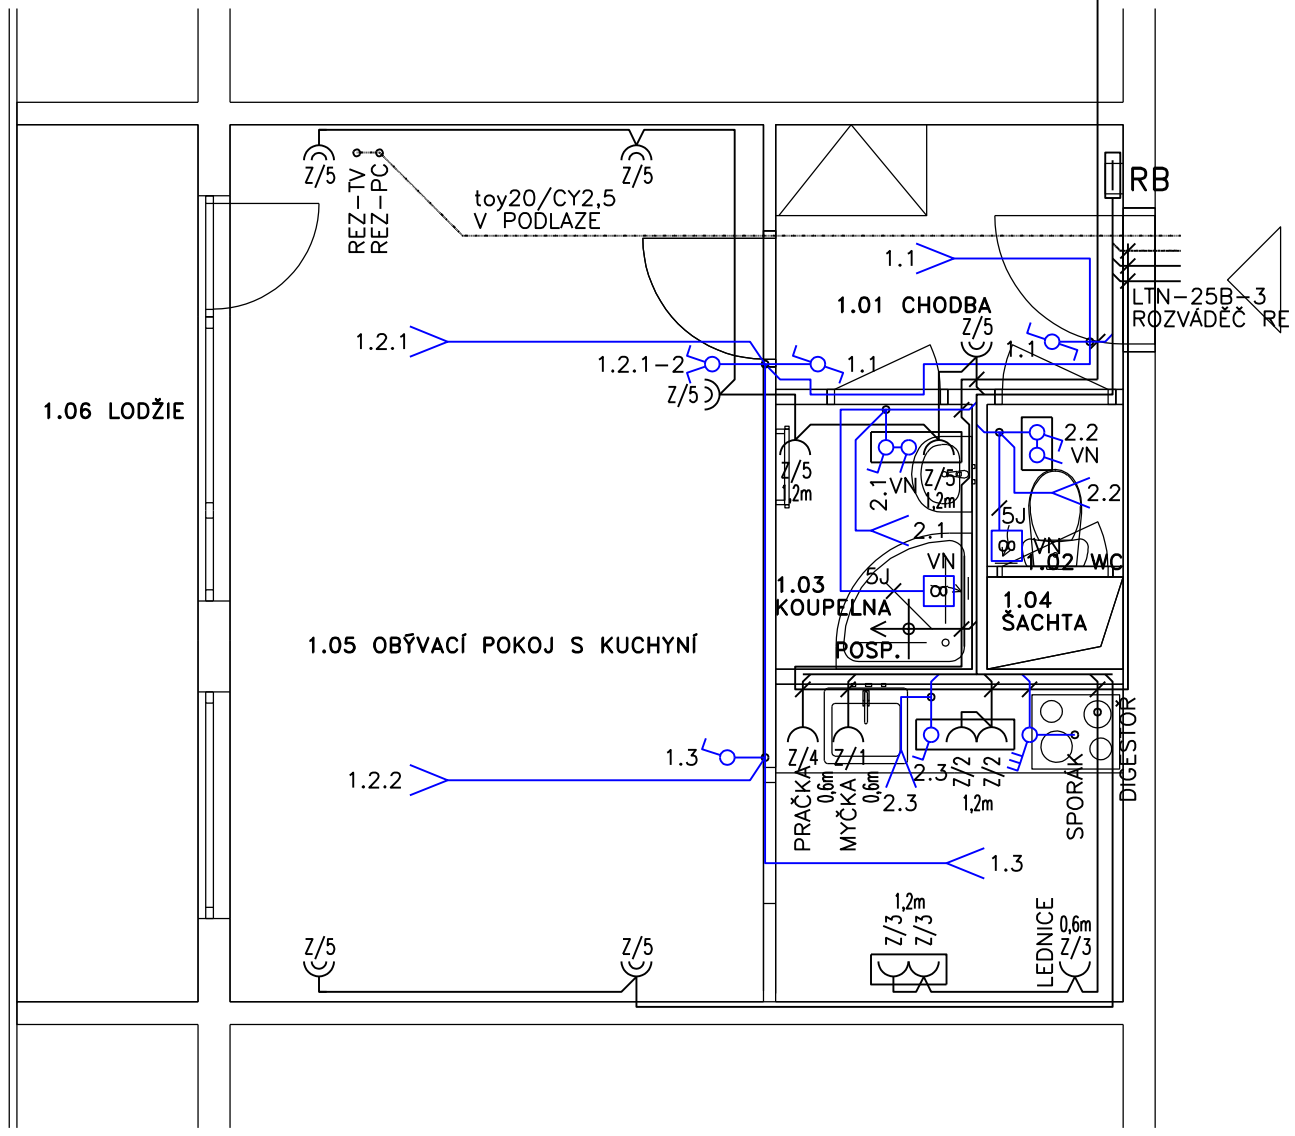

LEGENDA

RB – ROZVÁDĚČ BYTU

– SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU

– SPÍNAČ Ř.1/0 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.

– SPÍNAČ Ř.1 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.

– SPÍNAČ Ř.5 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.

– SPÍNAČ Ř.6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.

– SPÍNAČ Ř.7 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.

– SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (SPORÁKOVÁ KOMBIMACE)

– 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMÍT.

– 1F ZÁSUVKA IP20 DVOUNÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMÍT.

– VENTILÁTOR 20W, 230V AC
S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM

POZNÁMKA

–SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK

–ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK

–1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

–POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

V RÁMCI BJ BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY KP

STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ ROZVODNICE BUDE ODSTRANĚNA

Hlavní inženýr / Main Engineer:

FL APS S.R.O.
Ječná 505/2, 120 00 Praha 2
IČO : 03517071
DIČO : CZ03517071

Investor / Client:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
IČO : 00063517
DIČ : CZ00063517

Název projektu / Project Name:
VYHOTOVENÍ PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI 80 BYTŮ V OBJEKTECH V PRAZE 3 - II
byt č. 22, ul.Jeseniova , č.p. 450/39, Praha 3

Stupeň dokumentace / Project Stage:	
DPS	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Část / Part:	
D	VÝKRESOVÁ ČÁST
Stavební objekt / Building:	
Profesní díl / Prof. part:	
ARS	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Kód / Code:	
010	

Zpracovatel části / Consultant:
FL APS S.R.O.
Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:
Ing. Václav Lang

Název výkresu / Drawing Title:

ELEKTROINSTALACE
PŮDORYS

Kreslil / Drawn by:	Kontroloval / Aproved by:	Datum vydání / Date of Issue:
Ing. Václav Lang	Ing. Václav Lang	19.05.2023
Číslo projektu / Project Number:	**Formát / Paper size:**	**Měřítko / Scale:**
2021.2308	A3	---
Číslo výkresu / Drawing number:	**Označení výkresu / Drawing type:**	**Revize / Revision:**
D.1.1 - 07	NS EL	00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: