


Odkouření (dle ČSN 734201)

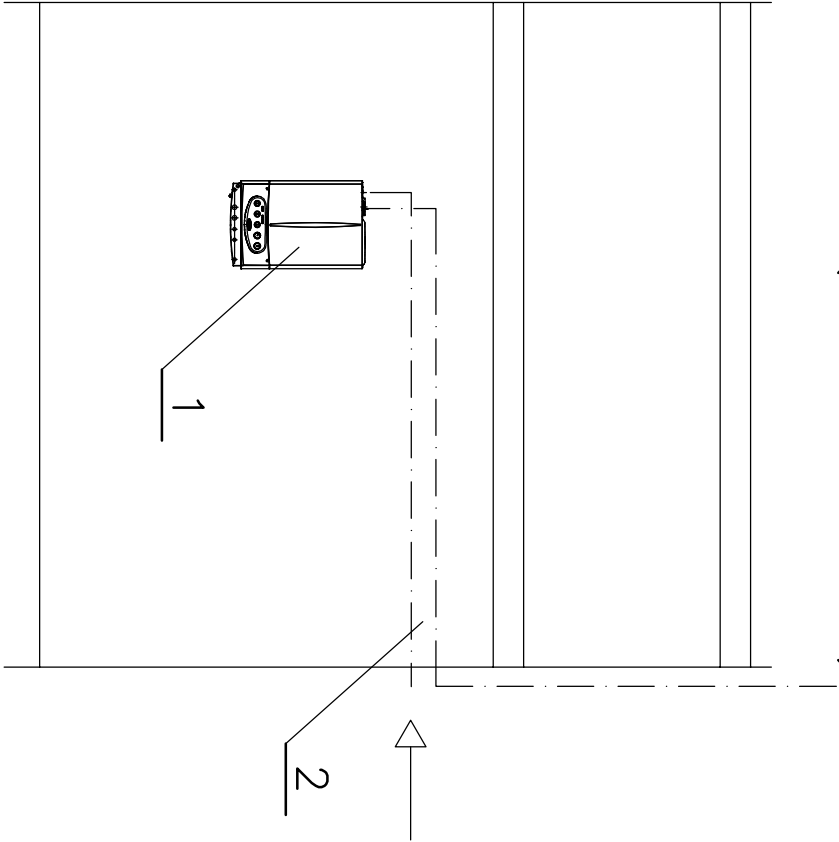

Poznámka:

Regulace kotle bude ekvitermní (čidlo venkovní teploty) + 2 paralelně zapojené termostaty (m.č. 108 a 109) na 2 relé
– bezpotenciálový výstup na svorkovnici kotle (svorky 40 a 41)

Legenda:

- 1 Kotel plynový závěsný Immergas ZEUS Superior 24 (Exp. 8l) – 9–24kW
- 2 Odkouření oddělené 2xØ80 horizontální "Modrá série", vyústění dle ČSN 734201 odřah nad stíku (izolovaná třívrstvá trubka), sání z fasády (izolace s difúzním odporem)

Grafický index

PV	Ventili radiátorový Danfoss RA–N přímý	
PŠ	Šroubení radiátorové Danfoss RL V přímé	
OAV	Ventil odvzdušňovací automatický Giacomini R99/1	
VK	Kohout vypouštěcí Giacomini R608	Rozvodné potrubí
PřV	Ventil přepouštěcí Heimeier Hydrolux DN15	Zpětné potrubí
KK	Kohout kulový uzavírací Giacomini R950	Expanzní potrubí
Filtřbal	Kohout kulový uzavírací s vestavěným filtrem IVAR	Přenos

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Pavel Doškář autorizovaný inženýr pro TPS Butovská 595, Jičín IČO 422 020 43
Ing. Doškář	Ing. Doškář			
Kraj	Kh	OU Jičín	StÚ Jičín	Datum
Investor: Technické služby města Jičína, Textilní 955, 506 01 Jičín				4.2014

Teplovodní vytápění zázemí garáží TSMJ Jičín, Textilní 955				Účel	DPS
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				Zak. číslo	182014
SCHÉMA ZAPOJENÍ				Formát	4 x A4
				Měřítko	Č. výkresu
				1: 50	UT–2