

RVO 77





Třífázový elektroměr

12




009 1762 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená

hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074307673
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A

-40/+70°C

No.1074307673

CE M12 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694


Cl.A 02/12

Rok 2012



RVOP-78.

Handwritten graffiti:
FISH
SHOT



Majetek Státního nábřeží
Frydek-Místek

**ZAKAZ
VYLEPU!**

Porušování tohoto zákazu
je postizitelné Městskou
policií Frydek-Místek



RVON 78-1




RVO 78

FRYDEK-MISTEK





RVO 79

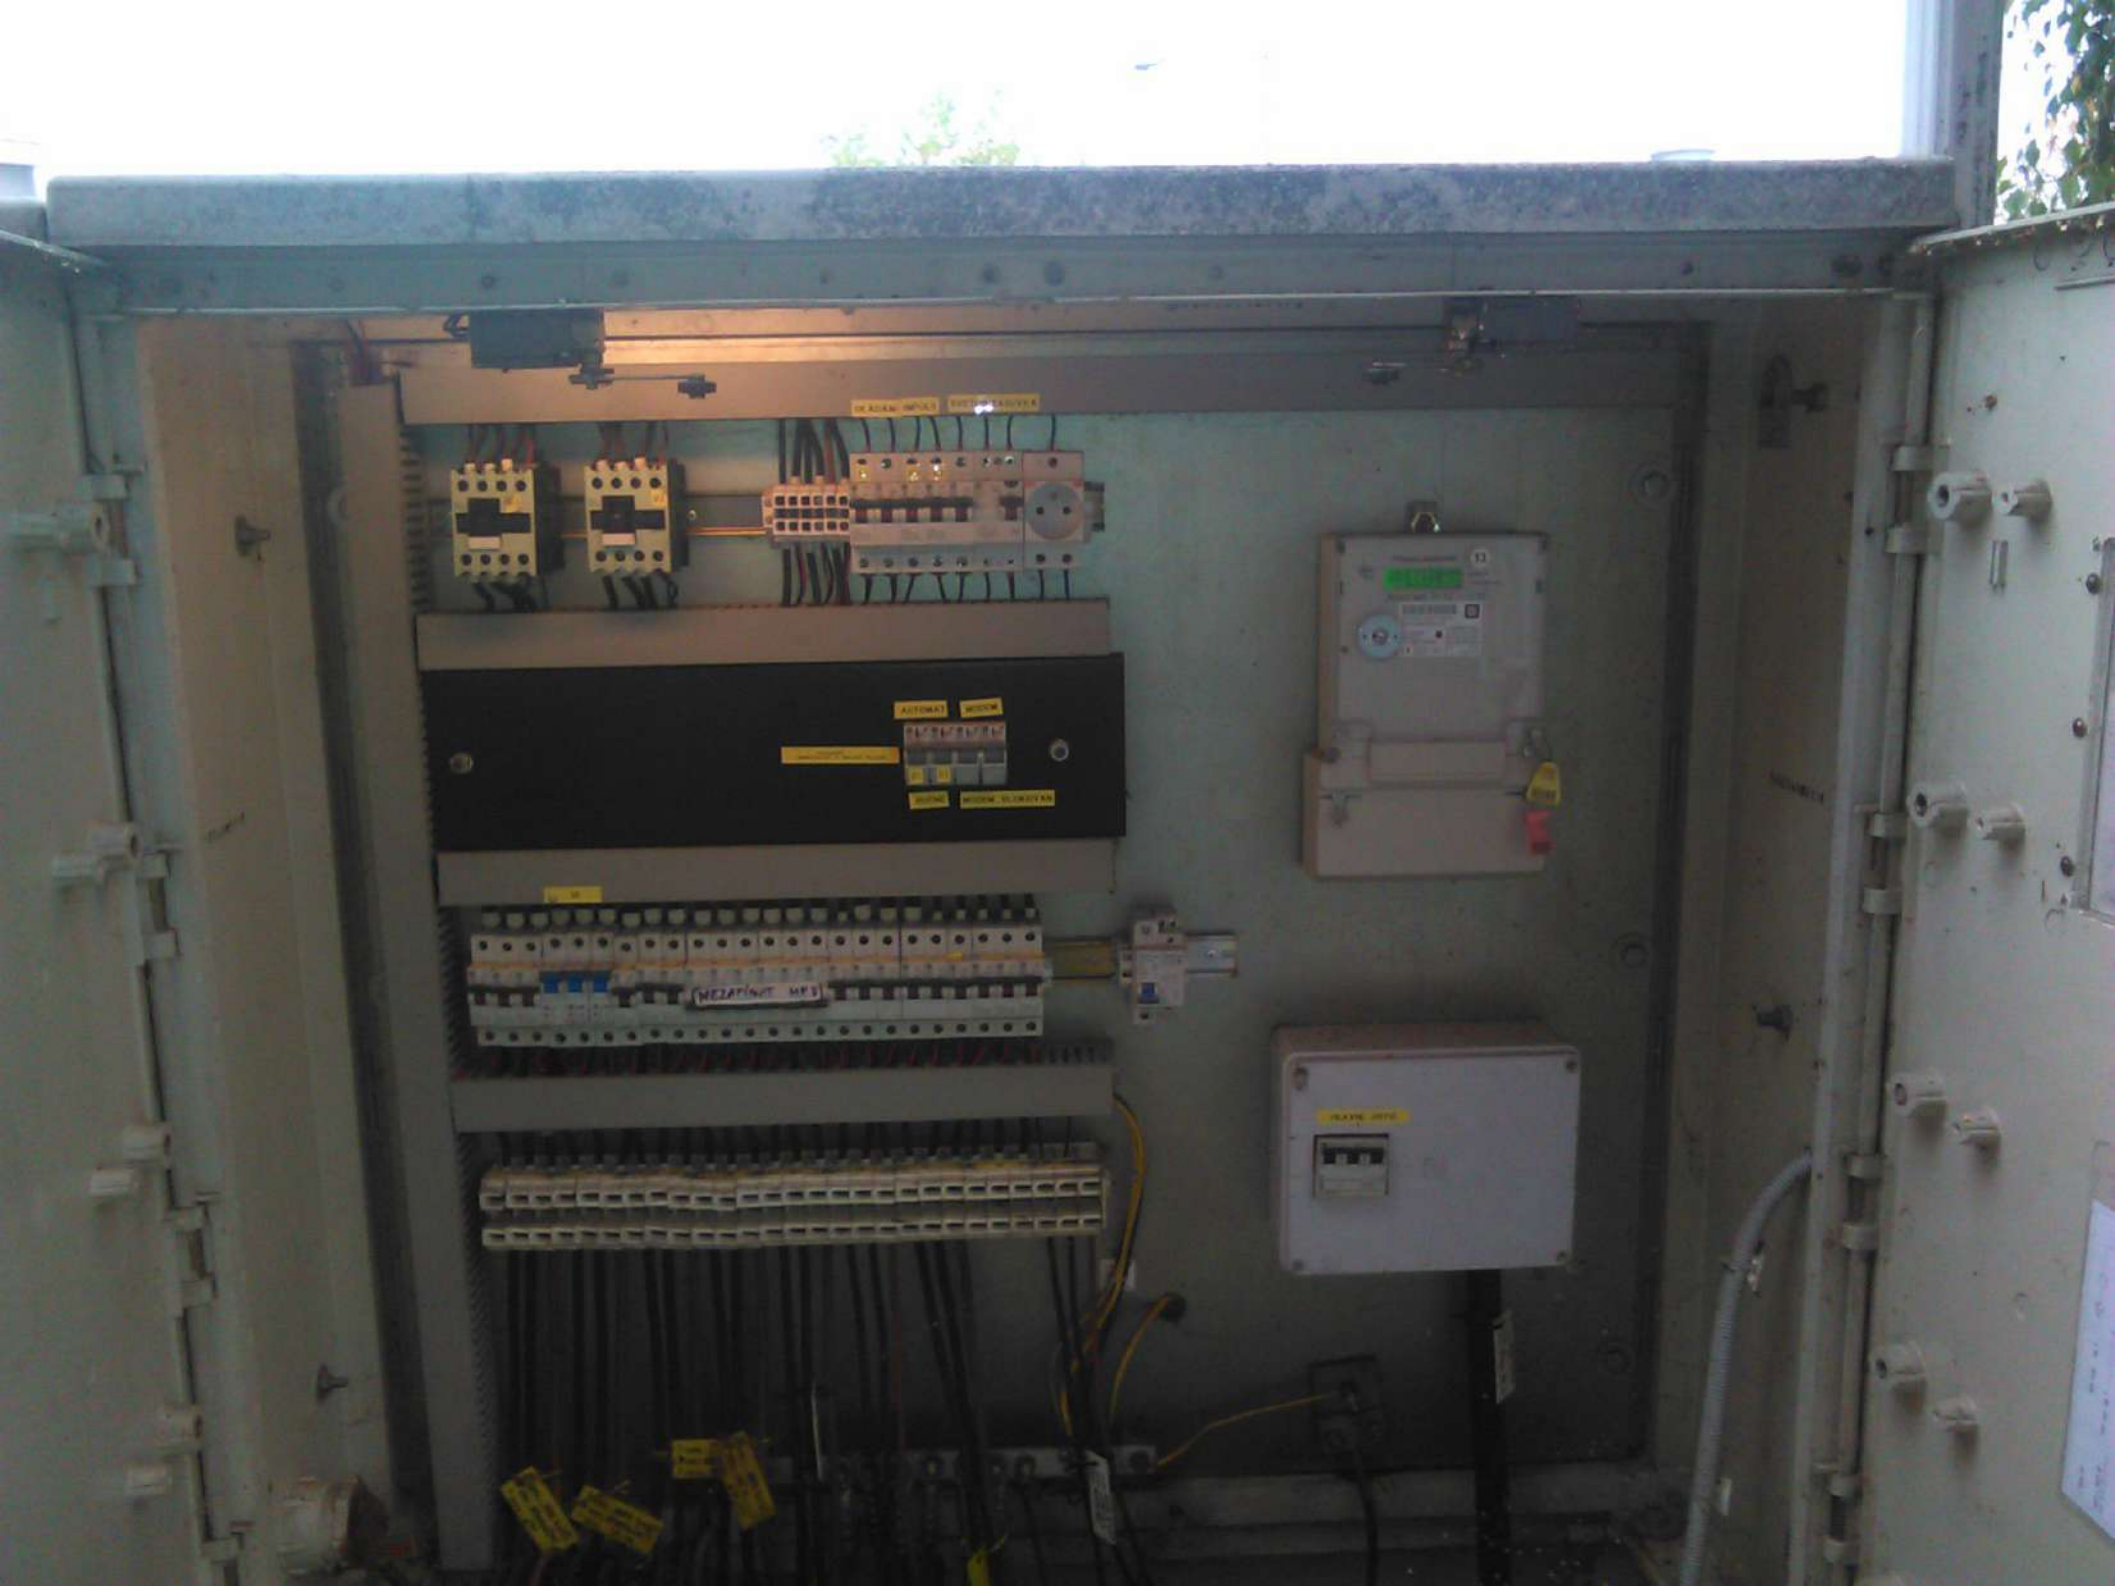


Třífázový elektroměr

13

0037738 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1/T2



9041061020175683
ZE312.D0B1T022-010



15-5(80)A

-10/+70°C

9041061020175683

CE M13 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694


CI.A 11/12

Rok 2012



RVOP-88

ANG 1



RVO 88



CSN EN	60439-1	TYP	ATYP
V	400/230	Hz	50
A	40	IP	43/20
MAXIMALNI HMOTNOST		80	kg



7/19061C

RVO 92


92



RVO 92 - rekonstrukce

ARBON
AURACE&CLUB



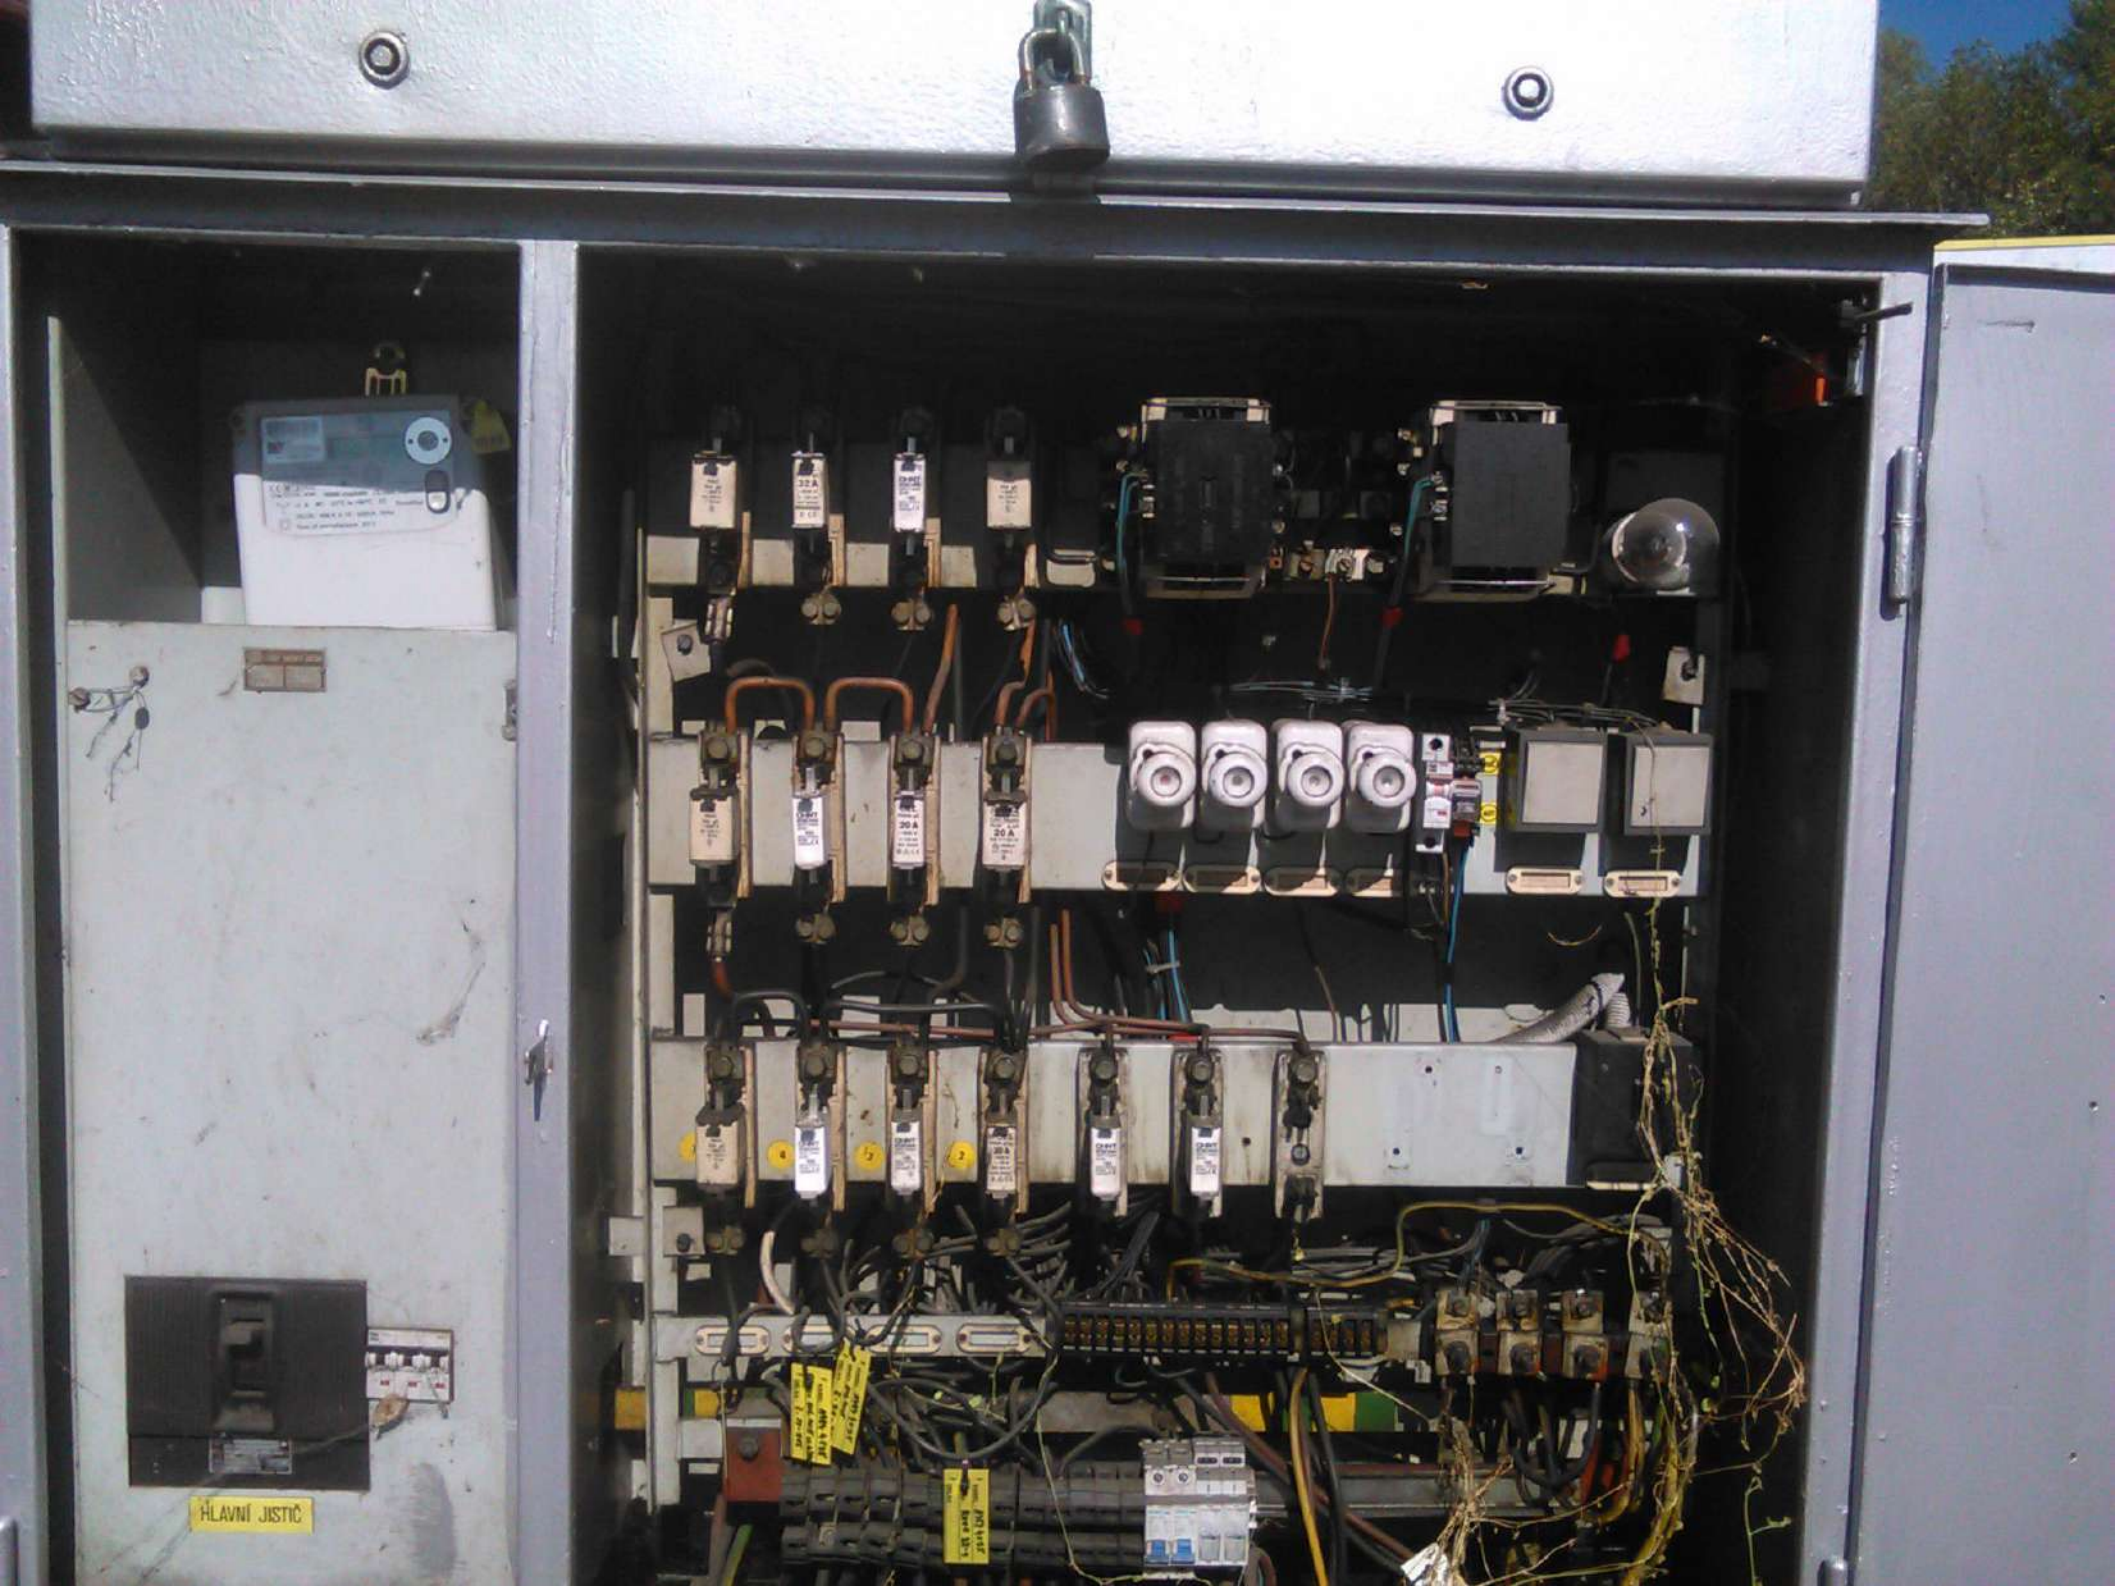

HLAVNI JISTIC

HLAVNI JISTIC

HLAVNI JISTIC



9041071370133841

daisy
TECHNOLOGY
SNo 1370133841

Load



L1
L2
L3 T2 00000003



F - System error
T1..2 - Active energy tariff 1..2 [kWh]
ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1

P

R


T2

T1

CE **M13** 1432

TCM 221/10 - 4781 10000 imp/kWh $\sqcup$ 1000 imp/kWh

Function



cl. A M1 -33°C to +60°C E2

Scroll/Set

3X230 / 400 V, 0.15 - 5(80)A, 50Hz



Year of manufacture: 2013



RVOF-96



RVO 96



Třífázový elektroměr


12



0073646 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074307720

ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A

-40/+70°C

No.1074307720

3x230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/05-4694

CI.A 02/12

Rok 2012

CE M12 1383



RVOP- 97



RVO 97



TABLE 1
DATE: 10/10/10
TIME: 10:00
BY: [Signature]



DANGER - HIGH VOLTAGE

NO.	NAME	TYPE	VALUE	UNIT
1	R1	Relay	12VDC	
2	R2	Relay	12VDC	
3	R3	Relay	12VDC	
4	R4	Relay	12VDC	
5	R5	Relay	12VDC	
6	R6	Relay	12VDC	
7	R7	Relay	12VDC	
8	R8	Relay	12VDC	
9	R9	Relay	12VDC	
10	R10	Relay	12VDC	

Třífázový elektroměr


10



0099935 kWh T1

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041040072861264

ZE 310.D0.14C332-02

CI 2
5(80)A
ODB/ODD
No. 72861264
09/09

TCM 221/03-3834
3x230/400V 50Hz
100 imp./kWh
1000 imp./kWh
Rok 2009



RVOF-98



RVO 98 - rekonstrukce



WŁĄCZNIK PRĄDOWY
PRĄDOWY
WŁĄCZNIK



WŁĄCZNIK PRĄDOWY
PRĄDOWY
WŁĄCZNIK



WŁĄCZNIK PRĄDOWY
PRĄDOWY
WŁĄCZNIK

WŁĄCZNIK PRĄDOWY
PRĄDOWY
WŁĄCZNIK

Třífázový elektroměr


12



00000000 kWh T2

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074307296

ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A

-40/+70°C

No.1074307296

CE M12 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

CI.A 02/12

Rok 2012



RVO 100

NO POWER
TO THE
UNIT



Třífázový elektroměr

11



008893 kWh

L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061073829225
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A
-40/+70°C

No.1073829225

CE M11 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

Cl.A 08/11

Rok 2011





RVO 101 - rekonstrukce






Třífázový elektroměr

11

0 1649 15 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074280744
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A
-40/+70°C

No.1074280744

CE M11 1383

3x230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

Cl.A 12/11

Rok 2011



Seznamte se
s dokonalostí

RVOF - 102

RVOF 102




**70 kV
VÝEŠŤ:**

Osobní je
zákaz vstupu
dovnitř

RVO 102

s dokonalostí

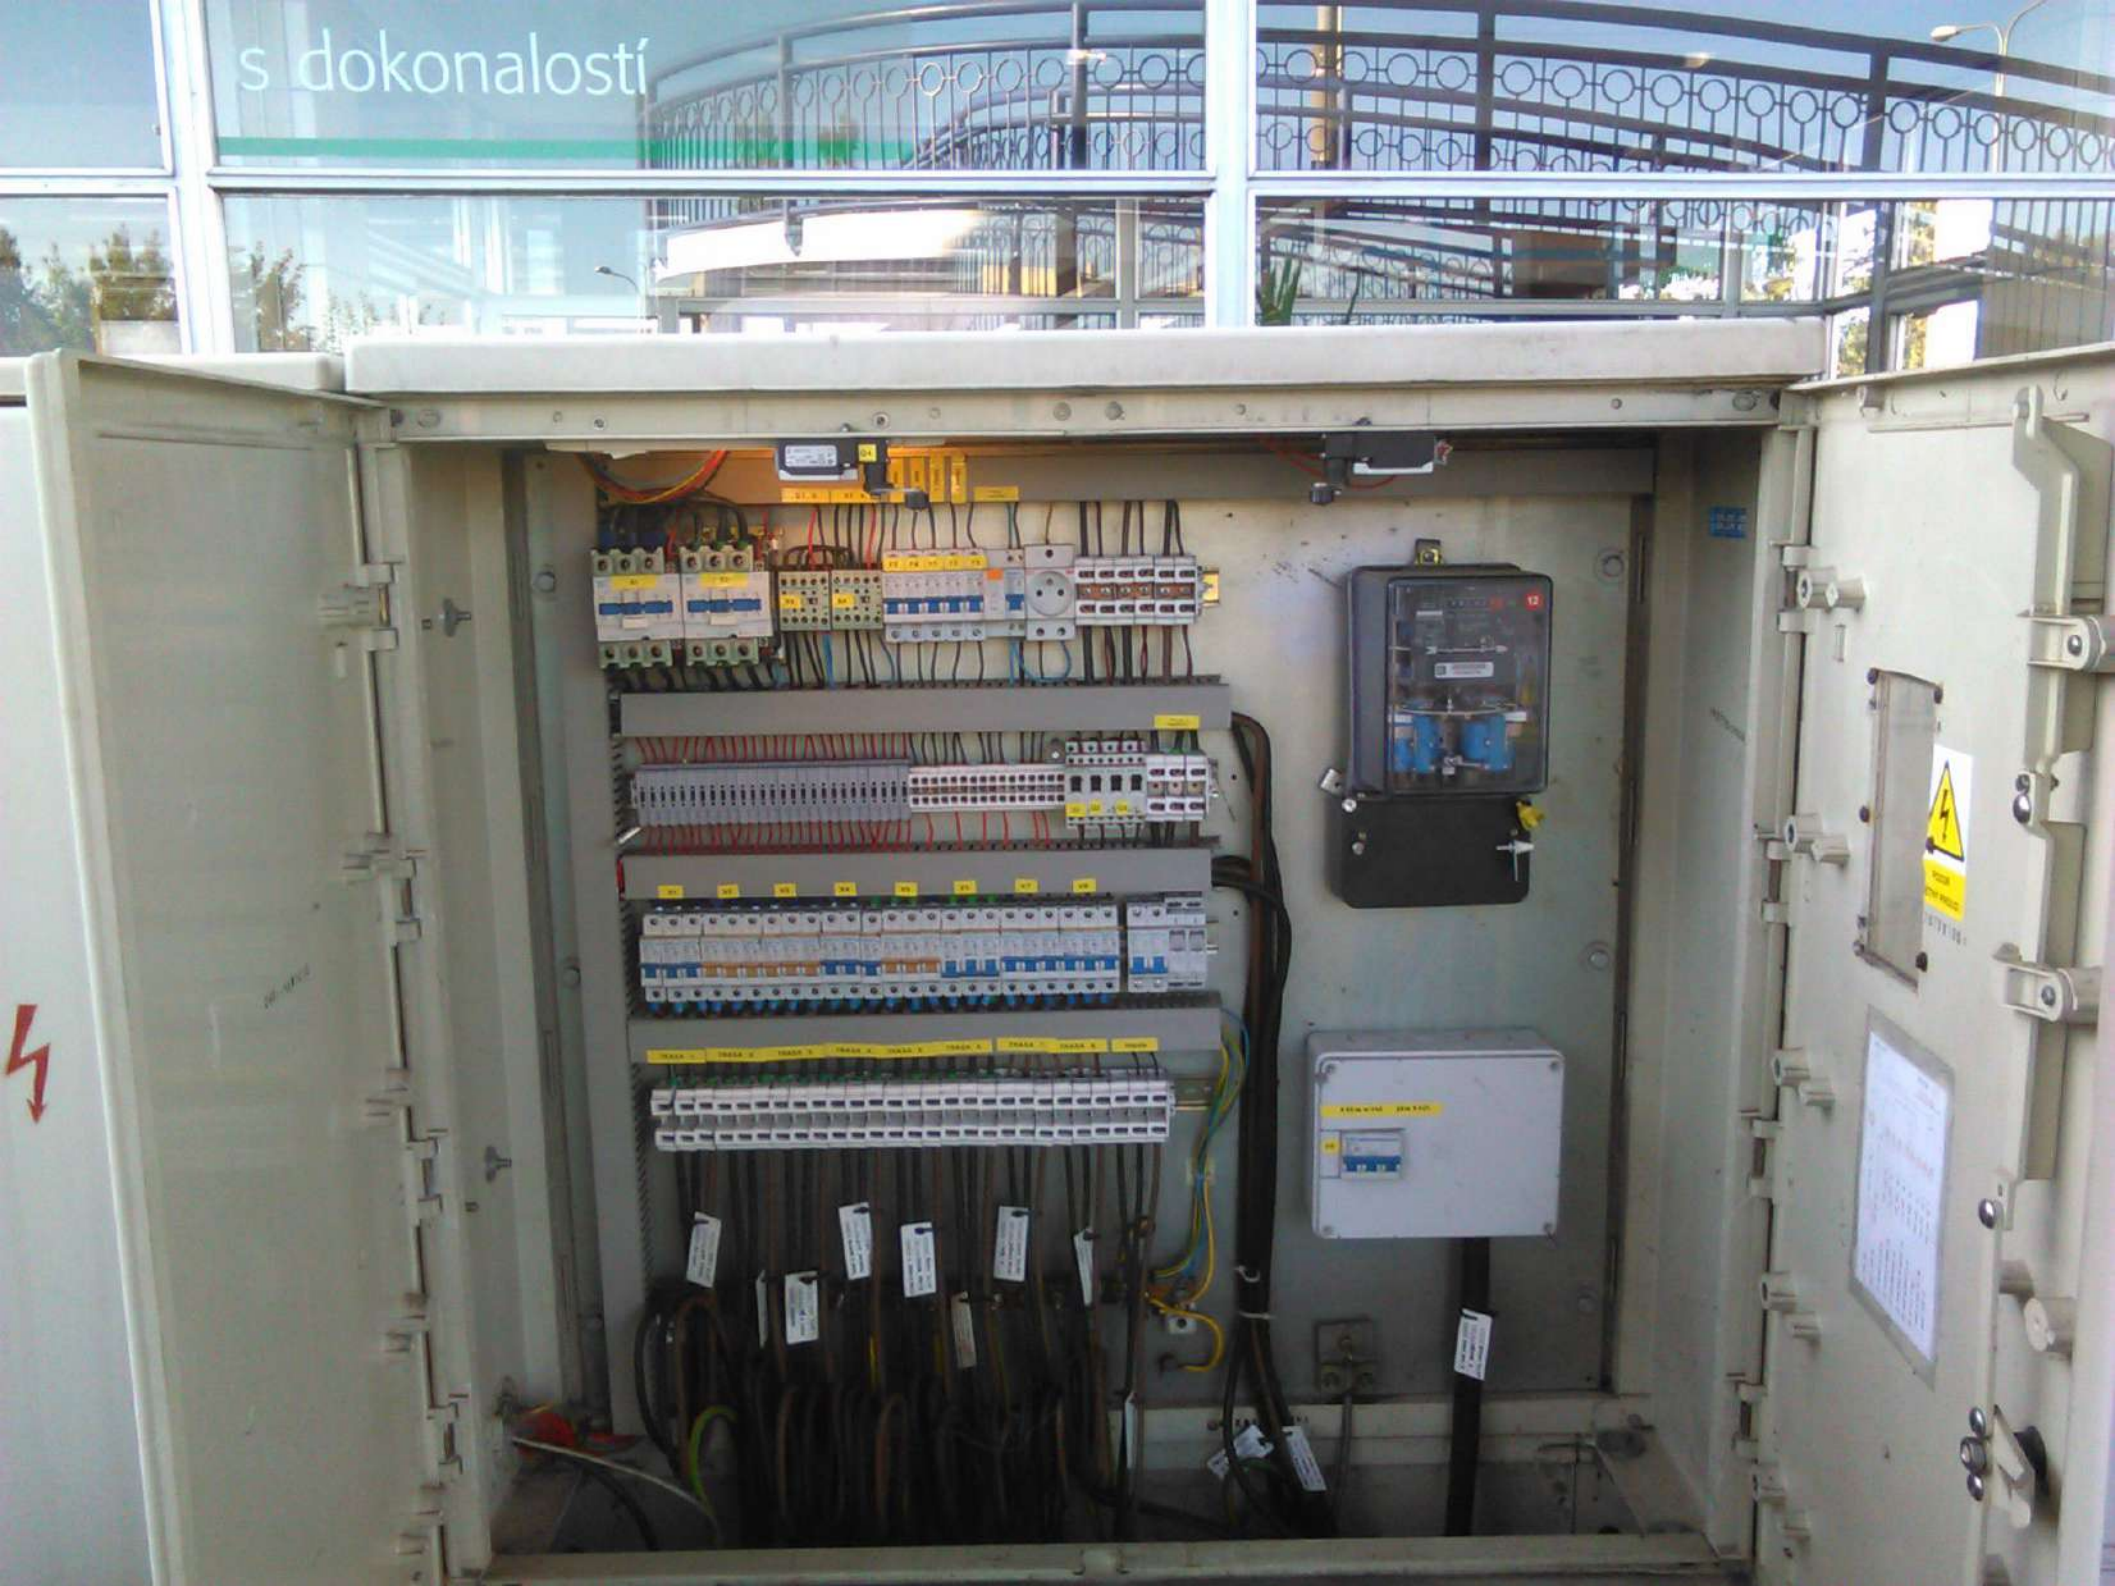

Made in
Austria

0 9 5 1 0

7

kWh

12

Schlumberger

TCM 221 / 93-1561

G116
3x230/400 V
75 t/kWh

Nr: 4267896
10(60) A

50 Hz
1995



TCM 221 / 93-1561


230V 50Hz

1561 0561 000 26

RVOF-106



RVO 106

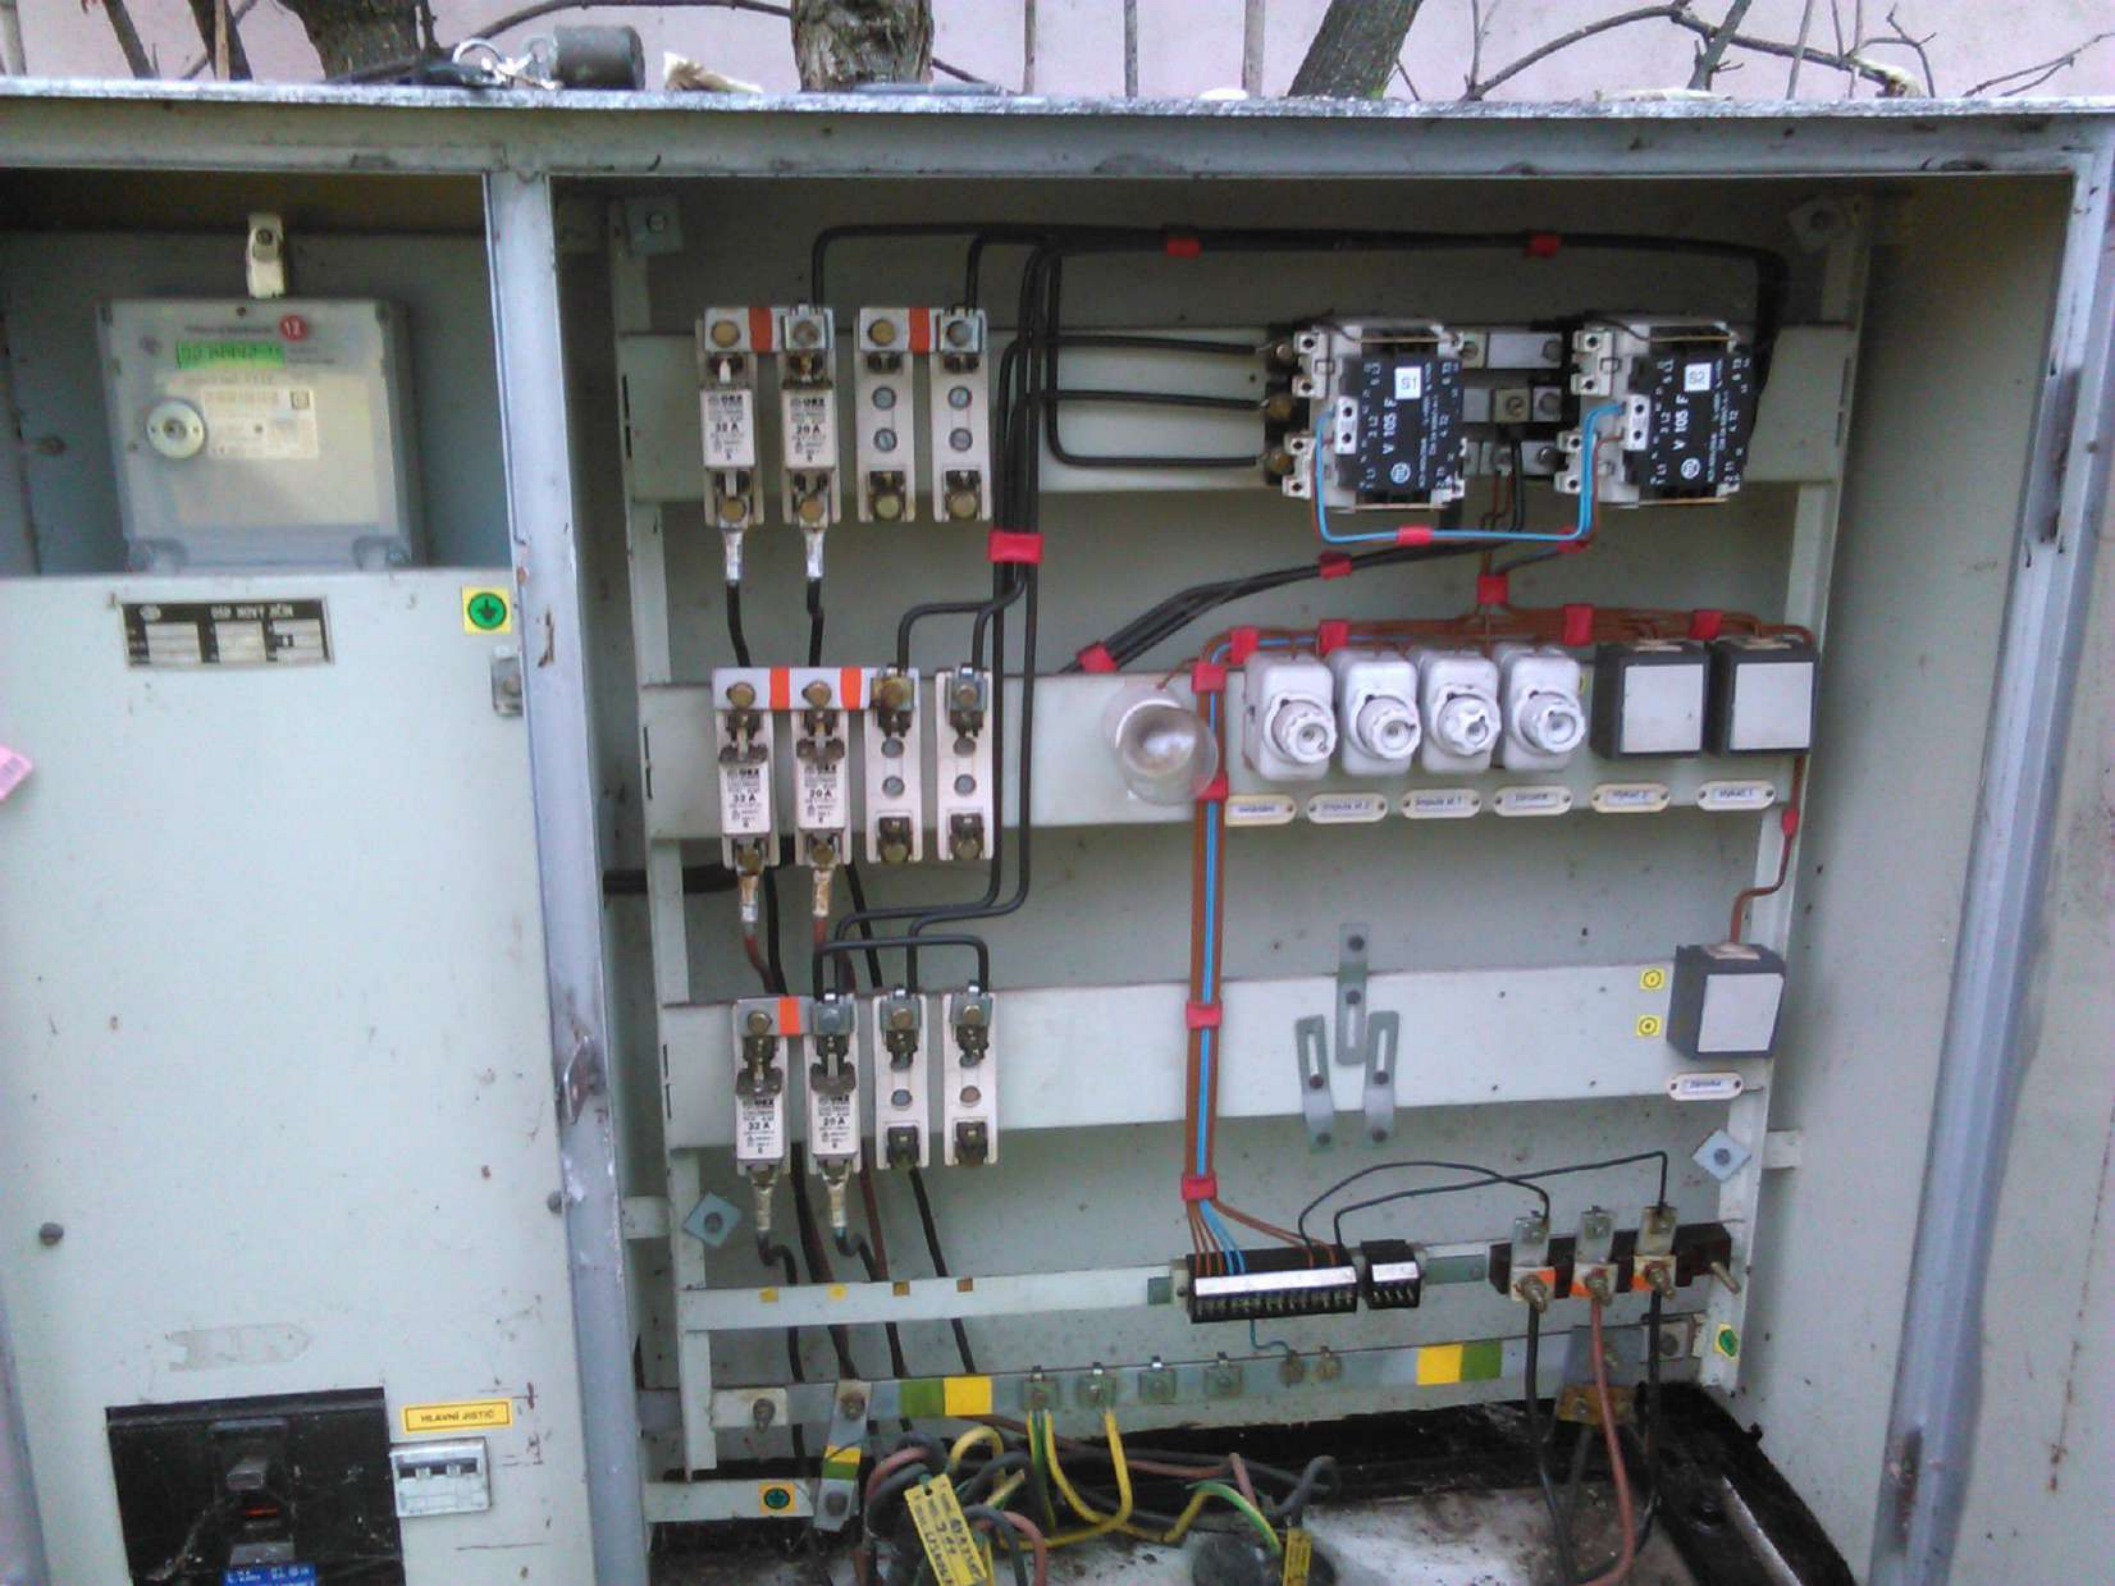


Třífázový elektroměr

12

0071442 kWh T1

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074308153
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A
-40/+70°C
No.1074308153


CE M12 1383

3x230/400V 50Hz
10 000 imp./kWh
100 imp./kWh
TCM 221/09-4694
CI.A 02/12
Rok 2012





RVO 111

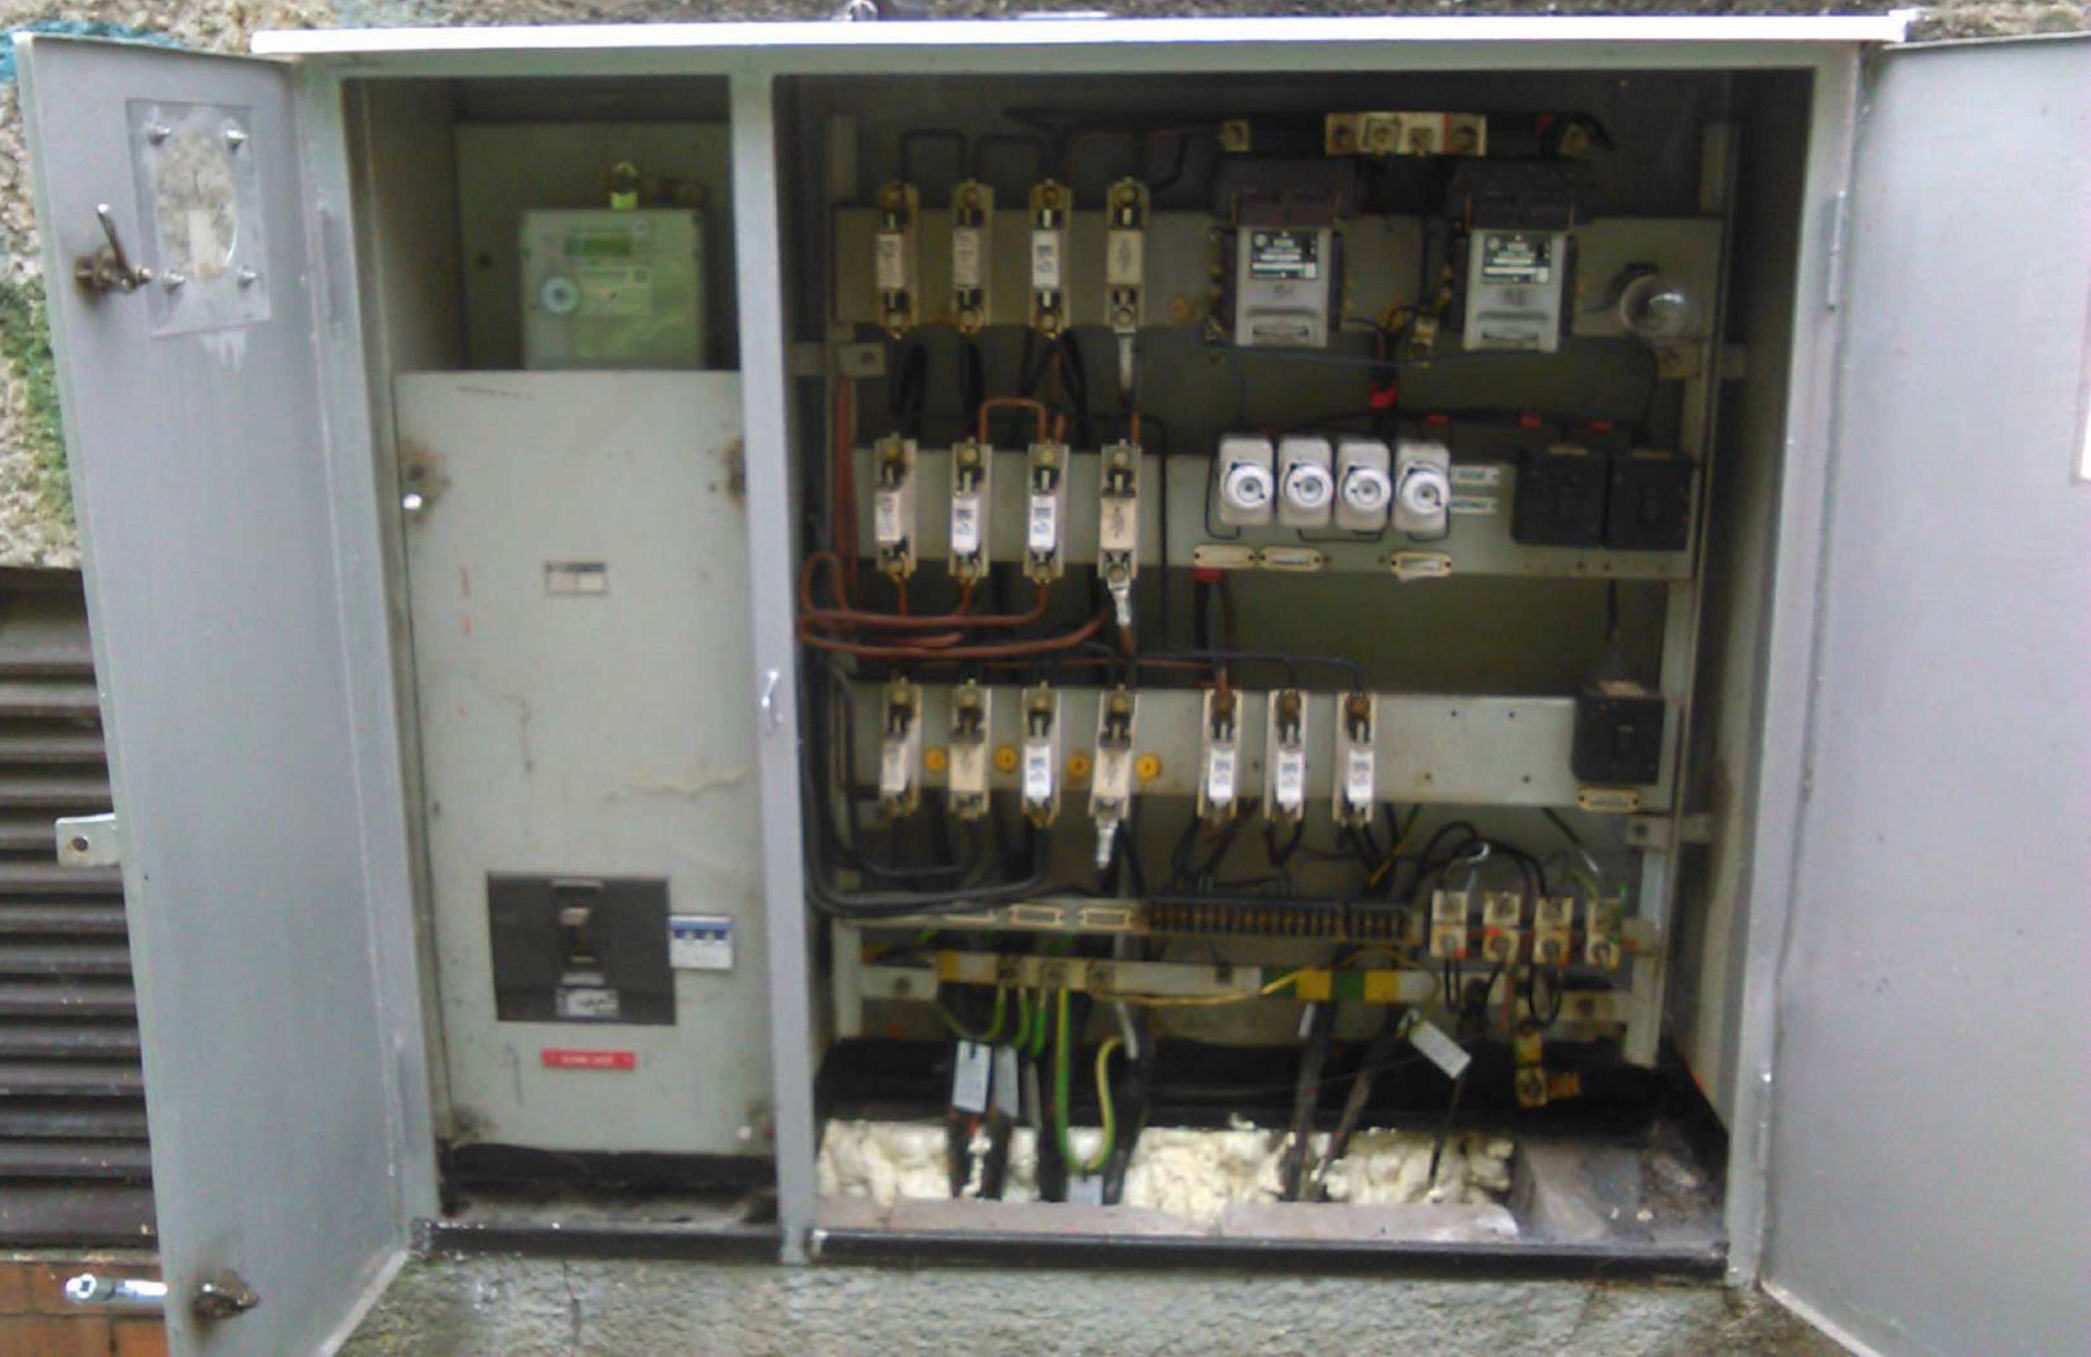

Třífázový elektromer

13



0062462 kWh

Naměřená

hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061020175036

ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A

-40/+70°C

No.1020175036

CE M13 1383

3x230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

CI.A 11/12

Rok 2012





RVOP-113

ANGX



RVO 113

RVOP - 113



3/PEN AC 40

OVL_OBVO

1. NÁZEV
2. MÍSTO
3. DĚL
4. DĚL
5. DĚL


Třífázový elektroměr

14

0026758 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061020473708

ZE312.D0B1T022-010

15-5(80)A

0/+70°C

o.1020473708

CE M14 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694


Cl.A 11/13

Rok v. 2013





RVO 117

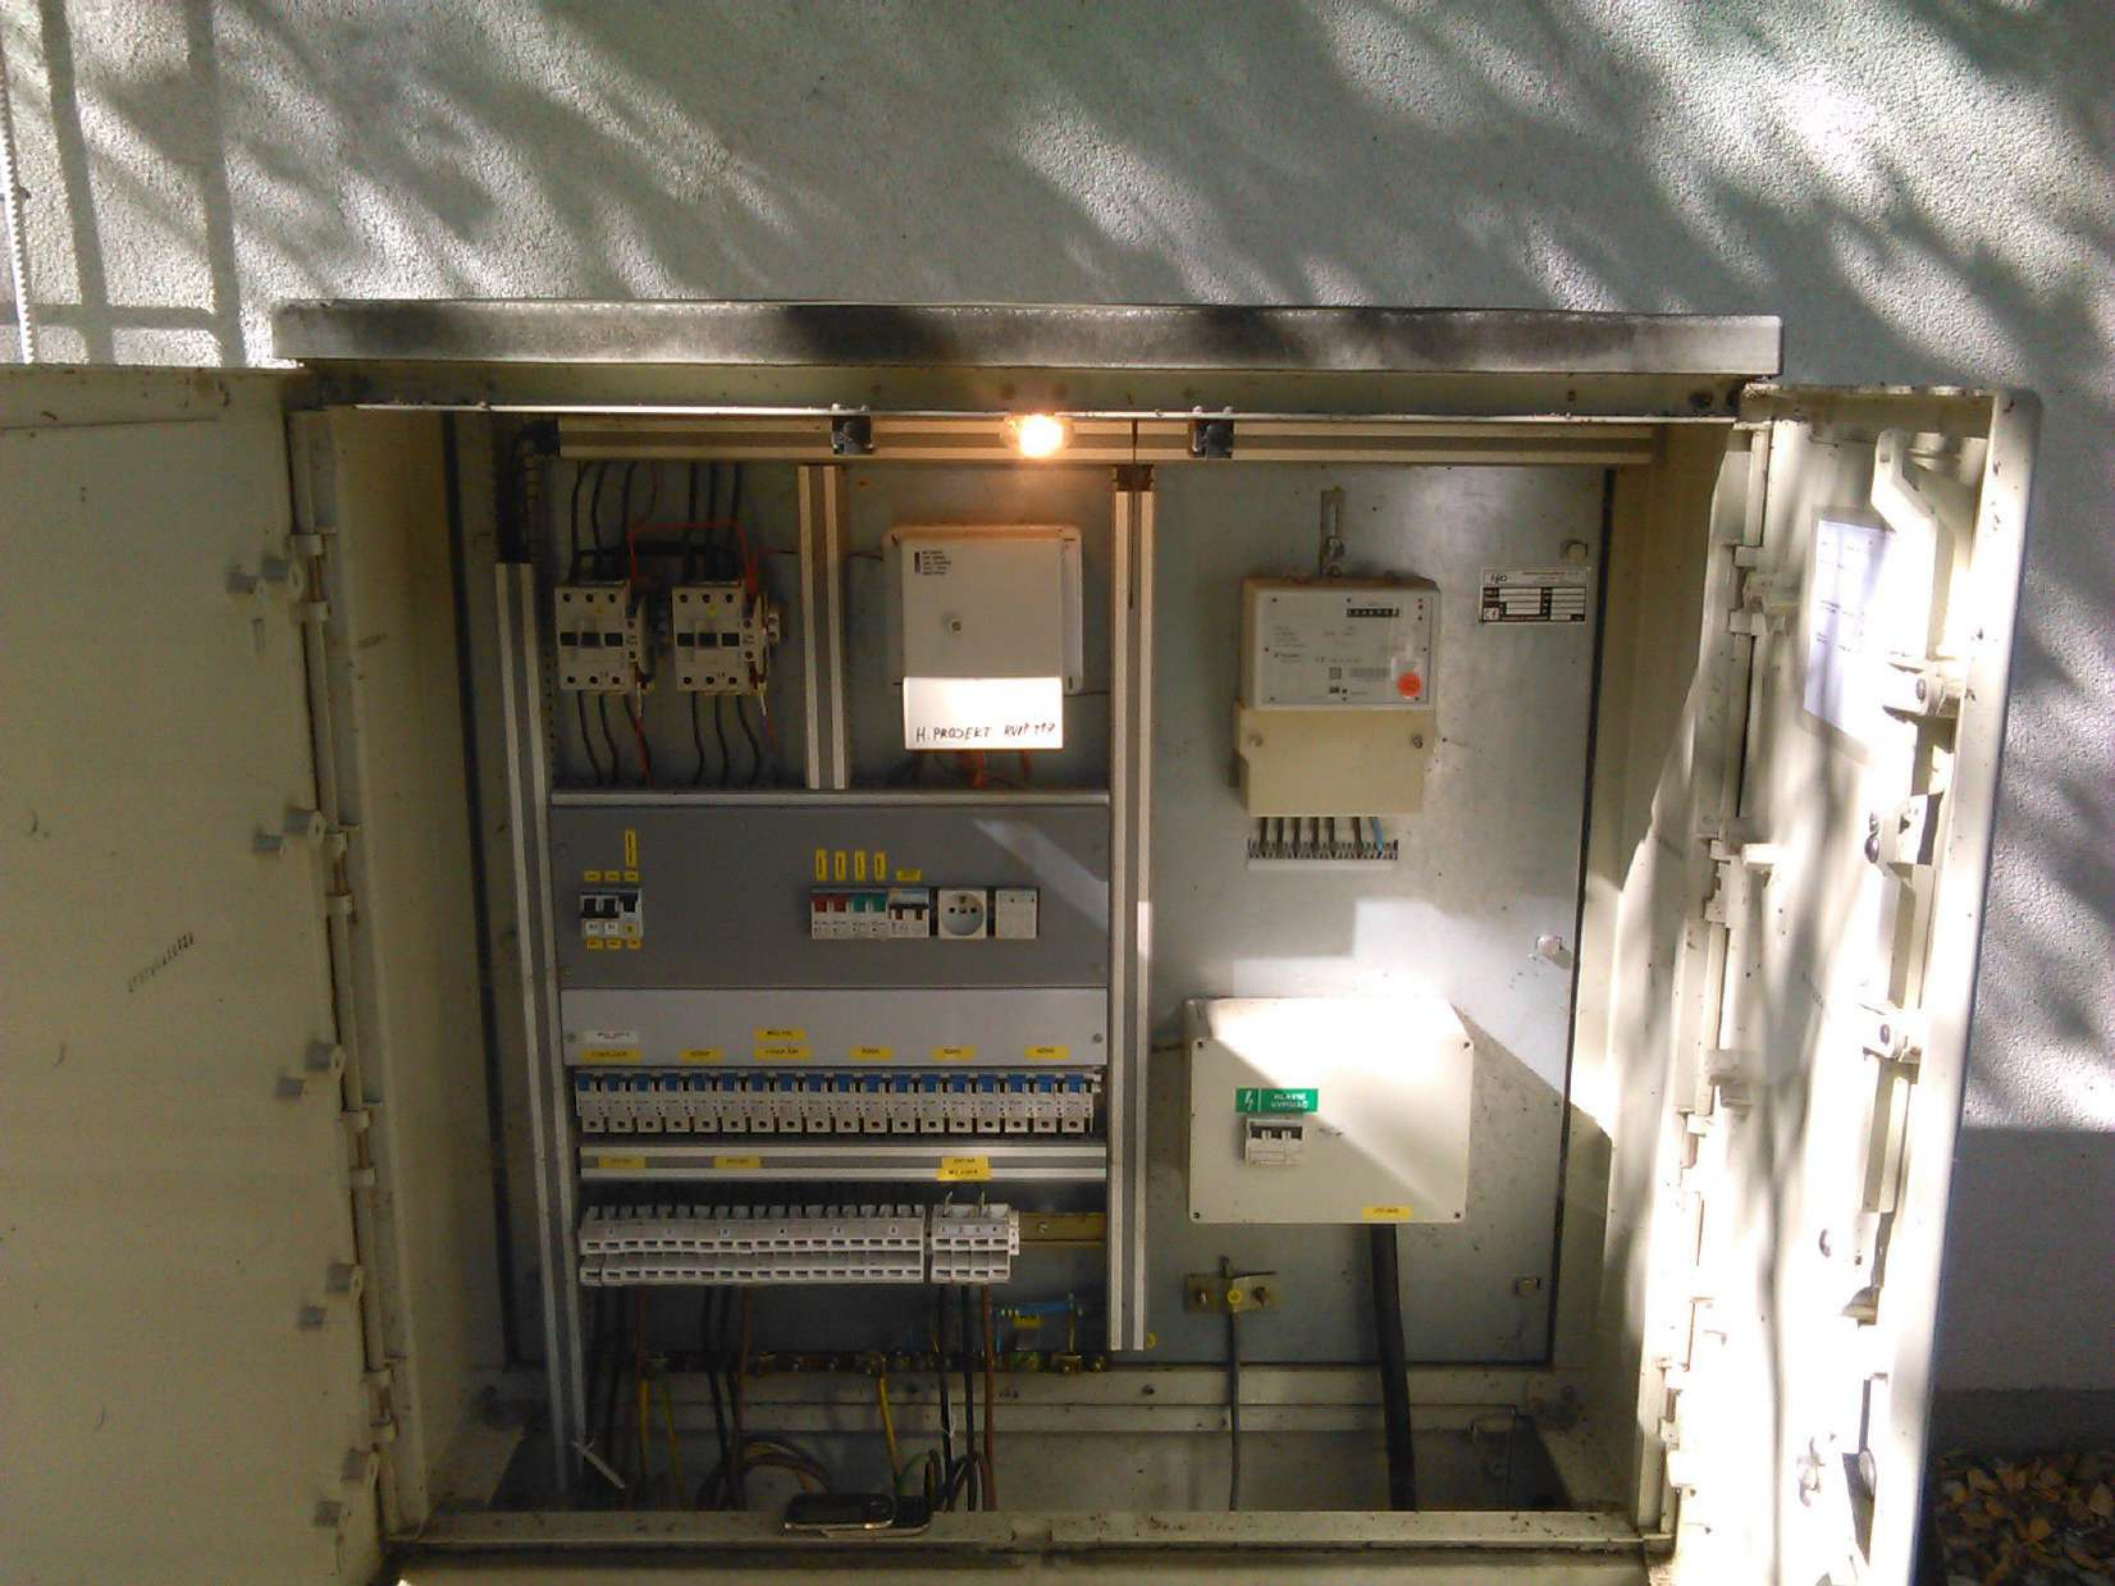

H. PROJEKT RVP 112

H. PROJEKT RVP 112

H. PROJEKT RVP 112



H. PROJEKT RVP 112

kWh
2 3 4 6 9 2

420-ns
x 230/400 V
600/V13000
50 = 500 imp/kWh

2004
50 Hz 5(85) A

94010112

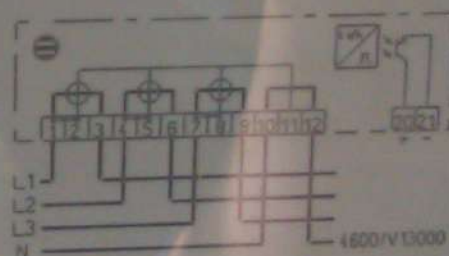

ENERMET
MADE IN FINLAND

CE TCM 221/02-3673



03182094010112

10 000 imp/kWh

**SME
2004**

CZ-881-D92235

Elektrozvadeče, s.r.o.

EIRO

VÝR. Č.

ČSN EN

V

A

CE

MAXIMÁL



RVOP-119

RVO 119



OVLÁDÁNÍ OMEZENÍ VOLNÉHO VEDENÍ VĚTVI 5+6+7

4x 4.0/25A NUC
4x 4.0/25A NUC
4x 4.0/25A NUC
4x 4.0/25A NUC
4x 4.0/25A NUC
4x 4.0/25A NUC
4x 4.0/25A NUC



ATKY 4x25mm ATKY 4x25mm ATKY 4x25mm ATKY 4x25mm ATKY 4x25mm ATKY 4x25mm ATKY 4x25mm



NAPÁJENÍ Z HVON-119-1
CVKY 3x35+25mm




Třífázový elektroměr

11

0233692 kWh T1

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061073795968
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A

-10/+70°C

No.1073795968

CE M11 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

Cl.A 05/11

Rok 2011

-PG-

RVOP- 122

RVOP- 122

RVOP- 122

Majetek Statutárního města
Frýdek-Místek

**ZÁKAZ
VÝLEPU!**

Porušování tohoto zákazu
je postizitelné Městskou
policií Frýdek-Místek

RVO 122 - rekonstrukce



PJ

Třífázový elektroměr



00000000 kWh
L1 L2 L3 T1 T2



08



9041110071930454
ZE 310.D0.14C302-00

TCM 221/03- 3934

3x230/400V 50Hz

100 imp./kWh

5(80)A

Cl.2

No 71930454
10/07

ODB/DOD
Rok 2007

ODEČET

10 000 imp/kWh





RVO 124

Electrical control panel section with various components and labels:

- Labels: BUC, BUC, ZAP, SVETLO ZASUVKA, OVL. MÍSTNÍ, OVL. MÍSTNÍ, OVL. DALŠKOVÉ, OVL. DALŠKOVÉ.
- Components: Circuit breakers (Q1, Q2, Q3), switches (Q1, Q2, Q3), and terminal blocks.

Electrical control panel section with two large circuit breakers:

- Labels: TR1F 40 11, 21 16, 13 10, 14 10, 22 10.
- Components: Two large circuit breakers (S1, S2) with multiple terminals.

Section with six circuit breakers and labels:

- Labels: S 11, S 21 přes J 31, J 31 PURKYŇE, J 41 K HÁJKU, REZERVA, REZERVA.
- Sub-labels: VĚTEV 2.1, VĚTEV 2.2, VĚTEV 2.3, VĚTEV 2.4, VĚTEV 2.5, VĚTEV 2.6.

Row of 12 small circuit breakers.

Labels: IMPULS Z RVOP-76, Telefonica 02 budka.

Bottom section with circuit breakers and labels:

- Labels: AYKY 4x25, AYKY 4x25, AYKY 4x25, AYKY 4x25, AYKY 4x35, CYKY 3x1.5.
- Sub-labels: S 11, S 21 přes J 31, J 31, J 41.
- Component: JISTIČ T. BUDKA (Thermal switch).

External electrical control panel:

- Label: HLAVNÍ VYPÍNAČ (Main switch).
- Component: Main switch (Hlavní vypínač).
- Label: r.von č.p. (External connection point).
- Label: CYKY.

CE

Made in
Austria

0 7 9 5 2 1 0

kWh

13

Schlumberger

TCM 221 / 93-1561

G1Y6
3x230/400 V
75 r/kWh

Nr.: 4380410
10 (60) A

50 Hz
1996



+
cos φ
RS



9530190004380410

+
cos φ
T

306 0561 00 △

Elektrozvadoče, s.r.o.

Elektrozvadoče, s.r.o.

Číslo lokality 126

738 02 Frydek - Místek

2334/8

ROK

20

60439-1

TYP

73/0

400/230

Hz

50

32

IP

43/20

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST

90

RVOP 125



RVO 125





Třífázový elektroměr



00 18457 kWh
L1 L2 L3



07



9041110001790487
ZE 310.D0.14C302-00

TCM 221/03-3934 3x230/400V 50Hz
100 imp./kWh 5(80)A Cl.2

No 01790487
03/07

ODB/DOD
Rok 2007



10 000 imp/kWh

RVO 130





kWh

1 3 3 6 0 9



ELEKTROMĚR

$R_L = 10\,000 \text{ imp/kWh}$

No. 93516145


5(100) A

50 Hz

2003

tr. 2

TCM 221/96-2318



CE

VÝPADEK NAPĚTÍ



20 INN's

230/400 V


00/V13000

= 500 imp/kWh

ENERMET

MADE IN FINLAND

SME

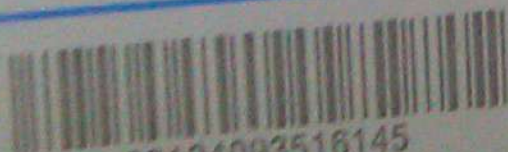


03124083516145

SME



RVO 132

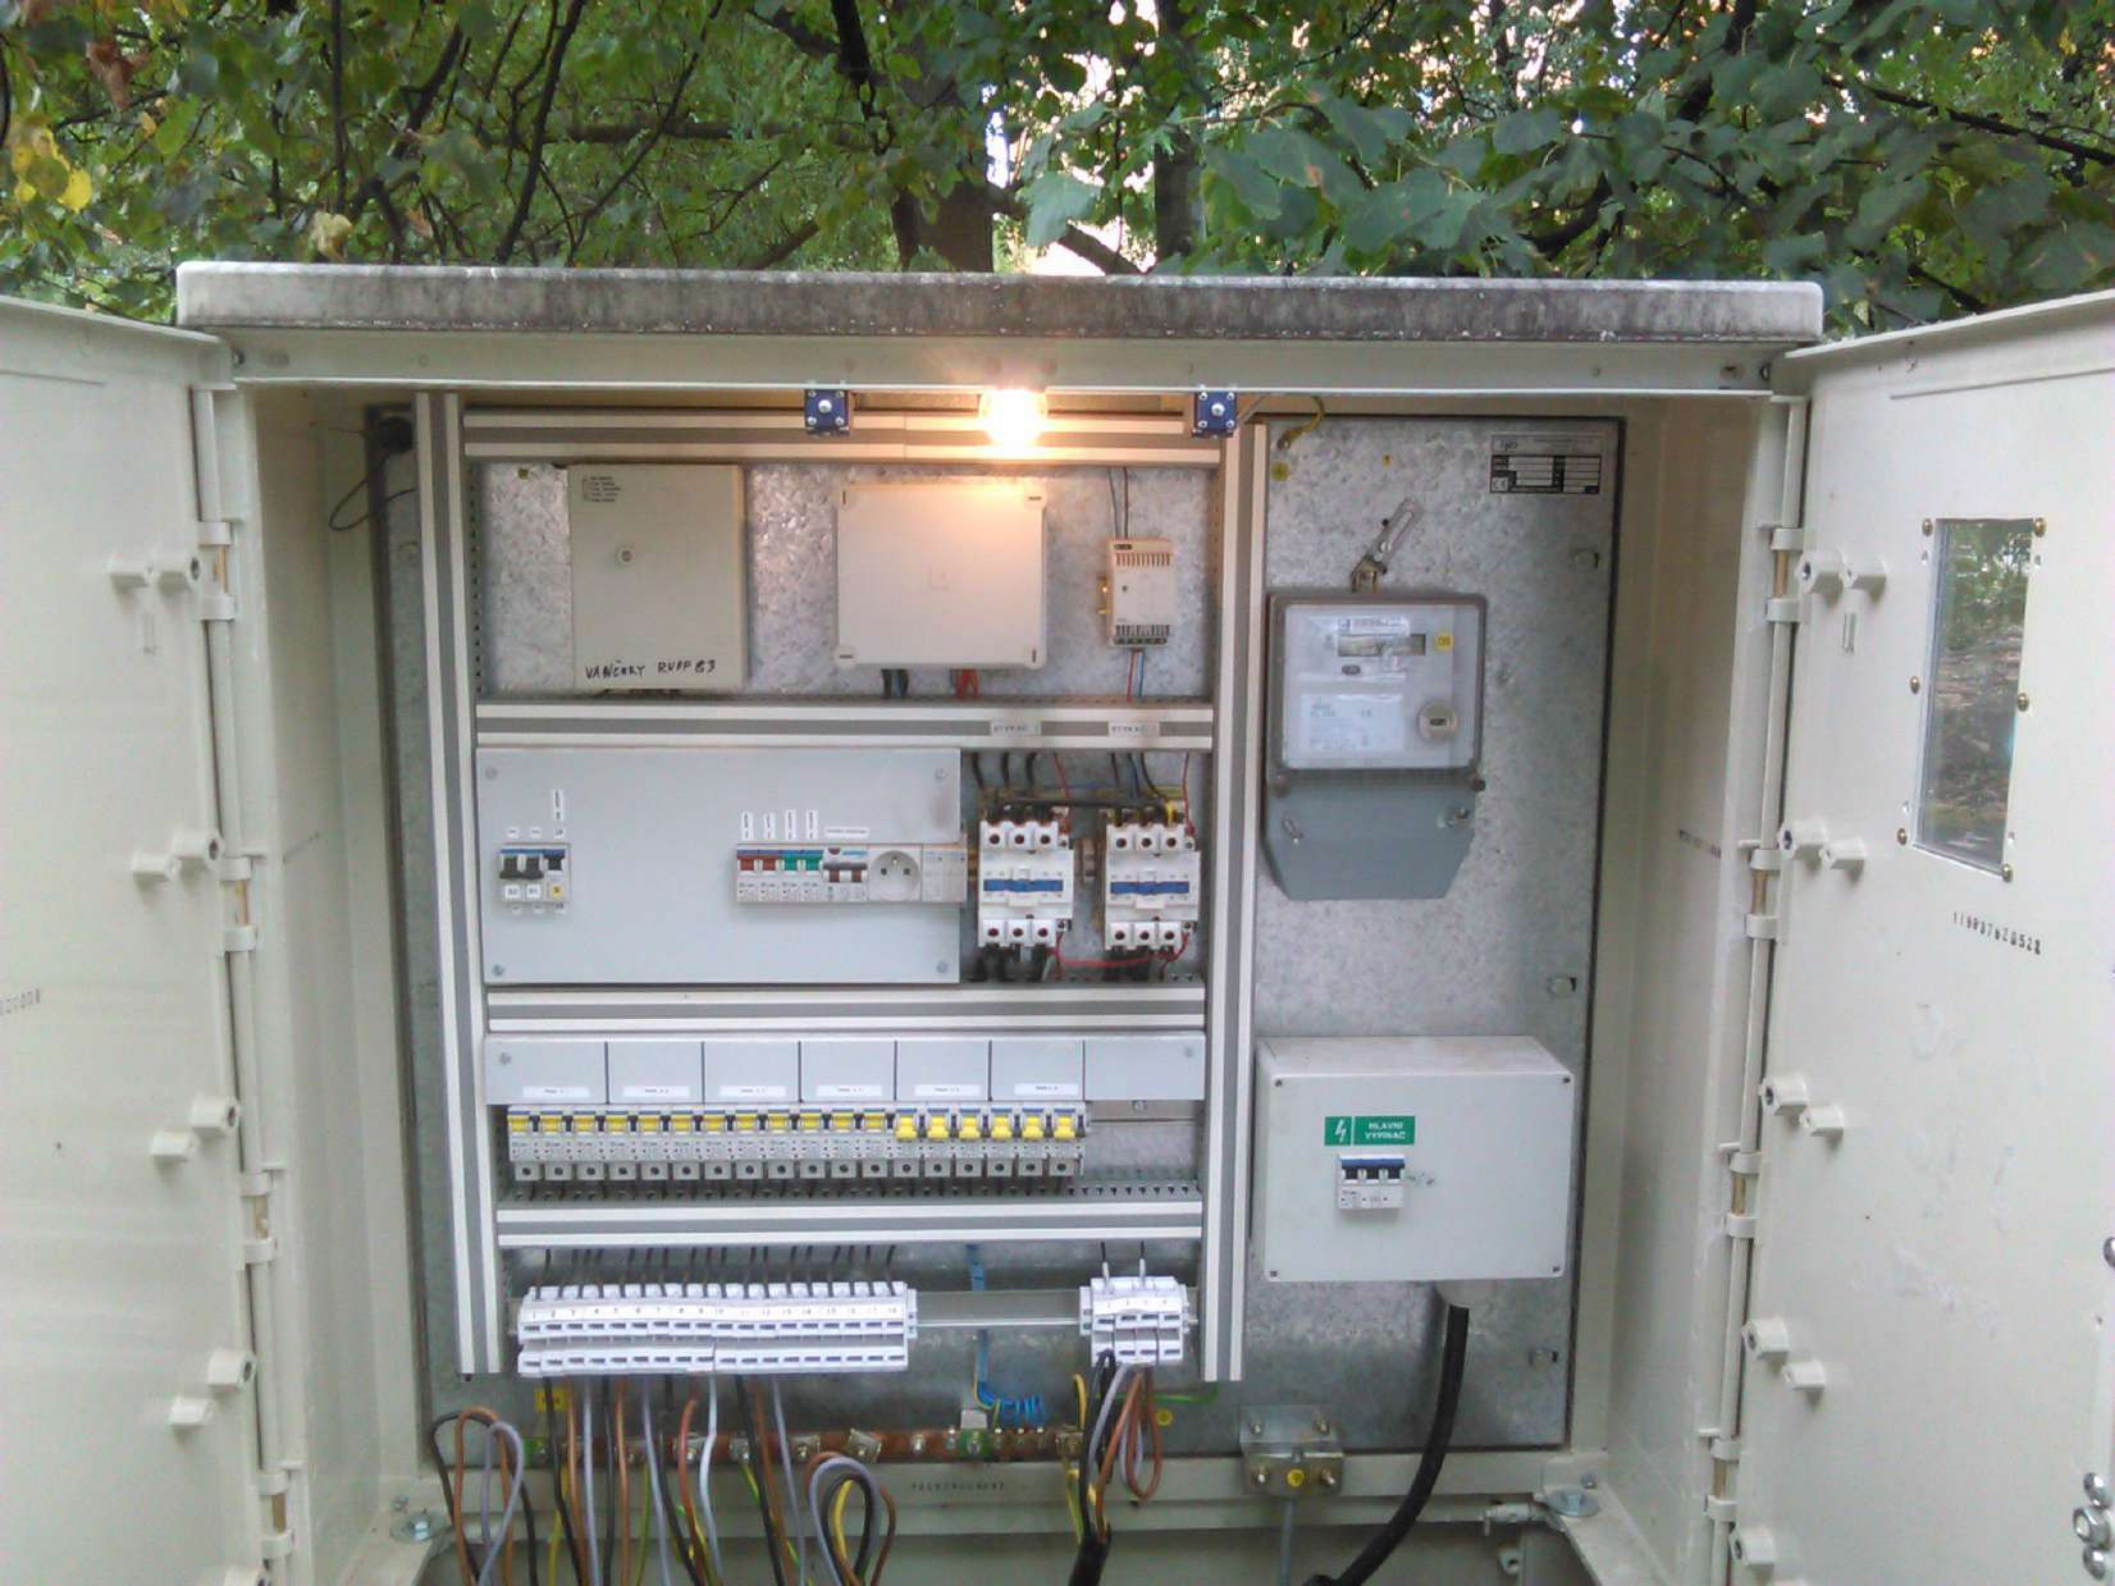



9041100064114324

10000
imp/kWh

0 10 18 13

06

kWh



0,03 0,1 0,3 1 3 10 30 100
kW



EL 304

Třífázový elektroměr
EL304L2580CN210...01
3x230/400 V 50 Hz 5 (80) A
TCM 221/05 - 4297
☐ Y ② Rok: 2006
V.č.: **64114324**



RVCP-133



RVO 133



kWh

3 7 9 5 4 8



K420iNNs

3 x 230/400 V

4600/V13000

$R_A = 500 \text{ imp/kWh}$

ELEKTROMĚR

$R_L = 10\,000 \text{ imp/kWh}$



TCM 221/96-2318

No. 93509166



5(100) A

50 Hz

2003



tr. 2



 ENERMET

MADE IN FINLAND

CE

VÝPADEK NAPĚTÍ 





03124093509166

$R_L = 1\,000 \text{ imp/kWh}$

**SME
2003**

CZ-681-091138-001

091137-001