

R1


Hořtická a.s.

Rekonstrukce elektroinstalace provozní budovy
D.1.4.7.b. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM



1

Rozvaděč R1

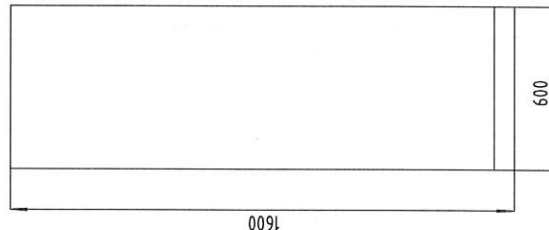

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY odbor výstavby	3
Dokumentace/projektová dokumentace byla ověřena a je součástí souhlasu/rozhodnutí sp.zn. VYST/11206/11/2017 ze dne 11.12.2019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pracoval:	Marek FISCHER																		
kontroloval:	Ing. Martin Uličný																		
datum:	11/2019																		
										Investor:		HOŠTICKÁ A.S.		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 5	
										VÝHON 182		VÝHON 182		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
										71.7 31 VETIKÉ HOŠTICE		71.7 31 VETIKÉ HOŠTICE		Měřítko:		N		1	

L1,L2,L3, 400/230V, In 40A, Ik <10kA

FA1
B10A

Q1
40A

FV1
Saltek
Typ 1 + 2
25 kA

FA1
B32A

FA2
B25A

FA3
B20A

FA4
B16A

FA5
B16A

FA6
B32A

F11
40-4-003 A

N
PE
PEN
HOP

Vodovod CYA 25
Zemnění FeZn10
konstrukce FVE CYA 25

WL1	CYKY 4x35
	R81/WL4
	650 kW
	-
WL2	PRAFLADUR 4x1,5
	TOTAL stop
	-
	-

WL4	rezerva
	-
	-
	-

WL5	rezerva
	-
	-
	-


WL6	rezerva
	-
	-
	-

WL7	rezerva
	-
	-
	-


WL8	rezerva
	-
	-
	-

WL9	REVE
	CYKY 5x6
	-
	č.m. 118

L1,L2,L3, 400/230V, In 40A, Ik <10kA

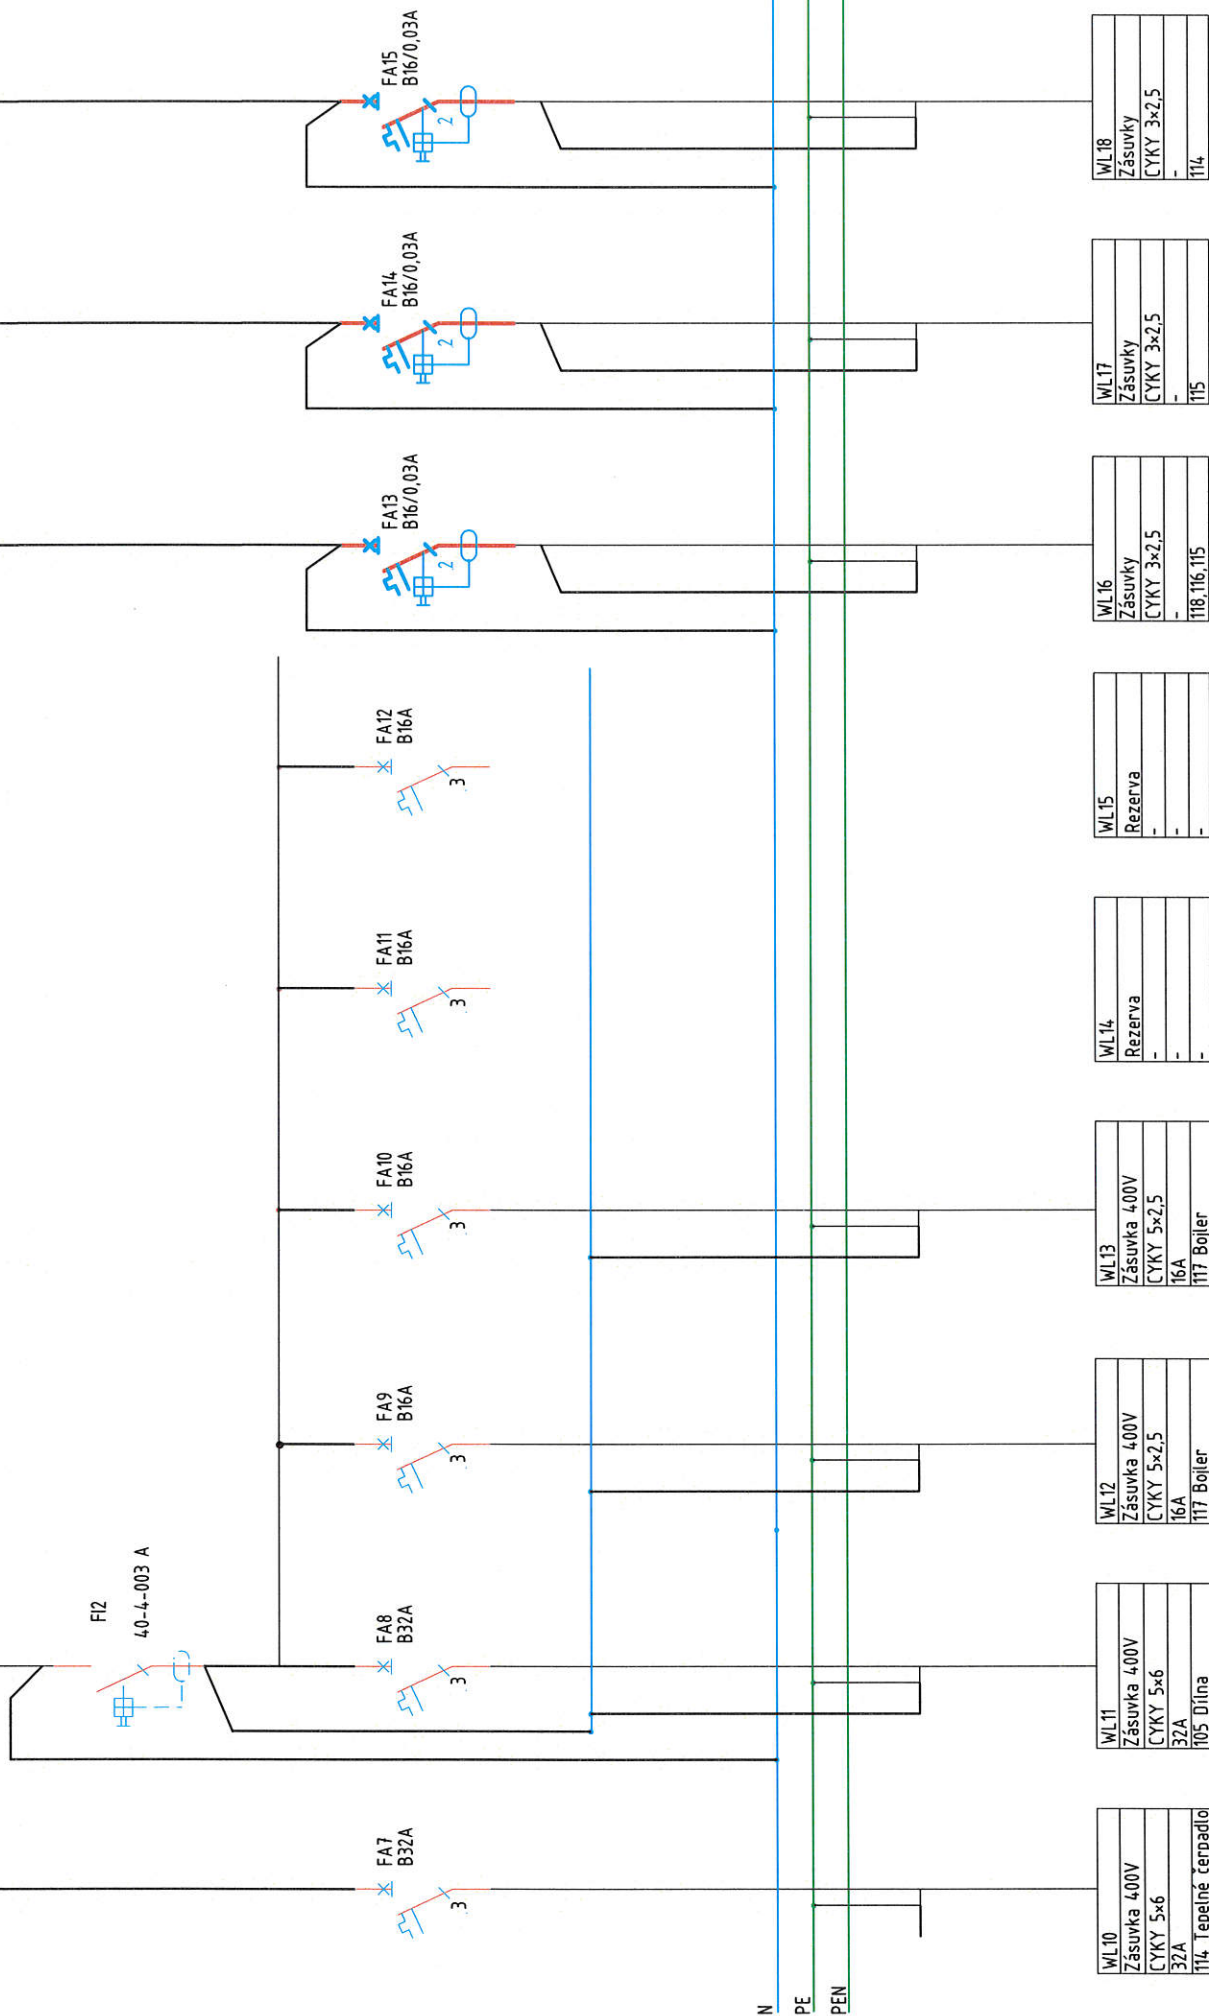

L1,L2,L3, 400/230V, In 40A, Ik <10kA

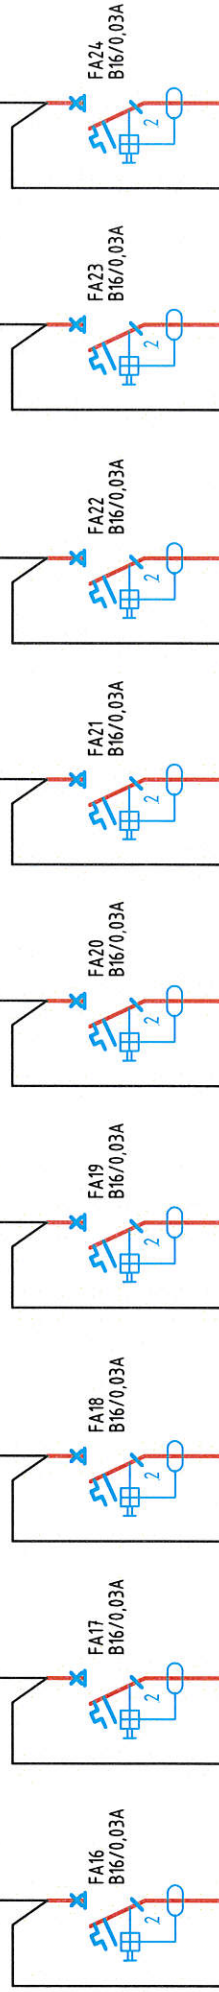

WL19	Zásuvky
CYKY 3x2,5	
-	
105	

WL20	Zásuvky
CYKY 3x2,5	
-	
105	

WL21	Zásuvky
CYKY 3x2,5	
-	
107,104,112	

WL22	Zásuvky
CYKY 3x2,5	
-	
102	

WL23	Zásuvky
CYKY 3x2,5	
-	
101	

WL24	Rezerva
-	
-	

WL25	Rezerva
-	
-	

WL26	Rezerva
-	
-	

WL27	Rezerva
-	
-	

L1,L2,L3, 400/230V, In 40A, Ik <10kA

FA28
B10A

FA27
B10A

FA26
B10A

FA25
B10A

N
PE
PEN

WL31	Osvětlení
CYKY 3x1,5	-
116,120,117,118,119,108	

WL30.1	Tlačítka
CYKY 3x1,5	-
115	

WL30	Osvětlení
CYKY 3x1,5	-
115	

WL30	osvětlení
CYKY 3x1,5	-
114	

WL29	Tlačítka
CYKY 3x1,5	-
105	

WL29	Osvětlení
CYKY 3x1,5	-
105	

WL28.1	Tlačítka
CYKY 3x1,5	-
105	

WL28	Osvětlení
CYKY 3x1,5	-
105	

