


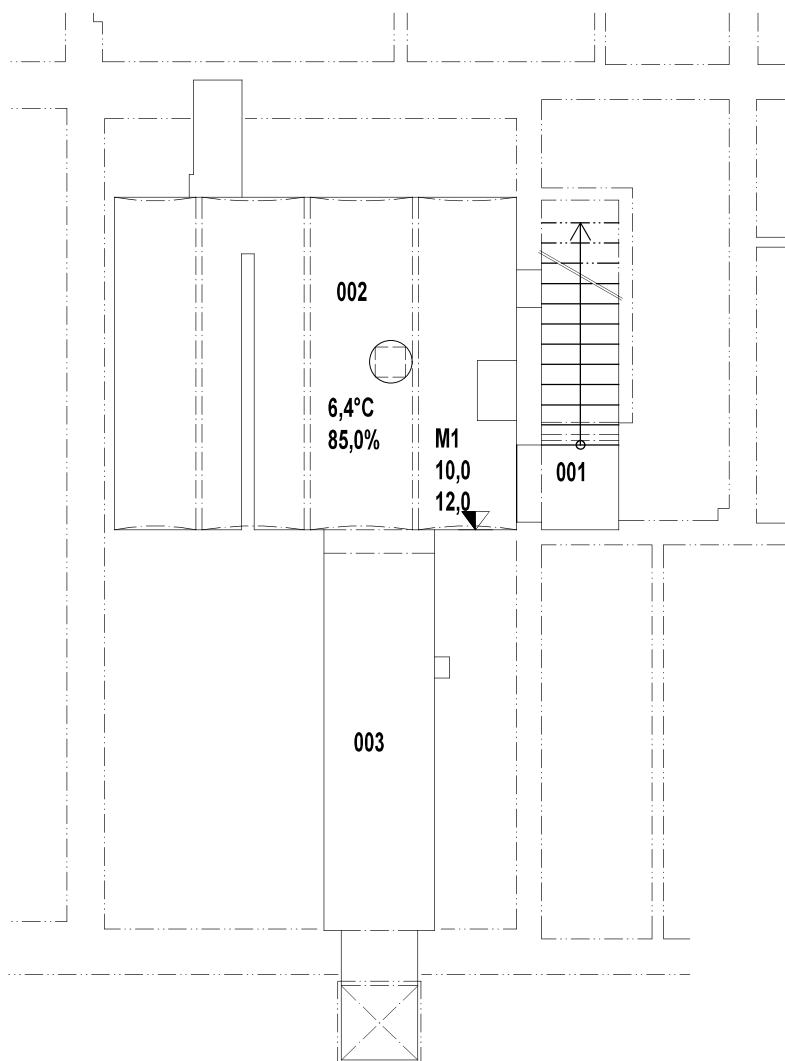

LEGENDA K MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDIVA

001 ČÍSLO MÍSTNOSTI

10,4°C TEPLOTA VNITŘNÍHO VZDUCHU

75,6% RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU

 MÍSTO MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDIVA

M8 POŘADOVÉ ČÍSLO MĚŘENÍ

hm. % VLHKOSTI ZDIVA VE VÝŠCE:


3,0 100 cm NAD PODLAHOU

9,6 20 cm NAD PODLAHOU

Pozn.: PŘI JINÉ VÝŠCE MĚŘENÍ
UVEDENO POPISEM V PŮDORYSE

DATUM MĚŘENÍ: 4.12.2018
ČAS MĚŘENÍ: 13–14 hod.
VNĚJŠÍ TEPLOTA VZDUCHU: 7,3°C
VNĚJŠÍ RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU: 73,5%

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
č.	POPIS	PLOCHA [m ²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
001	SCHODIŠTĚ	4,45	BETONOVÁ MAZANINA
002	SKLEP	22,79	BETONOVÁ MAZANINA
003	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	9,47	BETONOVÁ MAZANINA



AUTOR DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU:		Ing. CTISLAV FIALA, Ph.D., ČKAIT: 0201846		
		C.000 = 1NP = 181,88 m.n.m. B.p.v.		
INVESTOR: OBEC MALÝ ÚJEZD MALÝ ÚJEZD 95 277 31 VELKÝ BOREK	STAVBA : Obecní dům Vavříneč – přestavba objektu č.p. 9, Malý Újezd parc.č.st. 47/3; kat.ú. Jelenice u Mělníka [691429]; budova s č.p.9 – Vavříneč [91448], část obce Malý Újezd [535036]	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ		
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: A169		
PROFESE: ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ		DATUM: 12/2020		
PROJEKTANT: BUILD&BUILD S.R.O. CHUDENICKÁ 1059/30 102 00 PRAHA 10 – HOSTIVÁŘ tel. 601 152 172 email: team@buildbuild.cz	KRESLILA: LUCIE FORMANOVÁ Ing.arch. KATARÍNA POTOČNÁ	 build&build s.r.o. Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 IČ 06097529 team@buildbuild.cz	MĚŘITKO: 1:100	PŘE:
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. MARTIN KULŠTEJN		FORMAT: A4	
KONTROLOVAL: ING. PETR NERADIL ČKAIT 1301312	PŘÍLOHA : STÁVAJÍCÍ STAV VLHKOSTNÍ PRŮZKUM–1PP		PŘÍLOHA: D.1.1.11	