


BLOK 99


PEVNÝ BOD – DN100

M 1 : 10

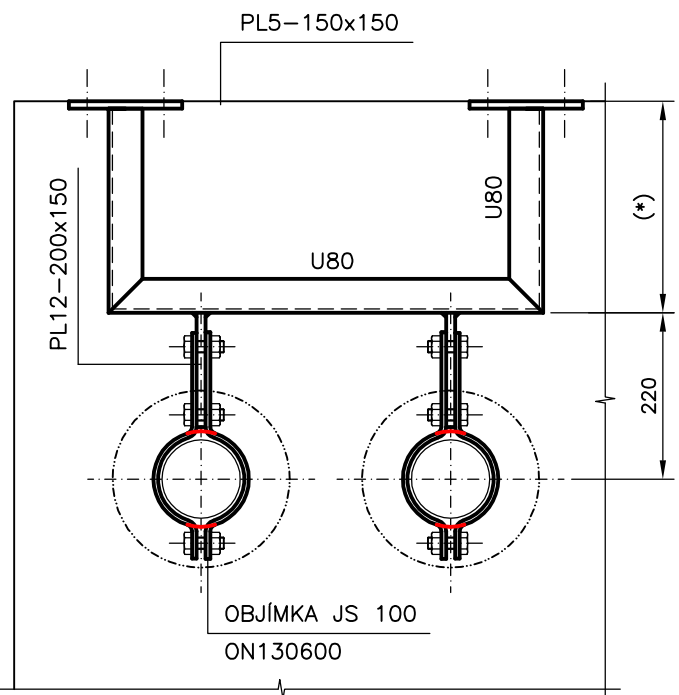


(*) – DĚLKA DLE VÝŠKY ULOŽENÍ

A – A

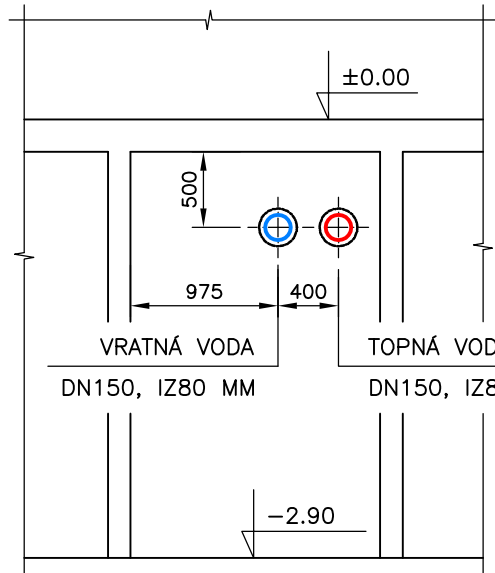

VOLNÁ PODPĚRA–NOVÁ

M 1 : 10

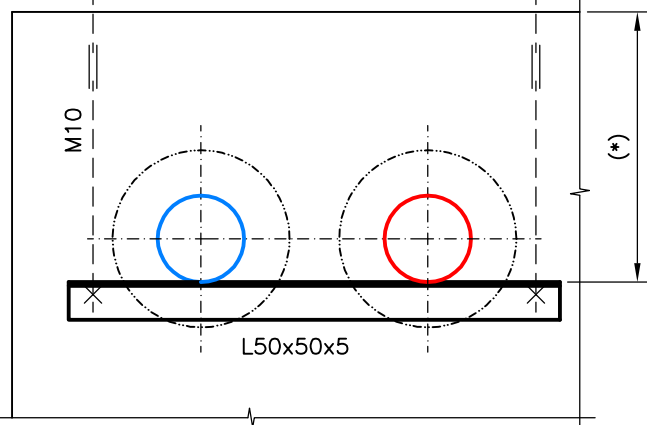

(*) – DĚLKA DLE VÝŠKY ULOŽENÍ

BLOK

98/99


BLOK 99

BLOK 99


BLOK

99/100


B – B

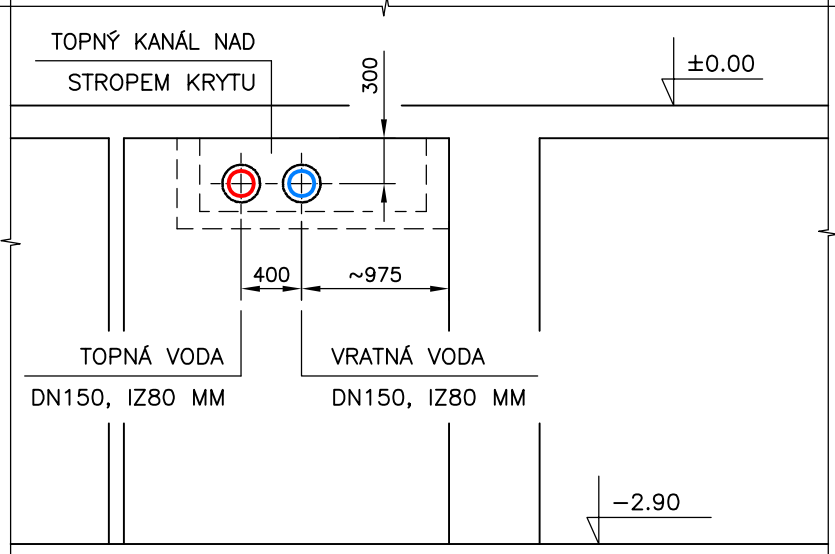


C – C

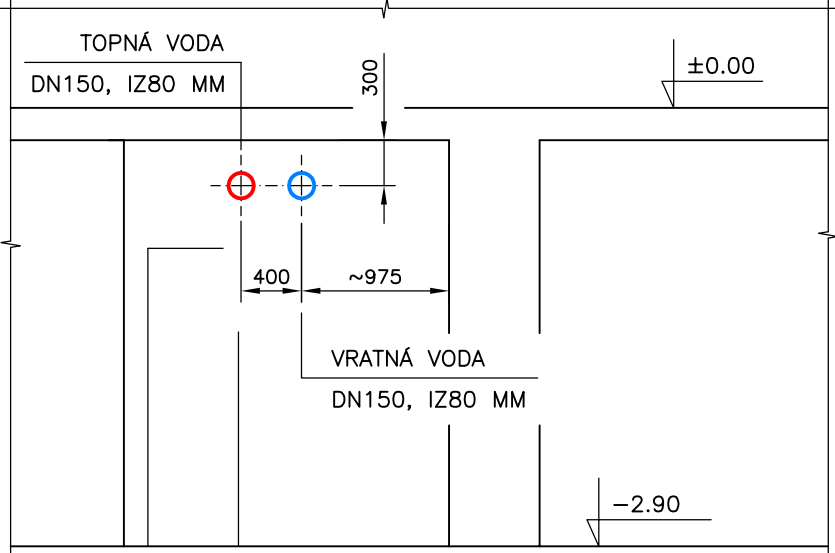


D – D

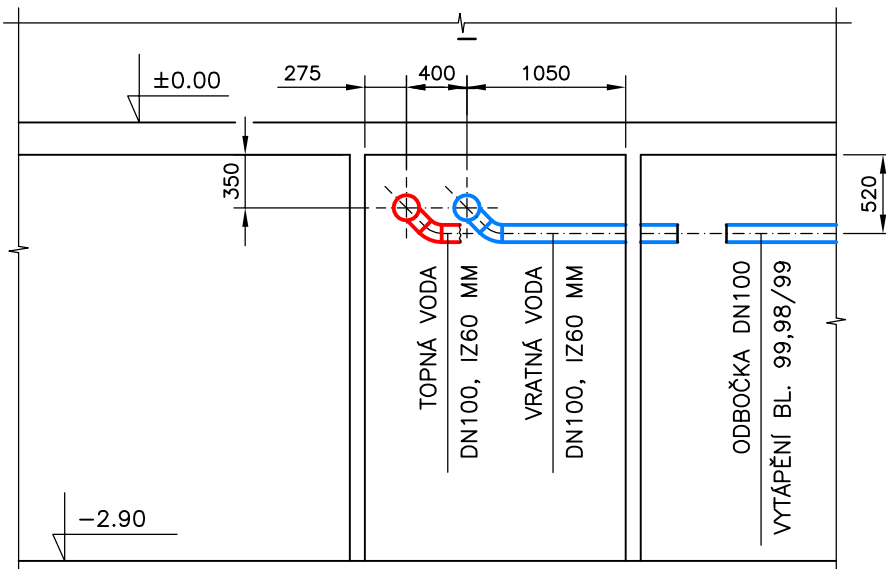


E – E

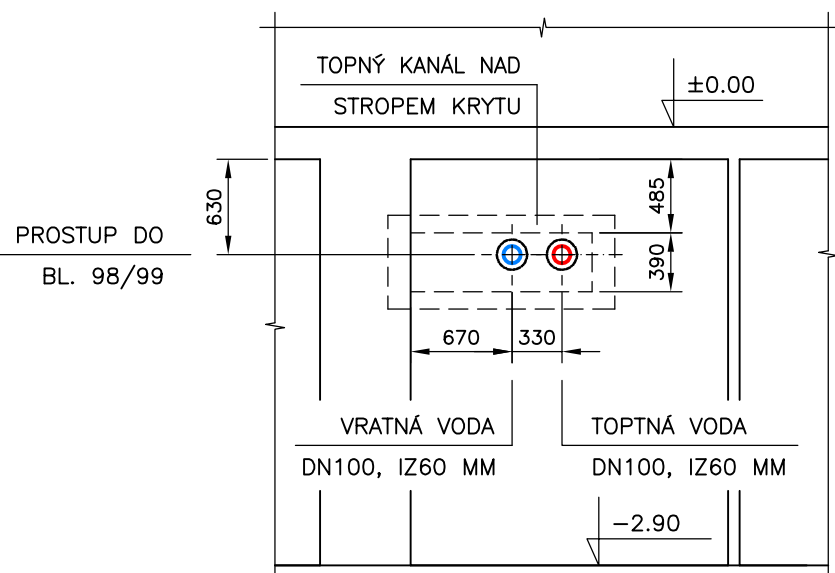


H – H

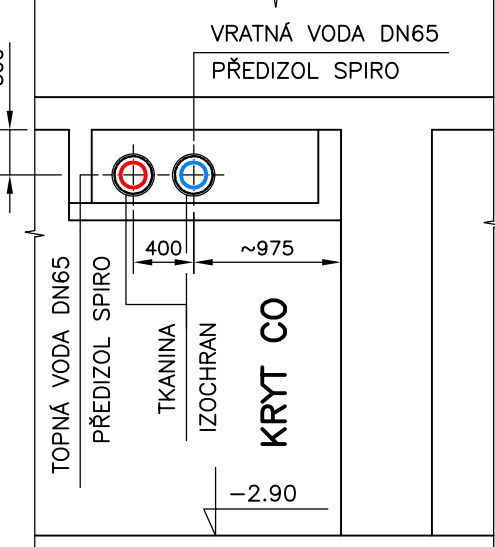

F – F

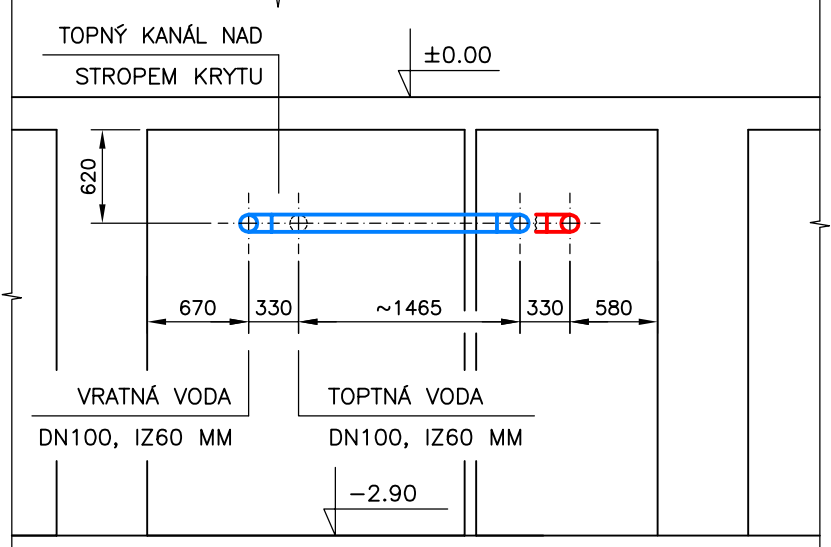

G – G

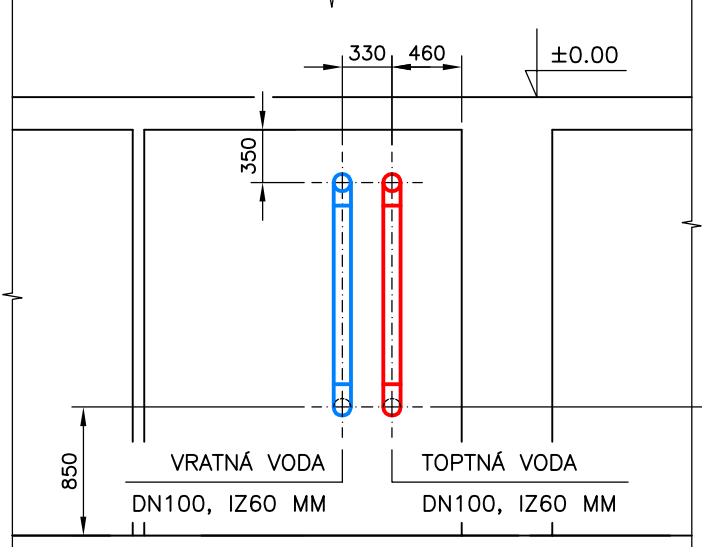

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ PODPĚR

DN65 – DĚLKA L_{min} = 3400 MM
DN80 – DĚLKA L_{min} = 4000 MM
DN100 – DĚLKA L_{min} = 4500 MM
DN125 – DĚLKA L_{min} = 5000 MM
DN150 – DĚLKA L_{min} = 5600 MM

NOVÉ OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVĚ SEKUNDÁRNÍ ČÁST (90°C)

DN15 – ø21.3x2.65 MM
DN20 – ø26.9x2.65 MM
DN25 – ø33.7x3.25 MM
DN32 – ø42.4x3.25 MM
DN40 – ø48.3x3.25 MM
DN50 – ø60.3x3.65 MM
DN65 – ø76.1x2.90 MM
DN80 – ø88.9x3.20 MM
DN100 – ø114.3x3.60 MM
DN125 – ø139.7x4.50 MM
DN150 – ø168.3x4.50 MM

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ

DN65 – DĚLKA L_{min} = 3400 MM
DN80 – DĚLKA L_{min} = 4000 MM
DN100 – DĚLKA L_{min} = 4500 MM
DN125 – DĚLKA L_{min} = 5000 MM
DN150 – DĚLKA L_{min} = 5600 MM

NOVÉ OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVĚ SEKUNDÁRNÍ ČÁST (90°C)

DN15 – ø21.3x2.65 MM
DN20 – ø26.9x2.65 MM
DN25 – ø33.7x3.25 MM
DN32 – ø42.4x3.25 MM
DN40 – ø48.3x3.25 MM
DN50 – ø60.3x3.65 MM
DN65 – ø76.1x2.90 MM
DN80 – ø88.9x3.20 MM
DN100 – ø114.3x3.60 MM
DN125 – ø139.7x4.50 MM
DN150 – ø168.3x4.50 MM

PRÍZEMÍ 1.NP 234,35 ±0.00
SUTERÉN 1.PP 231,35

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	Ing. VÁCLAV REMUTA
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV REMUTA	PRŮBĚŽNÁ 3372
KRAJ:	ÚSTECKÝ	OBEC: MOST
INVESTOR:	SEVEROČESKÁ TEPLARENSKÁ, a.s., TEPLARENSKÁ 2, KOMORANY	IC: 63756617 DIČ: CZ6812161521
AKCE	REKONSTRUKCE POTRUBÍ ŮSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 29, MOST	FORMÁT: A4 DATUM: 08/2015
	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBSAH VÝKRES	PŮDORYS 1.PP – BLOK 99–II	ČÍSLO ZAKÁZKY: 07–2015–406
		MĚŘITKO: 1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU: VY–05