


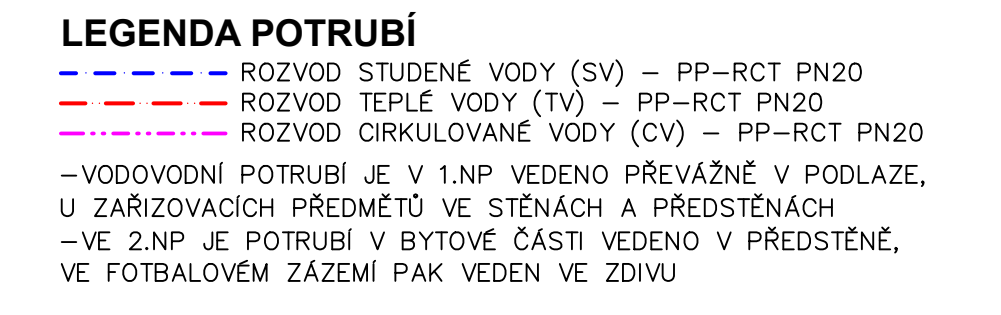

POZNÁMKA

- MIN. SKLON VODOVODNÍHO POTRUBÍ 0,3% SMĚREM K VYPOUSČECÍM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ VŽDY PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- UZAVÍRAČI ARMATURY UMÍSŤOVAT DLE ČSN 75 5401; OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU POTRUBÍ ZNEČIŠTĚNÍM PRŮTOKEM NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1717
- IZOLACE POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI (JAK SVISLÝMI TAK VODOROVNÝMI) BUDOU OPATŘENY CHRAŇKOU VÝHODNÉHO PRŮMĚRU)
- PŘESNÉ POZICE A VÝŠKY VODOVODNÍCH VÝVODŮ DLE KLASICKÝCH STANDARDŮ, NEBO BUDOU UPŘESNĚNY PŘED REALIZACÍ DODAVATELEM

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE		Číslo zakázky: 026/2021	Stupeň: DUR+DSP+DF
<u>D.1.4.A – ZDRAVOTNĚ–TECHNICKÉ INSTALACE</u>		Datum: 06/2021	Formát: 6x4
Obsah:	Vnitřní vodovod – Půdorys 1.NP D.1.4.A–05		