


Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
2.01	SCHODIŠTĚ	23,87
2.02	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	7,38
2.03	WC – MUŽI	1,46
2.04	WC – MUŽI	1,75
2.05	UMÝVÁRNA – MUŽI	10,03
2.06	SPRCHA – MUŽI	2,11
2.07	SPRCHA – MUŽI	2,11
2.08	SPRCHA – MUŽI	2,11
2.09	ŠATNA – MUŽI	60,18
2.10	SUŠÁRNA	8,6
2.11	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	3,7
2.12	WC – ŽENY	1,65
2.13	WC – ŽENY	1,65
2.14	UMÝVÁRNA – ŽENY	4,6
2.15	SPRCHA – ŽENY	1,88
2.16	SPRCHA – ŽENY	1,88
2.17	ŠATNA – ŽENY	27,95
2.18	JÍDELNA + KUCHYŇSKÝ KOUT	65,92
2.19	ÚKLID	6,16
2.20	CHODBA	19,76

Celková plocha [m²]: 254,79

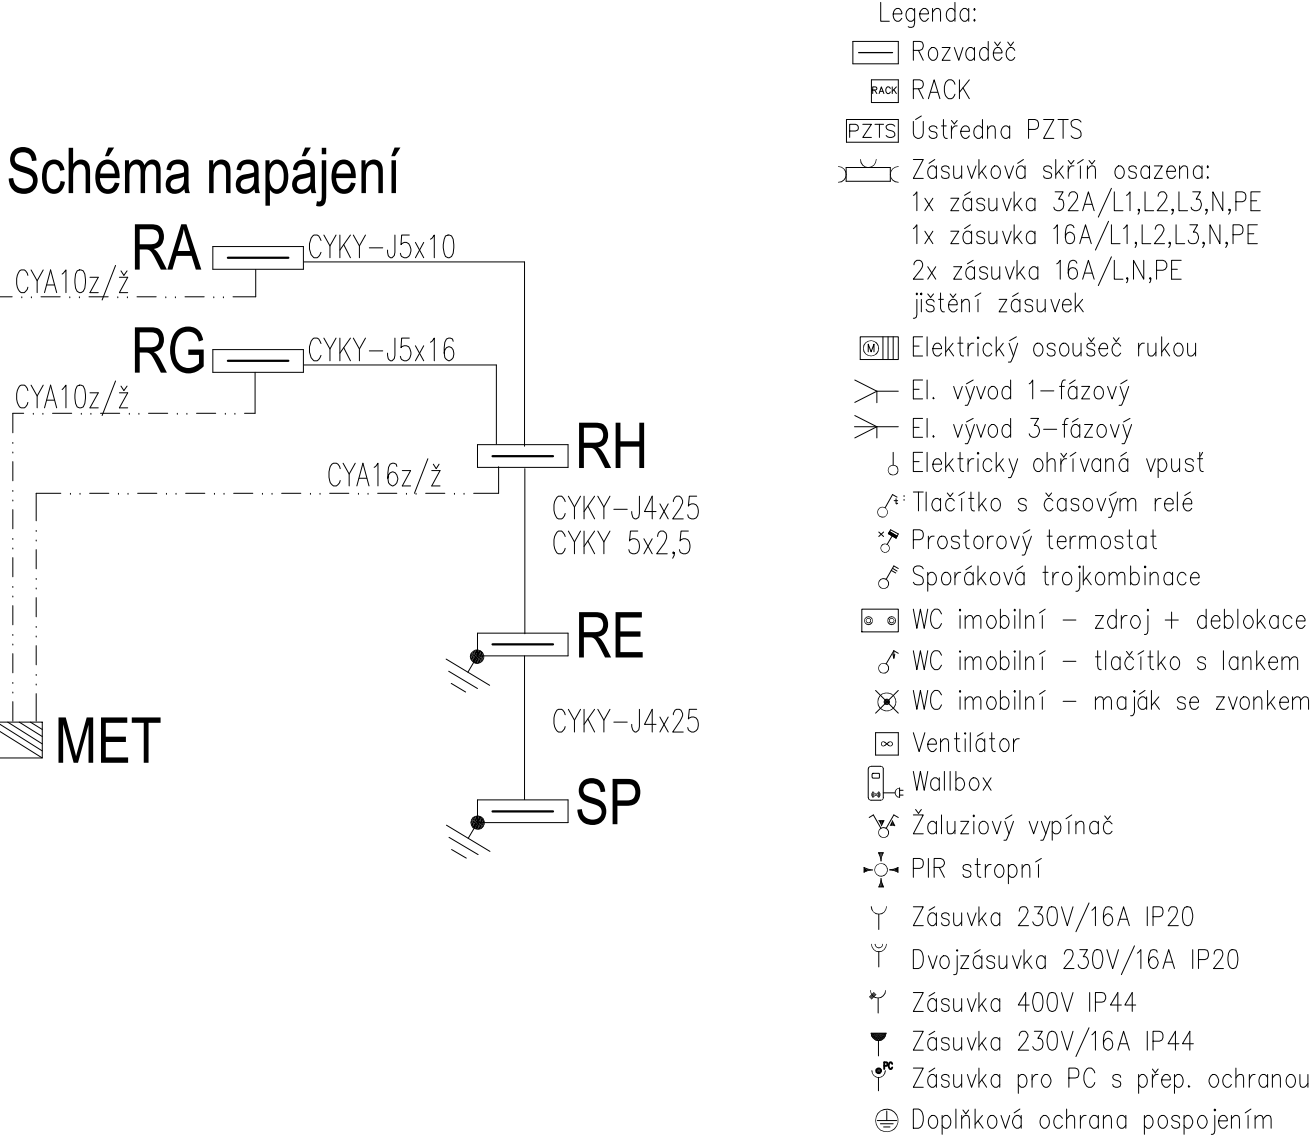

±0,00 / STÁVAJÍCÍ OBJEKT / =411.935

AUTORIZACE Ing. Lumír Mach	VYPRACOVAL Jiří Provazník	Jiří Provazník Želivského 868 580 01 Havlíčkův Brod Č. 635 635 09 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz
OBEC: Havlíčkův Brod	KRAJ: Vysočina	
INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 580 01 Havl. Brod		
Revitalizace budovy a úpravy areálu TS HB Bělohorská 3582, Havlíčkův Brod 580 01 D.1.2.5 TPS – Silnoprout	STUPEŇ: DPS DATUM: 9/2025 ZAK.ČÍSLO:	Č.v. D.1.2.5.2.4
VÝKRES: Silnoprout 2.np	MĚŘITKO: 1:50	

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN-C, TN-S

OCHRANA PŘED PORUCHOU

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

OCHRANA DOPLŇKOVÁ – RCD

OCHRANA DOPLŇKOVÁ – DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ