


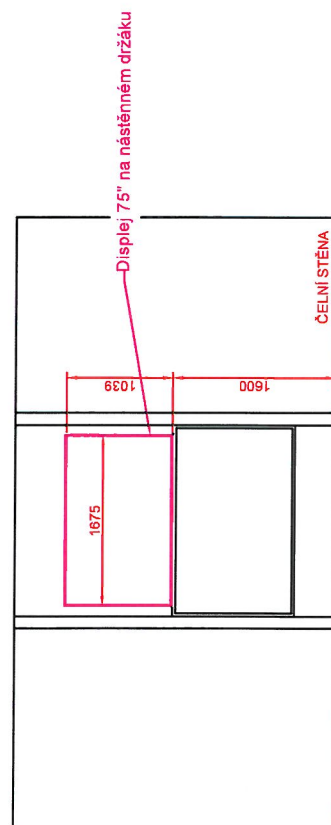


Přiloha č. 3.2. - SITUACE NÁKUPŮ - UČEBNÁ DÍLNĚ

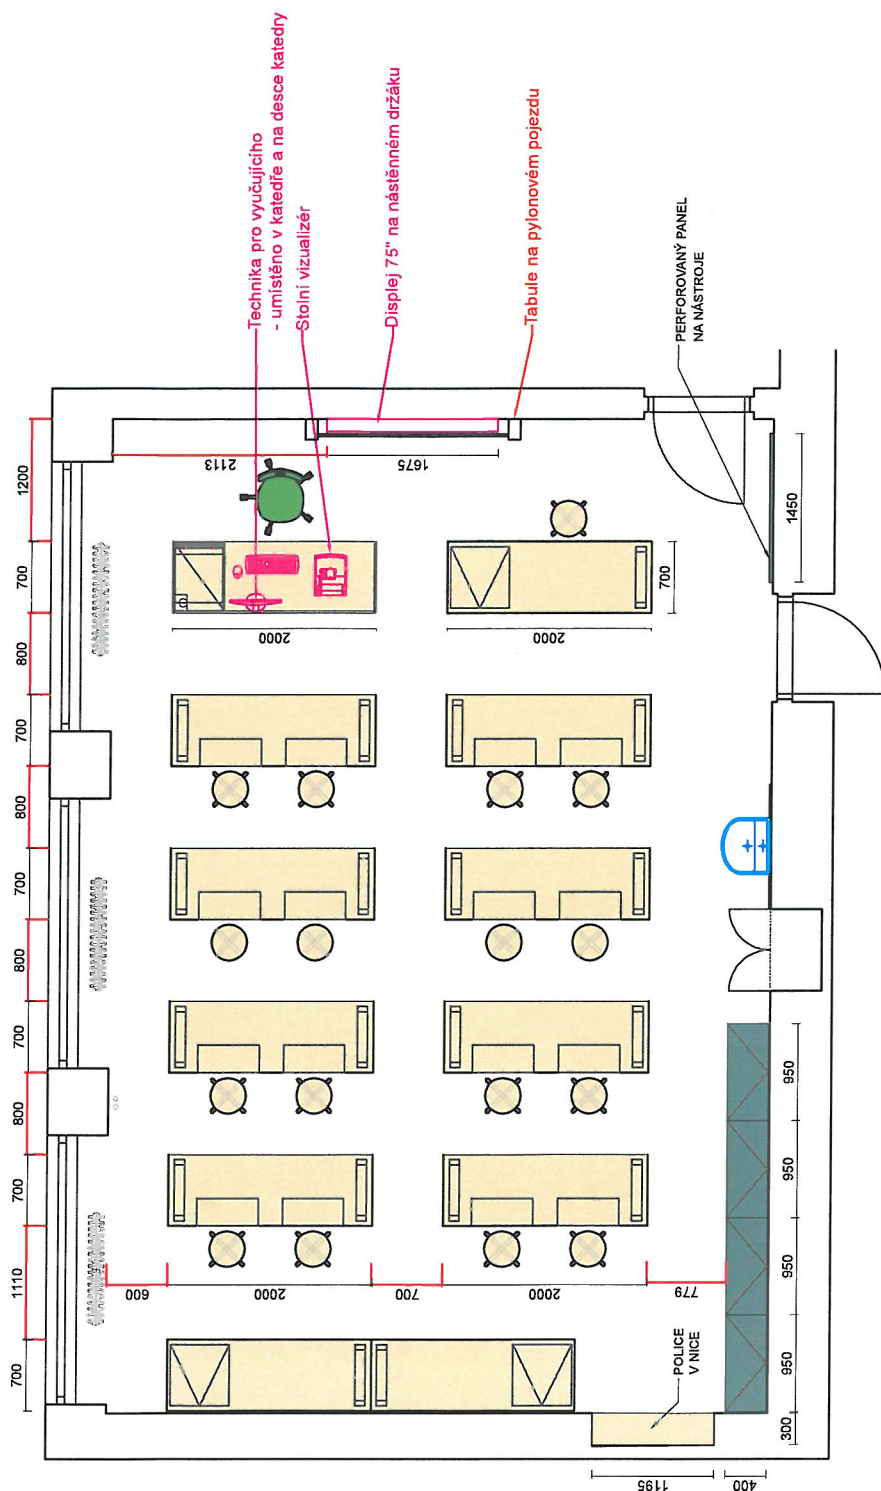

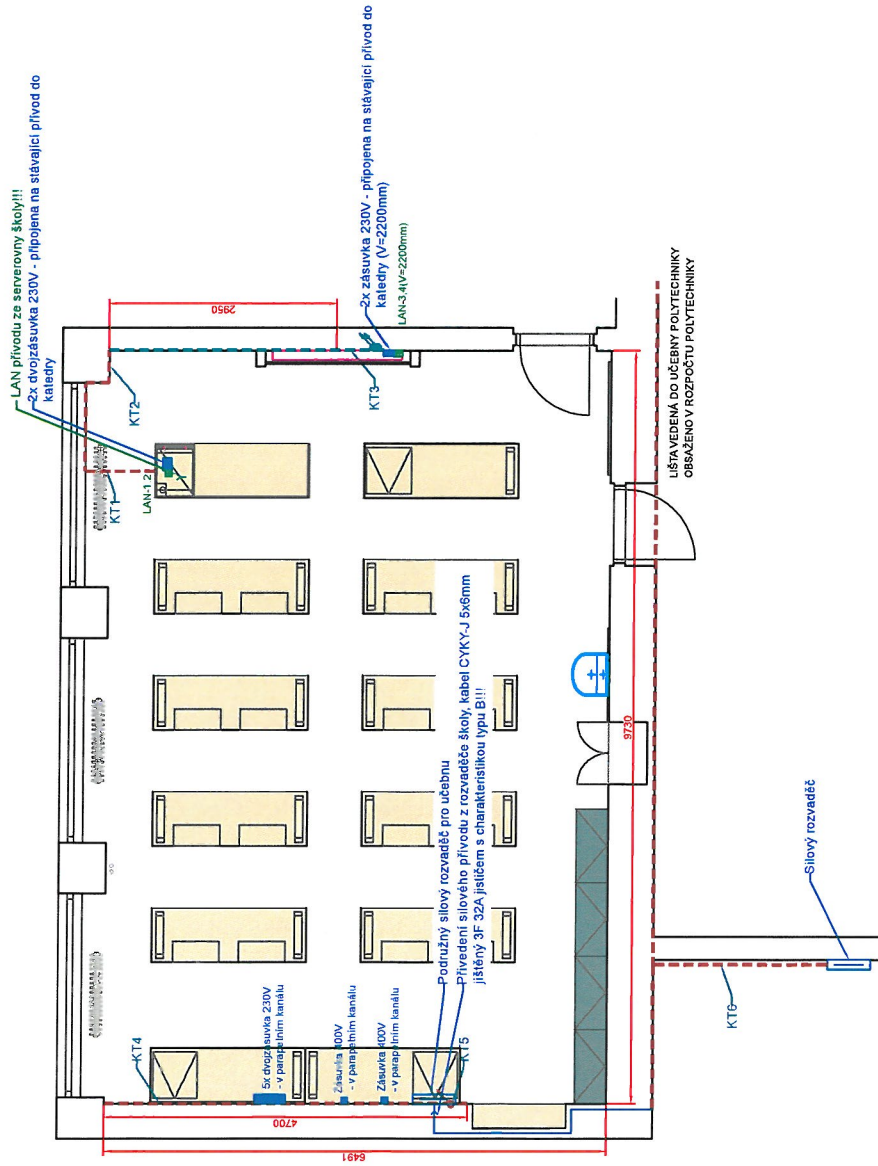

Stavební příprava pro displej na stěně

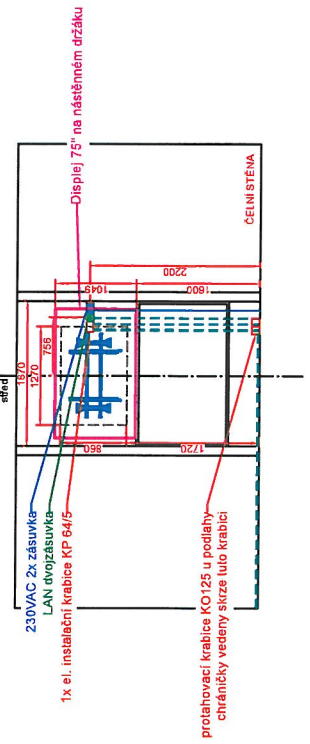

SILNOPROUD

Legenda

- Dvozásuvka 230VAC
- Zásuvka 230VAC
- Kabelový svazek 230V/400VAC
- Zámek kabelu 4mm

— KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAŽÍ, STĚNÁCH A STROPU

SLABOPROUD

Legenda

- Dvozásuvka LAN
- Jednozásuvka LAN
- Kabelový svazek LAN

— KABELOVÁ TRASA VEDENÍ LÍSTVÉHO SYSTÉMU

— KABELOVÁ TRASA PRO AV: VEDENÁ V PODLAŽÍ, ZDECH A STROPĚ
NEJMENŠÍ POLYMER OHYBU CHRÁNEČEK BUDE 200mm
V CHRÁNEČKÁCH BŮDE ZALOŽEN PROTÁHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKRYTÝ OKEM

KT = KABELOVÁ TRASA VIZ TABULKA TRAS


TABULKA KABELOVÝCH TRAS

- KT1 - PŘECHODOVÁ LIŠTA VEDENÁ OD KATEDRY K LIŠTĚ NA STĚNĚ
- KT2 - LIŠTA VEDENÁ OD PŘECHODOVÉ LIŠTY ZA DISPLEJ
- KT3 - 3x CHRÁNEČKA O VNITŘNÍM Ø 22mm VEDENÁ Z KOTLZ VE STĚNĚ A POTÉ ZA DISPLEJ DO KP 64/5 (2x CHRÁNEČKA PRO AV, 1x PRO DATA)
- KT4 - PARAPETNÍ KANÁL SE ZÁSUVKAMI VEDENÝ PO ZADNÍ STĚNĚ DILNY
- KT5 - LIŠTA VEDENÁ OD PARAPETNÍHO KANÁLU K PODRUŽNÉMU ROZVADĚČI
- KT6 - LIŠTA VEDENÁ OD ROZVADĚČE NA CHODBĚ, POTÉ PRUŽNĚM A STĚNOU K PODRUŽNÉMU ROZVADĚČI

NEJEDNÁ SE O CHRÁNEČKY PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY!!! SILNOPROUDÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V DÍLAČKÁCH VEDLE CHRÁNEČEK

Zapojení siloproudů

Výkres osazení silového rozvaděče 24DIN

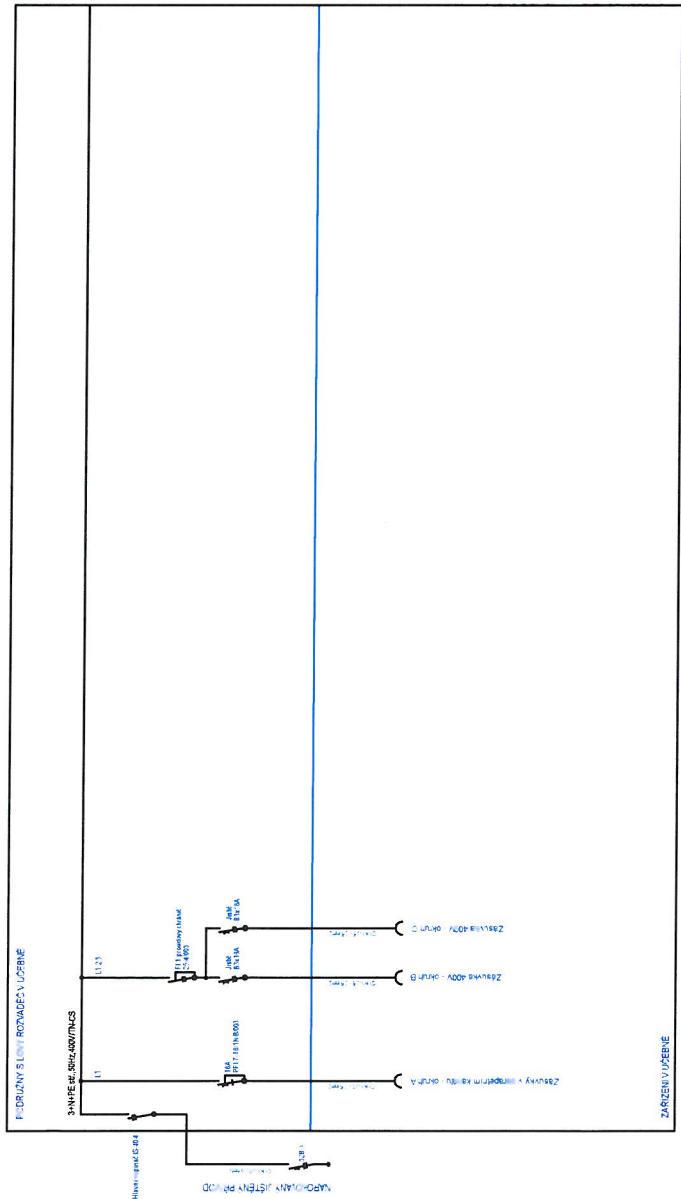

LEGENDA:

- Prostřední oddělení s jističem - 1 fázový
- Jistič - 3 fázový
- Záruka - zkratový proud
- Vypínač
- Hlavní vypínač

