



PŮDORYS 1.PP - nový stav

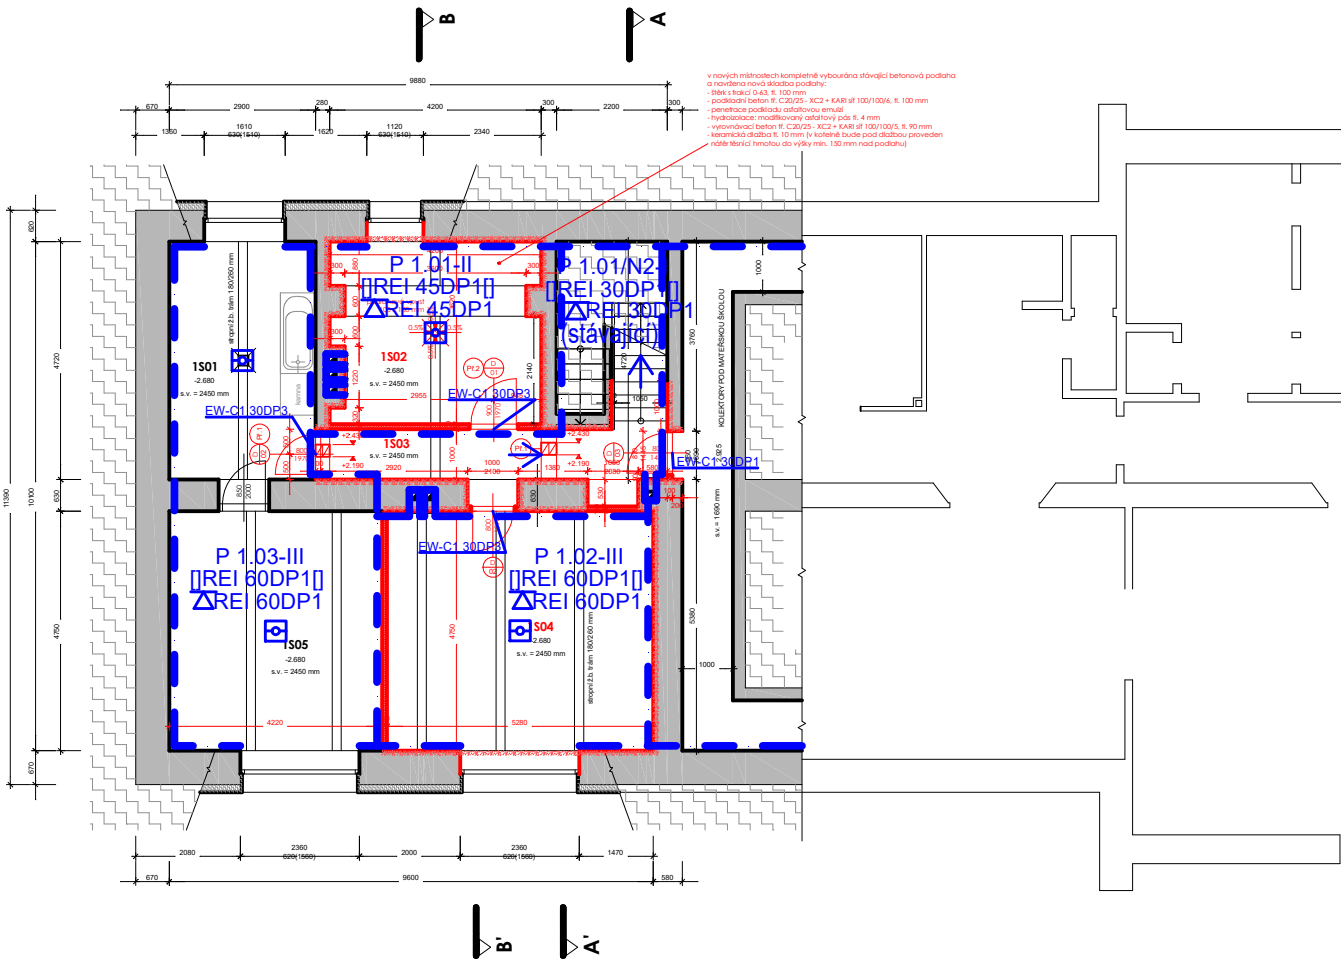

VSTUP NA PŮDU - nový stav

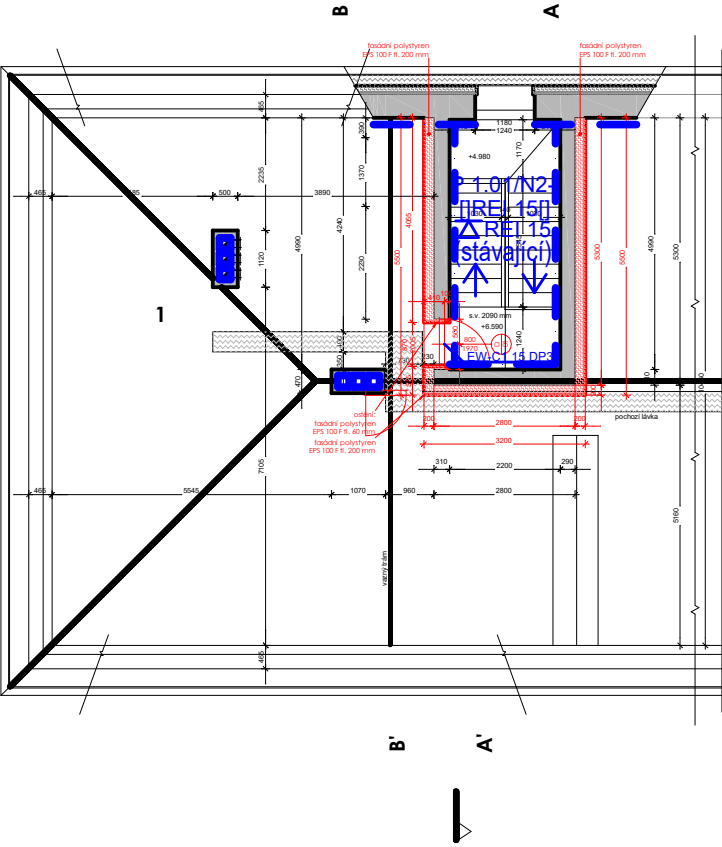

LEGENDA ZNAČEK PO :

- — — — — Hranice požárního úseku
- N 1.03-II Nadzemní požární úsek v 1. NP s pořad. č. 3, stupeň požární bezpečnosti II
- EW-C3 15DP3 Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností, konstrukce druhu DP3, C samozavírací zařízení
- C Samozavírač
- KSZ Koordinátor samozavírání
- PZ Nouzový dveřní uzávěr "panikový zámek" dle ČSN EN 179
- [[REI 15]] Nejmenší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 15 minut,
- △ REI 15 Nejmenší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 15 minut

- △ Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg, 21A 113B)
- △+ Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg, 34A 183B)
- △ CO2 Přenosný hasicí přístroj CO2 (5 kg, 55B)
- Směr evakuace
- ↗ Únikový východ na volné prostranství
- 24 Projektovaný počet dětí v učebně
- Požárně nebezpečný prostor

- ☐ Autonomní hlásič požáru dle ČSN EN 14604
- Pozice autonomního hlásiče požáru vedená ve výkresové dokumentaci PBŘS vyznačuje smýsl autonomního hlásiče. Neoznačuje nutně dodržení a počet pozic autonomních hlásičů požáru. Dané pozice a počty mohou být upraveny v návaznosti na detekční charakteristice autonomního hlásiče požáru zvoleného dodavatele.

POZNÁMKA: 1) Protipožární těsnění průstupů EI 60. Viz text PBŘS.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. PAVEL DRÁPELA	ING. PAVEL DRÁPELA		
MÍSTO STAVBY:	č. parc. 204/1, 204/2, 171/2 k. ú. Městys Blížkovice		
STAVEBNÍK:	Městys Blížkovice č. pop. 130, 671 55 Blížkovice		
STAVBA:	MODERNIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ BLÍŽKOVICE		
ČÁST PROJEKTU:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT	2 x A4
OBJEKT:	MATEŘSKÁ ŠKOLA	DATUM	4/2021
OBSAH VÝKRESU:	1. PP - POŽÁRNÍ ÚSEKY	ZAK. Č.	00758
		STUPEŇ PD	SP
		MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍS. VÝK.	D.1.3-01