


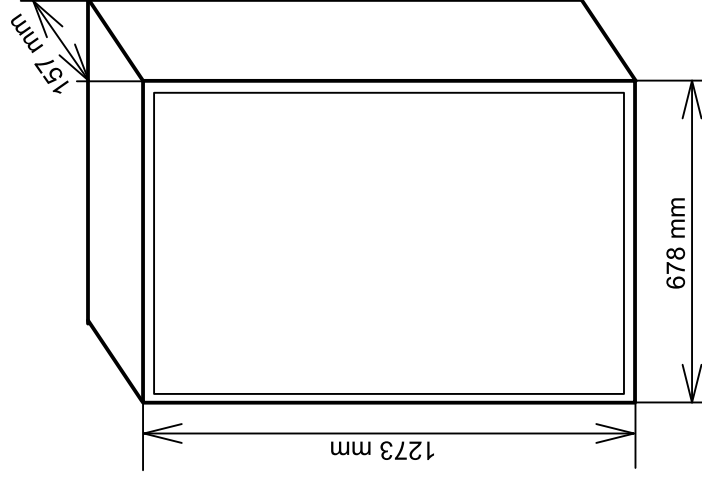

Typ: Oceloplechový pro montáž podpovrch v krytí IP 54/20; 144 modulů, EI 30

Bezpečnostní tabulky číslo: 0101 ČSN 34 3510

Pro výrobu rozváděčů je nutné vlastnit oprávnění ve smyslu vyhlášky 20/79 Sb.

rovněž tak prohlášení o shodě dle ČSN EN 34 35 10

Elektrické napájení: 3 + PEN, stř. 50 Hz, 400VAC v síti TN-C

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : ČSN 33 2000 - 3 čl.312.2.1

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 :

Automatickým odpojením od zdroje čl. 411.1

Určení vnějších vlivů: viz Technická část

Bohuslav Doležal; Urbánkova 617; Moravské Budějovice; mobil 720 108 727; email - doels@email.cz			
Vypracoval: J. Svoboda		Kontroloval: B. Doležal	Číslo zakázky: 10270
Kreslil: J. Svoboda		Dne 05/2021	
Zod.projektant: Ing. M. Procházka			
Stavba: Modernizace a navýšení kapacity MŠ Blížkovice k.ú. Městys Blížkovice, č.parc. 204/1, 204/2, D.1.4.5 - Elektroinstalace			
obsah výkresu:			
Schéma rozváděče R - H			
Investor: Městys Blížkovice, Blížkovice 130, 671 55; IČ: 00292516			
Účet: DPS		Měřitko:	Číslo výkresu: 4.

