

OBSAH:

E.1 SOUPIS A POŽADAVKY VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

E.2 KOPIE VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

E.3 SOUPIS A POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA

E.4 KOPIE VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

E.5 SOUPIS A POŽADAVKY DOTČENÝCH VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ (PŘÍP. I K HDV)

VYPRACOVAL	ING.PAVEL ČERVINKA	ZOD. PROJEKTANT	ING.PAVEL ČERVINKA	ELINGCZ projekčně inženýrská společnost Č. ZAKÁZKY: 2024-156	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ, s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO		
KATASTR. ÚZ.	712680 OŘEŠÍN				
MÍSTO STAVBY	BRNO, KLIMEŠOVA				
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-OŘEŠÍN			Č. STAVBY	
NÁZEV STAVBY	OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI, ROZVODY NN			DATUM	01/2025
				FORMÁT	-
				STUPĚŇ	DPZ
NÁZEV DOKUMENTU	DOKLADOVÁ ČÁST			MĚŘÍTKO	DOKUMENT
				-	E.

Soupis pozemků dotčených stavbou

Investor, stavebník : Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
Stavba : Ořešín – parková úprava návsi
Objekt : SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)
Okres : Brno-město
Obec : Brno-město
Kat. území : 712680 Ořešín

poř.č.	parc. č.	druh pozemku/ objekt	LV	vlastník
1.	125/1	zahrada	921	1/2 Bartoš Jan Mgr. 1/2 Bartošová Eva Ing.
2.	127/2	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno
3.	490/1	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno
4.	491/1	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno
5.	312/3	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno

Soupis a požadavky dotčených orgánů

Seznam staveb dotčených orgánů, kterým byla zaslána žádost o vyjádření

Investor, stavebník : Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
Stavba : Ořešín – parková úprava návsi
Objekt : SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)
Okres : Brno-město
Obec : Brno-město
Kat. území : 712680 Ořešín

Č.v.	Název organizace	Požadavky	Pozn.
A	<i>Okresní a obecní úřady</i>		
A1	MMB investiční odbor	Souhlasí	Viz. vyjádření
A2	MMB odbor dopravy	Souhlasí	Viz. vyjádření
A3	MMB odbor životního prostředí	Souhlasí	Viz. vyjádření
A4	MMB odbor vodního a lesního hospodářství	Souhlasí	Viz. vyjádření
A5	MMB odbor správy majetku	Souhlasí	Viz. vyjádření
A6	MMB odbor dispozic s majetkem – stavební referát	Souhlasí	Viz. vyjádření
A7	ÚMČ Brno-Ořešín	Souhlasí	Viz. vyjádření
A8	ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – odbor životního prostředí a doprava	Souhlasí	Viz. vyjádření
B	<i>Správci inženýrských sítí</i>		
B1	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	Souhlasí	Viz. vyjádření
B2	GasNet Služby, s.r.o.	Souhlasí	Viz. vyjádření
B3	EG.D a.s.	Souhlasí	Viz. vyjádření
B4	Cetin a.s.	Souhlasí	Viz. vyjádření
B5	Vodafone Czech Republic a. s.	Souhlasí	Viz. vyjádření
B6	Technické sítě Brno a.s.	Souhlasí	Viz. vyjádření
C	<i>Ostatní</i>		
C1	Brněnské komunikace a.s.	Souhlasí	Viz. vyjádření
C2	Dopravní podnik města Brno, a.s.	Souhlasí	Viz. vyjádření

VÁŠ DOPIS Č. J.: PO20241160-5
ZE DNE: 22. 8. 2024
NAŠE Č. J.: MMB/0775249/2024/01
SPIS. ZN.: OI/MMB/0775249/2024/01

ELING CZ s.r.o.
Ing. Pavel Červinka
Střelnice 2797/22a
628 00 Brno

VYŘIZUJE: Ing. Pavla Volešová, Vlasta Jágerová,
Mgr. Elen Zeiselová
TELEFON: +420 542 174 451, 542 174 505,
542 174 770
E-MAIL: volesova.pavla@brno.cz,
jagerova.vlasta@brno.cz,
zeiselova.elen@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrn

DATUM: 26. 9. 2024
POČET LISTŮ: 2

Stanovisko k řízení o povolení záměru pro stavbu

Ořešín - parková úprava návsi

SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)

Brno-Ořešín, ul. Klimešova, Drozdí

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání rozhodnutí o povolení záměru** dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu **Ořešín - parková úprava návsi**, SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04), Brno-Ořešín, ul. Klimešova, Drozdí, dle předložené dokumentace zpracované v červenci 2024:

1. Investiční záměry

OI MMB Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly zajišťující přípravu investiční výstavby statutárního města Brna (vyřizuje Ing. Pavla Volešová):

neviduje v předmětné lokalitě v současné době žádný záměr města.

2. Koordinace výkopových prací

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadí** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále

harmonogram) pod číslem **43871** v termínu od **15. 2. 2025** do **15. 12. 2025** a požaduje splnění těchto podmínek (vyřizuje Vlasta Jágerová):

- 2.1 Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
- 2.2 Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 16. 12. kalendářního roku do 14. 2. následujícího kalendářního roku.
- 2.3 Stavba bude realizována v souběhu s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
 - **Ořešín, parc. č. 26/3, VN, TS, DSNN, Havíř, investor EG.D, a.s., realizace 2025**
- 2.4 Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
- 2.5 Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:

<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací.

K dispozici je i aplikace Koordinace výkopových prací včetně informací o ochranných lhůtách
<https://gis.brno.cz/ost/kvp/>.

3. Vodohospodářská infrastruktura

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Mgr. Elen Zeiselová):

- 3.1 Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. **BVK/19110/2024** ze dne 23.09.2024.
- 3.2 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

4. Veřejné osvětlení

OI MMB, jako zástupce vlastníka veřejného osvětlení SMB, **požaduje** splnění těchto podmínek (vyřizuje Mgr. Elen Zeiselová):

- 4.1 Bude respektováno vyjádření obstaravatele veřejného osvětlení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost.
- 4.2 Z hlediska ochranného pásma veřejného osvětlení požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna“.
- 4.3 Při projektování a realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

č.j. MMB/0775249/2024/01

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je evidována v harmonogramu, tj. 43871.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovisko Žádost o vyjádření
ID zprávy: 1417407893
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 26.9.2024 v 8:30:09
Datum a čas doručení: 26.9.2024 v 9:43:14

Odesílatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200
Brno, CZ
ID schránky: a7kbrnn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MMB/0775249/2024/01
Naše spisová značka: OI/MMB/0775249/2024/01
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

43871_MMB_0775249_2024_01_Oresin_-_park._upr._navsi_prip._el..pdf (175,1 kB)

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

22.08.2024

NAŠE Č. J.:

MMB/0775249/2024

SPIS. ZN.:

5400/OD/MMB/0775249/2024

ELING CZ s.r.o.

Střelnice 2797/22a

628 00 Brno

VYŘIZUJE:

Ing. Iveta Jahnová

TELEFON:

+420 542 174 215

E-MAIL:

jahnova.iveta@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrnn

DATUM:

23.08.2024

POČET LISTŮ:

„Ořešín – parková úprava návsi, SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)“
– sdělení pro povolení stavby

Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“) obdržel dne 22.08.2024 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení stavby na akci „Ořešín – parková úprava návsi, SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)“.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavbu nové přípojky pro kašnu a stožár.

Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“) jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) sděluje:

OD MMB je příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikaci ul. Klimešova, ul. U zvoničky.

OD MMB není příslušným silničním správním úřadem pro místní komunikaci ul. Tihůvka (ul. Drozdí). Příslušným silničním správním úřadem je ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrý Hora.

Stavebník ověří zda, stavba musí být zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací ve městě Brně, který je veden u Odboru investičního Magistrátu města Brna.

V případě zásahu do místní komunikace požádejte příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – zábor, výkopy (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 2 příp. bod 3 zákona o pozemních komunikacích).

Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný průchod chodců v okolí stavby po veřejných komunikacích.

V průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování veřejných komunikací. Technologické a realizační podmínky pro vstup do komunikací a trasy staveništní dopravy stanoví správce místní komunikace – Brněnské komunikace a. s.

S pozdravem

Razítko

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. Iveta Jahnová**
Organizace: Statutární město Brno, Magistrát
Sériové č. cert.: 23344860
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 26.08.2024 07:31:19
Důvod:
Místo: Brno

Ing. Iveta Jahnová
referent oddělení pozemních
komunikací

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Sdělení OD MMB
ID zprávy: 1403285176
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 26.8.2024 v 7:45:06
Datum a čas doručení: 26.8.2024 v 8:58:27

Odesílatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200
Brno, CZ
ID schránky: a7kbrnn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařadeno
Naše číslo jednací: MMB/0775249/2024
Naše spisová značka: OD/MMB/0775249/2024
Vaše číslo jednací: Nezařadeno
Vaše spisová značka: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

MMB-vyj.-Klimesova-_el_pripojka-0775249-24.pdf (212,12 kB)

VÁŠ DOPIS Č. J.: PO20241160-5
ZE DNE: 22.08.2024
NAŠE Č. J.: MMB/0775249/2024/JN (DS)
SPIS. ZN.: OZP/MMB/0775249/2024

ELING CZ s.r.o.
Střelnice 2797/22a
628 00 BRNO
ID DS: 8gr3rzy

VYŘIZUJE: Jana Němcová
TELEFON: +420 542 174 564
E-MAIL: nemcova.jana@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 18.09.2024
POČET LISTŮ: 1

Ořešín parková úprava návsi

SO.05.03 Příprava elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)

par.č. 125/1, 127/2, 490/1, 491/1, 312/3 v k.ú. Ořešín

Stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín

Vyjádření k projektové dokumentaci

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna obdržel dne 22.08.2024 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Ořešín parková úprava návsi SO.05.03 Příprava elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)“ zpracované ELING CZ s.r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 BRNO (PD 07/2024).

V rámci stavby bude osazena nová elektroměrová skříň na par.č. 125/1 v k.ú. Ořešín vedle stávající přípojkové skříňe, ze které bude napojen. Z nové elektroměrové skříňe bude vedena přípojka pro napájení stožáru a bude ukončen v podzemní šachtě v blízkosti stožáru na par.č. 127/2 v k.ú. Ořešín. Druhá přípojka, pro kašnu, bude vyvedena také z elektroměrové skříňe a vedena v rostlém terénu a chodníku, protlakem pod komunikací ke kašně na par.č. 312/3 v k.ú. Ořešín, kde bude ukončena v technologickém prostoru kašny. Celková délka trasy kabelových rozvodů NN je cca. 47 m.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Odborný referent: Bc. Vlasta Páralová, tel: 542 174 534, paralova.vlasta@brno.cz

OŽP MMB požaduje dodržování platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Předložená projektová dokumentace neobsahuje kapitolu nakládání s odpady vzniklými v rámci realizace stavby (maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě a způsob jejich likvidace), dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

OŽP MMB také upozorňuje na povinnost dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Stavební a demoliční odpady je třeba přednostně nabídnout k využití před odstraněním na skládku. Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona o odpadech

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Odborný referent: Bc. Pavla Krátká, tel: 542 174 572, kratka.pavla@brno.cz

Za činnost, při které může docházet ke znečišťování ovzduší, lze v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, považovat možnou zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními pracemi. Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. Referát ochrany ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby s přihlédnutím k charakteru prováděných prací byla dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti (kropení vzniklých prašných ploch staveníště, zakrývání prašných materiálů, kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací a v případě způsobeného znečištění jejich důkladná očista).

Z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

Odborný referent: Ing. Lenka Doležalová, tel: 542 174 130, dolezalova.lenka.mmb@brno.cz

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

Odborný referent: Ing. Veronika Lázníčková, tel: 542 174 556, laznickova.veronika@brno.cz

Bez podmínek.

OŽP MMB je dle Organizačního řádu Magistrátu města Brna příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále „ZJES“), z hlediska složkových zákonů v kompetenci OŽP MMB a Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ) MMB. Zájmy z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, nejsou tímto záměrem dotčeny.

K předloženému záměru „**Ořešín parková úprava návsi SO.05.03 Příprava elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)**“ není nutné vydávat jednotné environmentální stanovisko dle ZJES, jelikož není nutné nahrazovat správní úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat, je podkladem pro povolující rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
Podepsáno elektronicky

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Martin Vaněček
Organizace:	Statutární město Brno, Magistrát
Sériové č. cert.:	22976703
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	18.09.2024 11:46:55
Důvod:	
Místo:	

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: O - Ořešín, Parková úprava návsi, p.č. 125/1, 127/2, 490/1,...
ID zprávy: 1414113735
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 19.9.2024 v 7:00:08
Datum a čas doručení: 19.9.2024 v 11:50:59

Odesílatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, CZ
ID schránky: a7kbrnn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MMB/0775249/2024/02
Naše spisová značka: OZP/MMB/0775249/2024/02
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

004_Oresin_parkova_uprava_navsi_-_pripojka_elektro_ke_kasne_a_stozaru.pdf (200,91 kB)

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

...

MMB/0800152/2024

OVLHZ/MMB/0775249/2024

ELING CZ s.r.o

Střelnice 2797/22a

628 00 Brno

DS

VYŘIZUJE:

St, Po, Pe/Dr

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

26. 8. 2024

POČET LISTŮ:

1

VYJÁDŘENÍ

Dne 22. 8. 2024 jste v zastoupení investora stavby, kterým je Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín, U Zvoničky 12/4, 621 00 Brno, požádali Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, orgán státní správy lesů a orgán ochrany zemědělského půdního fondu, o vyjádření k povolení stavby, a to pro stavbu:

„Ořešín – parková úprava návsi“

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Ořešín, p.č. 125/1, 127/2, 490/1, 491/1, 312/3.

Popis stavby: V rámci stavby bude osazena nová elektroměrová skříň na parc.č. 125/1 v k.ú. Ořešín vedle stávající přípojkové skříně, ze které bude napojen. Z nové elektroměrové skříně bude vedena přípojka pro napájení stožáru a bude ukončen v podzemní šachtě v blízkosti stožáru na parc.č. 127/2 v k.ú. Ořešín. Druhá přípojka, pro kašnu, bude vyvedena také z elektroměrové skříně a vedena v rostlém terénu a chodníku, protlakem pod komunikací ke kašně na parc.č. 312/3 v k.ú. Ořešín, kde bude ukončena v technologickém prostoru kašny.

Celková délka trasy kabelových rozvodů NN je cca 47m.

Objekt:

SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)

Vyjádření vodoprávního úřadu Odboru VLHZ MMB podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Jana Steinhauserová, tel. 542 174 290, steinhauserova.jana@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, vydává podle ust. § 18 vodního zákona následující **vyjádření**:

Připravovaná **akce je možná**, stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné podle vodního zákona.

Vyjádření z hlediska státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“):

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Josef Kos, tel: 542174036, kos.josef@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 48 lesního zákona, vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující **vyjádření**:

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona.

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Barbora Pektorová, tel: 542174033, pektorova.barbora@brno.cz

Odbor VLHZ MMB, jako věcně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zákona o ochraně ZPF, vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následující **vyjádření**:

Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF možná. Většina pozemků dotčených stavbou nejsou součástí ZPF. Pokud jsou stavbou dotčeny pozemky patřící do ZPF, pak podle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí pozemků není třeba, neboť pozemky budou použity k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je nutné nejméně 15 dní předem písemně oznámit Odboru VLHZ MMB.

JUDr. Marta Kolková
vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

NA VĚDOMÍ

Odbor územního plánování a stavebního řádu MMB, Oddělení stavebního úřadu – I

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření
ID zprávy: 1404989436
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 29.8.2024 v 10:30:13
Datum a čas doručení: 29.8.2024 v 12:20:37

Odesílatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200
Brno, CZ
ID schránky: a7kbrn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MMB/0800152/2024
Naše spisová značka: OVLHZ/MMB/0775249/2024/03/2
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

775249.vyj.ELING.pdf (166,13 kB)

VÁŠ DOPIS Č. J.: PO20241160-5
ZE DNE: 20.8.2024
NAŠE Č. J.: MMB/0795777/2024
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Štěpánka Špatná
TELEFON: +420 54217 5038
FAX:
E-MAIL: spatna.stepanka@brno.cz

DATUM: 27.8.2024
POČET LISTŮ: 1

ELING CZ s.r.o.
Ing. Pavel Červinka
Střelnice 2797/22a
628 00 BRNO

DS: 8gr3rzy

Stavba: „Brno, Ořešín – parková úprava návsi“ - vyjádření OSM MMB

Vážený pane inženýre,

reagujeme na Vaši žádost týkající se výše uvedené stavby. Stavební záměr se dotkne i pozemků p. č. 127/2, 312/3 v k.ú. Ořešín, tyto jsou ve správě MČ Brno Ořešín a dále p.č. 490/1 a p.č. 491/1 v k.ú. Ořešín správcem je odbor dopravy a MČ Brno Ořešín. Prosím obraťte se na uvedené správce.

S pozdravem

Ing. Richard Elleder
vedoucí Odboru správy majetku

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: DS Brno, Ořešín – parková úprava návsi
ID zprávy: 1404977565
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 29.8.2024 v 10:15:08
Datum a čas doručení: 29.8.2024 v 12:20:37

Odesílatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200
Brno, CZ
ID schránky: a7kbrnn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: MMB/0795777/2024
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

ELING_CZ_s.r.o._27.8._neni.pdf (192,5 kB)

VÁŠ DOPIS ZN.: PO20241160-5-A
ZE DNE: 23.09.2024
NAŠE Č. J.: MMB/0877845/2024
SPIS. ZN.: 6300/MO/MMB/0877845/2024/2

ELING CZ s.r.o.
Střelnice 2797/22a
628 00 BRNO

VYŘIZUJE: Ing. Jana Konečná
TELEFON: +420 542 173 103
E-MAIL: konecna.jana@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 08.10.2024
POČET LISTŮ: 01

Vyjádření Referátu stavebního Majetkového odboru Magistrátu města Brna

Stavba: „Ořešín – parková úprava návsi - SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04) “

Stavebník: městská část Brno-Ořešín

Podáním ze dne 23.09.2024 obdržel Majetkový odbor MMB žádost o aktualizaci vyjádření č.j. MMB/0775249/2024 ze dne 12.09.2024 k výše uvedenému stavebnímu záměru. Toto vyjádření je nyní nahrazeno vyjádřením následujícím:

Dle doložené dokumentace (DÚR, 07/2024) je předmětem stavebního záměru umístění přípojek NN k nově vybudované kašně a stožáru v rámci záměru „Ořešín – parková úprava návsi“. Součástí stavby je osazení nové elektroměrové skříně.

Podle dodaných podkladů budou předmětnou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna (LV 10001):

- **p. č. 127/2 k. ú. Ořešín** (ostatní plocha, zeleň)
pozemek je ve správě městské části Brno-Ořešín (správa dle čl. 22 Statutu města Brna)
- **p. č. 312/3 k. ú. Ořešín** (ostatní plocha, zeleň)
pozemek je svěřen městské části Brno-Ořešín
- **p. č. 490/1, 491/1 k. ú. Ořešín** (ostatní plocha, ostatní komunikace)
komunikace jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, 639 00 Brno

Pozemek p. č. 312/3 k. ú. Ořešín je svěřen městské části Brno–Ořešín. Na základě článků 26 a 75 Vyhlášky města Brna č.20/2001, kterou se vydává Statut města Brna v platném znění, je souhlas se stavbou v kompetenci MČ Brno–Ořešín z titulu svěření pozemku.

Majetkový odbor MMB v zastoupení statutárního města Brna jako vlastníka dotčených pozemků, vyjma uvedeného svěřeného, souhlasí s předmětným stavebním záměrem.

MO MMB současně upozorňuje:

- Zásah do komunikací je nutné projednat a odsouhlasit s uvedeným správcem.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky.




STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Majetkový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
003-

Mgr. Nikol Wagnerová
vedoucí Majetkového odboru

PŘÍLOHY
NA VĚDOMÍ

Situační výkres s vyznačeným souhlasem
Spis

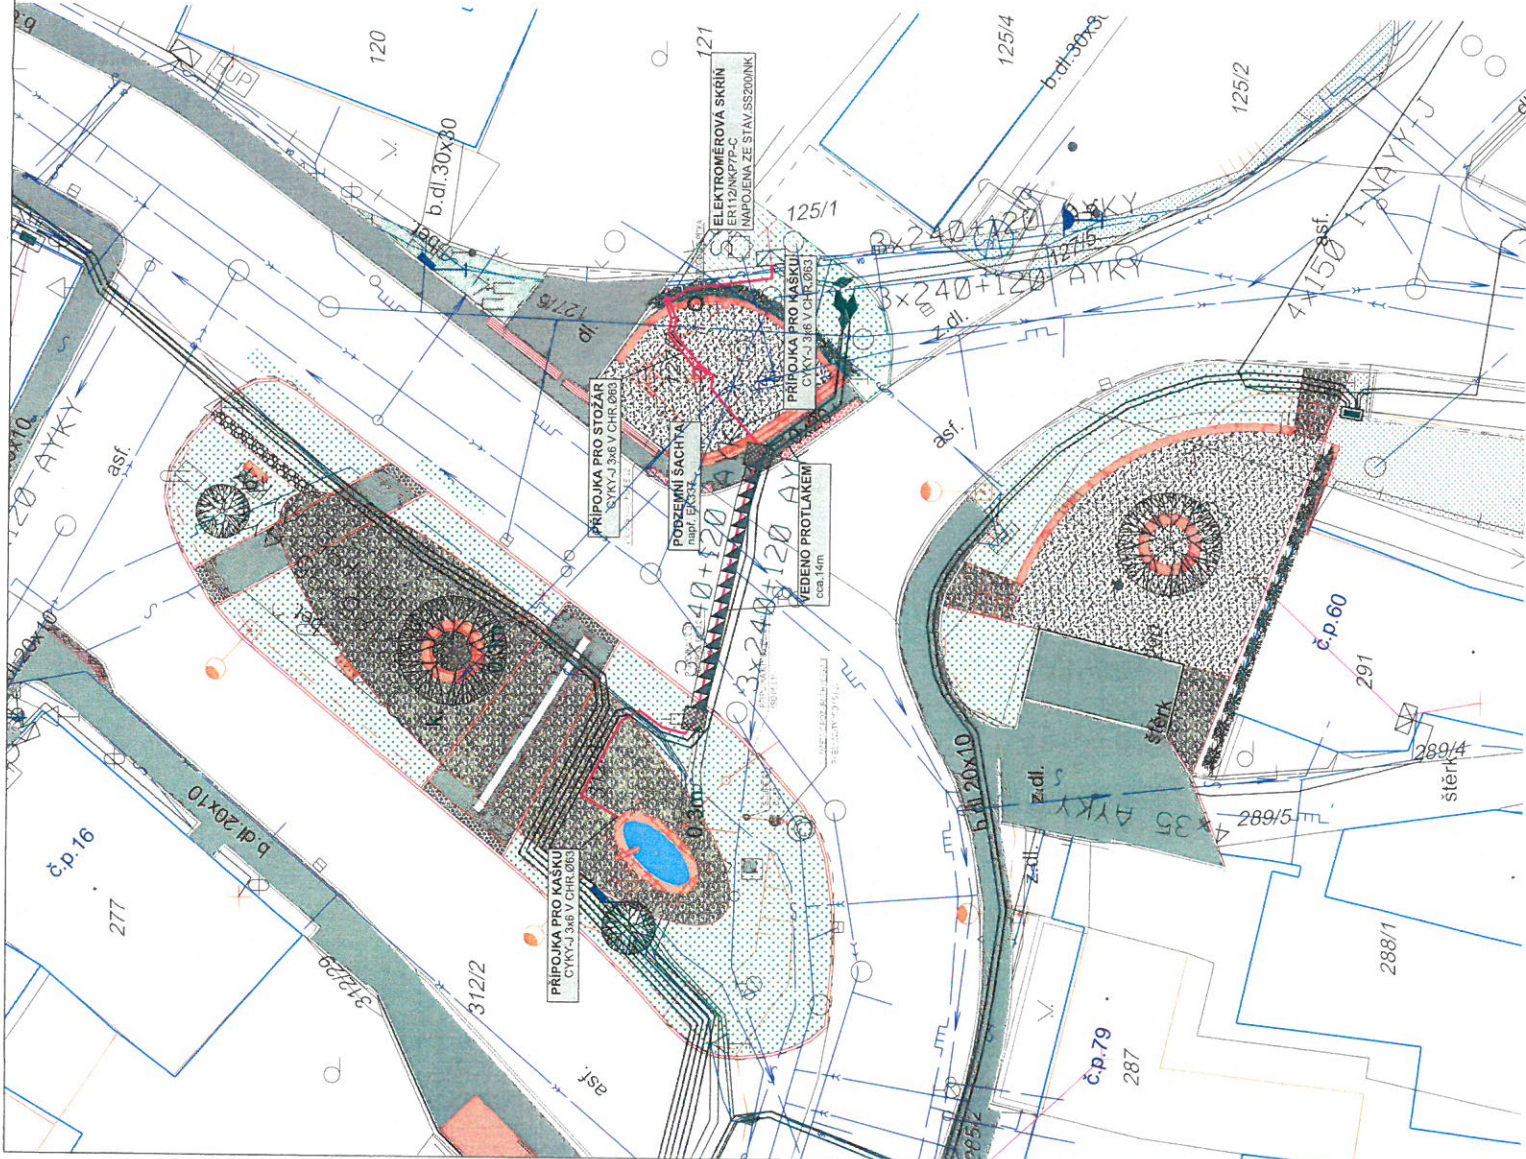

POZNÁMKA:

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN
- ODCHRAŇA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - OBEČNÉ
- NN
- VNĚJŠÍ VLVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51
- PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDĚM
- ODCHRAŇA PÁSMO EL. ZÁŘÍZENÍ - DLE ZAK. 458/2000 SB (1), PLATNÁ OD 1.1.2001
- KABELU 1KV
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS
- VENKOVNÍ VEDENÍ NN 1KV
- PROJEKT JE VYPRACOVÁN DLE ČSN 33 2000-5-51 A ČSN 33 2000-5-51
- PROJEKT JE VYPRACOVÁN DLE ČSN 33 2000-5-51 A ČSN 33 2000-5-51

LEGENDA ROZVODŮ:

NN - STÁVAJÍCÍ

- KABELOVÉ ROZVODY NN, PŘÍPOJKA NN
- HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- RE - ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ ODBERATELE

NN - NOVÉ - ŘEŠÍ STAVBA EG.D

- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- KABELOVÉ ROZVODY NN
- KABELOVÁ SPOJKA NN
- PŘÍPOJKA

RE - ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ

- TRASA PŘÍPOJKY NN

LEGENDA IS - STÁVAJÍCÍ:

- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- PLYN NTL
- VODOVOD
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA OSTATNÍ

- OBVOD TRAFOSTANICE
- HRANICE ODKUPOVANÉHO POZEMKU
- PLANOVANÝ ROSTLÝ TERÉN
- PLANOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- STARTOVACÍ / CÍLOVÁ PROTAKOVÁ JAMA

LEGENDA IS - PLANOVANÉ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

SOUHLAS MO MMB

DATUM 8.10.2024 PODPIS

PŘÍLOHA K VYJEDŘENÍ

č.j. 1712/0077845/2024

STAVBAŘI MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MAGISTRÁTI MĚSTA BRNA
Majetkový odbor
Majetkový odbor
601 67 BRNO
-003-

UPOZORNĚNÍ:

- INŽENYRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAMÝŠLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZISKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVČŮ) SÍTÍ Z PRACOVNÍSTE GIS
- VŠECHNY STAVBY INŽENYRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BYT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYPYTY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL.
- Č. 1074 SB. O GEODETIKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVĚ
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENYRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

ELING CZ projektová inženýrská společnost		Sítelnice 279722a, 628 00 Brno, DIČ CZ 277 52 810 elingcz@elingcz.cz, www.elingcz.cz	
ZODPOV. PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÁ OSOBA:	KRESLIL:	
ING. P. ČERVINKA	ING. P. ČERVINKA	ING. P. ČERVINKA	
MÍSTO STAVBY: BRNO, KLIMEŠOVA	KRAJ: JIHOOMORAVSKÝ		
INVESTOR: STAVEBNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - OŘEŠIN			
STAVBA			
OŘEŠIN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI			
OBJEKT:			
SO.05.03 PŘÍPOJKA ELEKTRO KE KAŠNĚ (SO.03.01) A STOŽÁRU (SO.03.04)			
OBRAZ VÝKRESU:			
SITUACE - NOVÝ STAV		STUPĚŇ PD:	DUR
		MĚŘÍTKO:	1:250
		ČÍSLO VÝKRESU:	02.



Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Oddělení životního prostředí a dopravy

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MCBRMH/005779/24/2030/MARM

SPIS. ZN.:

S- MCBRMH/000006/24/2100/MARM

VYŘIZUJE:

Mgr. Michaela Martišová

TELEFON:

+420 541 421 735

E-MAIL:

martisova@reckovice.brno.cz

DATUM:

26.08.2024

POČET LISTŮ:

01

ELING CZ s.r.o.

Střelnice 2979/22a

628 00 BRNO

Vyjádření k PD stavby „Ořešín, - parková úprava návsi“

Silniční správní úřad ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora obdržel dne 22.8.2024 žádost společnosti ELING CZ a.s. o vyjádření k PD stavby „Ořešín – parková úprava návsi“.

K předložené PD vydává následující vyjádření:

Rozsah a způsob zapravení dotčených komunikací včetně příjezdových tras na staveniště a jejich tonáže bude projednán se správcí komunikace Brněnské komunikace, a. s.

Stavba bude zkoordinována s ostatními stavbami v dané lokalitě. Stavba bude zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací ve městě Brně, vydaném MMB Ol, Kounicova 67, Brno. V průběhu stavebních prací nebude docházet ke znečišťování okolních komunikací, případné znečišťování bude okamžitě odstraněno.

Během stavby bude upřednostňován postup prací neomezující provoz na přilehlých komunikacích. Práce budou probíhat v co nejkratším časovém rozsahu. Jakýkoliv zábor nebo zásah do komunikačních ploch smí být realizován na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, o které požádá zhotovitel v dostatečném časovém předstihu na MMB OD, Kounicova 67, Brno.

otisk razítka

Mgr. Michaela Martišová v. r.

referent Oddělení životního prostředí a dopravy

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: vyjádření Ořešín
ID zprávy: 1403314736
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 26.8.2024 v 8:43:24
Datum a čas doručení: 26.8.2024 v 8:58:27

Odesílatel: Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 78/11,
Řečkovice, 62100 Brno, CZ
ID schránky: py6bvqq
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: MCBRMH/005779/24/2030/MARM
Naše spisová značka: S- MCBRMH/000006/24/2100/MARM
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

vyjadreni_Eling_Oresin.pdf (242,1 kB)

ELING CZ s.r.o.
Brno, Střelnice 2797
628 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
BVK/19110/2024

VYŘÍZUJE / LINKA
Ilona Balšínková / 543433219
ibalsinkova@bvk.cz

BRNO
23.9.2024
240923y1

VĚC

**Brno, ul.Klimešova, k.ú.Ořešín, p.č.125/1, 127/2, 490/1, 491/1, 312/3,
stanovisko k PD „Ořešín – parková úprava návsi, SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a
stožáru (SO.03.04)“,
k povolení stavby, souhlasné stanovisko s podmínkami**

**Předložená projektová dokumentace doručena dne 20.9.2024, vedená u nás pod zn.BVK/18989/2024,
řeší**

SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)

V rámci stavby bude osazena nová elektroměrová skříň na p.č.127/2 v k.ú. Ořešín a bude napojena ze stávající přípojkové skříňe na p.č.125/1, k.ú.Ořešín.

Z nové elektroměrové skříňe bude vedena přípojka pro napájení stožáru (*stožár není součástí této PD*) a bude ukončen v podzemní šachtě v blízkosti stožáru na p.č.127/2 v k.ú.Ořešín.

Druhá přípojka pro kašnu, bude vyvedena také z elektroměrové skříňe a vedena v rostlém terénu a chodníku, protlakem pod komunikací ke kašně na p.č.312/3, kde bude ukončena v technologickém prostoru kašny.

Celková délka trasy kabelových rozvodů NN bude cca 40m.

Příloha:

situace nový stav 02 – 1:250 z 07/2024,

příčný řez protlakem,

stručný popis stavby

**K předložené projektové dokumentaci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu sdělujeme následující:**

- **Toto stanovisko řeší stavby:**
SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)
- Stavbou, v rozsahu daném předloženou PD, dojde k dotčení ochranných pásem vodovodních řadů, kanalizačních stok, ochranných území vodovodních přípojek v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Nutná koordinace

„Ořešín – parková úprava návsi – SO.05.02 Přeložka vodovodu a nadzemního hydrantu“,

„Ořešín - Parková úprava návsi“

Požadujeme respektovat trasy nově budovaných vodovodních zařízení a koordinaci projektové dokumentace a stavebních prací.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/Ia, Pisárky, 603 00 Brno
telefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 000 / email: bvk@bvk.cz / ID datové schránky: c7rc8yf
bankovní spojení KB Brno-město 5501621/0100 / IČO 46347275 / DIČ CZ46347275
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Informace o zpracování osobních údajů poskytují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
na svých internetových stránkách bvk.cz a v sídle společnosti.

- **Upozorňujeme, že na parcelu č. 312/3,127/2 k. ú. Ořešín byla projektována vodovodní a kanalizační přípojka.** Projektová dokumentace byla odsouhlasena na přípojkovém oddělení:
 kašna
 vodovodní přípojka: dne 24.07.2024 pod č.j. 73240468
 splašková kanalizační přípojka: dne 24.07.2024 pod č.j. 73240469
 pítka
 vodovodní přípojka: dne 24.07.2024 pod č.j. 73240470
Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, pro umístění sítí, jejich souběh a křížení.
- **Nově navržený stožár na p.č.127/2, není součástí předložené PD.**
- **Stavba bude provedena otevřeným výkopem, přechod komunikace ul.Klimešova, bude proveden protlakem v max.hloubce dna chráničky 1,10m, dle předložené PD a řezu.**
- Změna technologie přechodů (např. umístění protlaků, hloubka protlaků...), je možná pouze po odsouhlasení BVK, a.s.
- **Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytýčit a vyznačit proti poškození veškeré stavbou dotčené vodovodní řady, vodovodní přípojky a kanalizační stoky.**
 Vytýčení vodovodních řadů a přípojek dohodněte s pracovníkem naší akciové společnosti p.E.Stelzelem- tel.606 676 302, vytycenivodovodu@bvk.cz.
 Vytýčení kanalizačních stok dohodněte s technikem kanalizačního provozu p.F.Polakovičem- tel.607 085 805.
 Upozorňujeme Vás, že se jedná o placenou službu.
- **V ochranném pásmu a ochranném území požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně se zvýšenou opatrností.**
- **Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Dále požadujeme provedení křížení kolmo. Při křížení požadujeme pokládané kabely uložit do chráničky.**
- **Nekolmé křížení bude provedeno dle ČSN 73 6005-Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Požadujeme dodržet křížení min.45°.**
- **V místech, kde nebude možnost uložit kabel do požadované hloubky (dle prostorové normy ČSN 73 6005), z důvodu krátké vzdálenosti při křížení s IS, bude kabel s chráničkou uložen do chráničky (popř. betonového žlabu) s přesahem min. 1 m na každou stranu od místa křížení tak, aby byla dodržena prostorová norma.**
- **Kabelové vedení, potrubí umístíte mimo jednotlivé prvky (šachty, apod.), armatury (uzávěry u vodovodních přípojek, hydranty, šoupata), umístěných na síti.**
- **V blízkosti kanalizační šachty, vodoměrné šachty, požadujeme min. vzdálenost kabelového vedení, potrubí od této šachty při opatření chráničkou min. 0,5 m.**
- **Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení a v nich stanoveného zákona č.274/2001 Sb.v platném znění(v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí).V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**
- **Dodržte ochranné území vodovodní přípojky, které je definováno v Městských standardech pro vodovodní síť, v metodice Magistrátu města Brna s platností od roku 2010. Ochranné území vodovodních přípojek, které lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75 m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**
- **Veškeré stavbou dotčené vodovodní přípojky, vodoměrné šachty i sestavy zabezpečte proti poškození.**
- **Dodržte ochranné území kanalizační přípojky, které je definováno v platné metodice Magistrátu města Brna, v Městských standardech pro kanalizační zařízení a dle ČSN v nich uvedených (ČSN 756101-Stokové sítě a kanalizační přípojky).**
- **Rovněž je nutné přihlídnout k umístění kanalizačních přípojek pro přilehlé nemovitosti, které neprovozujeme a jsou majetkem majitelů nemovitostí, platí však pro ně rovněž podmínky pro ochranné území. *O přesnou polohu uložení kanalizačních přípojek požádejte majitele daných přípojek.***
- **Při umístění nových skříní, požadujeme dodržet v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.**
- **Nově navrženou podzemní šachtu na p.č.127/2, požadujeme umístit mimo ochranná pásma a ochranná území zařízení v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**
- **Nově navržený stožár na p.č.127/2, není součástí předložené PD.**
- **Pro provádění protlaků požadujeme dodržet ČSN 73 6005 pro umístění sítí, jejich souběh a křížení.**
- **Před prováděním protlaku chráničky pod vozovkou požadujeme pozvat obvodového technika vodárenského provozu, kanalizačního provozu, pro dohled při křížení protlačené chráničky s vodovodním, kanalizačním řádem.**

- Před prováděním protlaku požadujeme zjištění přesné hloubky uložení vodovodního řadu a kanalizační stoky. Přivěte obvodové techniky kanalizačního a vodárenského provozu. Hloubku protlaku, dle zjištěných hloubek uložení vodovodního řadu a kanalizační stoky, uzpůsobte tak, aby byla dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Na základě rozhodnutí obvodových techniků může být dle místních podmínek, pro přesné určení polohy, požadováno provést na vodovodním potrubí ručně kopané sondy.
- Na základě rozhodnutí technika kanalizačního provozu p.F.Polakoviče, bude před prováděním protlaku a po následné realizaci protlaku, provedeno za účasti prováděcí firmy prověření stavu kanalizačních stok doložením záznamu z kamery.
- U protlaků požadujeme řádné zajištění startovacích a cílových jam, aby nedošlo k možnému narušení stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí. **Přesné umístění jam bude předem projednáno s techniky vodárenského a kanalizačního provozu.**
- Protlaky musí být vedeny mimo jednotlivé prvky (šachty, apod.), armatur atd., umístěných na síti.
- Při provádění protlaků nesmí dojít k narušení technické infrastruktury (vodovody a vodovodní přípojky, kanalizace vč. kanalizačních šachet, atd.).
- Požadujeme řádné zajištění výkopu a montážních jam, aby nedošlo k možnému narušení vodovodních řadů, kanalizačních stok a vodovodních přípojek.
- Při provádění výkopu nesmí v žádné fázi dojít k porušení stability konstrukcí a rozvodů v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Zásyp výkopu musí být proveden s dostatečným hutněním, aby nemohlo dojít k dodatečnému sesunutí zemního tělesa v okolí a tím k porušení technické infrastruktury v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
Obnažené části technické infrastruktury musí být chráněny proti poškození.
- V prostoru kde bude docházet k namáhání od pojiždějících mechanismů (stavební stroje, dopravní prostředky stavby, apod.), požadujeme zajistit technickou infrastrukturu v provozování BVK, a.s. (vodovody, kanalizace, atd.) proti možným negativním účinkům.
- **Zabezpečení stavbou dotčených vodovodních řadů, vodovodních přípojek a kanalizačních stok, předem dohodněte s techniky vodárenského a kanalizačního provozu, (viz.níže uvedená tel.čísla).**
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Ovládací armatury, hydranty a vstupní šachty musí zůstat v době stavby trvale přístupné a ovladatelné. Vodoměrné sestavy vodovodních přípojek nesmí být během stavby poškozeny nebo měněny. Příslušní obvodoví technici mohou vyžadovat protokolární předání a zpětné převzetí stavu dotčených poklopů a armatur. Upozorňujeme Vás, že nesmí být měněn účel místností, kde je umístěn fakturační vodoměr.
- ***Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.***
- ***Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.***
- ***Kanalizační šachty v obvodu staveniště zůstanou během stavby volné, přístupné, funkční. Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační provoz, za přítomnosti příslušného obvodového technika provede protokolární převzetí a pak i zpětné předání dotčených šachet, rovněž s ním projedná případné úpravy při změně terénu. Osazení rámu a poklopů šachet přizpůsobí dodavatel novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. Při změně nivelety poklopu šachty, předá investor kanalizačnímu provozu geodetické zaměření nové nivelety. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.***
- Terén nad vodovodními přípojkami nebude výrazně navyšován ani snižován.
- Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizační řady, ovládací armatury a poklopy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, které jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a musí být umožněn přístup k nim.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti-tel.543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., na náklady dodavatele.
- ***V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řadu nebo přípojky požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika vodárenského provozu p.F.Turka-tel.606 715 403 a dbejte jeho pokynů. V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizačního řadu požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p. F.Polakoviče- tel.607 085 805 a dbejte jeho pokynů.***
- Zahájení prací oznamte provozním technikům min.3 dny dopředu na uvedená tel.čísla.
- Před zásypem přivěte obvodové techniky ke kontrole na místo samé.

Souhlasíme s navrženou stavbou „Ořešín – parková úprava návsi, SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)“, v rozsahu dle předložené PD při dodržení výše uvedených podmínek.


Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeného v tomto stanovisku.

Toto stanovisko zn.BVK/19110/2024, platí pouze pro vodovody a kanalizace a zařízení pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury.

Doložené doklady si ponecháváme pro naši potřebu.
Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

S pozdravem



 **BVK** útvar VHR a GIS
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ46347275
Ing. Ondřej Bojanovský
vedoucí útvaru VHR

Na vědomí: vlastník provozovaného majetku



naše značka
5003167410

vyřizuje
Jana Ščudlová

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
23.09.2024

ELING CZ s.r.o.
Střelnice 2797/22a
62800 Brno

Věc:

**Ořešín-parková úprava návsi
SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)**

K.ú. - p.č.: Ořešín

Stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, 62100 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovod OCEL DN 100, PE dn 90 vč. příslušenství
- NTL plynovod PE dn 90
- zrušený STL plynovod

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

KABELOVÉ ROZVODY NN – podmínky pro realizaci stavby:

Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé (nesmí být menší než 60°). Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhuťná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem min. 60°.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz
IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

- Při křížení zemních pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemní sítě) na PZ.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových

nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003167410 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.





GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jana Študlová
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava



Zažádejte o vytyčení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín, U zvoníčky 12/4, 62100 Brno, K.ú.: Ořešín.

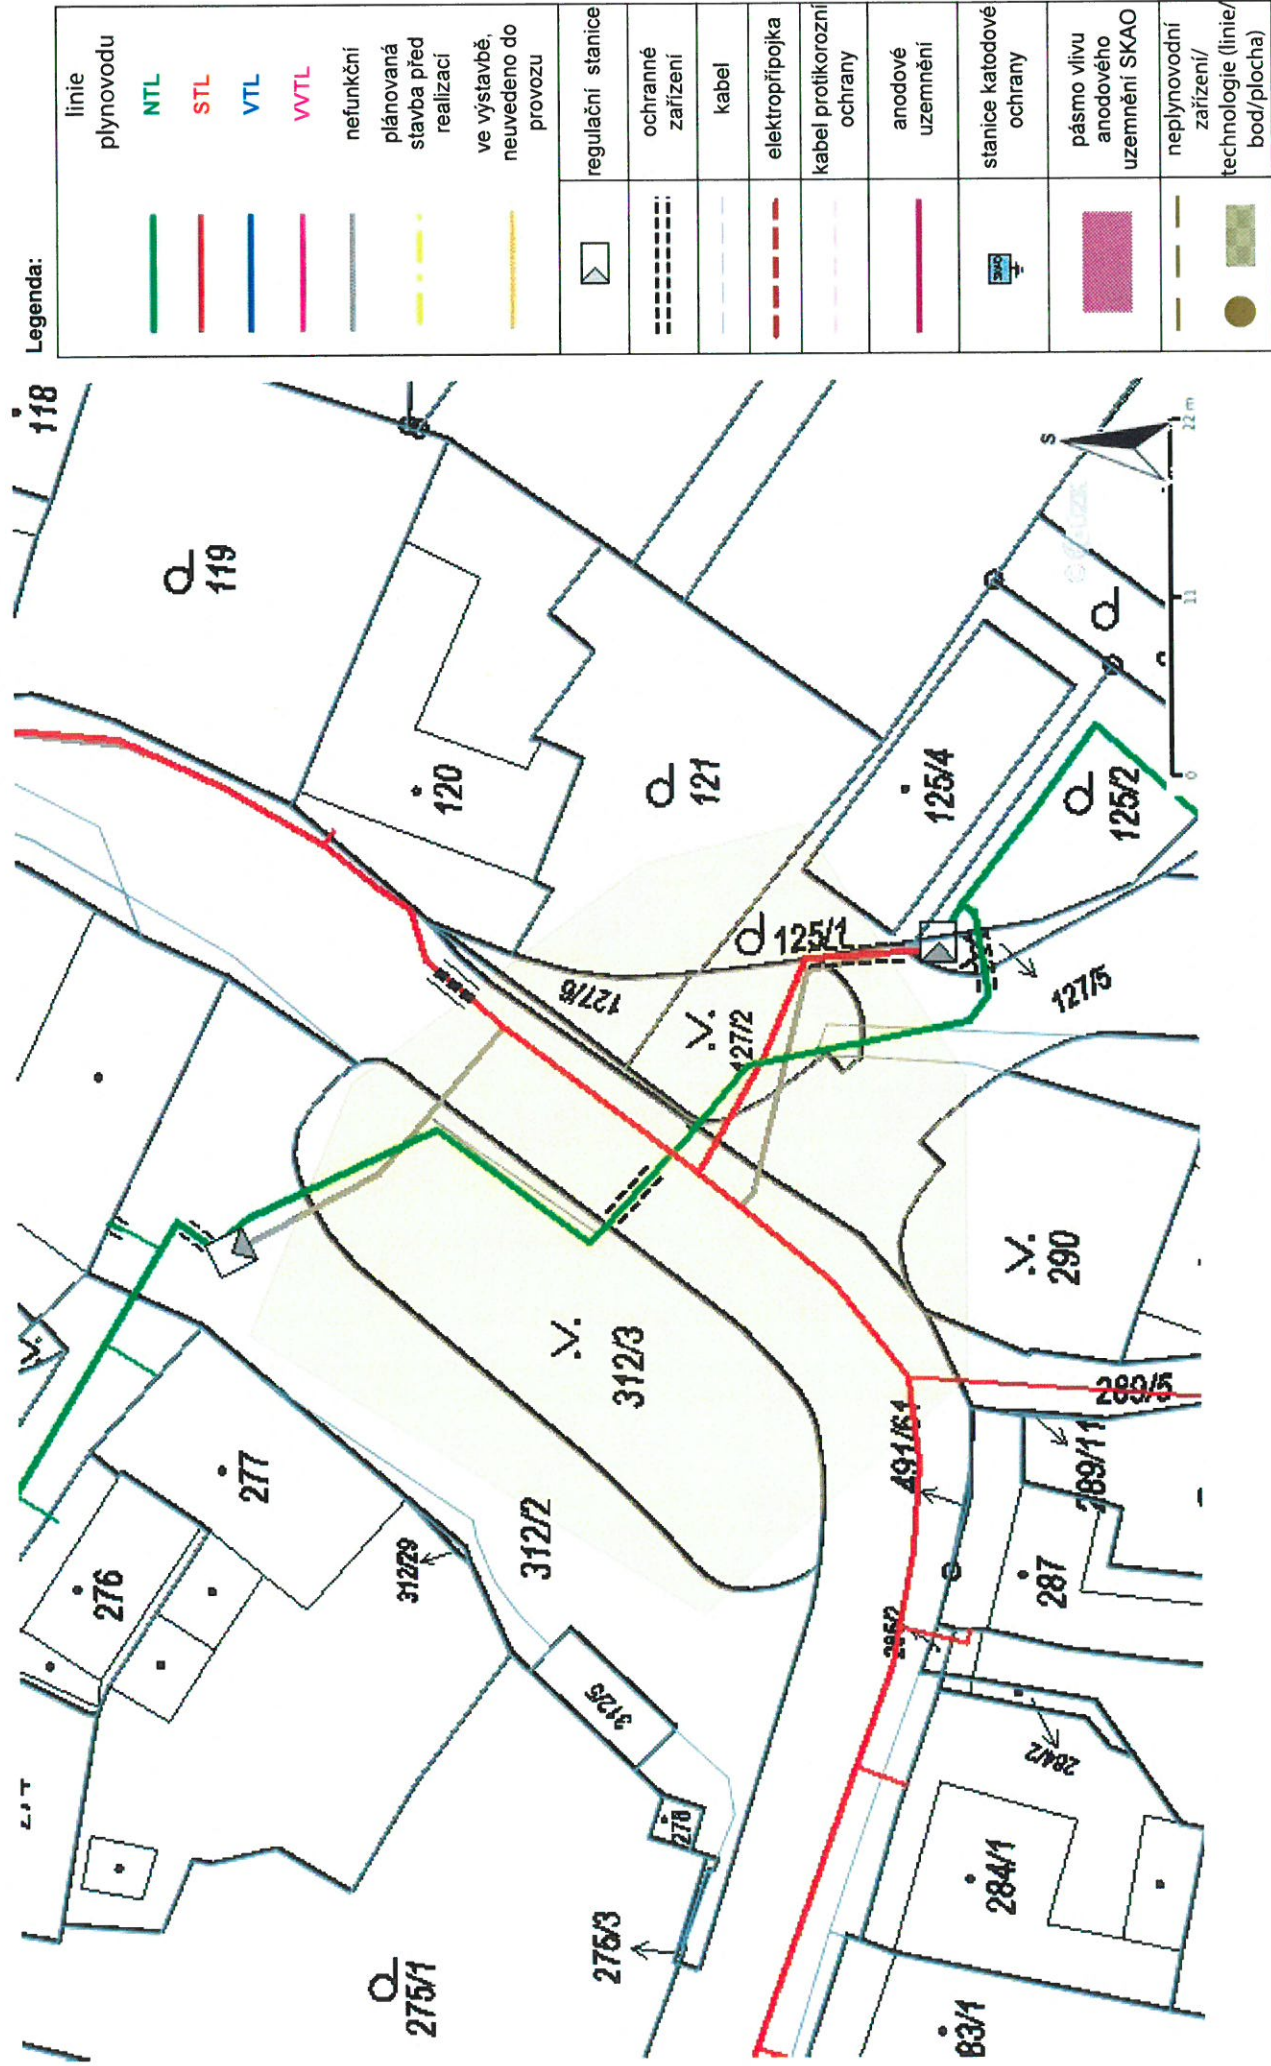

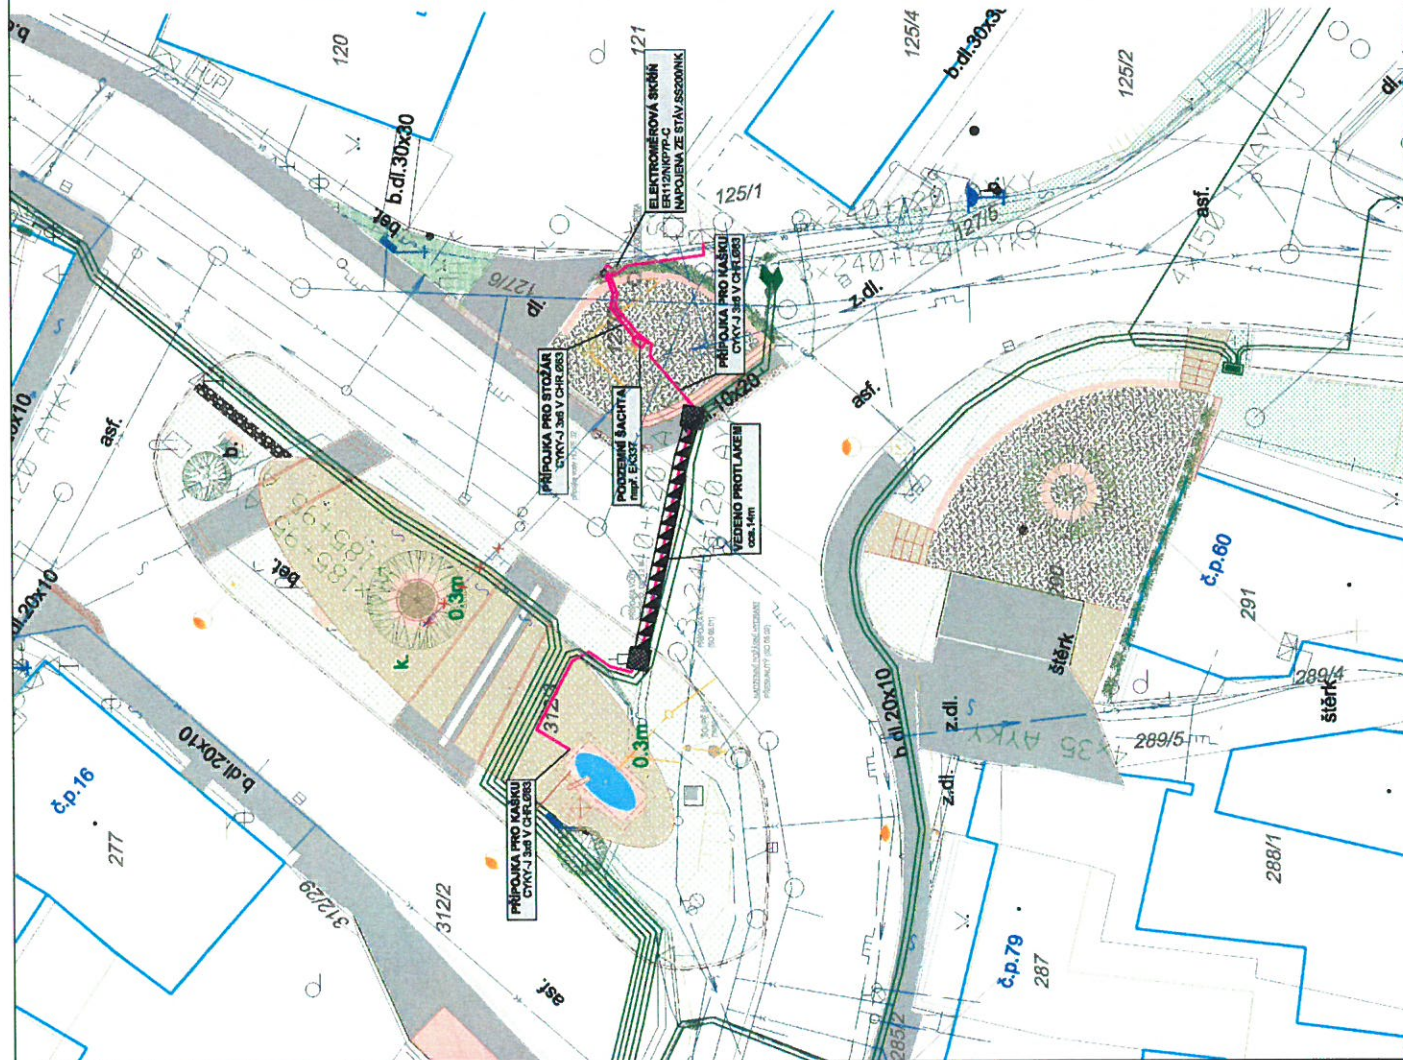

UPOZORNĚNÍ:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZISKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVČŮ) SÍTÍ Z PRACOVNÍCH GIS
INŽENÝRSKÝCH ÚSTAVŮ. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MŮJÍ BYT PŘED ZAKLÁNĚM STAVBY VYTYČENY, DLE USTANOVENÍ 4, VÝHL.
1074 Bb, O BEZPEČNOSTI PRÁČE VYŠTAVĚNÍ.
VŠECHNY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTĚ JSOU PŘEDKLÁDÁNY SÍŤOVÝMI STRUKČNÍMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 0008 PROSTOROVÉ UPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
A VŠECHNY ZÁKLADNÍ ÚDAJE JSOU KVALIFIKOVANÝMI INŽENÝRY ZVĚŘENY. NEOPOVÍDÁJÍ MĚŘENÍ

KOPPIO: PROJEKTANT: AUTOGROVÁNÍ ODKAZ: KRESLE: ING. P. ČERVINKA ING. P. ČERVINKA ING. P. ČERVINKA	
MÍSTO STAVBY: BRNO, KLMEŠOVA KVAL: JIHOMORAVSKÝ	
PROJEKTOR: STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - OŘEŠÍN	
STAVBA:	
OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI	
OBJEKT:	SO.04.03 PŘÍPOJKA ELEKTRO KE KAŠNĚ (SO.03.01) A ŠTOŽÁRU (SO.03.04)
OBSAH VÝKRESŮ:	
SITUACE - NOVÝ STAV	
02.	



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ELING CZ s.r.o.
Ing. Pavel Červinka
Střelnice 2797/22a
62800 Brno

Brno, 22.08.2024

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Název stavby: Ořešín - parková úprava návsi - SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně a stožáru

Místo stavby: KÚ Ořešín (712680), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Tato stavba bude koordinována se stavbou EG.D, a.s. č.1030062710 "Ořešín, parc.č.26/3, VN, TS, DSN, Havíř"

Další podmínky:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - a) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - b) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava jih
Hněvkovského 740
617 00 Brno
www.egd.cz

Zdeněk Pavlíček
T +420-54514-1465
zdenek.pavlicek@egd.cz

Naše značka
Z0338-27134123

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 54514-1244, mail: ivana.zelinkova@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26330926, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho

blízkosti, s platností do 22.08.2026.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VN, NN:

Miroslav Luner, tel.: 54514-1314, mail: miroslav.luner@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ELING CZ s.r.o.
Ing. Pavel Červinka
Střelnice 2797/22a
62800 Brno

Brno 22.08.2024

Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti

Investor stavby: Statutární město Brno
Název stavby: Ořešín-parková úprava návsi
Místo stavby: KÚ Ořešín (712680), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a o ochranných pásmech tohoto zařízení. Toto sdělení **není** vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz - **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto sdělení.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Plynářská 5
602 00 Brno
www.egd.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-705623768
bronislava.kousalikova@egd.cz

Naše značka
B6941-26330926

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 54514-1244, mail: ivana.zelinkova@egd.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m



4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN+NN:

Zdeněk Pavlíček, tel.: 54514-1465, mail: zdenek.pavlicek@egd.cz

Sdělení má platnost do 22.08.2026.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto sdělení.

Sdělení nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem


EG.D, a.s.

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26330926

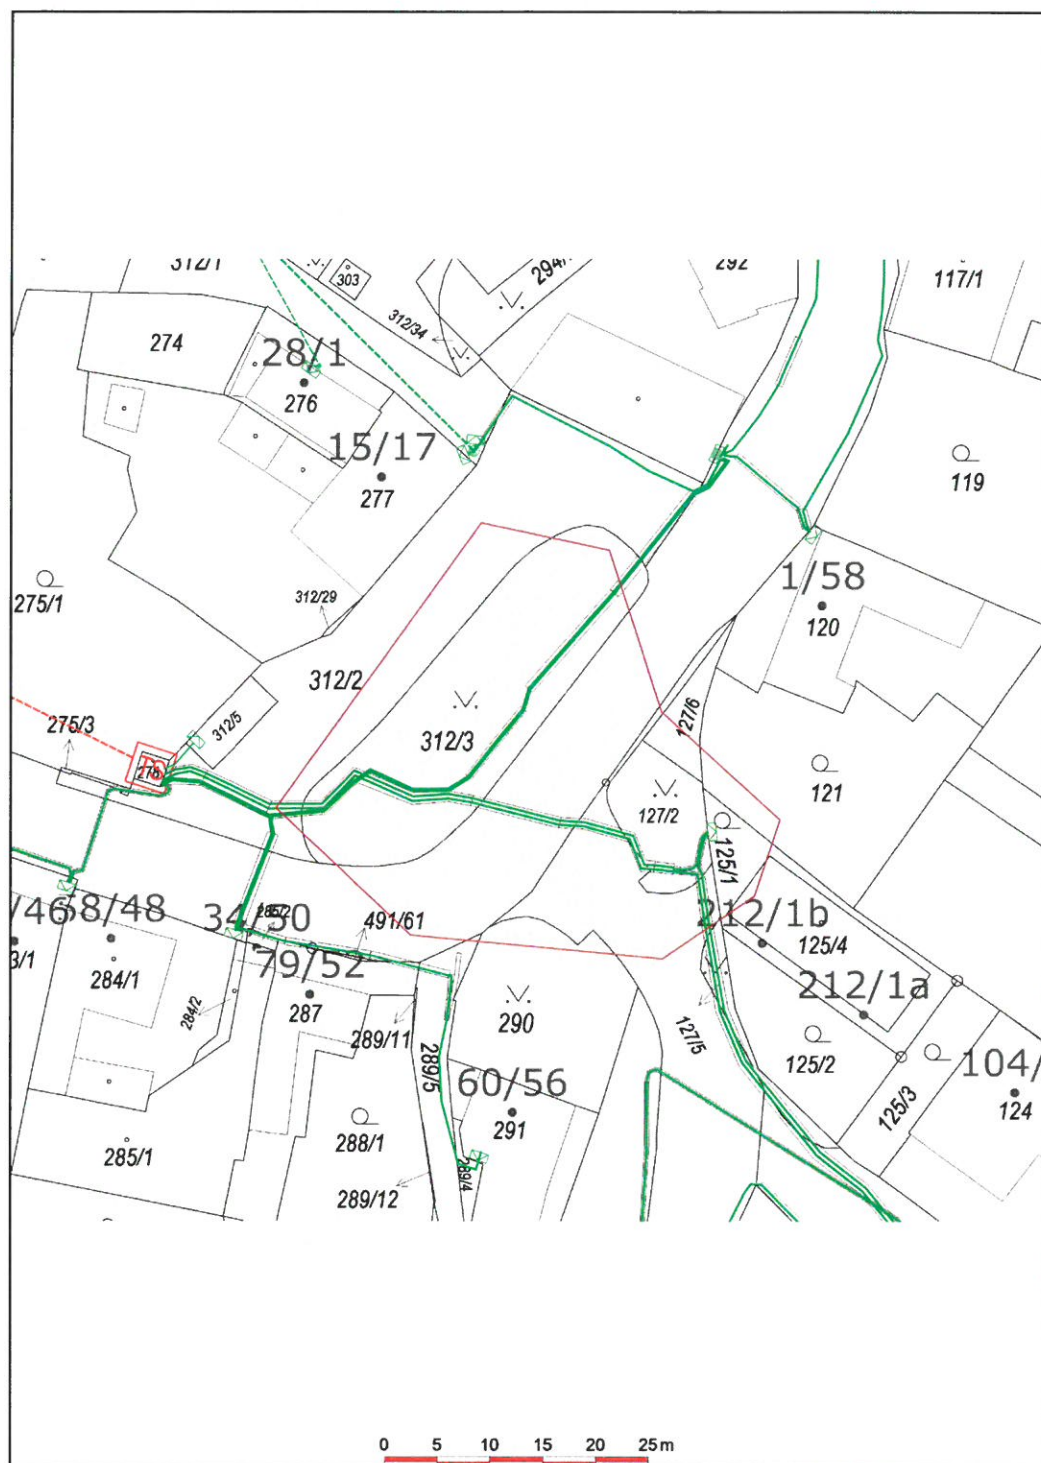

Datum 22.08.2024

eg-d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

**VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 275698/24

Číslo žádosti: 0124 795 391 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Ořešín-parková úprava návsi	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	ELING CZ s.r.o.	
Stavebník	Statutární město Brno, U zvoničky 12/4, Brno, 62100	
Zájmové území	Okres	Brno-město
	Obec	Brno
	Kat. území / č. parcely	Ořešín
Platnost Vyjádření	23. 9. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Při pokládce dodržte ČSN 736005, platí i pro umístění rozvodných skříní a stožárů. V místech křížení uložte kabely NN/VN pod sdělovací vedení. V případě odkrytí trasy SEK v podélném směru, požadujeme zpětné uložení do nově připraveného kabelového lože. Uložení cizích zemnic v min. souběžné vzdálenosti 1 m, křížení min. 0,5m.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,

Číslo jednací: 275698/24

Číslo žádosti: 0124 795 391

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 23. 9. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Aleš Pokorný, tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 23. 9. 2024 pod č.j. 275698/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařazení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

- kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 275698/24

Číslo žádosti: 0124 795 391

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Jiří Kozel, mobil: 606704412, e-mail: jkozel@sitel.cz

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

Zbyněk Kazda


se sídlem: Hornoměstská 1711/4, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 01657917

DIČ:

kontakt: Zbyněk Kazda, mobil: 775940694, email: kazda@vytyceni.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

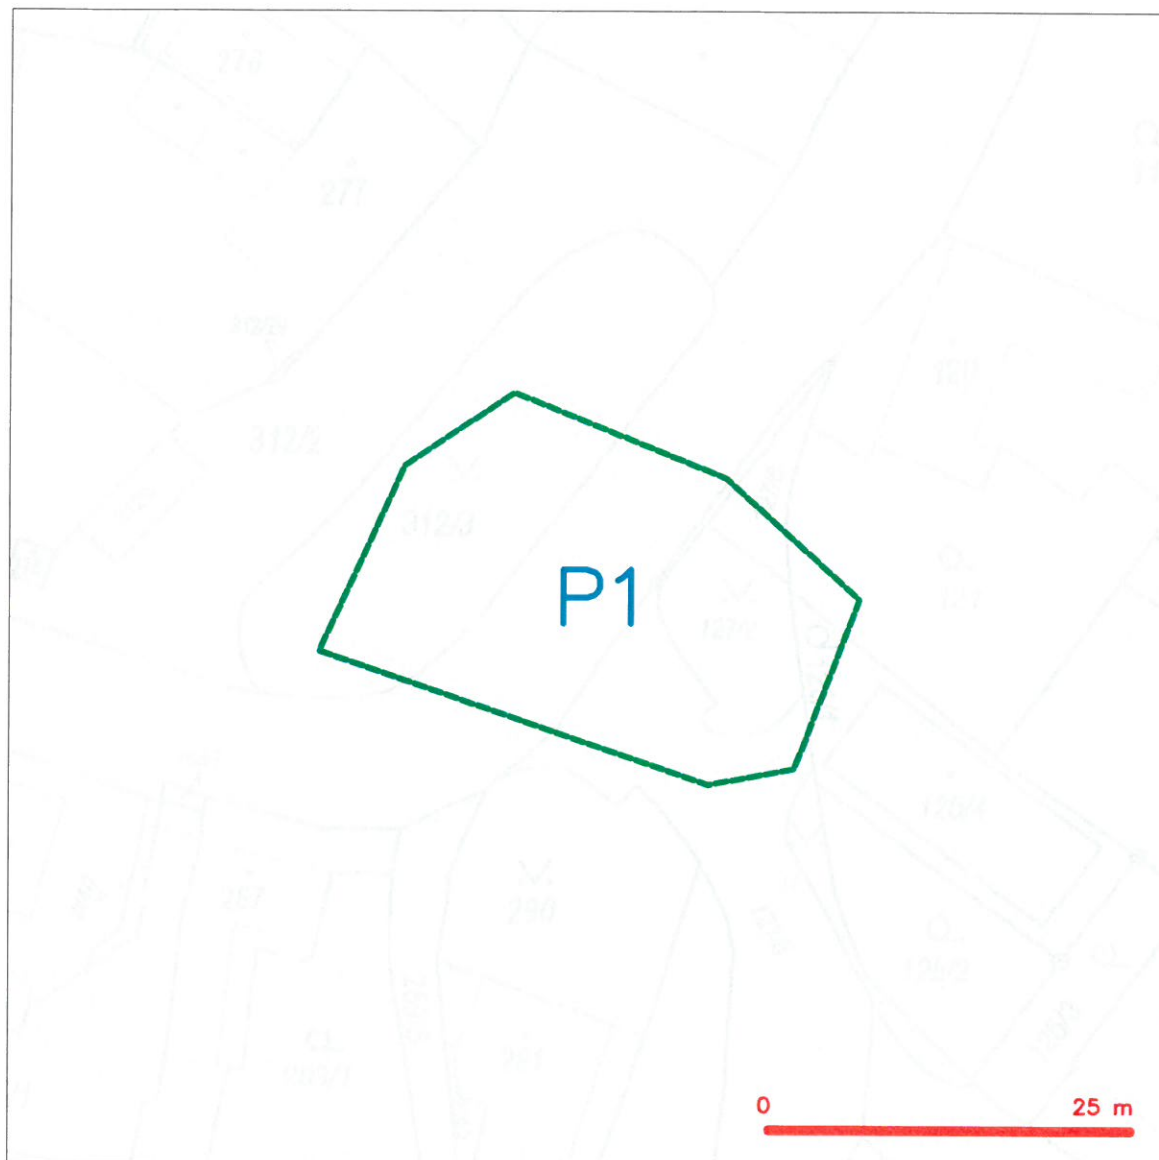


LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIC: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

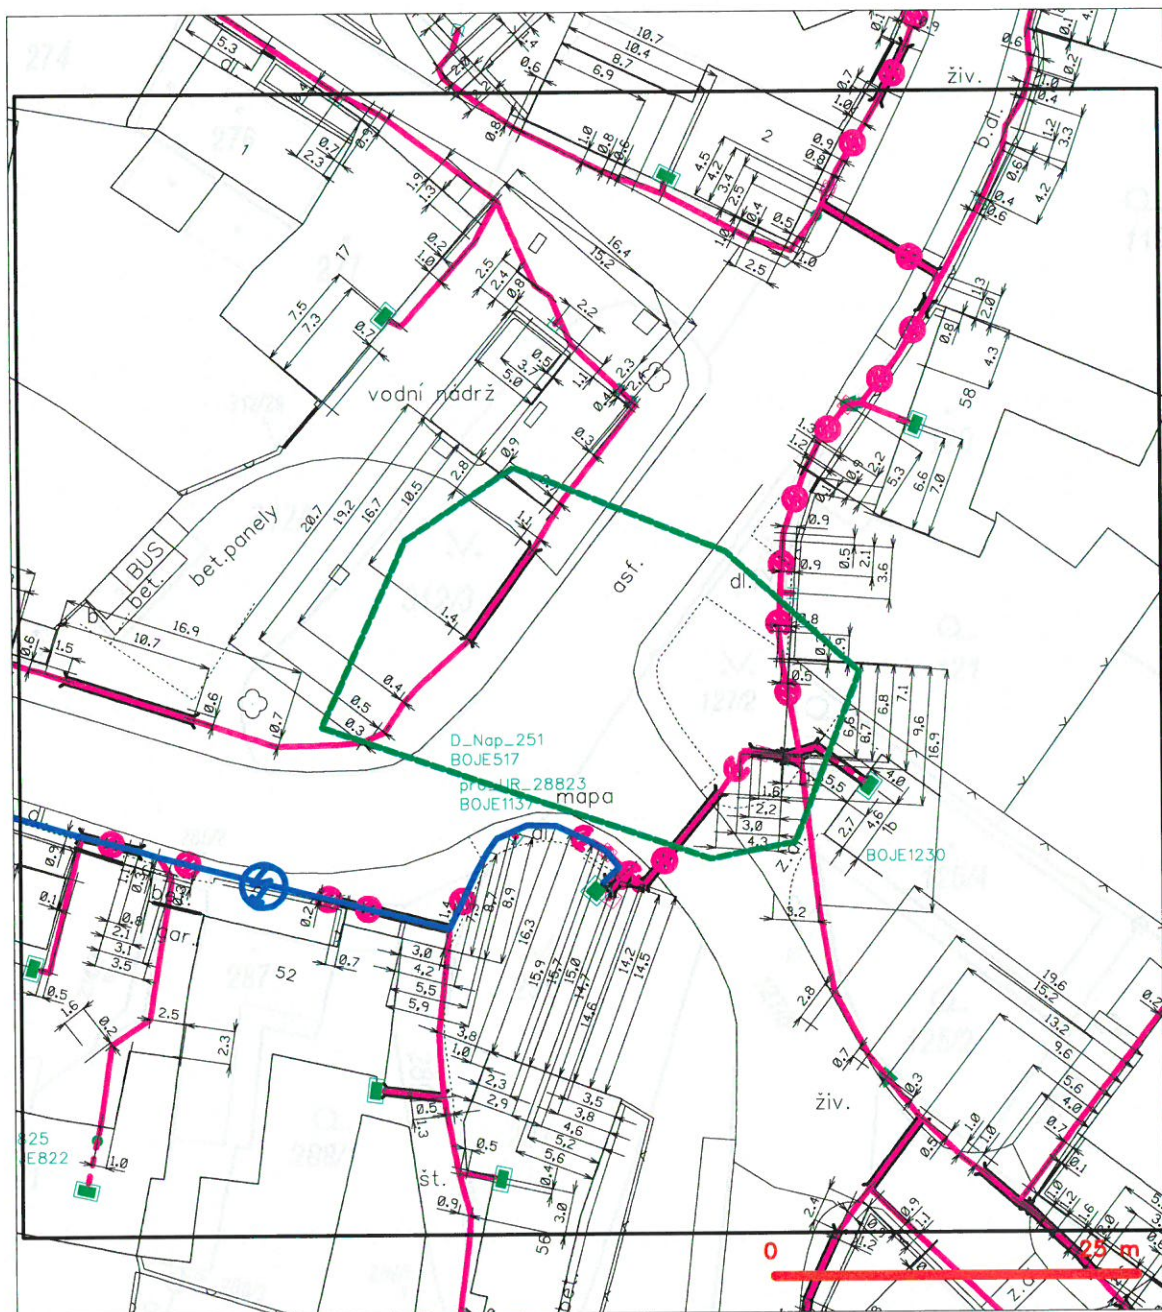

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprůvazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | koléktor, kabelovod |



ELING CZ s.r.o.
Ing. Pavel Červinka
Střelnice 2797/22
628 00 Brno - Líšeň

V Praze, 22.8.2024

Naše zn.: **240822-0804727721**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Ořešín-parková úprava návsi**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **22.8.2024**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://zadostovyjadeni.vodafone.cz/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_240822-0804727721.pdf

Vážený pan
Ing. Pavel Červinka

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/11282/2024**

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./FAX: 545 424 033 / 603 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 01.10.2024



Věc – Subj: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí**
Název akce : „**OŘEŠÍN – PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI**“
SO.05.03 přípojka elektro ke kašně a stožáru

Na nové VO bylo vydáno samostatné vyjádření zn.č. TSB/07185/24, dodržujte podmínky v něm uvedené.

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce **dojde k dotčení** našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu jen VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 10 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítě technického vybavení vůči stávajícímu zařízení VO
- výkopy pro VN (okraj bližší hrany výkopu) provádějte min. 0,3 m od hrany základů stožárů VO, trasa pokládaného vedení nesmí být blíže, než 0,5m od základu stožáru, VN a NN kabel uložte mimo půdorys základů a kolem základu v délce 1,5 m na každou stranu stožáru do chráničky
- Investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

**Technické sítě Brno,
akciová společnost**

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22. 08. 2024

Naše č.j.: BKOM/20780/2024

Spis. Značka: 3100/BKOM/20780/2024

Naše značka: 3100-MO-M2821/24

Vyřizuje: Vajdová, Ing. Švehlová, Ing. Janda

Telefon: +420 532 144 284

Mobil:

E-mail: vajdova@bkom.cz

Datum: 20. 09. 2024

ELING CZ s.r.o.

Střelnice 2797/22a

628 00 Brno

Vyjádření k povolení stavby: „Ořešín – parková úprava návsi“, SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04), Brno

Vážení,

stavbou dojde k dotčení ploch komunikací ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. na ulici Klimešova a Tihůvka výkopy v chodníku a protlakem pod vozovkou.

Se zásahem a s uložením kabelového vedení v plochách komunikací na uvedených ulicích souhlasíme za podmínek níže uvedených.

Obnovu komunikačních ploch po zásahu požadujeme ve skladbě:

- chodník ZD, drť 4/8 4 cm, ŠD 15 cm celoplošně

Stavbu požadujeme koordinovat s akcí „OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI“.

V souvislosti se stavbou nesmí dojít ke znečištění a poškození komunikačních ploch včetně uličních vpustí ve správě naší a.s. Každé znečištění a poškození komunikačních ploch musí být odstraněno dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady investora.

Při realizaci akce nesmí dojít k poškození ani znečištění prvků odvodnění v okolí.

V místě stavby se nenachází kabelová vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

Obecné realizační podmínky jsou následující:

1. Stavba v tělese pozemní komunikace může být realizována pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaného příslušným silničním správním úřadem dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Před podáním žádosti o vyjádření k ZUK a k uzavírce předložíte návrh přechodného dopravního značení k posouzení našemu koordinačnímu pracovišti – paní Vlasta Jágerová, jagerova@bkom.cz
3. Staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a. s. (dále BKOM) před zahájením stavebních prací. Při předání staveniště budou doloženy následující doklady:

- povolení stavby dle stavebního zákona
 - rozhodnutí o ZUK
 - harmonogram stavebních prací
 - situace s vyznačenými plochami včetně okótovaného rozsahu zabraných ploch.
4. Akce bude v dostatečném předstihu na vhodném místě označena informativní tabulí s uvedením názvu a sídla firmy, kvůli jejíž činnosti je uzavírka nebo zvláštní užívání komunikace povoleno, důvod uzavírky nebo zvláštního užívání komunikace, datum zahájení a ukončení akce, jméno a telefonní kontakt na odpovědnou osobu za organizování akce.
 5. Objízdny trasy při úplné uzavírce komunikace musí být s ohledem na stavební stav komunikací před odsouhlasením Policií ČR a MMB – OD potvrzeny příslušným technikem správního střediska BKOM.
 6. Výkopové práce, zásypy rýh, obnovu konstrukčních vrstev komunikace, obnovu a ochranu silniční vegetace požadujeme provádět v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu (zejm. ČSN, ČSN EN, TP a TKP staveb pozemních komunikací).
 7. Vytěžená zemina musí být plynule odvážena nebo skladována mimo profil veřejné komunikace v celém průběhu stavby, nebude-li správcem stanoveno jinak.
 8. Bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Podzemní kabelové vedení vyřazované z provozu musí být odstraněno, trubní vedení může být ponecháno pouze v případě prokazatelné technické či dopravně-organizační nemožnosti jeho vyjmutí. Šachty apod. musí být odstraněny vždy, a to až k povrchu technické sítě.
 9. Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách tl. max. 20 - 30 cm. Veškerá technologie pažení výkopu musí být před záhozem z pozemku vyjmuta. Práce na realizaci konstrukčních vrstev nesmí být zahájeny bez doložení zkoušek hutnění zásypů a statické zatěžovací zkoušky v úrovni pláň. U všech zkoušek (zásypy, pláň, konstrukční vrstvy...) bude přítomen zástupce BKOM, který určí místo zkoušky při místním šetření. Termín konání zkoušek bude zástupci BKOM sdělen s dostatečným předstihem. Veškeré zkoušky musí provádět zkušební laboratoř s příslušnou způsobilostí a měření bude doloženo protokolem. Únosnost pláň vozovky, parkoviště a sjezdu musí být dle požadavku PD, avšak min. $E_{def2}=45\text{MPa}$. Únosnost pláň chodníku a cyklostezky dle požadavku PD, avšak min. $E_{def2}=30\text{MPa}$.
 10. Veškeré napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky nebo chodníku musí být provedeno prořezáním styčných spár a následným zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
 11. V případě, že obnova komunikace nebude dokončena v termínu do 30. 11., požadujeme realizovat provizorní konstrukci v rýze. Definitivní obnova komunikace v předepsané konstrukci bude realizována po 28. 2. následujícího roku. Do data definitivní obnovy a následného předání společnosti Brněnské komunikace a.s. bude údržba zajišťována investorem stavby. Provizorní konstrukce bude před realizací odsouhlasena zástupcem BKOM.
 12. Prováděním výkopů nesmí být narušen kořenový systém stávajících stromů. V případě zásahu do keřových porostů kontaktujte správce silniční zeleně BKOM, tel. 532 144 319.
 13. Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě BKOM (kabely SSZ, objekty odvodňovacího systému komunikace aj.), požadujeme před jejich zpětným zakrytím přizvat ke kontrole pověřeného zástupce BKOM.
 14. Do uličních vpustí nesmí být vylévány ani smetány žádné zbytky stavebních hmot. Před začátkem stavby musí být provedeno ověření průtočnosti stávajících uličních vpustí v obvodu staveniště. Na

základě výzvy stavebníka/zhotovitele minimálně tři týdny před zahájením stavby provede kontrolu BKOM na své náklady (tel. 532 144 268). Po ukončení stavby musí stavebník/zhotovitel provést opětovnou kontrolu průtočnosti na vlastní náklady.


15. Požadujeme při výkopových pracích odkládat vykopaný sypký materiál na geotextilii tak, aby bylo zabráněno přímému styku vytěženého materiálu s plochou zeleně.
16. Po ukončení stavebních prací v termínu stanoveném v ZUK musí být obnovená a upravená komunikace protokolárně předána zpět do správy BKOM s následujícími doklady:
 - příslušné doklady o zabudovaných prvcích a protokoly zkoušek dle realizovaných konstrukčních vrstev komunikace zhotovené způsobilou laboratoří
 - doklad o průtočnosti ul. vpustí po ukončení stavby (tel.: 532 144 268)
 - doklady o ovladatelnosti armatur správců sítí
 - geodetické zaměření stavby (nově budovaných objektů komunikace, inž. sítí a jiných objektů na veřejném prostranství) dle „směrnice“ (info BKOM tel. 532 144 329)
 - rozsah obnovy komunikací v digitální podobě pomocí programu EZA včetně ploch, kde byl přechod realizován protlakem nebo v silniční zeleni (kontakt na středisko pasportu při BKOM tel.: 532 144 362, e-mail: chlup@bkom.cz)
 - jiné doklady požadované správcem komunikace z důvodu prověření kvality realizované stavby.
17. Podmínkou pro zahájení přejímky je obnovení původního dopravního značení a vyklizení staveniště a přilehlých ploch.
18. Záruční lhůta na provedené práce bude sjednána podpisem předávacího protokolu na dobu min. 48 měsíců od data zpětného předání BKOM do správy. Záruční lhůta se vztahuje i na komunikaci nad přechodem inženýrských sítí prováděným bezvýkopovou technologií.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení.

Upozorňujeme, že z důvodu právní jistoty a finančního krytí možných budoucích škod na komunikaci způsobených žadatelem o ZUK, je před vydáním souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK uzavírána s žadatelem dohoda o složení kauce.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nenahrazuje souhlas vlastníka komunikace s vydáním ZUK na výkopové práce.

S pozdravem



Brněnské komunikace
Obchodní společnost s r. o.
IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

Ing. Roman Nekula, MBA
Správní ředitel



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o vyjádření
ID zprávy: 1415644149
Typ zprávy: Kreditní Poštovní datová zpráva
Datum a čas dodání: 23.9.2024 v 12:30:32
Datum a čas doručení: 23.9.2024 v 12:38:35

Odesílatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 63900 Brno, CZ
ID schránky: tk7c8xt
Typ schránky: PO

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: BKOM/20780/2024
Naše spisová značka: BKOM/20780/2024-3100
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Ořešín - parková úprava návsi.pdf (218,04 kB)



ELING CZ, s.r.o.
Střelnice 2797/22a
628 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / KONTAKT

BRNO / DATUM

12698/2024/5040

Ing. Živna / 543171510
tizvna@dpmb.cz

17.9.2024

OŘEŠÍN – PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí

Sdělujeme Vám naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci, jejímž předmětem jsou parkové úpravy návsi v Ořešíně, v části ulice Klimešovy, včetně stavby přípojky NN v délce 47 m pro kašnu a stožár.

- Ulicí Klimešovou jsou vedeny autobusové linky MHD s přilehlou zastávkou „Ořešín“.
- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu. Současně musí být zachovány podmínky pro bezpečný příchod a odchod cestujících na a ze zastávky MHD.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Přechod komunikace inženýrskými sítěmi proveďte vhodnou bezvýkopovou technologií.

V případě zřízení těžkého přemostění nesmí dojít ke zvýšení nivelety vozovky.

Stavební činnosti budou probíhat v prostoru středové zelené plochy a východní části ulice Klimešovy, tj. bez nutnosti omezení provozu zastávek MHD ve stávajících polohách.

- **Dotčení dopravy, návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo email pchudacek@dpmb.cz.**

Další připomínky k projektové dokumentaci nemáme.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlínky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646

Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel

Soupis pozemků dotčených stavbou

Investor, stavebník : Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
Stavba : Ořešín – parková úprava návsi
Objekt : SO.05.03 Přípojka elektro ke kašně (SO.03.01) a stožáru (SO.03.04)
Okres : Brno-město
Obec : Brno-město
Kat. území : 712680 Ořešín

poř.č.	parc. č.	druh pozemku/ objekt	LV	vlastník
1.	125/1	zahrada	921	1/2 Bartoš Jan Mgr. 1/2 Bartošová Eva Ing.
2.	127/2	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno
3.	490/1	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno
4.	491/1	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno
5.	312/3	ostatní plocha	10001	Statutární město Brno

