


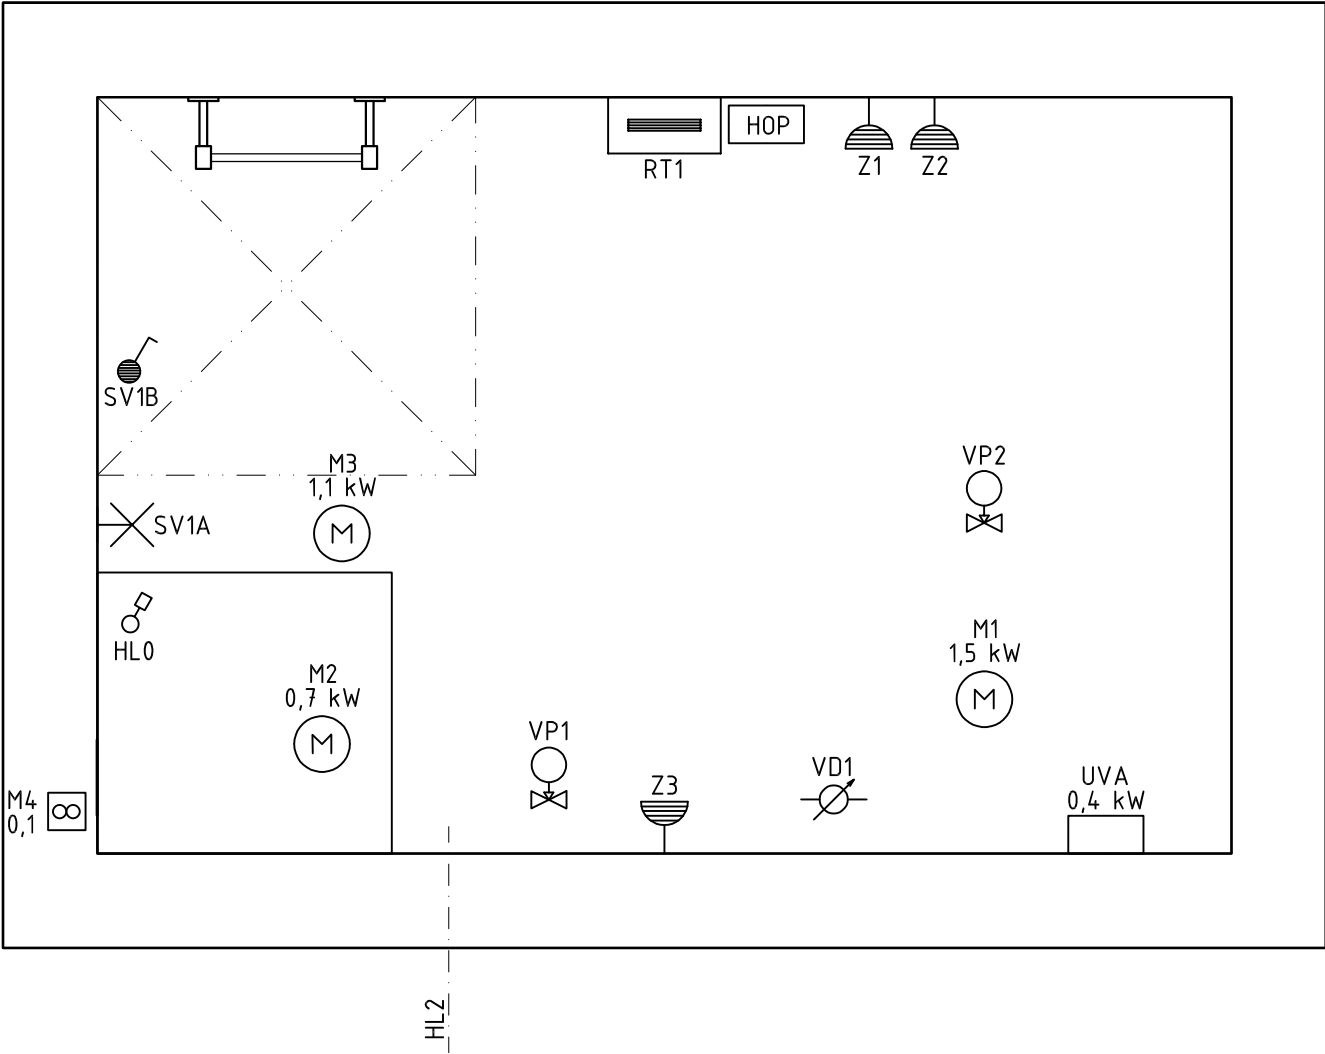

LEGENDA:

- M1 ČERPADLO FILTRACE/POTOK 230/400V/1,5kW + FM  
M2 ČERPADLO KALOVÉ KALNÍK - 230V/0,7kW  
M3 KOMPRESOR AUT. VENTILU - 230V/1,1kW  
M4 VENTILÁTOR - 230V/0,1kW  
UVA UV REAKTOR - 230V/0,25kW  
VD1 IMPULSNÍ VÝSTUP VODOMĚR  
Z1 ZÁSUVKA CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ - REGULÁTOR - 230V/10A  
Z2 ZÁSUVKA CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ - PROVOZNÍ ZÁSUVKA - 230V/10A  
Z3 AUTOMATICKÝ MECHANICKÝ FILTR - 230V/10A  
VP1 VENTIL S EL. POHONEM DOPOUŠTĚNÍ VODY 230V/0,01kW  
VP2 VENTIL S EL. POHONEM PĚTICESTNÝ VENTIL FILTRACE 230V/0,01kW  
HL1 HLADINOVÉ SONDY - KALNÍK  
HL2 HLADINOVÉ SONDY - KOMBIARMATURA  
SV1A OSVĚTLENÍ STROJOVNY - 230V/0,02kW  
SV1B SPÍNAČ OSVĚTLENÍ  
RT1 ROZVADĚČ TECHNOLOGIE  
HOP HLAVNÍ POSPOJOVACÍ PŘIPOJENÍ

č. paré

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:



KTS – AME s.r.o.  
ul. Karla Čapka 60  
500 02 Hradec Králové

tel.: 495214743  
email: voda@kts-ame.cz



TRANSCONSULT s.r.o.  
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

|                                                                                                                                                                                                  |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Vedoucí projektu                                                                                                                                                                                 | Ing. Hodek               | Středisko: 1                    |
| Odpovědný projektant                                                                                                                                                                             | Bedřich Cvrček           | Vedoucí: Ing. Hodek             |
| Zpracovatel                                                                                                                                                                                      | Bedřich Cvrček           | Zak.č. 1 8 3 1 1 0 0 0 5        |
| Přezkoušel                                                                                                                                                                                       | Milan Malý               | Arch.č. 01020 Formát: 2 A4      |
| Kontroloval                                                                                                                                                                                      | Martin Dvořák            | Datum: 03/2022                  |
| Objednatel                                                                                                                                                                                       | Město Světlá nad Sázavou | Účel: PDPS                      |
| VYUŽITÍ POZEMKU PARC. ±. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – SO 02 TERÉNNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY<br>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ<br>PS 1001 – TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU |                          | část dok.<br>D.22               |
| BLOKOVÉ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE                                                                                                                                                                  |                          | měřítko<br>—<br>č.výkresu<br>08 |