

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem

naše značka
5002096445

vyřizuje
Tomáš Tuček

datum
25.02.2020

Věc:

Technické podmínky připojení novostavby tělocvičny na parc.č. 2652/2 v k.ú. Lysá nad Labem - na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 2001947935

Obec: Lysá nad Labem

Ulice: Komenského

K.ú. - p.č.: Lysá nad Labem-3458/2, 2652/2

Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Účel stanoviska: Neuvedeno

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Vážený žadateli,

pro připojení k distribuční soustavě je nutné:

- doložit projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) v souladu s níže uvedenými podmínkami (jedno paré PD).
- vybudovat plynovodní přípojku níže uvedených parametrů

Ke způsobu napojení odběrného plynového zařízení (dále jen "OPZ") Vám sdělujeme následující podmínky:

1. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Objekt bude napojen na náklady investora novou STL plynovodní přípojkou napojenou na stávající STL plynovod ukončenou na hranici pozemku HUP (hlavní uzávěr plynu) dle přiložené situace.

a) Stávající plynovod níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE

Dimenze: 40

Vlastník plynovodu: GasNet s.r.o.

b) Nově budovaná plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE 100 s ochranným pláštěm včetně svislé části

Dimenze*: minimálně 32

Provozní tlak [kPa]: 300

Délka přípojky* (m): Cca 93 m včetně svislé části

- Celá trasa STL přípojky včetně HUP musí být volně dostupná z veřejné komunikace a tudíž nebude oplocena.
- Ochranné pásmo musí být dodrženo i vůči okolním šachtám, sloupům a jiným stavbám mající základ.
- Ve volném pásmu o šířce 2 m na každou stranu od profilu potrubí plynárenského zařízení nesmí být žádná zeleň kořenící do hloubky větší než 0,2 m nad povrch potrubí PZ.
- Pokud vodorovná část plynovodní přípojky bude křížit kanalizaci spodem, musí být opatřena chráničkou dle TPG 702 01 s číchačkou dle TPG 700 21. Tato část chráničky bude přesahovat potrubí kanalizace min. o 1 m na obě strany a bude opatřena číchačkou. Při křížení horem je dostačující užití ochranné trubky se stejným přesahem v místě křížení.
- Pokud dochází ke změně požadovaného max.h. odběru plynu je třeba aby žadatel o připojení požádal o změnu údajů v žádosti o připojení č. 2001947935. Ač typ plynoměru to v tomto případě neovlivní je třeba aby žadatel o připojení uváděl hodnoty spotřeb co nejbližší budoucího odběru.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIC: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

c) Měřicí zařízení (fakturační plynoměr):
Umístění plynoměru: Pilíř před objektem
Typ plynoměru: G16, rozteč 280 mm (dle podané žádosti o připojení č. 2001947935)
Další informace uvedeny v Technických podmínkách OPZ.

*Tyto navrhované technické parametry musí být prověřeny projektantem, který musí posoudit veškeré okolnosti (prostorové uspořádání ostatních inženýrských sítí, budoucí navýšení odběru plynu atd.) mající vliv na trasu, dimenzi navrhovaného plynárenského zařízení a požadované parametry odběrného plynového zařízení.

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Při zpracování PD je nutno dodržovat platné právní předpisy, požadavky norem a zejména technické požadavky PDS Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí uvedené na webových stránkách PDS <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Budou dodrženy stanoviska vlastníků pozemků a správců ostatních inženýrských sítí.

Lhůta pro doplnění výše uvedených dokumentů je stanovena na 12 měsíců od data uvedeného na této výzvě. V případě nedoplnění požadovaných dokumentů ve stanovené lhůtě nebude připojení dále posuzováno.

Konzultace technických řešení plynárenských zařízení viz kontaktní systém na <http://www.gasnet.cz>.

Majetkoprávní vztahy k vybudované plynovodní přípojce lze řešit takto:


a) Vlastník plynovodní přípojky převede kupní smlouvou vlastnické právo k plynovodní přípojce na Provozovatele. Cena a další podmínky převodu vlastnictví jsou stanoveny aktuálním ceníkem Provozovatele v době uzavření kupní smlouvy, který je dostupný dálkovým způsobem na webových stránkách Provozovatele.

b) Plynovodní přípojka zůstane ve vlastnictví Zákazníka, který zajistí bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s právními předpisy. Před připojením Zákazníka (montáž měřicího zařízení) Zákazník prokáže, že má smluvně zajištěn řádný provoz plynovodní přípojky.

Tento dokument N E N A H R A Z U J E stanovisko PDS k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002096445 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

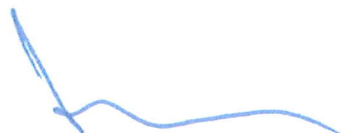

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Tomáš Tuček
Technik přípoj.a rozv. PZ-Čechy východ2
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ 2
+420261153435
tomas.tucek@gasnet.cz

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002096445 ze dne 25.02.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem. K.ú.: Lysá nad Labem-3458/2, 2652/2.

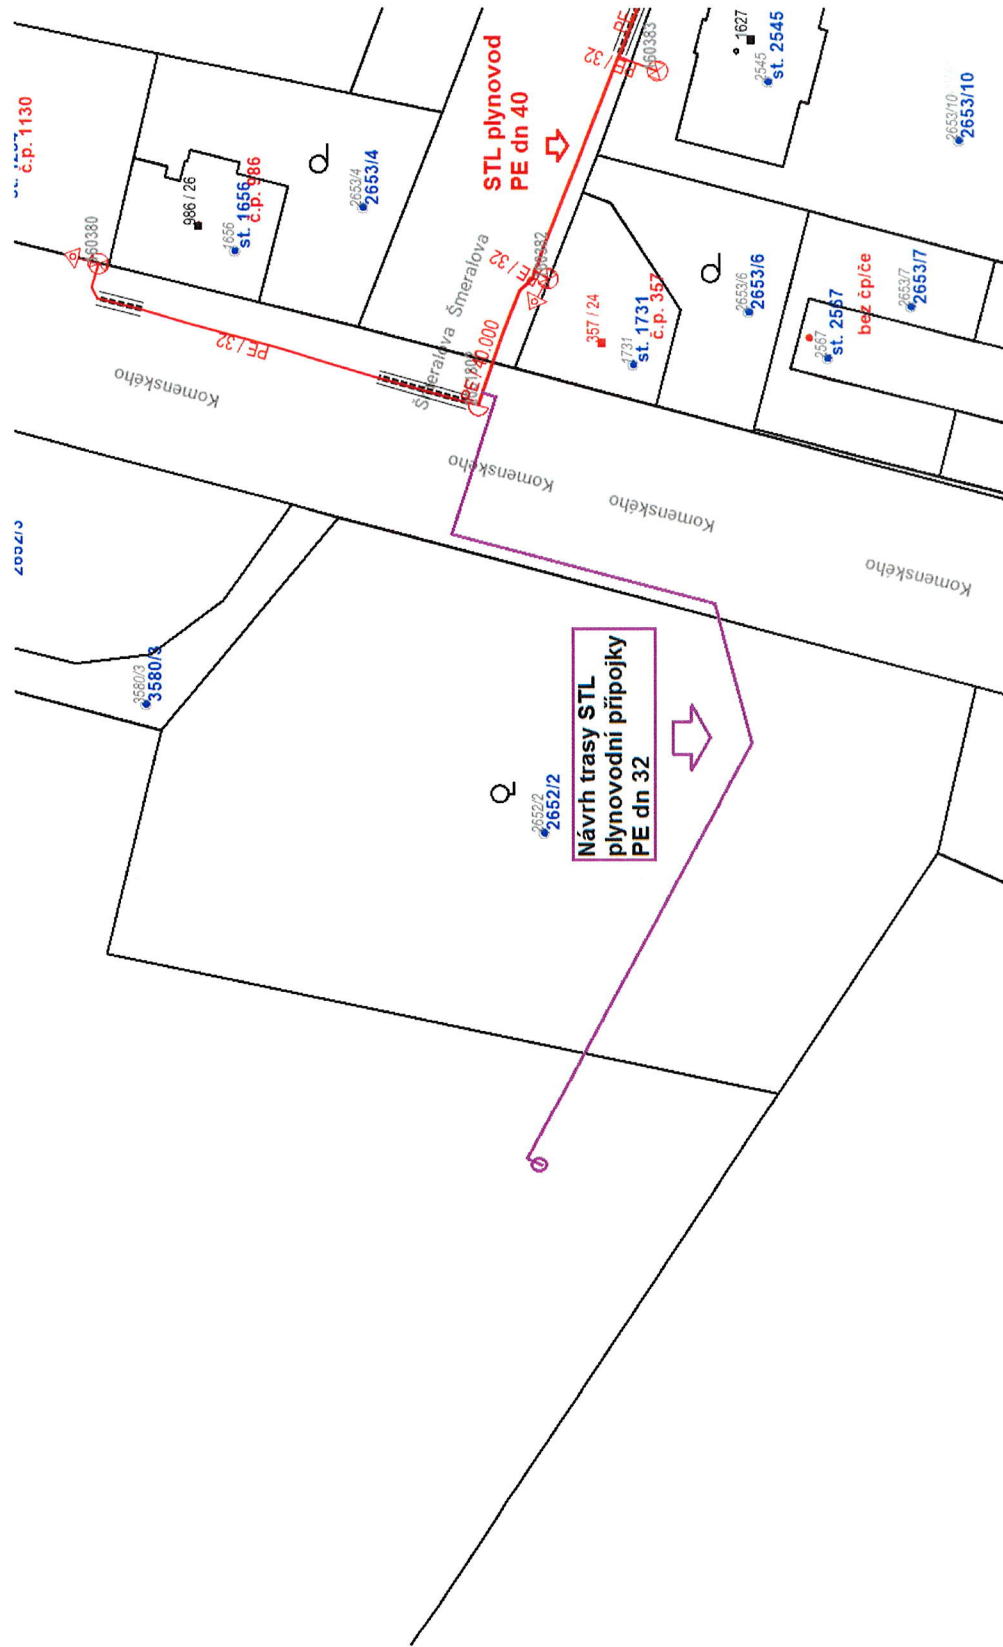

Legenda:


Linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	
neplynovodní zařízení (linie/ bod)	

STANDARDNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

KE SMLouvĚ O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MO/DOM (DÁLE JEN SOP)
A TECHNICKÝM PODMÍNKÁM PŘIPOJENÍ

Při realizaci nebo úpravách měřicího místa musí být postupováno v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na:
<http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Podmínky uvedené v tomto dokumentu popisují požadavky na standardní provedení připojení měřicího místa. V případě požadavku na jiné provedení se obraťte na příslušného technika dle <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (kategorie Připojení).

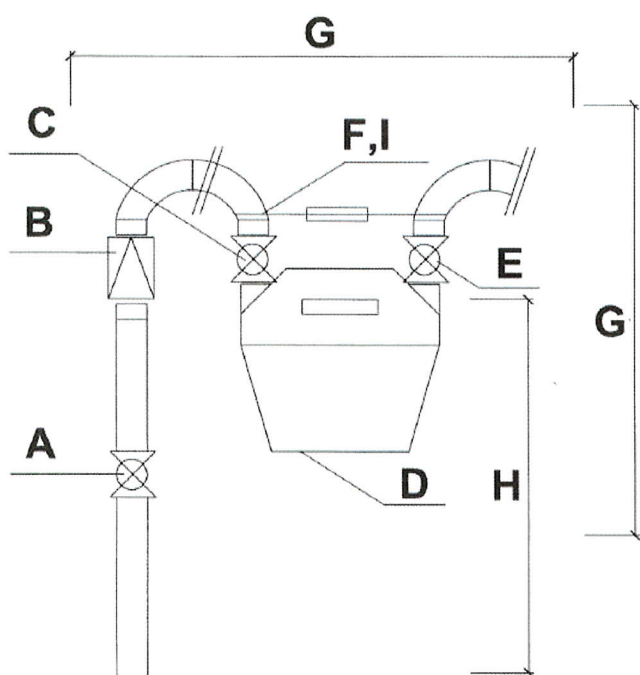

Velikost a rozteč plynoměru:

0 - 6 m ³ /hod pouze sporák	G4, rozteč 100 mm
0 - 6 m ³ /hod ostatní	G4, rozteč 250 mm
6 - 10 m ³ /hod	G6, rozteč 250 mm
10 - 25 m ³ /hod	G16, rozteč 280 mm
25 - 40 m ³ /hod	G25, rozteč 335 mm
40 a více m ³ /hod	uvedeno v SOP, nebo Techn. podmínkách připojení

A) HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (DÁLE JEN HUP)

V případě existující plynovodní přípojky stávající, beze změny.

V případě plánované výměny HUP, nebo změny jeho polohy, kontaktujte příslušného technika dle <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>, kategorie Realizace (výstavba) plynárenských zařízení - Konzultace technických řešení plynárenských zařízení.

Umístění HUP v případě výstavby plynovodní přípojky uvedeno v technických podmínkách připojení.

B) REGULÁTOR TLAKU PLYNU

Osazuje se pouze v případě, že v SOP je hodnota „Tlak v distribuční síti“ STL.

Tlakové hladiny: NTL = 2 – 5 kPa
STL = 5 – 300 kPa

C) UZÁVĚR PŘED PLYNOMĚREM

D) PLYNOMĚŘ

Typ, velikost a rozteč jsou uvedeny v SOP, nebo v Technických podmínkách připojení.

E) UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM

F) PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

Musí být pevně uchyceno a rozteč ukotvena rozpěrkou.

G) ROZMĚRY MĚŘÍCIHO MÍSTA

Musí umožňovat montáž, demontáž, vyjmutí a plombování plynoměru běžnými prostředky bez nutnosti speciálního nářadí, zvýšené námahy, nebo destrukce skříně.

H) VÝŠKA ČÍSELNÍKU

Minimálně 0,5m, maximálně 1,8m nad terénem/podlahou.

I) VODIVÉ PROPOJENÍ

Funkci může plnit odpovídající rozpěrka potrubí (viz. bod F).

Plynoměry (měřící zařízení) smí být umístěny jen na místech dobře přístupných, větraných, chráněných před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek, prachu a škodlivých plynů a par, kde nejsou vystaveny mechanickému poškození. Plynoměry musí být přístupné pro montáž, demontáž, kontrolu a odečty pracovníky Provozovatele.

Před montáží plynoměru je nutno mít uzavřenou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (s provozovatelem distribuční soustavy), Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu (s Vaším dodavatelem zemního plynu) a mít zpracovanou platnou revizní zprávu. V případě opětovného připojení odběru odpojeného méně než 6 měsíců je možno revizní zprávu nahradit Technickým posouzením stavu OPZ.

Specifické podmínky připojení uvedeny v SOP, nebo v Technických podmínkách připojení.