

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 12.07.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00140 / 07/143

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

DV

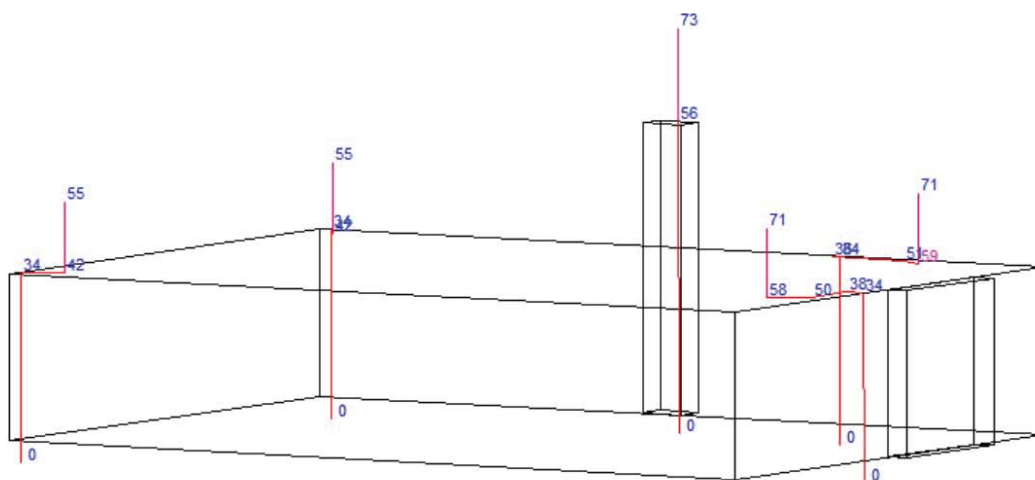

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00140

Jméno: Město Hranice,

Ulice: Pernštejnské náměstí 1

PSČ: 753 01

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 59 cm

### Projekt:

Číslo projektu: 07/143

Název projektu: Dům pro seniory-Hranice

Ulice:

PSČ: --

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 12.07.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00140 / 07/143

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

DV

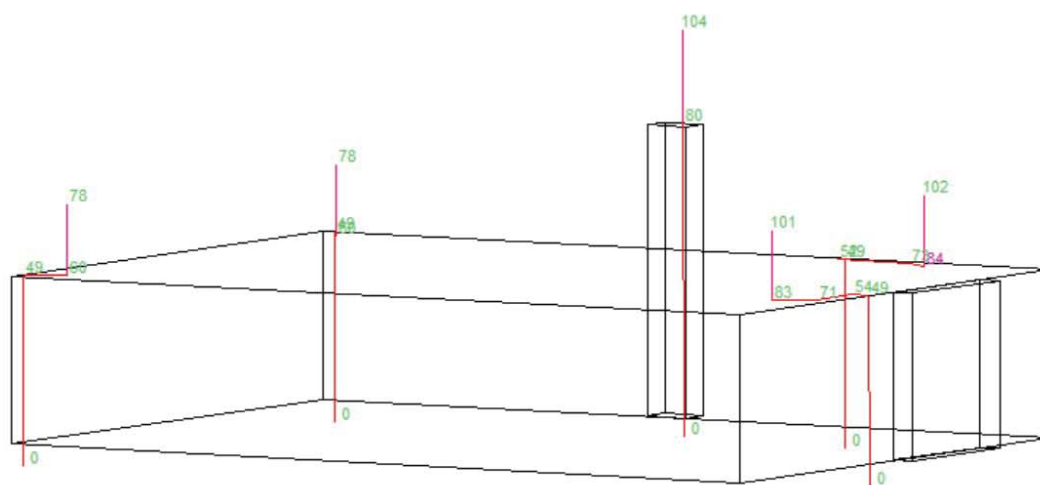

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00140

Jméno: Město Hranice,

Ulice: Pernštejnské náměstí 1

PSČ: 753 01

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota  $k_m$ : 0.7

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 84 cm

### Projekt:

Číslo projektu: 07/143

Název projektu: Dům pro seniory-Hranice

Ulice:

PSČ: --

## Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 12.07.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00140 / 07/143

### Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

DV

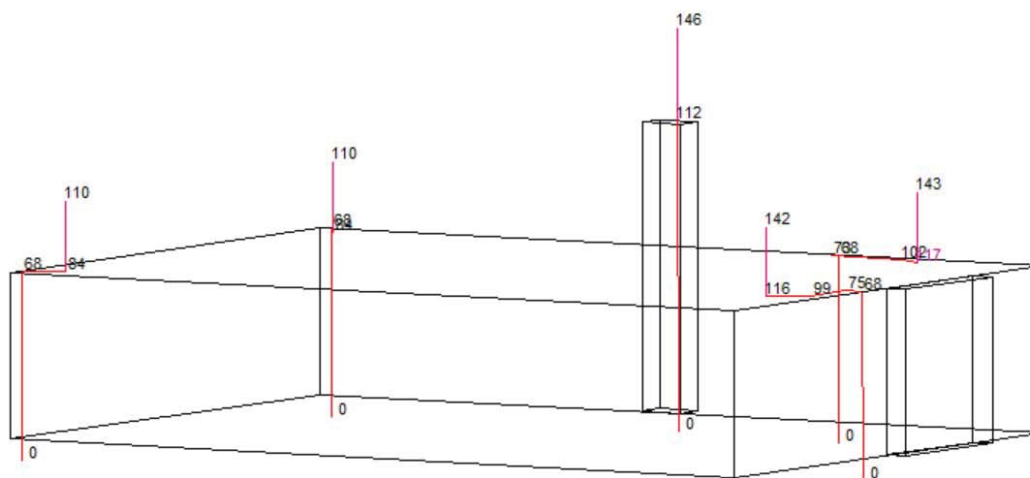

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

### Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00140

Jméno: Město Hranice

Ulice: Pernštejnské náměstí 1

PSČ: 753 01

### Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

$k_m$  - Izolační hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 117 cm

### Projekt:

Číslo projektu: 07/143

Název projektu: Dům pro seniory-Hranice

Ulice:

PSČ: --