

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35
301 25 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
23.12.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-552/2023/340/Hr
PVL-104/2023/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. P. Hrabák/374

DATUM
3.1.2023

Bíletín, Vilémov – tlakové kanalizační přípojky

k.ú. Tachov, okr.Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0180-0-00

HGR 6212, VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, charakter vodního útvaru – základní vrstva

VÚ: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ

- *k souhlasu podle § 17 vodního zákona*

Dne 23.12.2022 jsme obdrželi osobně žádost o vyjádření správce povodí k projektové dokumentaci pro územní řízení pro stavbu „Lom u Tachova – Bíletín, Vilémov – tlakové kanalizační přípojky“, kterou pod zak.č. 842-22-2 v 11/2022 vypracovala společnost SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň. Investorem stavby je město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov.

Lokalita stavby se nachází v povodí drobných bezejmenných vodních toků – IDVT 10240875 a IDVT 10241987, které jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Lokalita stavebního záměru se nachází ve stanoveném ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ). Jedná se o ochranné pásmo vody na řece Mži v Milíkově, kategorie – III. stupeň, stanovené dne 29.10.1991 pod č.j. ŽP-839/91-234/3 Okresním úřadem Tachov, referátem životního prostředí a zemědělství. Stavba nebude zasahovat do žádného stanoveného záplavového území.

Projektová dokumentace řeší kanalizační přípojky v obcích Bíletín a Vilémov. Stavba navazuje na stavbu odkanalizování obcí Lom u Tachova, Bíletín a Vilémov na ČOV Tachov.

Navržená stavba **je** v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (dále jen „PRVK PK“).

Tlakové kanalizační přípojky:

Bíletín

počet 5 ks z PE d40, PE100, SDR11 o celkové délce 241 m (veřejná a soukromá část); součástí stavby jsou čerpací šachty – 4x průměr 1000/hloubka 2000 mm, 1x průměr 1000/hloubka 2500 mm; gravitační část kanalizačního připojení bude z PVC DN 150 o celkové délce 51 m

Vilémov



počet 7 ks z PE d40, PE100, SDR11 o celkové délce 288 m (veřejná a soukromá část); součástí stavby jsou čerpací šachty – 7x průměr 1000/hloubka 2000 mm; gravitační část kanalizačního připojení bude z PVC DN 150 o celkové délce 55 m

Navržená stavba podléhá v souladu s ustanovením § 17, odst. 1, písm. e) vodního zákona stanovisku správce povodí.

Ve vodním útvaru:

- povrchových vod BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka
- podzemních vod 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
- stavba přípojek je v souladu s opatřením BER30708195 Připojení dalších místních částí na ČOV Tachov

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je předpoklad, že nebude mít vliv na stav dotčených vodních útvarů.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Lom u Tachova – Bíletín, Vilémov – tlakové kanalizační přípojky“ ze předpokladu splnění této podmínky:


- Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek. Nesmí dojít během stavby ke znečištění povrchových, popř. podzemních vod.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Souřadnice stavby vyjádřená v souřadnicovém systému S-JTSK: X = 1054863; Y = 871005

Příloha:

PD

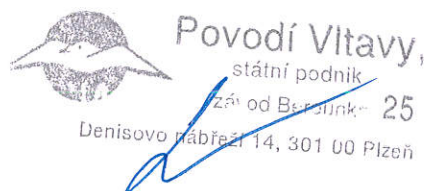

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4