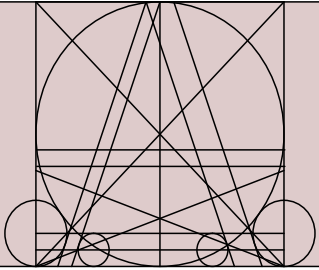



TYP PROVEDENÍ: OCEP ZAPUŠTĚNÝ (3U–28 ,297 MOD.)
 KRYTÍ: IP40/20
 ROZMĚRY: š.800 x v.1377 x hl.87 mm
 DĚLENÍ: —
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): SHORA
 VÝVODY: NAHORU

Pi: 55 kW
 Ps: 36 kW
 Ik: 10 kA
 In: 80 A

POZNÁMKA:

V rozvaděči nutno ponechat rezervu pro umístění přístrojů MaR (min. 3 řady).

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		

 ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, info@elmisystem.cz		PARÉ:			
INVESTOR: Ř.K.FARNOSTJAROMĚŘICENADROK. PODĚBRADOVA551 67551JAROMĚŘICENADROK.		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK			ODP.PROJ.PROFESE: MARTIN ŠPAČEK
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: ING.MICHALZLATUŠKA,ARCH.			
AKCE:	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU			FORMAT: 1 A4 DATUM: 10/2017 STUPEŇ PD: DPS MĚŘÍTKO: 1:1 ZAK.ČÍSLO: 6582	
ČÁST:	D.1.4.c – ELEKTROINSTALACE				
PROFESE:	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
SCHÉMA ROZVADĚČE – RP2				Č.VÝKRESU D.1.4.c – 23	

[illegible]

Věžní hodiny vyhládková věž	Věžní hodiny vyhládková věž – minutový impuls	Pisoáry a baterie sociálky	Rozvaděč tepelných čerpadel	Rozvaděč tepelných čerpadel – sepnutí signálu HDO	Tepelné čerpadlo	Tepelné čerpadlo	Oběhové čerpadlo č.1	Oběhové čerpadlo č.1	Oběhové čerpadlo č.2	Oběhové čerpadlo č.3	Oběhové čerpadlo č.4	Termostat 1.02	Termostat 1.23
--------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	---	------------------	------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	----------------

S:1.2

S:1.3

