


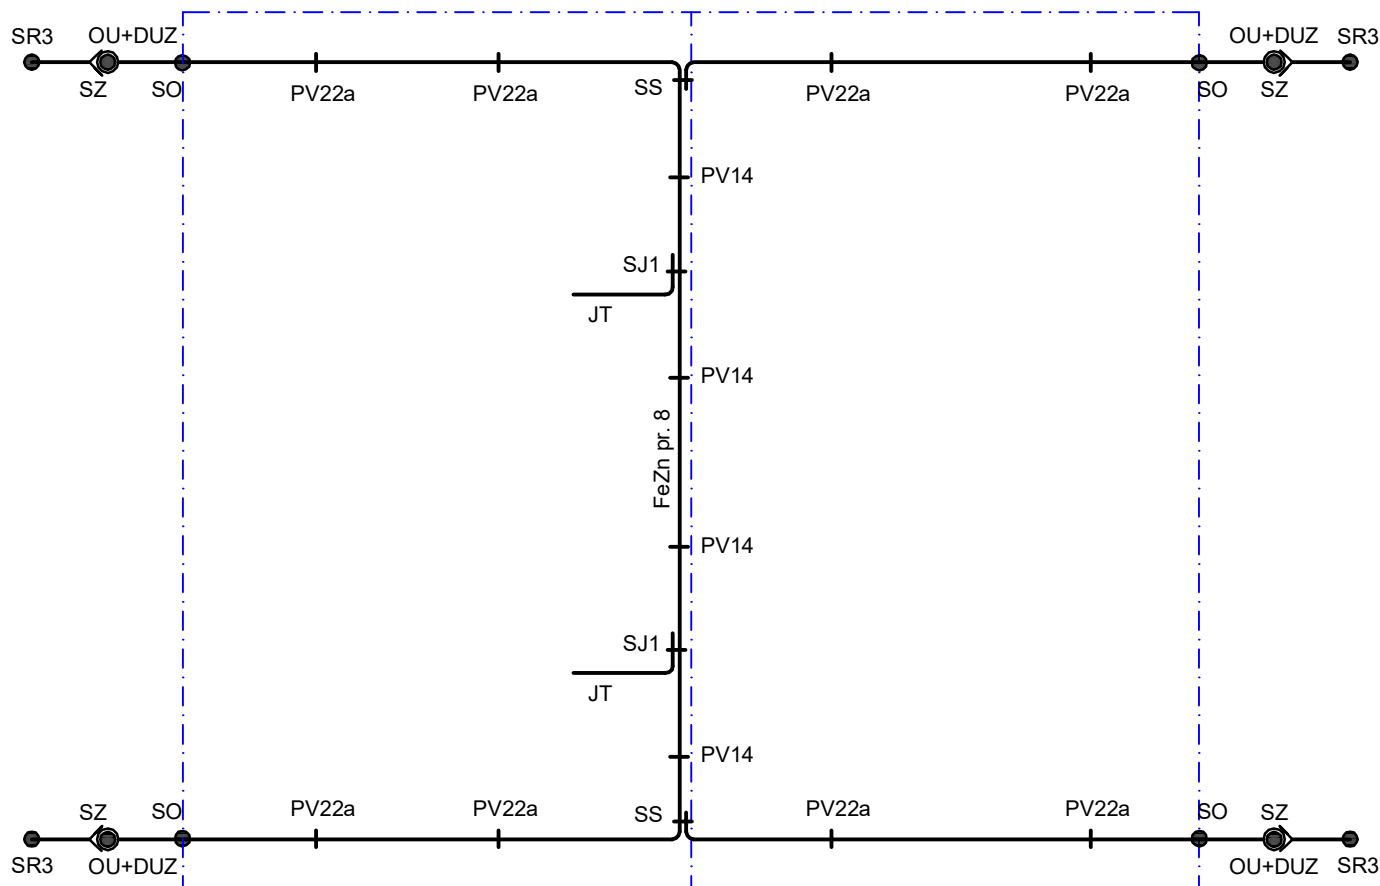

LEGENDA:

JT jímací tyč SO okapová svorka
 SJ1 jímací svorka SR3 zemnicí svorka
 SS spojovací svorka SZ zkušební svorka
 PV14 podpěra vedení pod hřebenáče
 PV22a podpěra vedení pod střešní kytinu
 OU+DUZ ochranný úhelník + držák do zdi

POZNÁMKA:

- na svody použity podpěry do zdiva na hmoždinku PV1h
- zemní odpor jednoho svodu nesmí překročit hodnotu 10 Ω
- svody od zkušebních svorek do země provedeny vodičem FeZn $\phi 10$ a připojeny na vývody základového zemniče

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

 VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR: Městys Karlštejn Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn	
	ZPRACOVAL: Ing. Toman PROJEKTANT: Ing. Toman HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Vraný	 
AKCE: INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016 DATUM: 10/2018 POČET LISTŮ: 1 A4 MĚŘÍTKO: - STUPEŇ: DPS
NÁZEV VÝKRESU: D2 DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PS01 ČOV KARLŠTEJN D2.2 Elektromotorická část, ASŘTP HROMOSVOD		ČÍSLO VÝKRESU: D2.2.07