



ULOŽENÍ–SK1 AŽ SK4
KLUZNÝ BOD

STÁVAJÍCÍ KONZOLA U50–430 MM

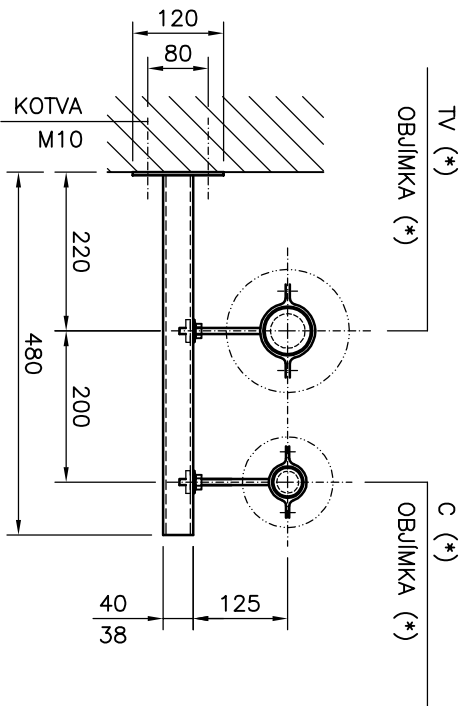


ULOŽENÍ–NK1,NK2
KLUZNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 38/40–480 MM

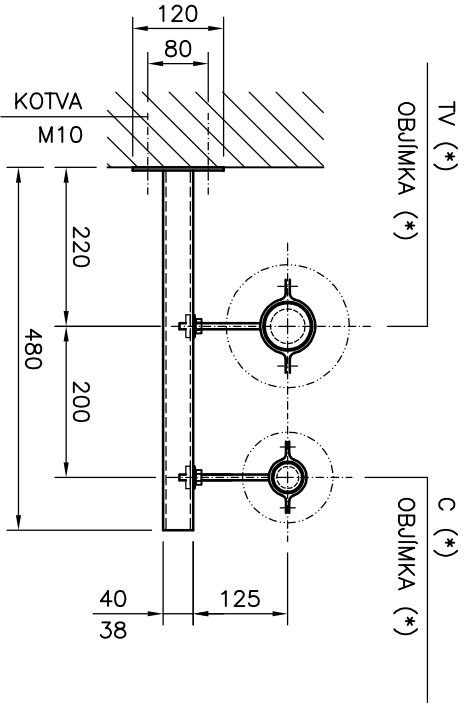


ULOŽENÍ–NK3
KLUZNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 40/60–560 MM

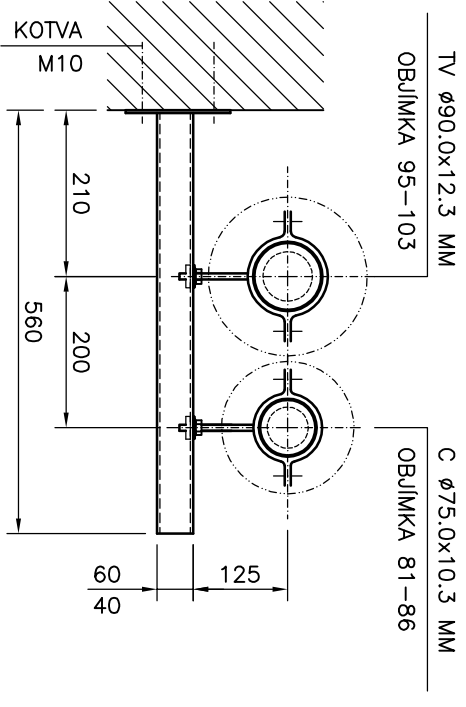


ULOŽENÍ–NK4
KLUZNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 38/40–480 MM

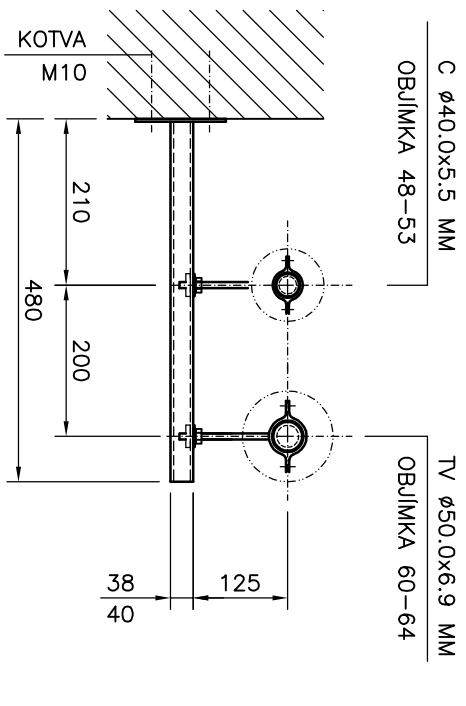



ULOŽENÍ–NV1,NV2,NV4
VOLNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 38/40–560 MM

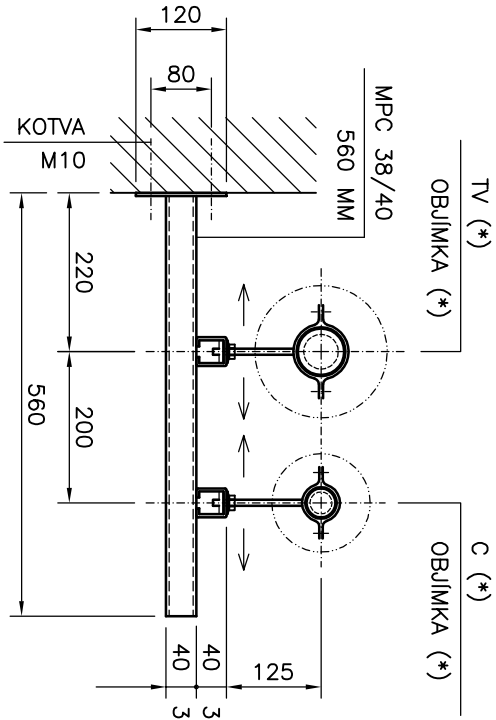


ULOŽENÍ–NV3
VOLNÝ BOD

NOVÁ KONZOLA 40/60–560 MM

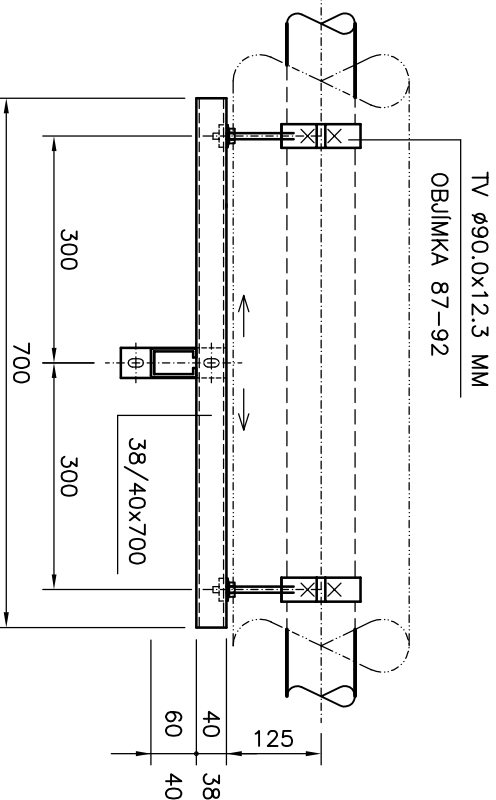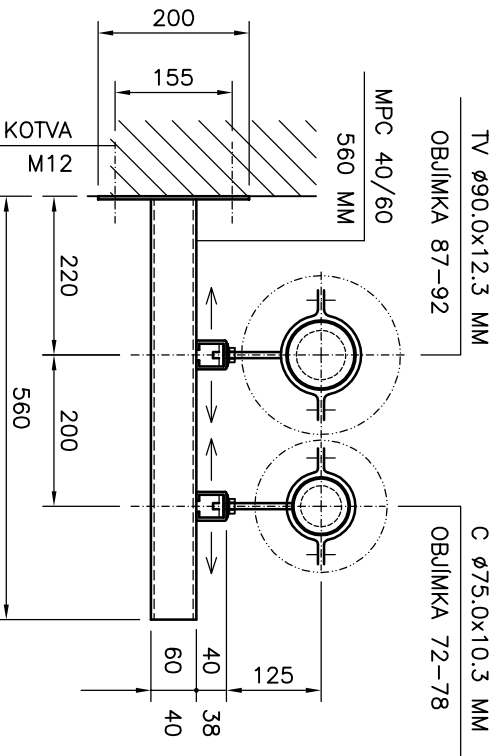


ULOŽENÍ–Z1 AŽ Z4
ZÁVĚS – VOLNÝ BOD

NOSNÍK 40/38–500 MM

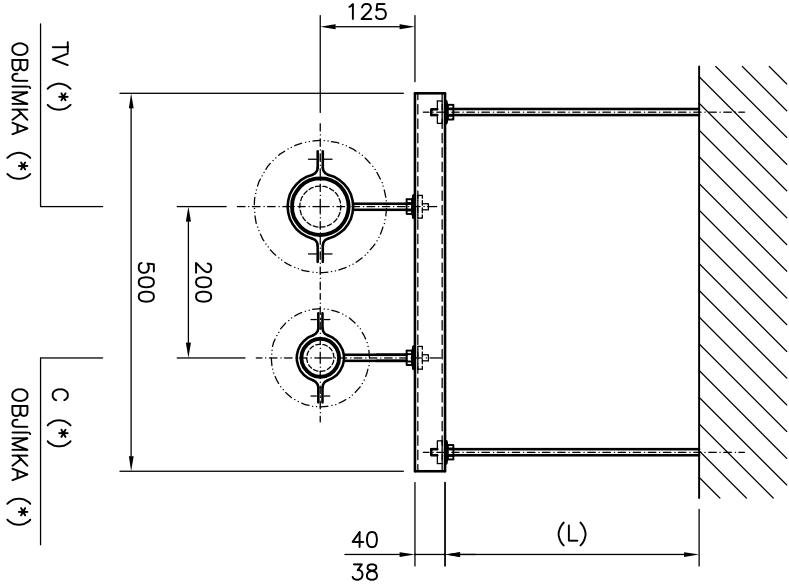


ULOŽENÍ–PB1 AŽ PB4
PEVNÝ BOD

STÁVAJÍCÍ KONZOLA U50–430 MM

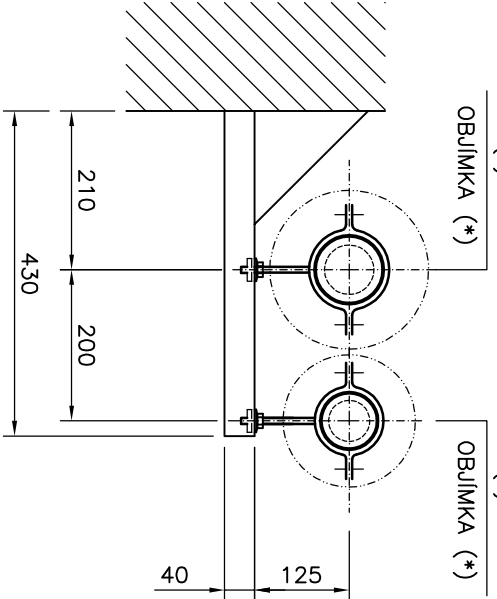

DETAIL ULOŽENÍ–NV1S

KONZOLA 40/38–120 MM

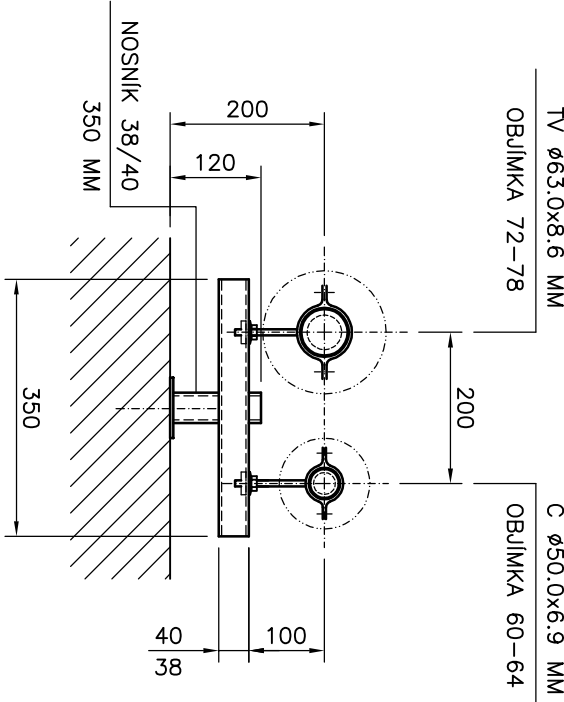


DETAIL – ŽLAB

1 : 4

ULOŽENÍ POTRUBÍ PPR
S POZINK. ŽLABEM
V OBJEMCE

PLATÍ DO ROZMĚRU Ø63 mm

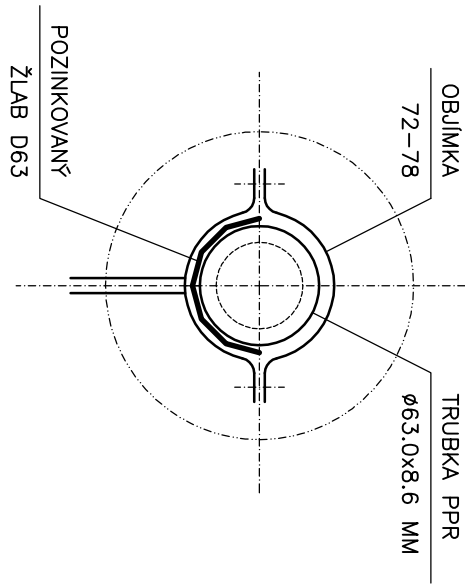

MATERIÁL PPR – PN16, SDR 7,4
POLYPROPYLEN POLYFÓZNĚ SVÁŘOVANÝ
PRO TEPLŮU VODU A CÍRKULACI 65 °C

1"	– DN25	Ø32,0 x 4,4 MM	IZOLACE MV 30 MM
5/4"	– DN32	Ø40,0 x 5,5 MM	IZOLACE MV 40 MM
6/4"	– DN40	Ø50,0 x 6,9 MM	IZOLACE MV 40 MM
2"	– DN50	Ø63,0 x 8,6 MM	IZOLACE MV 50 MM
2 1/2"	– DN65	Ø75,0 x 10,3 MM	IZOLACE MV 50 MM
3"	– DN80	Ø90,0 x 12,3 MM	IZOLACE MV 60 MM
4"	– DN100	Ø110,0 x 15,1 MM	IZOLACE MV 60 MM

MAXIMÁLNÍ VZDALENOSTI PODPOR TRUBEK
CELOPLASTOVÝCH PPR S 3,2 (PN16)
PRO TEPLŮTU VODY 60°C, ULOŽENÍ DO ŽLABU
ULOŽENÍ DO VOLNEHO POZINK. ŽLABU – 2 M

DN25	Ø32,0 x 4,4 MM	1750 MM
DN32	Ø40,0 x 5,5 MM	1750 MM
DN40	Ø50,0 x 6,9 MM	1750 MM
DN50	Ø63,0 x 8,6 MM	1750 MM

PŘEKŘITTÍ V MÍSTĚ ULOŽENÍ – 125 MM

MAXIMÁLNÍ VZDALENOSTI PODPOR TRUBEK
CELOPLASTOVÝCH PPR S 3,2 (PN16)
PRO TEPLŮTU VODY 60°C

ULOŽENÍ JEDNĚ SAMOSTATNĚ TRUBKY

DN25	Ø32,0 x 4,4 MM	950 MM
DN32	Ø40,0 x 5,5 MM	1000 MM
DN40	Ø50,0 x 6,9 MM	1150 MM
DN50	Ø63,0 x 8,6 MM	1300 MM
DN65	Ø75,0 x 10,3 MM	1450 MM
DN80	Ø90,0 x 12,3 MM	1600 MM
DN100	Ø110,0 x 15,1 MM	1750 MM

TABULKA ROZMĚRŮ (*)

VEDENÍ TV A C – SOUBĚH	TV–Ø63,0x8,6 MM	TV–Ø50,0x6,9 MM
ZN. POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK1 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U65	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NK1 NOVÁ KONZOLA 38/40x480	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NV1 NOVÁ KONZOLA 38/40x560	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
Z1 ZÁVĚS 38/40x500	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
PB1 NOVÁ KONZOLA 38/40x480	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
VEDENÍ TV A C – SOUBĚH	TV–Ø75,0x10,3 MM	TV–Ø50,0x6,9 MM
ZN. POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK2 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U65	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NK2 NOVÁ KONZOLA 38/40x480	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NV2 NOVÁ KONZOLA 38/40x560	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
Z2 ZÁVĚS 38/40x500	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
PB2 NOVÁ KONZOLA 38/40x480	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
VEDENÍ TV A C – SOUBĚH	TV–Ø90,0x12,3 MM	TV–Ø75,0x10,3 MM
ZN. POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK3 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U65	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NK3 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NV3 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
Z3 ZÁVĚS 38/40x500	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
PB3 NOVÁ KONZOLA 40/60x560	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
VEDENÍ TV A C – SOUBĚH	TV–Ø50,0x6,9 MM	TV–Ø40,0x5,5 MM
ZN. POPIS KONZOLY	ULOŽENÍ	ULOŽENÍ
SK4 STÁVAJÍCÍ KONZOLA U65	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NK4 NOVÁ KONZOLA 38/40x480	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
NV4 NOVÁ KONZOLA 38/40x560	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
Z4 ZÁVĚS 38/40x500	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD
PB4 NOVÁ KONZOLA 38/40x480	KLIZNÝ BOD	KLIZNÝ BOD

ZODPOVĚDĚNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	Ing. VÁCLAV REMUTA
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV REMUTA	PRUBEŽNÁ 3372
KRAJ:	ÚSTECKÝ	434 01 MOST
INVESTOR:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOMOŘANY	IC: 63756617 DIČ: CZ6812161521
AKCE	REKONSTRUKCE POTRUBÍ TEPLÉ VODY V KOLEKTORU Z VS 805, MOST F1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST	PD PRO PROVADĚNÍ STAVBY
OBSAH VÝKRES	ULOŽENÍ POTRUBÍ PPR	ČÍSLO VÝKRESU: 407.F1–A2-08