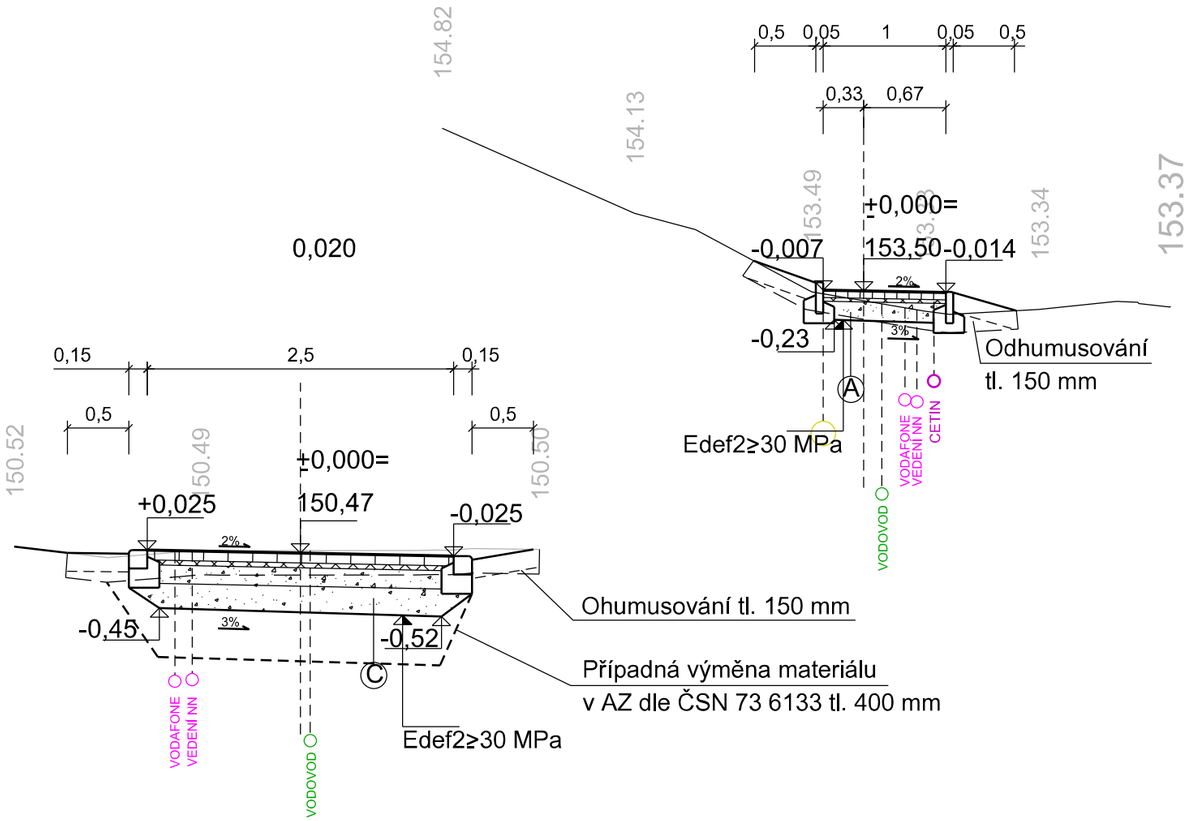

Betonový silniční obrubník 150/150/1000 a 100/250/1000 do bet. lože z C20/25nXF3



Betonový silniční obrubník 50/250/1000 do bet. lože z C16/20nXF1



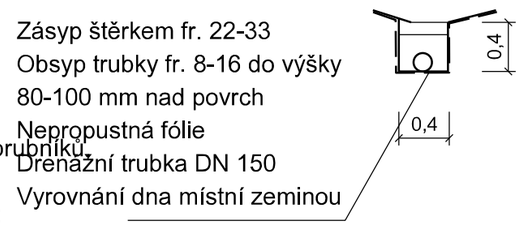

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových vpustí apod. se podle TP 115 (využijí se v přiměřeném rozsahu), VL.1, VL.2.2, opatří:
- asfaltovou zálivkou.

Pozn:
- Kvalita zhutnění podloží dle ČSN 72 1006 a TKP 4 - Zemní práce
- Bez úpravy nebo bez jiných opatření se nesmí v podloží ponechat zeminy nepoužitelné dle ČSN 73 6133
- Dosažení projektovaných parametrů musí být podloženo laboratorními zkouškami odpovídajícím skutečným podmínkám v zemním tělese a ověřeno zhutňovací zkouškou
- Úprava povrchu svahů - zatravnění bude provedeno dle VL2 - 311.01
- Při výkopových prací musí zhotovitel zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch
- veškeré podélné spáry mezi vozovkou, obrubou či vozovkou a odvod. proužkem budou prořízнuty a ošetřeny asf. zálivkou

Ⓐ

Skladba typu A - komunikace pro pěší- třída zatížení CH

Dlažba betonová	DL	60 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	30 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242) Edef2≥45 MPa
Štěrkodrť	$ŠD_B$	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		240 mm	Edef2≥30 MPa

Ⓑ

Skladba typu B - občas pojížděné plochy, třída zatížení O - vegetační dlažba

Dlažba betonová	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242) Edef2≥50 MPa
Štěrkodrť	$ŠD_B$	200 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		320 mm	Edef2≥30 MPa

Ⓒ

Skladba typu C - vegetační dlažba 240*170 - D2-D-1 - třída zatížení VI

Dlažba betonová		DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
Kladecí vrstva	fr. 4-8	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242) Edef2≥70 MPa
Štěrkodrť		$ŠD_B$	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Štěrkodrť		$ŠD_B$	200 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285) Edef2≥50 MPa
Celkem			470 mm	Edef2≥30 MPa

Ⓓ

Skladba typu C - vegetační dlažba 240*170 - D2-D-1, třída zatížení CH

Dlažba betonová		DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
Kladecí vrstva	fr. 4-8	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242) Edef2≥45 MPa
Štěrkodrť		$ŠD_B$	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem			270 mm	Edef2≥30 MPa

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky 24/153

Výrobek uvolněn k použití

Datum 11.2.2025 ③

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS Dariusová
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS Dariusová
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius
Kraj:	Ústecký Místo: Bohušovice nad Ohří
Objednatel:	Město Bohušovice nad Ohří, Husovo Náměstí 42, 411 56

AZ CONSULT spol. s r. o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 669 211, 475 669 223
Tel/fax.: 475 669 214
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Akce:	**Bohušovice nad Ohří - rekonstrukce komunikace Pod Pivovarem**
Zn. souboru:	...
Stupeň:	PDPS
Formát:	2 x A4
Č. zak.:	24/153
Č. paré :	
Datum:	01/2025
Výkres:	Vzorový příčný řez
Měřítko:	1:50
Č. přílohy:	D.1.3a

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.