


Legenda:

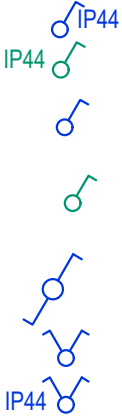

Jednopolový vypínač 230V/10A,IP44, pod omítkou
Jednopolový vypínač 230V/10A,IP44, pod omítkou - pro VZT
Jednopolový vypínač 230V/10A,IP20, pod omítkou
Jednopolový vypínač 230V/10A,IP44, pod omítkou - pro VZT
Střídavý přepínač 230V/10A,IP20, pod omítkou
Sériový přepínač 230V/10A,IP20,pod omítkou
Sériový přepínač 230V/10A,IP44,pod omítkou






2Rs Rámeček dvojnásobný visle
2R Rámeček dvojnásobný vodorovně
2R Rámeček dvojnásobný vodorovně
3Rs Rámeček trojnásobný visle
3R Rámeček trojnásobný vodorovně
4R Rámeček čtyřnásobný vodorovně
5R Rámeček pětínásobný vodorovně
Rozváděč
Ekvipotenciální přípojnice
Ochranné pospojení

TOTAL STOP -vyřazecí tlačítko kompletní elektroinstalace, tlačítko za sklem s aretací klíčkem

PP Požární utěsnění

Společná kabelová trasa
Společná kabelová trasa pro požární bezpečnostní zařízení
Ohebná PVC trubka v podlaze

Fotoluminiscenční piktogram na stěně

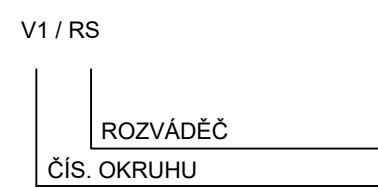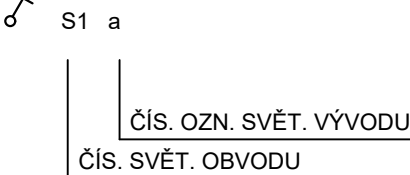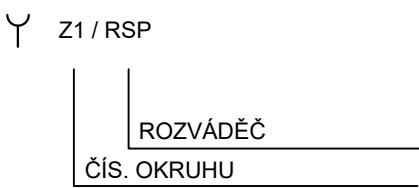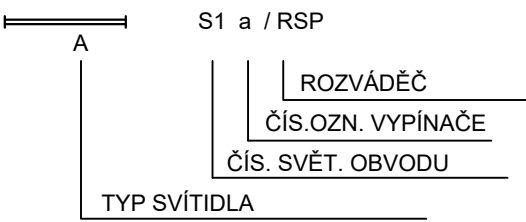

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 3 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI,POJISTKAMI)
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

* VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE OKEN A ZÁBRADLÍ NUTNO VODIVĚ NAPOJIT
* ROZVODY VEDENY :
- POD OMÍTKOU, S KRYTÍM KABELŮ MIN.15mm
- VE STROPECH, S KRYTÍM KABELŮ MIN.15mm
- ROZVODY V BYTĚ VE 4.NP BUDOU VEDENY V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH DO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU V SDK STĚNÁCH A PODHLEDECH.
* SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AŽ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI).

* VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ,PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ:
VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ 1,2m, SOC.ZAŘÍZENÍ 1,2m,
VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH 1,2m.

* VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVK:
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVK V BYTECH 0,3m, V TECH.MÍSTNOSTECH 1,2m.
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVK V SOC.ZAŘÍZENÍ, KOUPELNÁCH 1,2m,
V KUCHYŇSKÉ LINCE 0,5m NAD PODLAHOU A NAD KUCHYŇSKOU LINKOU
NUTNO NA STAVBĚ UPŘESNIT S DODAVATELEM KUCHYŇSKÉ LINKY.

* TYPY SVÍTIDEL-VIZ.LEGENDA SVÍTIDEL

* VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAMY 2,0m NAD PODLAHOU




* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2
* ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA 33-2000-5-51, ED.3

* ROZVODY V NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ VEDENY POD OMÍTKOU S KRYTÍM KABELŮ MIN.15mm. POKUD BY BYLY V NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ KABELY VEDENY VOLNĚ, MUŠÍ KABELY SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb., VYHLÁŠKU 268/2011 Sb. A ČSN 73 0848: 09/2023, TZ.N. KABELY B2ca s1 d1 a1

* KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU BUDOU UCHYCENY PŘÍPEVNOVACÍMI MATERIÁLY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	VÝŠKA [m]	PLOCHA [m²]	PODLAHA		STĚNY	STROP
				Nášlapná vrstva	Ozn.		
2.12	CHODBA		6,90	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA oprava +doplnění z míst. 2.19		- oprava omítek	- oprava omítek
2.13	PŘEDŠŇ	2,2-3,2	8,82	KERAMICKÁ DLAŽBA s tepelnou izolací, ker. sokl	P9	- oprava omítek - celoplošné přestukování	- oprava omítek - celoplošné přestukování
2.14	KOUPELNA	2,2-3,2	3,53	KERAMICKÁ DLAŽBA s tepelnou izolací	P9	- oprava omítek - celoplošné přestukování - keramický obklad v. 2100mm	- oprava omítek - celoplošné přestukování
2.15	POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	3,0	39,03	STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA oprava	P12	- oprava omítek - celoplošné přestukování - keramický obklad za kuch. linkou v. 800-1400mm	- oprava omítek - celoplošné přestukování - restaurovat původní strop
2.16	ŠATNA	2,2-3,4	16,94	STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA oprava	P12	- oprava omítek - celoplošné přestukování	- oprava omítek - celoplošné přestukování
2.17	WC	2,2-3,4	4,58	KERAMICKÁ DLAŽBA s tepelnou izolací, ker. obklad/sokl	P10	- oprava omítek - celoplošné přestukování - keramický obklad v. 2100mm	- oprava omítek - celoplošné přestukování
2.18	LOŽNICE	1,8-3,3	15,44	DŘEVĚNÁ PODLAHA s tepelnou izolací	P15	- oprava omítek - celoplošné přestukování	- oprava omítek - celoplošné přestukování
2.19	SCHODIŠTĚ		5,11	KERAMICKÁ DLAŽBA bez tepelné izolace, ker. sokl	P11	- oprava omítek	- oprava omítek
2.20	PAVLAČ		19,02	CIHLOVÁ DLAŽBA bez tep. izolace / s tep. izolací	P6/P7	- oprava omítek	- oprava omítek
2.21	KOMORA NA PAVLAČI		1,88	CIHLOVÁ DLAŽBA bez tep. izolace	P7	- oprava omítek	- oprava omítek
Celková plocha [m²]:			121,25				

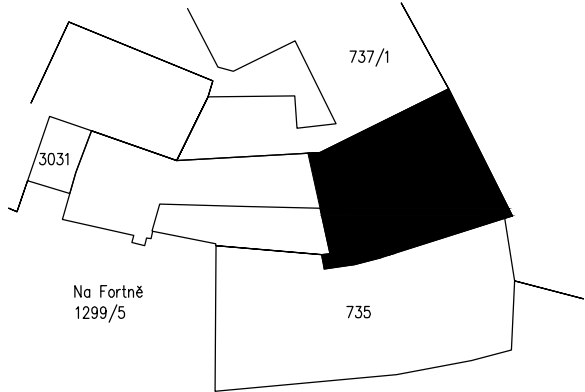

ATELIÉR
HERITAS S.R.O.

MÁNESOVA 11/3b
Č. BUDĚJOVICE 370 01
ATELIER@HERITAS.CZ
WWW.HERITAS.CZ

AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO



VED. PROJ. ING. LUBOR GRE1GORA
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ
SPOLUPRÁCE -

INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND
AKCE **BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20**
PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN
RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU
VÝKRES D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Č. ZAKÁZKY 1882
DATUM ČERVEN 2024
STUPEŇ DPS
MĚŘÍTKO 1:50
ČÍSLO
PARÉ

ELEKTROINSTALACE 2.NP 10