

 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ. ING. LUBOR GRE1GORA				
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ				
SPOLUPRÁCE -				
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882		
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024		
		STUPEŇ DPS		
		MĚŘÍTKO -		
VÝKRES D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SCHÉMA ROZV. RE1		ČÍSLO 14	PARÉ	

RE1 – ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ E150 DPI-S200, V KOUŘOTĚSNÉ ÚPRAVĚ, S PŘÍPRAVOU PRO ZAPLOMBOVÁNÍ

ROZMĚRY : VNĚJŠÍ ROZMĚR ROZVADĚČE – (RAM S DYERMI)

635x1560x247mm (š x v x hl)

VNITŘNÍ ROZMĚR ROZVADĚČE – 520x1450x247mm (š x v x hl)



KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU : IP40

KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU : IP20

BARVA : STANDARDNÍ

PŘÍVOD : SPODEM

VÝVODY : SPODEM (HDV) + HOREM

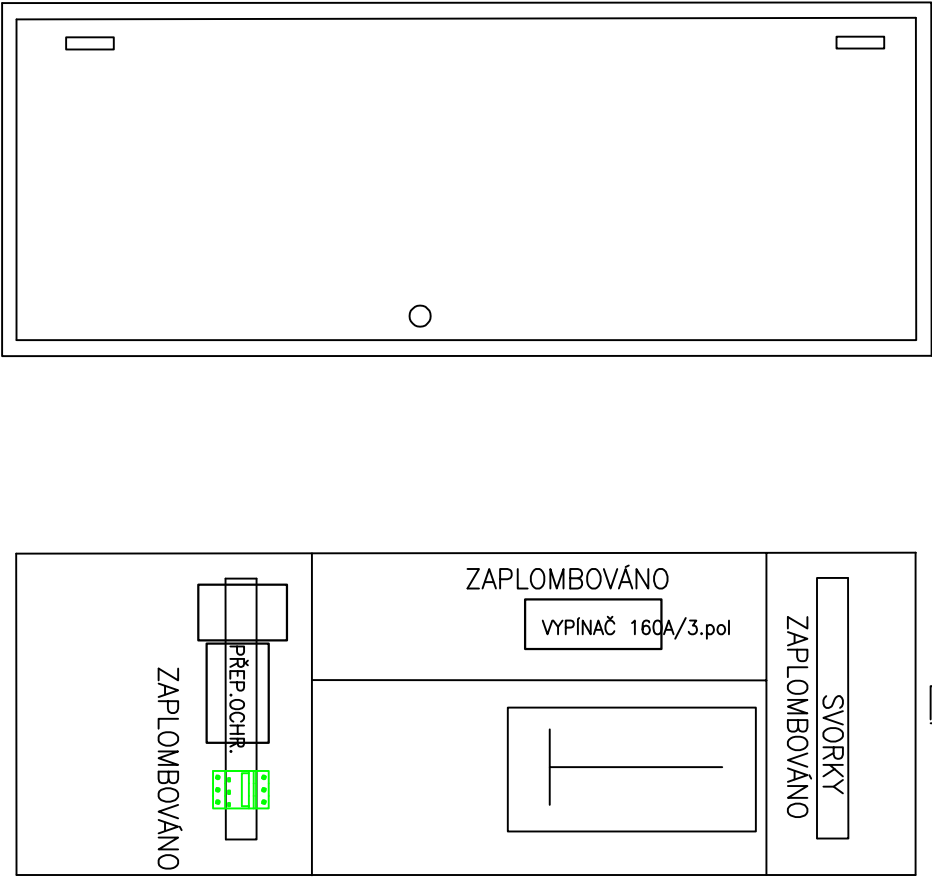

VÝKON INSTALOVANÝ CELKOVÝ – OBJEKT : $P_I = 168,50 \text{ kW}$
VÝKON Soudobý PRO BYTY: $P_p = 54,20 \text{ kW}$
Soudobost PRO 5 BYTŮ : $0,56$
VÝKON Soudobý BYTY CELKOVÝ – OBJEKT : $P_s = 54,20 \times 0,56 = 30,4 \text{ kW}$
VÝKON Soudobý PRO OBJEKT : $P_s = 30,4 + 51,7 = 82,1 \text{ kW}$
JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 123 \text{ A}$

El. soustava : 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V/ TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41, edice 3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRANIČI
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTI KRYTÍM

POZNÁMKA : – NA ROZVADĚČI NÁPIS "POZOR CIZÍ NAPĚTÍ"

ROZVADĚČ RE1

