


 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ. ING. LUBOR GRE1GORA				
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ				
SPOLUPRÁCE -				
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882		
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024		
		STUPEŇ DPS		
		MĚŘÍTKO -		
VÝKRES D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SCHÉMA ROZV. RB2.1		ČÍSLO 17	PARÉ	

PŘÍVOD VÝVODY

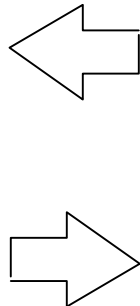

ROZVÁDĚČ PRO BYT VE 2.NP HLAVNÍHO OBJEKTU

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ, S DIN LIŠTAMI, 4 ŘÁDKY, 72 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU : IP40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU : IP20
ROZMĚRY: 486x810x(86+23) – (š x v x hl)

PŘÍVOD : HOREM
VÝVODY : HOREM
BARVA : STANDARTNÍ


VÝKON INSTALOVANÝ : $P_i = 22,6 \text{ kW}$
VÝKON SPODOBÝ : $P_p = 9,0 \text{ kW}$
JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 14 \text{ A}$

VÝKON INSTALOVANÝ :		VÝKON SPODOBÝ :	
OSVĚTLENÍ	0,6 kW	0,4 kW	
ZASUVKY	13,0 kW	3,7 kW	
VAŘENÍ	8,0 kW	4,0 kW	
VZT	0,3 kW	0,2 kW	
ÚT+ZTI	0,7 kW	0,7 kW	
	22,6 kW	9,0 kW	

El. soustava : 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V/ TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41, edice 2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM

POZNÁMKA : – NA ROZVÁDĚČI NÁPIS "POZOR CIZÍ NAPĚTÍ"
– DÉLKA VODIČŮ PŘÍVODNÍCH FÁZOVÝCH A UZEMŇOVACÍCH
SVODŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY
ČSN 33-2000-5-534, VZDÁLENOST NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 1,0m,
ABY BYLA ZARUČENA OCHRANÁ ÚROVEŇ ZA PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU.

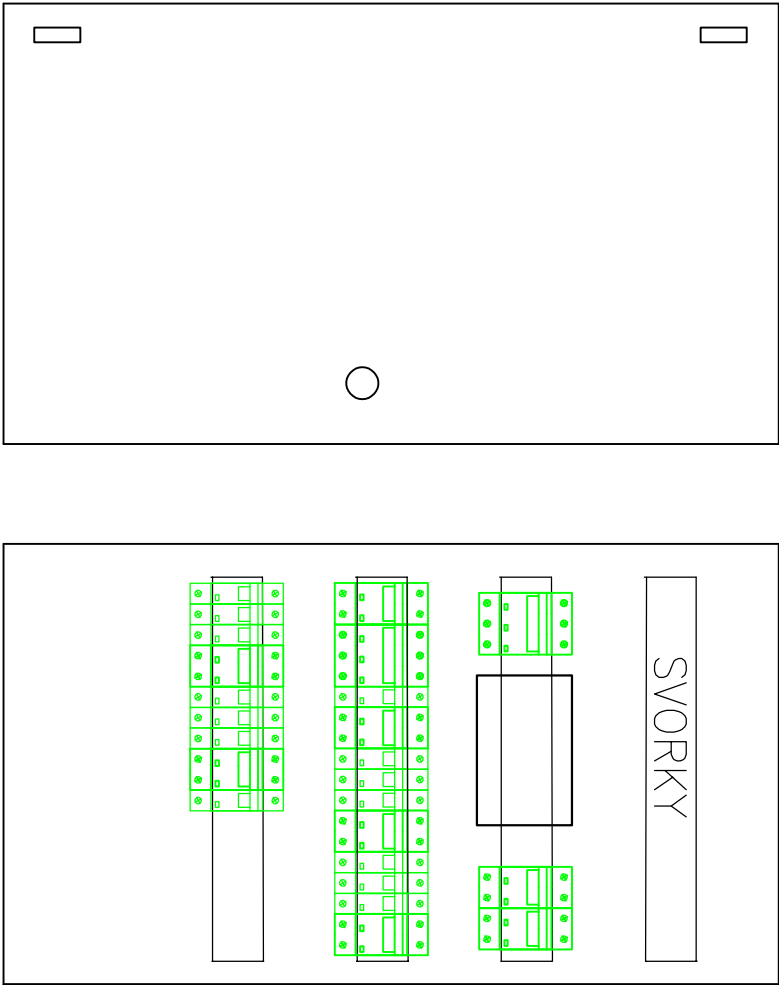

PŘÍVOD Z ROZVADĚČE RH
M.Č.1.01

U RB2.1

OSVĚTLENÍ
7x LED SVÍTIDLO 18W
1x LED SVÍTIDLO 41W
LED PÁSEK 14,4W/m-2,5m
M.Č.2.13,2.14,2.15







OSVĚTLENÍ
4x LED SVÍTIDLO 18W
2x LED SVÍTIDLO 41W
10x LED SVÍTIDLO 5W
M.Č.2.15,2.16,2.17,2.18


ZÁSUVKY 230V/16A
LEDNICE
M.Č.2.15

VÝVOD 400V/7kW-
VARNÁ DESKA
M.Č.2.15

VÝVOD 230V/0,2kW
DIGESTOŘ
M.Č.2.15

VÝVOD Č.
ČÍSLO KABELU
TPP KABELU
ZARÍZENÍ
P _l [kW]

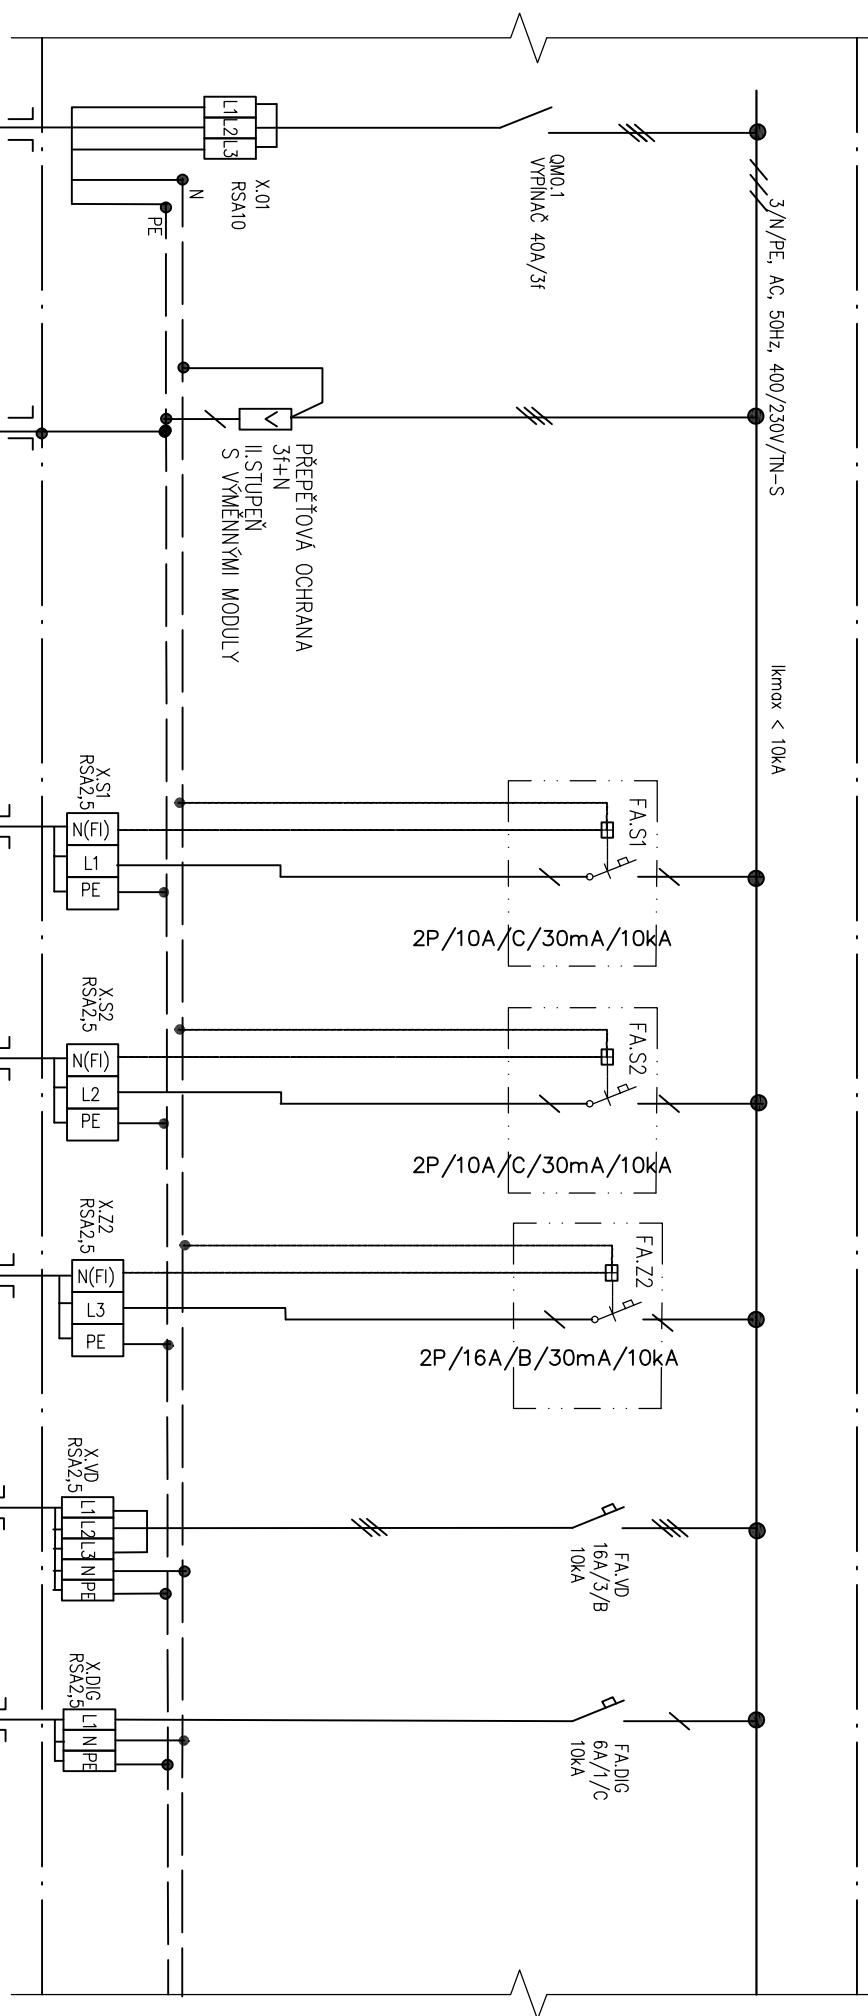

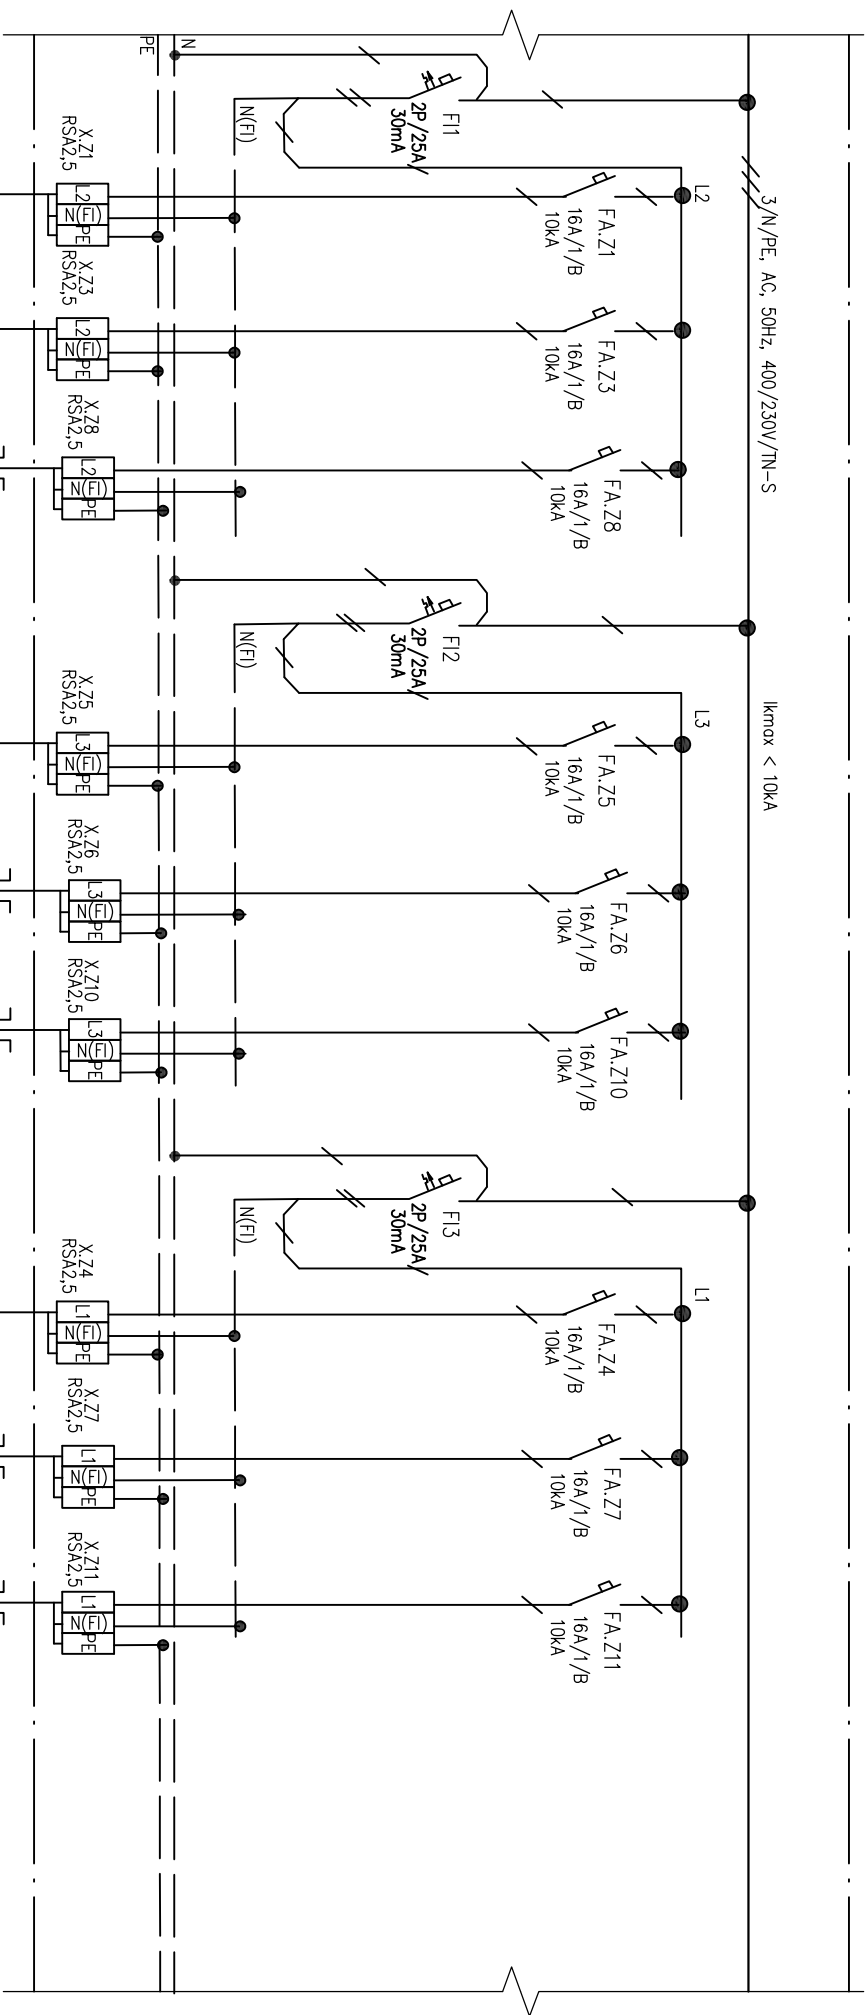

WYVOD Č.
ČÍSLO KABELU
TP KABELU
ZARÍZENÍ
Pt [kW]

ZÁSUVKY 230V/16A
EL.TROUBA
M.Č.2.15

ZÁSUVKY 230V/16A–
KUCH.LINKA
M.Č.2.15

ZÁSUVKY 230V/16A
M.Č.2.15,2.16

ZÁSUVKY 230V/16A–
MW TROUBA
M.Č.2.15

ZÁSUVKY 230V/16A–
KUCH.LINKA
M.Č.2.15

ZÁSUVKY 230V/16A–
PRAČKA
M.Č.2.17

ZÁSUVKY 230V/16A–
MYČKA
M.Č.2.15

ZÁSUVKY 230V/16A–
M.Č.2.13,2.14,2.15

ZÁSUVKY 230V/16A–
M.Č.2.18

