


 ATELIÉR HERITAS S.R.O. MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ. ING. LUBOR GRE1GORA			
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ			
SPOLUPRÁCE -			
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO -	
VÝKRES D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SCHÉMA ROZV. RB3		ČÍSLO 18	PARÉ

PŘÍVOD VÝVODY

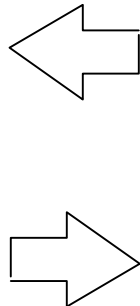

ROZVÁDĚČ PRO BYT VE 3.NP HLAVNÍHO OBJEKTU

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ, S DIN LIŠTAMI, 4 ŘÁDKY, 72 MODULŮ

KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU : IP40

KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU : IP20

ROZMĚRY: 486x810x(86+23) – (š x v x hl)

PŘÍVOD : HOREM

VÝVODY : HOREM

BARVA : STANDARTNÍ

VÝKON INSTALOVANÝ :

Pi = 22,9 kW

VÝKON SPODOBÝ :

Pp = 9,2 kW

JMENOVITÝ PROUD :

In = 15 A

VÝKON INSTALOVANÝ : VÝKON SPODOBÝ :


OSVĚTLENÍ	0,9 kW	0,6 kW
ZASUVKY	13,0 kW	3,7 kW
VAŘENÍ	8,0 kW	4,0 kW
VZT	0,3 kW	0,2 kW
ÚT+ZTI	0,7 kW	0,7 kW
	22,9 kW	9,2 kW


El. soustava : 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V/ TN-S


Ochrana dle ČSN 332000-4-41, edice 2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM

POZNÁMKA : – NA ROZVÁDĚČI NÁPIS "POZOR CIZÍ NAPĚTÍ"

- DÉLKA VODIČŮ PŘÍVODNÍCH FÁZOVÝCH A UZEMŇOVACÍCH
SVODŮ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY
ČSN 33-2000-5-534, VZDÁLENOST NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 1,0m,
ABY BYLA ZARUČENA OCHRANNÁ ÚROVEŇ ZA PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU.

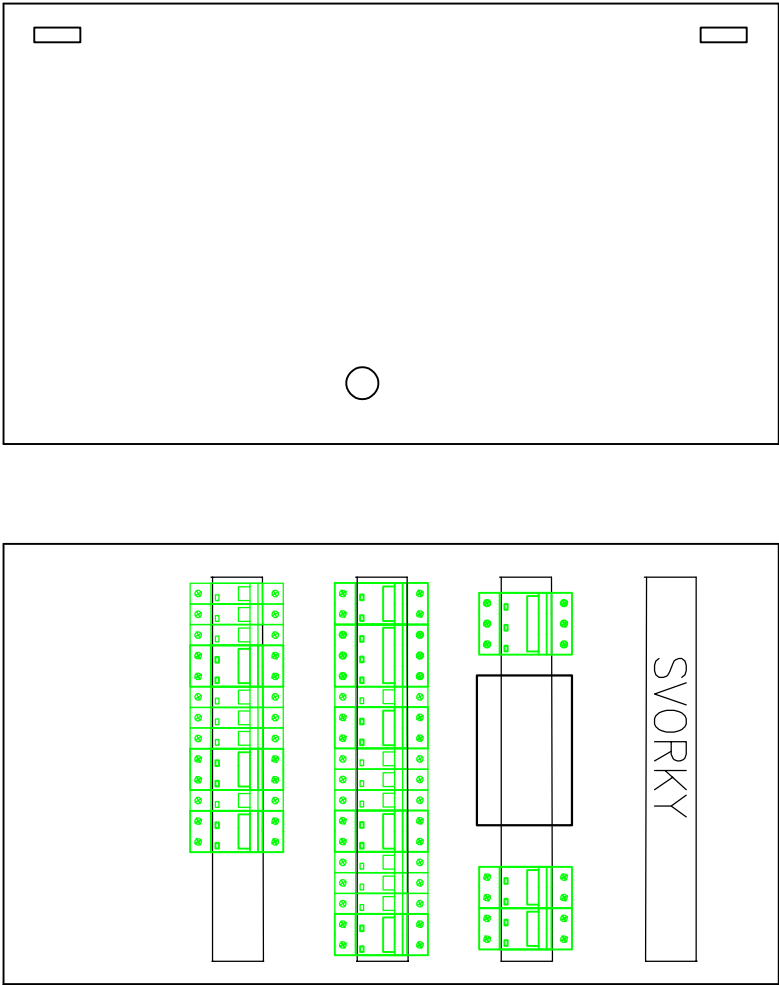

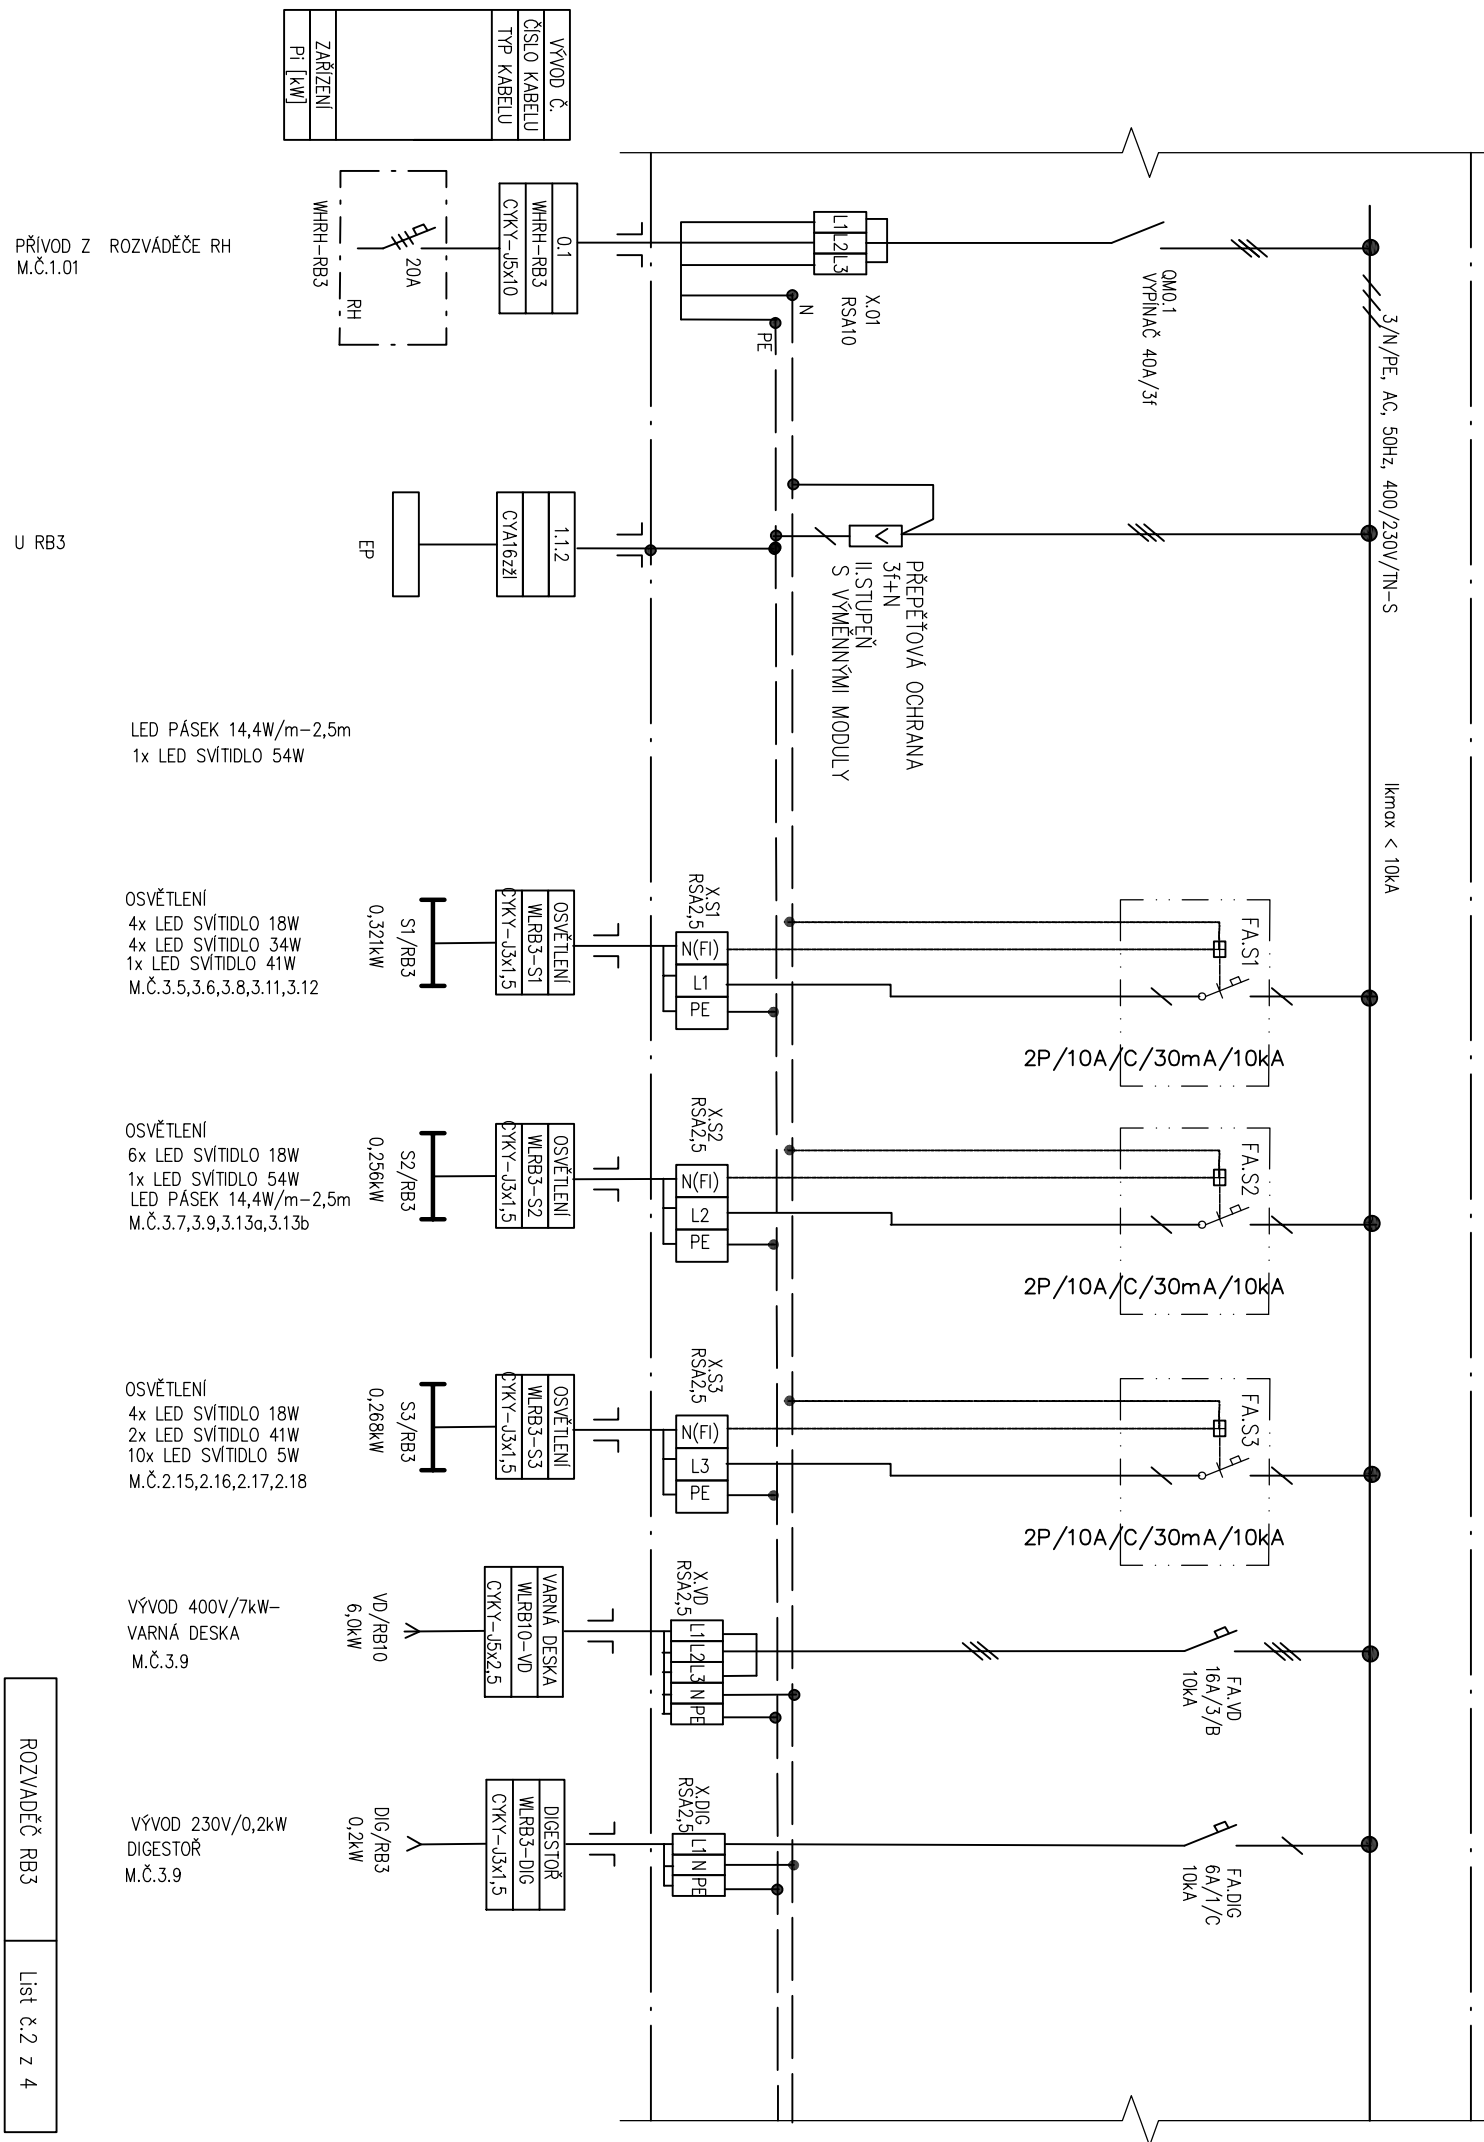

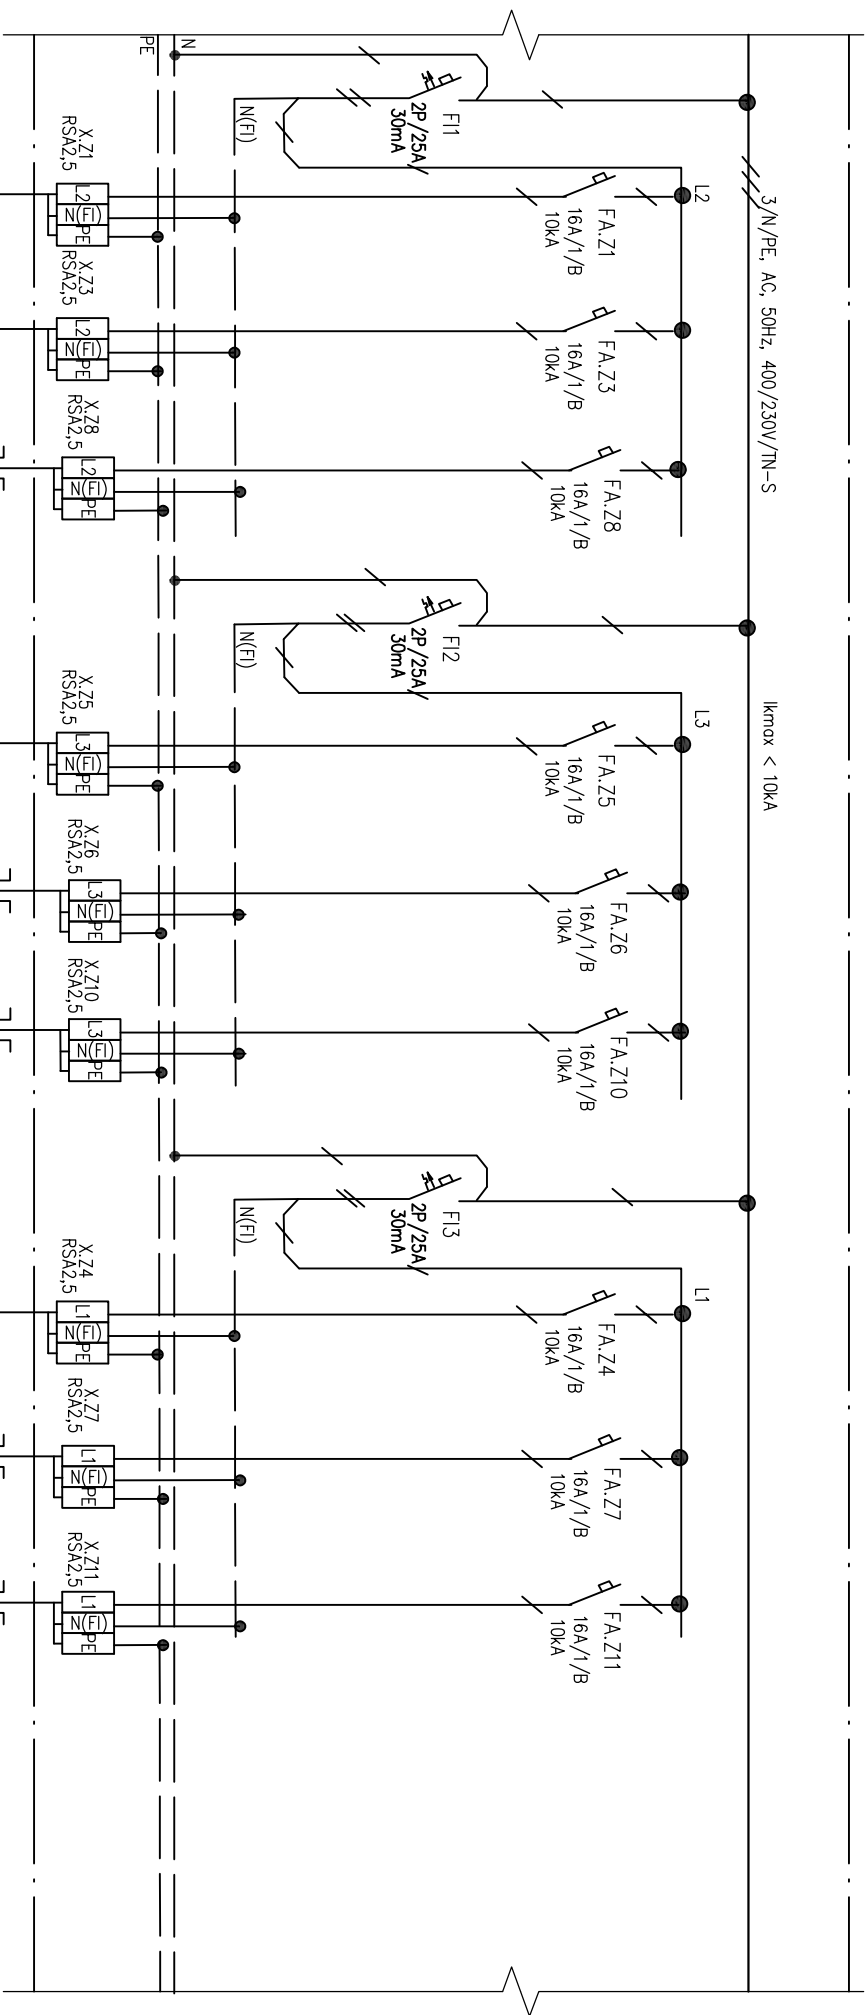

VÝVOD Č.
ČÍSLO KABELU
TP KABELU
ZARÍZENÍ
P ₁ [kW]

ZÁSUVKY 230V/16A
EL.TROUBA
M.Č.3.9

ZÁSUVKY 230V/16A–
KUCH.LINKA
M.Č.3.9

ZÁSUVKY 230V/16A
M.Č.3.9,3.11

ZÁSUVKY 230V/16A–
MW TROUBA
M.Č.3.9

ZÁSUVKY 230V/16A–
KUCH.LINKA
M.Č.3.9

ZÁSUVKY 230V/16A–
PRAČKA
M.Č.3.8

ZÁSUVKY 230V/16A–
MYČKA
M.Č.3.9

ZÁSUVKY 230V/16A–
M.Č.3.5,3.6,3.7,3.11,3.13a

ZÁSUVKY 230V/16A–
M.Č.3.10

