

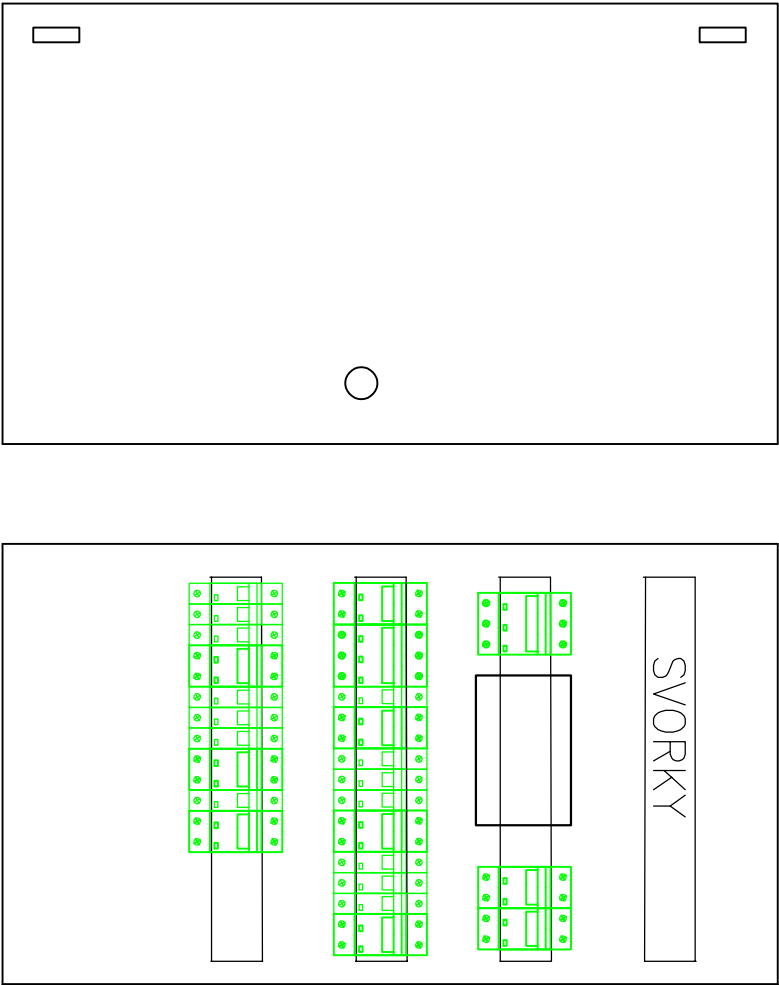


 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ.		ING. LUBOR GRE1GORA			
ZOD. PROJ.		ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ			
SPOLUPRÁCE		-			
INVESTOR		ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE		BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN RE1KONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU		DATUM ČERVEN 2024	
				STUPEŇ DPS	
				MĚŘÍTKO -	
VÝKRES		D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY SCHÉMA ROZV. RB4		ČÍSLO 19	PARÉ

VÝVODY



PŘÍVOD



ROZVÁDĚČ PRO BYT VE 4.NP HLAVNÍHO OBJEKTU

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ, S DIN LIŠTAMI, 4 ŘADY, 72 MODULŮ
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU : IP40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU : IP20
ROZMĚRY: 486x810x(86+23) – (š x v x hl)

PŘÍVOD : SPODEM
VÝVODY : HOREM
BARVA : STANDARDNÍ

VÝKON INSTALOVANÝ : $P_i = 23,3 \text{ kW}$
VÝKON SOUBODÝ : $P_p = 9,4 \text{ kW}$
JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 15 \text{ A}$

VÝKON INSTALOVANÝ :		VÝKON SOUBODÝ :	
OSVĚTLENÍ	0,6 kW	0,4 kW	
ZASUVKY	13,0 kW	3,7 kW	
VAŘENÍ	8,0 kW	4,0 kW	
VZT	0,3 kW	0,2 kW	
ÚT+ZTI	1,2 kW	1,0 kW	
EL.STŘEŠNÍ OKNA	0,2 kW	0,1 kW	
	23,3 kW	9,4 kW	

El. soustava : 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V/ TN-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41, edice 2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTÍM

POZNÁMKA : – NA ROZVÁDĚČÍ NÁPIS "POZOR CIZÍ NAPĚTÍ"
– DÉLKA VODIČŮ PŘÍVODNÍCH FÁZOVÝCH A UZEMŇOVACÍCH
SVODŮ PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY
ČSN 33-2000-5-534, VZDALENOST NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 1,0m,
ABY BYLA ZARUČENA OCHRANNÁ ÚROVEŇ ZA PŘEPĚTOVOU OCHRANOU.

PŘÍVOD Z ROZVADĚČE RH
M.Č.1.01

U RB4

OSVĚTLENÍ
2x LED SVÍTIDLO 18W
4x LED SVÍTIDLO 34W
1x LED SVÍTIDLO 54W
LED PÁSEK 14,4W/m-1,5m
M.Č.4.1,4.2,4.3,4.8

OSVĚTLENÍ
1x LED SVÍTIDLO 18W
1x LED SVÍTIDLO 34W
3x LED SVÍTIDLO 54W
M.Č.4.4,4.5,4.6,4.7

ZÁSUVKY 230V/16A
LEDNICE
M.Č.4.3

VÝVOD 400V/7kW-
VARNÁ DESKA
M.Č.4.3

VÝVOD 230V/0,2kW
DIGESTOŘ
M.Č.4.3

