


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘI SOUBĚHU NEBO KŘÍŽENÍ se stávajícími podzemními sítěmi

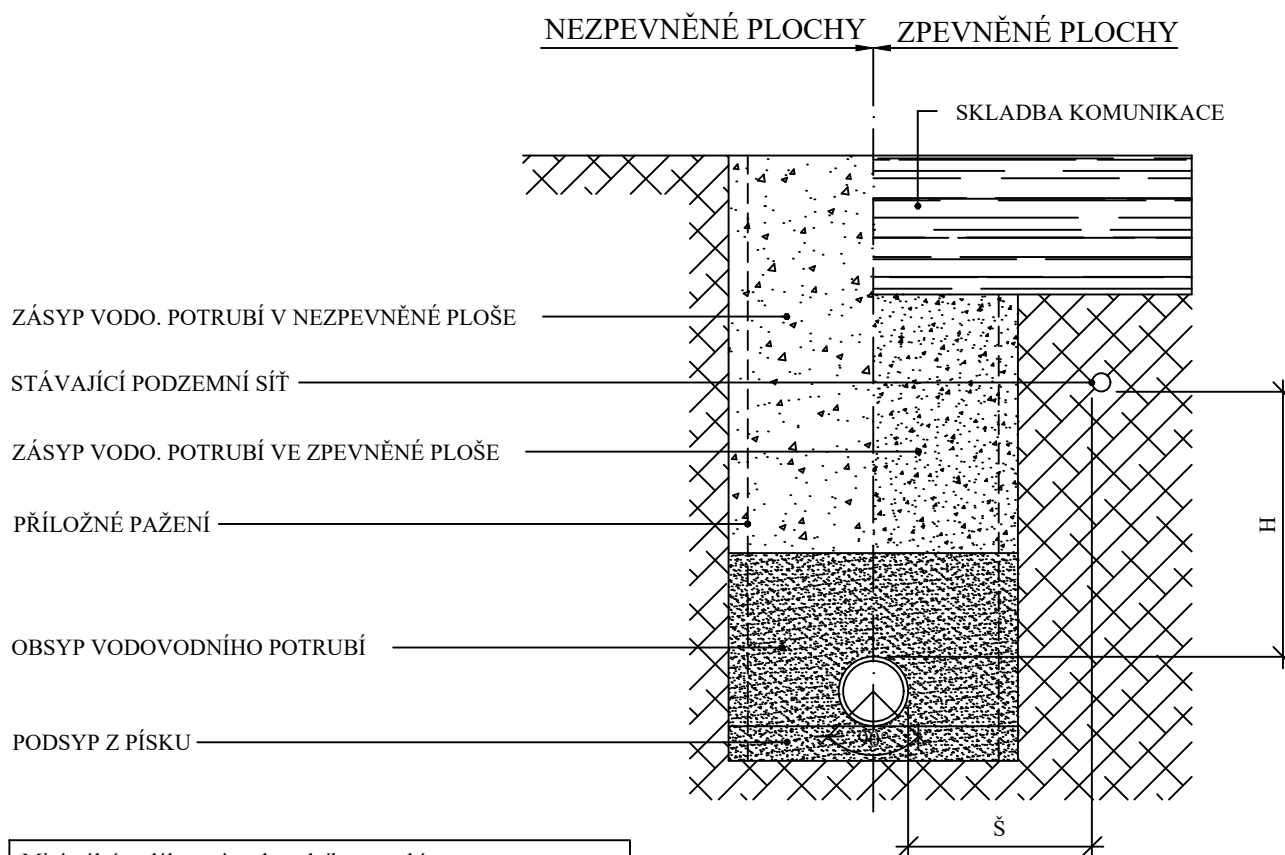

Minimální vzdálenosti vodovodního potrubí:		
	Š [m]	H [m]
od kanalizace	0,6	0,1
od plynovodu	0,5	0,15
od silového kabelu	0,4	0,4
od sdělovacího kabelu	0,4	0,2

Hodnoty jsou platné ve zpevněné i nezpevněné ploše.


Křížení a souběh podzemních sítí musí odpovídat ČSN 73 6005
"Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Revize č. Popis změny:

Datum:

Schválil:

-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Renáta Kocůrová	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podháji 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539, 549 259 537		
Zodpovědný projektant:	Ing. Renáta Kocůrová			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr			
Stupeň:	PD k zadání stavby			
Investor:	Obec Křižínkov			
Název akce: Obec Křižínkov - vodovodní síť Část: D.1.02. SO.02 Vodojem (VDJ) Název přílohy: Křížení a souběh se stávajícími podzemními sítěmi		Soubor:	-	
		Tisk. soubor:	-	
		Paré č.	Zak. č.:	17-T026
			Datum:	únor 2019
			Revize č.:	0
			Formát:	1 A4
			Měřítko:	Číslo výkresu:
-	D.1.02-4.9			