Kladečské schéma
řad "1-3"

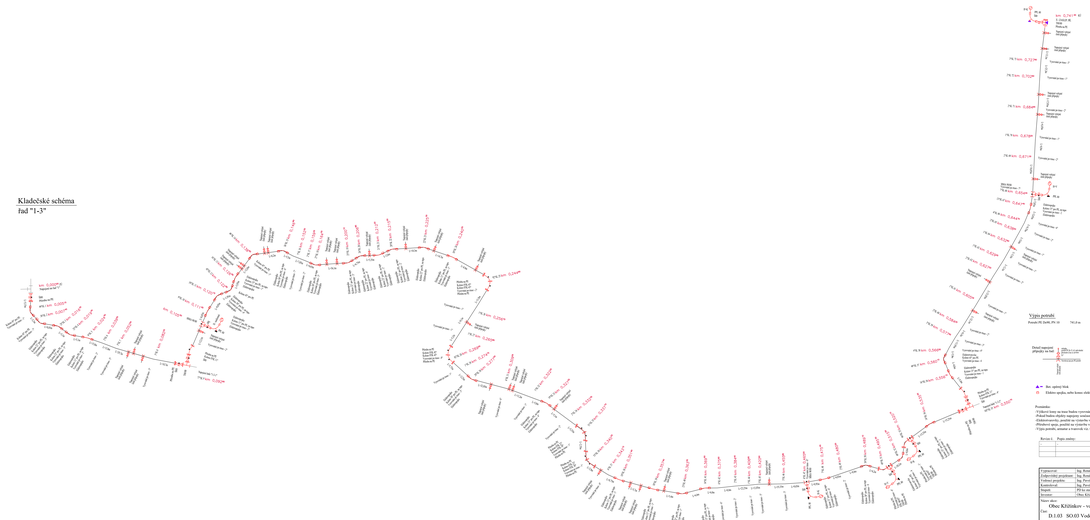

Výpis potrubí

Potrubí PE 100RC SDR 17 762,0 m

Detail napojení přípojky na hlavní vodovodní síť

Bet. upínací blok

Elektro spojka, nebo kusa elektrosvarky

Poznámky:
-Vodovodní trasa na trase budou vyvrtány po trasse
-Pokud bude objeto napojení realizovat z výtrechu veřejné část dosavcí přípojky, odpadá okamžitá potřeba elektrofy
-Elektrosvarky, použít na výtrechu vodovodu, jsou jistější proti tahu
-Bet. upínací blok, je nutno provést, jsou jistější proti pruzna.
-Výpis potrubí, armatur a tvarovek viz. textová část.

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:

Vypracoval:	Ing. Roman Kyselovic	PROVODÍ spol. s r.o.	
Odpovědný projektant:	Ing. Roman Kyselovic	440 01 Louny	
Kontroloval:	Ing. Pavel Kozák	440 01 Louny,	
Investor:	Obec Křižánkov	nám.Míru 200	
Stupeň:	DÚ ke stavebnímu povolení	440 01 Louny	
Zakázka:	Obec Křižánkov	tel./fax: 417 562 241-243	
Název akce:		Kraj:	
Obec Křižánkov – vodovodní síť		Okres:	
D.1.03 SO.03 Vodovodní síť		Katastr:	
Název přílohy:		Měřítko:	
Kladečki schéma řadu "1-3"		Datum:	prosinec 2018
		Revize č.:	
		Číslo zakázky:	17-1-2
		Číslo výkresu:	D.1.03/3-7