



14400400004582859



SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Č.: 320090226545

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2.6.2006

Zastoupen:

Martin Gebauer - jednatel, Thomas Merker - jednatel

(dále jen "Provozovatel")

a

Zákazník

Jméno a příjmení / Obchodní název: Město Velké Meziříčí

Sídlo / Adresa: Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Datum narození / IČ: 00295671

DIČ: CZ00295671

Zapsán v Obchodním rejstříku:

Zastoupen: Ing. arch. Pappová Magda

Doručení Smlouvy:

(dále jen "Zákazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. (dále jen "Řád PDS"), který je dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen "Smlouva"):

Čl. I Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen "OPZ") k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a Technických podmínkách a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Je-li zákazník spotřebitelem a Smlouva se uzavírá mimo obchodní prostory, jsou součástí Smlouvy i informace sdělené před uzavřením Smlouvy (Informace pro spotřebitele).

Čl. II Termín a podmínky připojení

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro připojení stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen "OP SOP") a Technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nejdříve však dne 01.12.2025. OP SOP jsou zveřejněné na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené v zápatí této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.

Čl. III Specifikace odběrného místa (OM)

Název / Adresa OM: Velké Meziříčí parc.3908 / 1, 594 01 Velké Meziříčí

Přesné označení OM: Provozovna, poschodí 1.NP, byt Sportovní hala

Číslo MS: 9303030838

EIC:

27ZG600Z0748658G

Umístění HUP: Hranice pozemku

Tlak v distribuční síti: STL

Čl. IV Technické parametry připojení

Předpokládaný roční odběr [kWh]: 160.350,000

Předpokládaný hod. odběr [m³/hod]: min.0,500

max.9,800

Hodnoty jsou stanoveny na základě žádosti číslo: 2002645816

Pro připojení k distribuční soustavě je nutné:

- uzavřít smlouvu k budovanému PZ, ze které bude vyplývat užívací vztah k PZ:
- má-li se PDS stát vlastníkem PZ, doplňte také další doklady vyplývající z uzavřené majetkoprávní smlouvy zejména seznam pozemků dotčených stavbou PZ a rozsahem věcného břemene v šířce 1 m na obě strany od půdorysu PZ a kopie uzavřených Smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se všemi vlastníky těchto pozemků. S ohledem na § 59 odst. 2 energetického zákona budou smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřeny mezi vlastníky pozemků jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným.
- nemá-li se PDS stát vlastníkem PZ, ale má PZ provozovat (má být nájemcem), není třeba zřizovat věcné břemeno ve prospěch PDS a tedy doplňovat seznam pozemků a kopie smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Je však třeba doplnit smlouvu o nájmu PZ a PD.

- doložit projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) v souladu s níže uvedenými podmínkami (jedno paré PD).
- vybudovat plynovod a plynovodní přípojku níže uvedených parametrů

Kontakt na příslušné pracovníky zajišťující majetkoprávní vztahy k PZ, zejména řešení užívacího vztahu PDS k PZ a věcných břemen naleznete na <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Před zpracováním PD nutno uzavřít majetkoprávní vztah na nově budované PZ.
Kontaktní osoba, technik rozvoje PZ - Ing. Věra Hrabcová, vera.hrabcova@gasnet.cz

Bez předložení výše uvedených dokumentů nelze ze strany PDS vydat souhlasné stanovisko, neboť nelze dostatečně posoudit podmínky pro připojení a následné provozování PZ.

Ke způsobu napojení odběrného plynového zařízení (dále jen "OPZ") Vám sdělujeme následující podmínky:

1. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Plynifikace nemovitosti si vyžádá na náklady investora vybudování prodloužení STL plynovodu a vybudování nové STL plynovodní přípojky ukončené na hranici pozemku HUP (hlavní uzávěr plynu).

Napojení bude provedeno v místě dle přiložené situace.

a) Stávající plynovod níže uvedených technických parametrů

Materiál: STL - ocel
Dimenze: DN 50
Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budovaný plynovod níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE 100 RC
Dimenze: dn 63
Délka plynovodu (m): cca 14
Provozní tlak [kPa]: 150

Budovaný plynovod bude zakončen (záslepka) za budovanou plynovodní přípojkou ve vzdálenosti min. 1 m.

c) Nově budovaná přípojka níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE 100 RC
Dimenze: minimálně dn 32
Délka přípojky (m): cca 4
Provozní tlak [kPa]: 150

Budované PZ (plynovod a přípojku plynu) požadujeme projektovat od hluboko kořenících dřevin a křovin ve vzdálenosti min. 2 m, betonových patek sloupů, stávajících přípojek na plynovodu, stavebních objektů (oplocení), revizních šachet (kanalizace, vodovod) a hranic sousedních parcel ve vzdálenosti min. 1,0 m.

d) Měřicí zařízení (fakturační plynoměr): AC-RF1 G6, DN 25, rozteč 250 mm

Umístění plynoměru: hranice pozemku /oplocení - pilíř/
Typ, velikost, rozteč plynoměru a tlak při měření uvedený v Čl.V Umístění přístroje (UP), měřicí zařízení (přístroj).

Další informace uvedeny v Technických podmínkách OPZ.

Skříňka hlavního uzávěru plynu, plynoměru a doregulace STL/NTL 150/2 kPa bude umístěna na hranici pozemku v oplocení, trvale volně přístupná z veřejného pozemku a velikostně přizpůsobena tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Skříň pro plynoměr bude nasměrována čelně ke komunikaci.

Tyto navrhované technické parametry musí být prověřeny projektantem, který musí posoudit veškeré okolnosti (prostorové uspořádání ostatních inženýrských sítí, budoucí navýšení odběru plynu atd.) mající vliv na trasu, dimenzi navrhovaného plynárenského zařízení a odběrného plynového zařízení.

Pro konzultace technického řešení volejte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PLYNOVODU A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo 360/92 Sb., § 5, odstavec: - e) pro VTL PZ, - e) nebo - h) pro STL/NTL PZ).

Při zpracování PD je nutno dodržovat platné právní předpisy, požadavky norem a zejména technické požadavky PDS Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí uvedené na webových stránkách PDS <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>

Budou dodrženy stanoviska vlastníků pozemků a správců ostatních inženýrských sítí.

Lhůta pro doplnění výše uvedených dokumentů je stanovena na 12 měsíců od data uvedeného na této výzvě. V případě nedoplnění požadovaných dokumentů ve stanovené lhůtě nebude vaše připojení dále posuzováno.

Konzultace technických řešení plynárenských zařízení viz kontaktní systém na <http://www.gasnet.cz>.

Tento dokument N E N A H R A Z U J E stanovisko PDS k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Čl. V Umístění přístroje (UP), měřicí zařízení (přístroj)

Číslo UP: 9202732565 Adresa UP: Velké Meziříčí parc.3908/1, 594 01 Velké Meziříčí

Měřicí zařízení (přístroj): membránový plynoměr G6

Rozteč [mm]: 250 Tlak měření [kPa]: 2,0000 Způsob měření: typ C

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření, je uvedena v Technických podmínkách, v protokolu o montáži měřidla, případně na stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ. Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit. Změna typu měření není důvodem pro změnu této Smlouvy. Změna výše Předpokládaného hodinového odběru není důvodem pro změnu smlouvy. Změna výše hodinového odběru je případně uvedena ve stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ.

Čl. VI Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti

Není-li Zákazník vlastníkem dotčené nemovitosti, ve které je připojované zařízení, Zákazník čestně prohlašuje a potvrzením stvrzuje, že má k připojení odběrného plynového zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podmínky ukončení a zániku Smlouvy jsou stanoveny v OP SOP.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto Smlouvou nebo OP SOP se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a v příslušném Řádu PDS.
2. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen "OÚ") druhé strany pro účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.
3. Provozovatel je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich obsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla Provozovatele nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.
4. Smlouva může být uzavřena elektronicky ve webovém prostředí Provozovatele. Zákazník má možnost v průběhu podání žádosti o uzavření Smlouvy elektronicky ve webovém prostředí žádost měnit, upravovat a kontrolovat. Po vyplnění formuláře žádosti a zobrazení návrhu Smlouvy ve webovém prostředí Provozovatele je jeho akceptací ze strany Zákazníka smlouva uzavřena.
5. Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, v platném znění.
6. Dojde-li mezi stranami této Smlouvy ke sporu a je-li Zákazník spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny na www.eru.cz.

7. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si Smlouvu, Technické podmínky a OP SOP přečetly a souhlasí s jejich obsahem a dále, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísní. Dále zákazník potvrzuje převzetí vyhotovení smlouvy.

Akceptováno elektronicky
18.04.2024

Zákazník: Město Velké Meziříčí

Provozovatel
18.04.2024




Martin Gebauer
jednatel



Thomas Merker
jednatel

Přesnost zákresu stávajících plynárenských zařízení (dále jen PZ) je různá. Závisí na době jejich výstavby a tím dostupných podkladech pro evidenci. Pro určení skutečné polohy PZ v místě stavby je nutné jejich vytyčení.

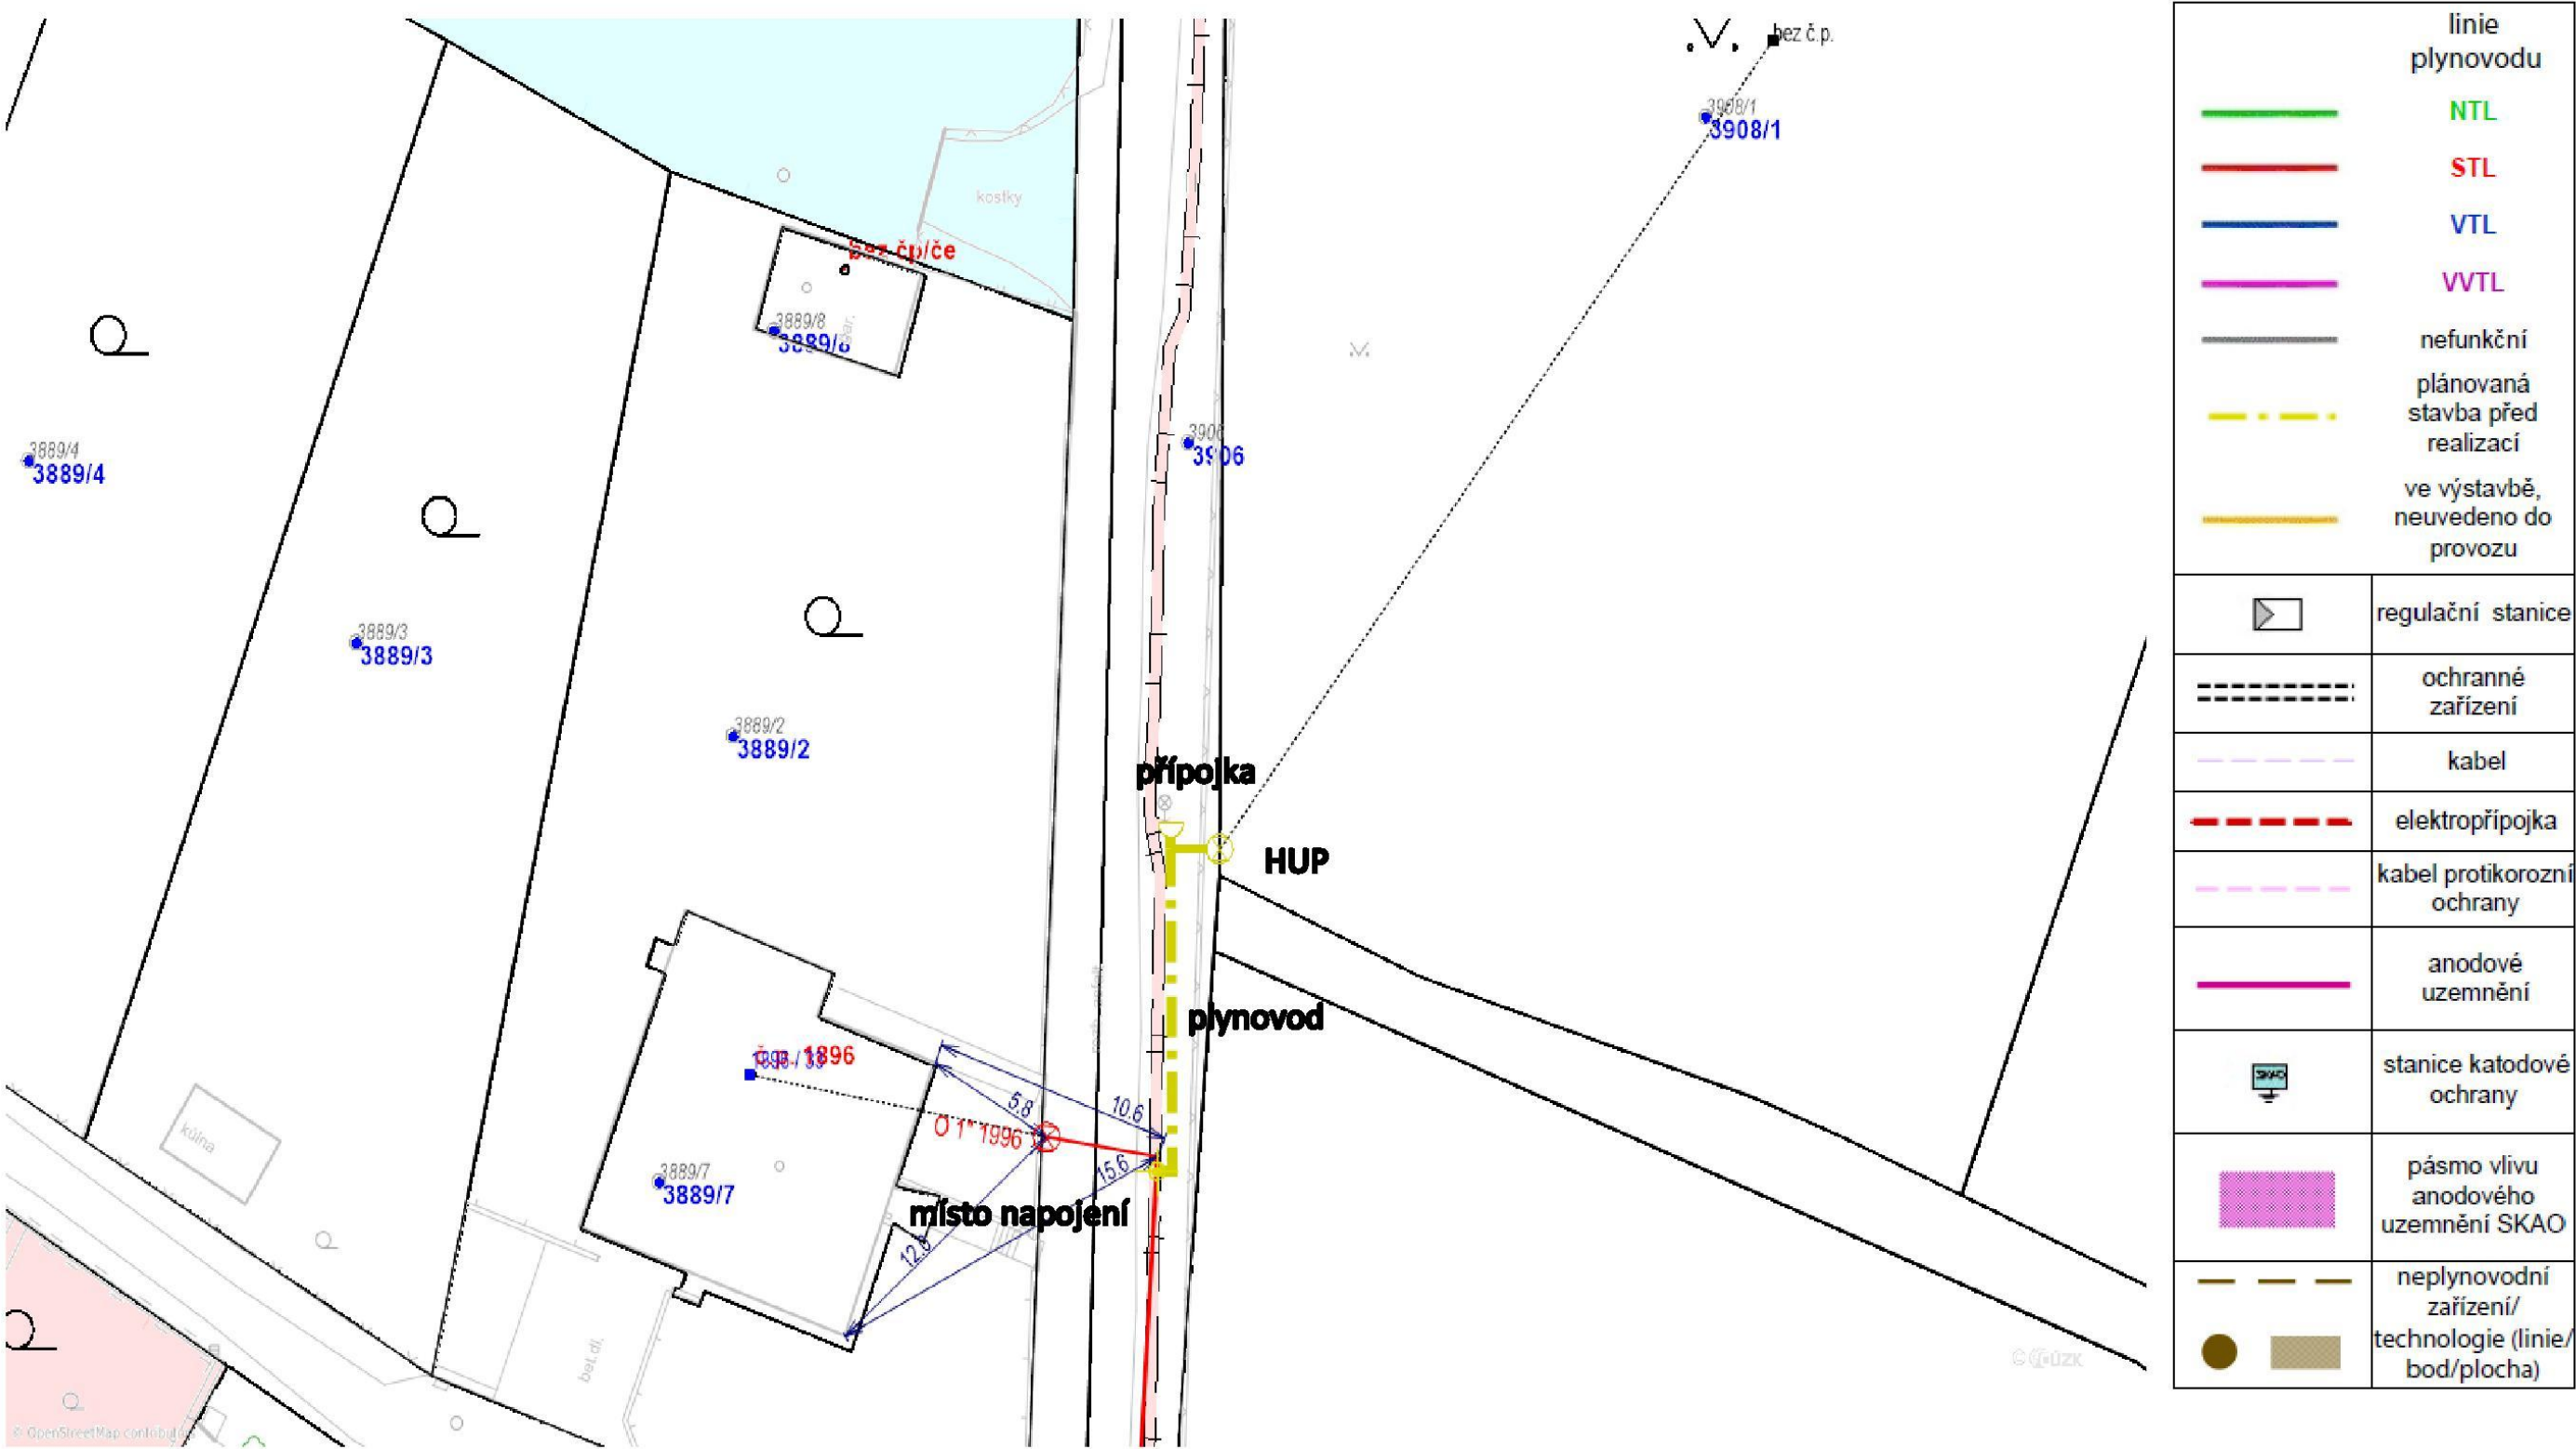

Na snímku je zakreslena předpokládaná poloha nově budovaného PZ. Jeho skutečnou polohu určí projektant v projektové dokumentaci. Při zpracování projektu je nutno dodržet podmínky dané touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, ČSN, TPG a technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.