

PROVEDENÍ WC PRO OSSP

OZNAČENÍ
NA VÝKRESE

POPIS, SCHÉMATICKÉ
ZOBRAZENÍ

POZNÁMKY

PROVEDENÍ PROSTORU UMYVADLA


Manipulační prostor u umyvadla
a jeho osazení

41

Speciální umyvadlo pro pohybově postižené se osadí pomocí konzoly, která zajišťuje jeho odsazení od stěny o 150 mm, čímž vznikne dostatečný prostor pro nohy osoby na vozíku pro invalidy. Výtoková baterie musí být jednopáková, stojánková, dřezová z důvodů snížené dosahové vzdálenosti osob s postiženými horními končetinami.

Zrcadlo instalované nad umyvadlem musí být sklopné tak, aby se dalo vychýlit od svislé roviny o 10°.

Vedle umyvadla je nutné osadit vodorovné madlo v maximální délce rovnající se hloubce (šířce) umyvadla.

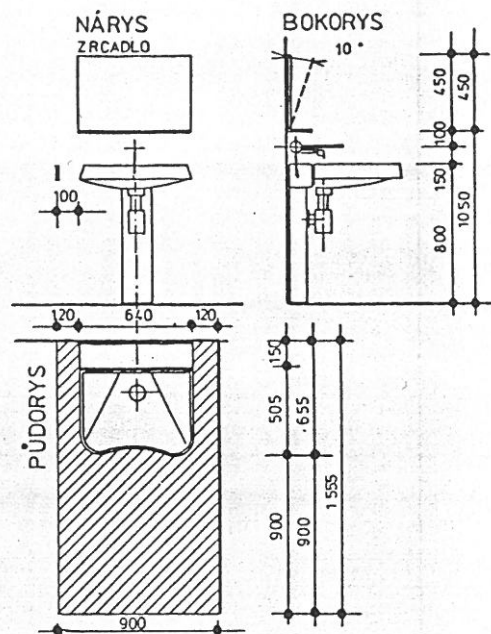

PROVEDENÍ PROSTORU KOLEM ZÁCHODOVÉ MÍSY

Manipulační prostor u WC

43

Manipulační prostor kolem mísy musí umožňovat čelní, šikmý i boční přesun z vozíku na mísu. Na jedné straně mísy by měl být prostor pro pomocníka, na druhé straně prostor pro zajištění vozíku při bočním přesunu. WC je opatřeno sklopnými madly. Nedoporučuje se používat "COMBI" mísy, ale mísy s oddělenou nádržkou. Schránka na toaletní papír musí být v dosahu sedícího na míse.

Úroveň sedátka mísy WC se doporučuje 500 mm nad podlahou (dle individuálních potřeb uživatele bytu). Vzhledem k tomu, že nejsou vyvinuta speciální sedátka, řeší se tento požadavek podbetonováním mísy o 50 - 100 mm. Podbetonování musí mít shodný tvar jako půdorys používané mísy (nevytvářet stupínek). V kabině WC je nutné osadit třeba i malé umývatko.

