



RH

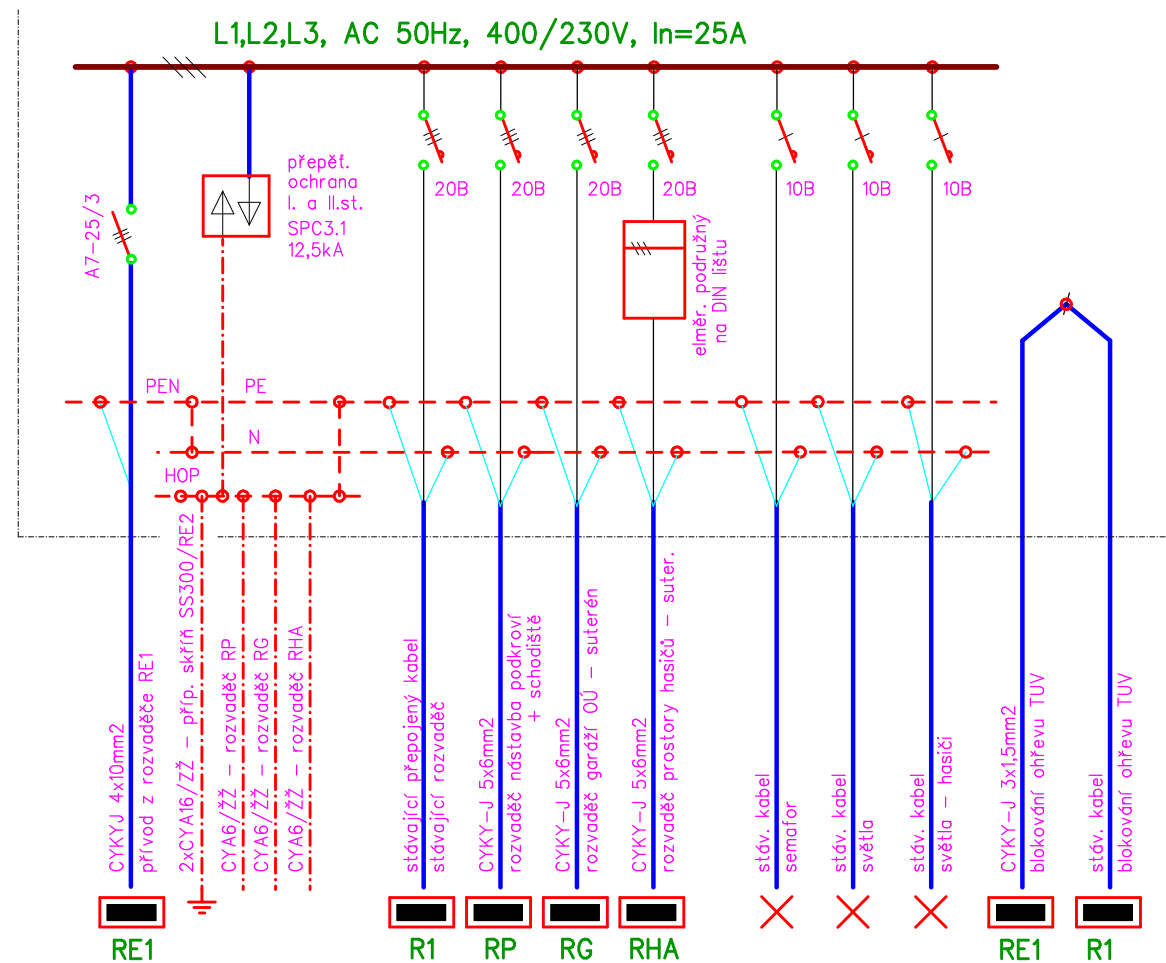

NÁČRT ROZVADĚČE :

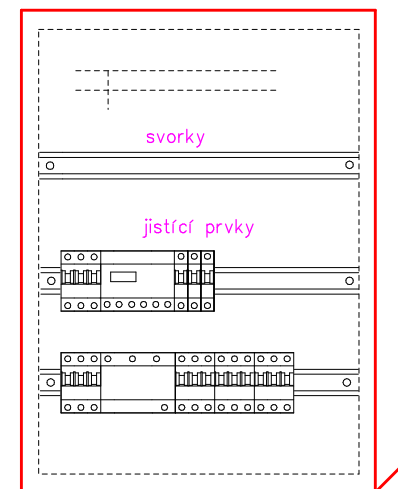

POPIS :

Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná
Náplň dle schématu
Přívod i vývody vrchem
 $U_n = 400V$, $I_n = 25A$
Rozměry dle výrobce, skříň vč. PE/N přípojnic
Krytí IP44/IP20

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, sítě TN-C-S

OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČSN 332000-4-41, ed.3, čl. 411

DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ČSN 332000-4-41, ed.3, čl.411.3.3, 411.3.4

PŘÍKON : $P_i = 30,0 \text{ kW}$ $P_p = 10,0 \text{ kW}$

Bližší popis – viz technická zpráva

Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil	elektroprojekt		
ing. Otakar Šesták		ing. Otakar Šesták		Other CAD	ing. ŠESTÁK Otakar, aut. tech.		
					Karlo Čapka 2351, 697 01 KYJOV tlf. 518614604 mbt. 608422478		
Investor	Obec Strážovice č.p.196, 696 38 Strážovice				Zakázkové číslo 12/2020		
Obec	Strážovice	Kraj	Jihomoravský		Archivní číslo		
Akce :	NÁSTAVBA OBJEKTU OBEČNÍHO ÚŘADU VE STRÁŽOVICÍCH				Formát	2A4	Kopie
					Datum	05/2020	
					Stupeň	DPS	
					Měřítko	1:10	
Obsah :	ELEKTROROVODY ROZVADĚČ RH				Výkres číslo	05	Část