


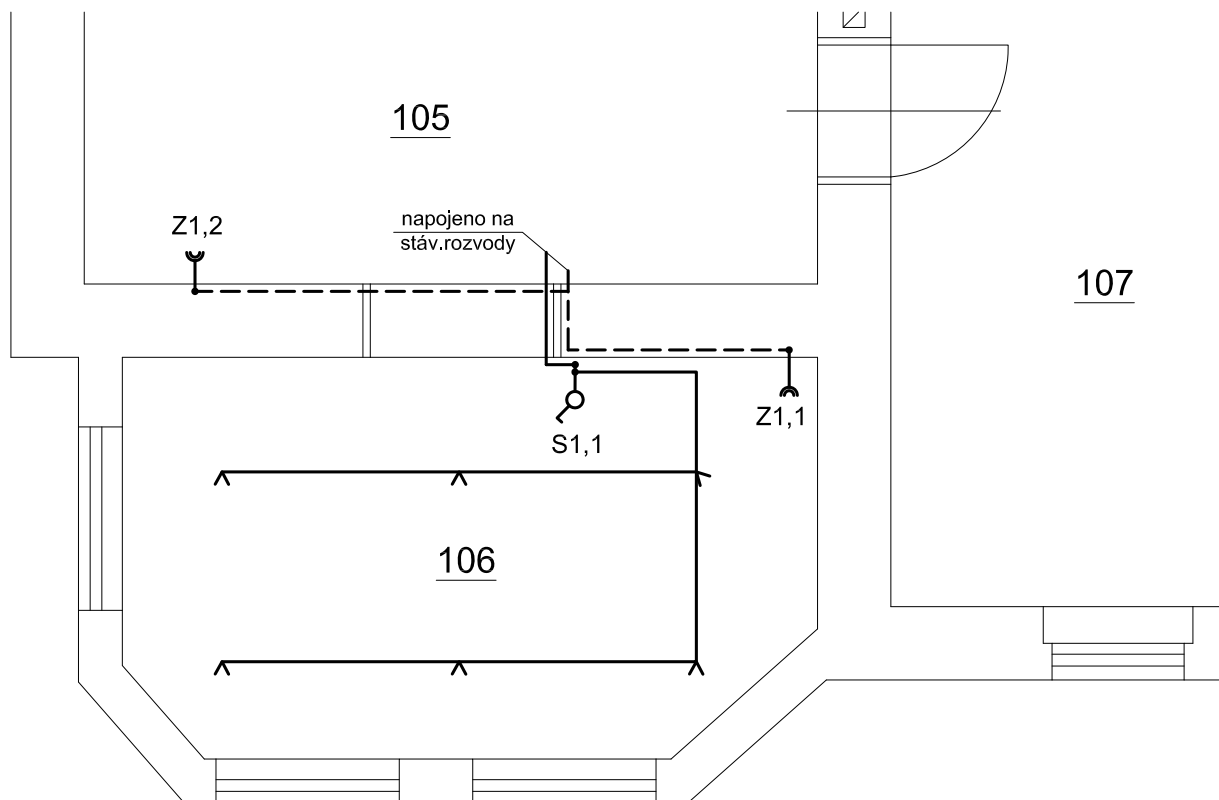

NAP. SOUSTAVA

3PEN 230/400V, stř. 50 Hz, TN - S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM PROUDEM:

(ČSN 33 2000-4-41) KRYTY NEBO

PŘEPÁŽKAMI A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM

OD ZDROJE V SÍTI TN - S

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ :

(ČSN 33 2000 - 3, KAP. 32)

A) PROSTŘEDÍ :

- V MÍSTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMALNÍ

- PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU

- ZÓNY 0 AŽ 3 PODLE ČSN 33 2000 - 7 - 701

B) VYUŽITÍ : BA1, BC2, BD1, BE1


C) KONSTRUKCE BUDOVY : CA1, CB1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel míst.	Plocha m ²
105	Denní místnost - herna	22,75
106	Denní místnost - herna	12,37
107	Jídelna	24,21

LEGENDA :

—————	SVĚTELNÝ OBVOD, CYKY 3Cx1,5
-----	ZÁSUVKOVÝ OBVOD, CYKY 3Cx2,5
—○—	SPÍNAČ 250 V, 10 A Č1, IP 20, CYKY 2Ax1,5
—⌚—	ZÁSUVKA DVOJITÁ 250 V, 16 A, IP 20, CYKY 3C x2,5
—<—	VÝVOD PRO SVĚTLO



Projektant	Ing. Jiří Kříž	Ing. Jiří Kříž Projektová činnost Koštov 118 400 02 Trmice tel. 602 142 354	
Stavebník	Obec Povrly		
Sídlo	Mírová 165/7, 403 32 Povrly		
Kat.území	Neštědice, p.p.č.293,294		
Název stavby		Měřítko	1:50
snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dráček Povrly-Neštědice		Datum	06/2023
		Č.zakázky	
		Formát	A4
Vnitřní elektroinstalace 1NP		E-1	